


poziom por.-113,00 m n.p.m.

Węzeł	t3	t4	t7	K2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	116,89	116,91	116,97	117,03
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	116,89	116,91	116,97	117,03
Zagłębienie [m]	0,74	0,72	0,66	0,60
Materiał,Średnica/Spadek [%]	2,00	2,00	2,00	2,00
Długość [m]	0,00	1,35	2,95	2,65
Odległość [m]		1,35	4,50	7,15





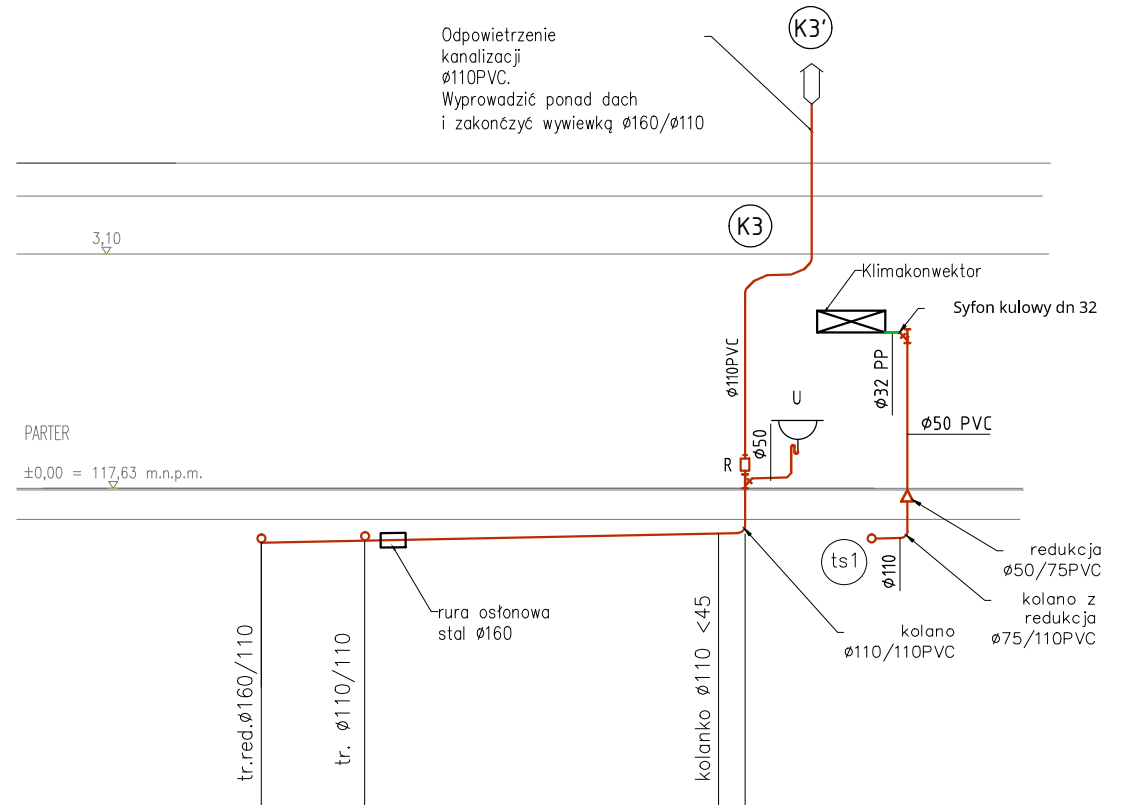

poziom por.-113,00 m n.p.m.

Węzeł	t4	ts1	K3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	116,91	116,94	117,04
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	116,91	116,94	117,04
Zagłębienie [m]	0,72	0,69	0,59
Materiał,Średnica/Spadek [%]	2,00	2,00	2,00
Długość [m]	0,00	1,35	5,05
Odległość [m]		1,35	6,40

Legenda:

- inst. wody zimnej
- inst. wody ciepłej
- inst. wody cyrkulacyjnej
- inst. kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- inst. skroplin
- inst. wody wykonana z rur PP
- inst. wody wykonana z rur miedzianych
- pion instalacji wodociągowej
- pion instalacji kanalizacji
- klimakonwektor

		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kłuczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264			
biuro obsługi budownictwa					
Inwestor	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego				
Adres	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław				
Obiekt	Pracownia Tomografii i USG				
Adres geod.	Obręb Karłowice AM-16, dz. nr 6/50, 6/52				
Temat projektu	Dobudowa pracowni tomografu komputerowego do budynku "A-1" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu				
Temat rysunku	ROZWINIĘCIE KANALIZACJI CZ.2				
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis	
Inst. sanitarne:	mgr inż. Ewa Starczewska	07.2018	115/02/DUW		
Sprawdził:	mgr inż. Marek Rachuba	07.2018	244/DOŚ/06		
Współpraca:	mgr inż. Daniel Cywiński	07.2018	-		
BOB/18/39	1:100	PW	San.	WK-03	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	