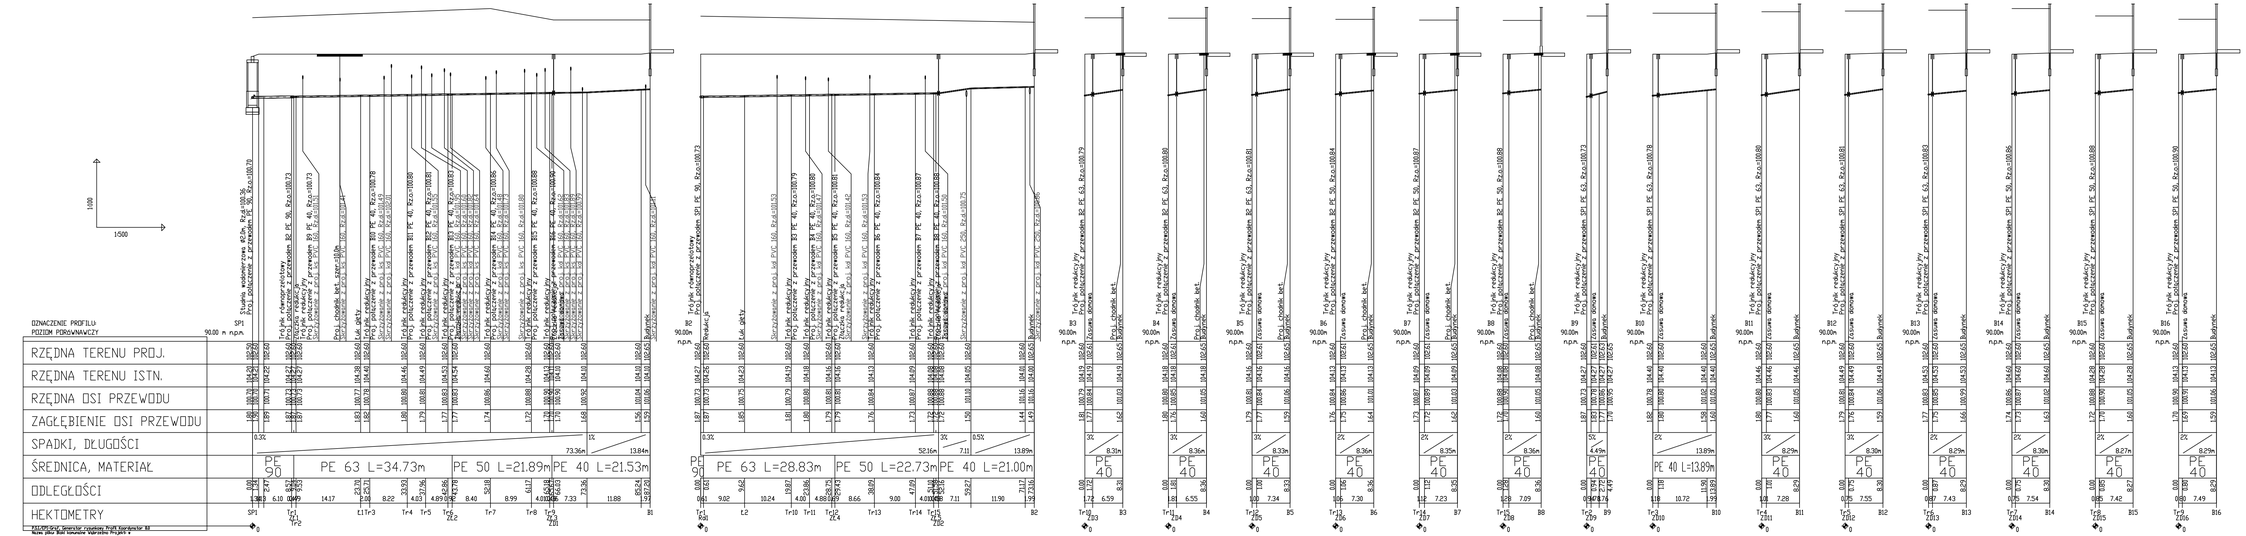
1:500
1:100
OZNACZENIE PROFILU
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PE 90
PE 63 L=34.73m
PE 50 L=21.89m
PE 40 L=21.53m
PE 63 L=28.83m
PE 50 L=22.73m
PE 40 L=21.00m
PE 40 L=13.89m
Studnia rozdzielcza Ø125, Rzęd=100.36
Proj.połączenie z przewodem SP1 PE 90, Rzęd=100.73
Proj.połączenie z przewodem B2 PE 90, Rzęd=100.73
Proj.połączenie z przewodem B3 PE 40, Rzęd=100.73
Proj.połączenie z przewodem B4 PE 40, Rzęd=100.78
Proj.połączenie z przewodem B5 PE 40, Rzęd=100.83
Proj.połączenie z przewodem B6 PE 40, Rzęd=100.88
Proj.połączenie z przewodem B7 PE 40, Rzęd=100.93
Proj.połączenie z przewodem B8 PE 40, Rzęd=100.98
Proj.połączenie z przewodem B9 PE 40, Rzęd=101.03
Proj.połączenie z przewodem B10 PE 40, Rzęd=101.08
Proj.połączenie z przewodem B11 PE 40, Rzęd=101.13
Proj.połączenie z przewodem B12 PE 40, Rzęd=101.18
Proj.połączenie z przewodem B13 PE 40, Rzęd=101.23
Proj.połączenie z przewodem B14 PE 40, Rzęd=101.28
Proj.połączenie z przewodem B15 PE 40, Rzęd=101.33
Proj.połączenie z przewodem B16 PE 40, Rzęd=101.38
Trójnik redukcyjny
Zasuwa klinowa
Zasuwa klinowa z kołnierzem
Zasuwa klinowa z kołnierzem
Zasuwa klinowa z kołnierzem