



Grodzisk Mazowiecki, 22.07.2021

ZWiK Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/ TBP/MB/2688/2021

**DOT.: WARUNKÓW TECHNICZNYCH DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY KANAŁU
SANITARNEGO W CHLEBNI - PISMO ZWIK/TBP/MB/1413/2021 Z DN. 26.04.2021.**

W odpowiedzi na prośbę Inwestora dotyczącą korekty otrzymanych w/w warunków do projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (zwany dalej „ZWiK”) informuje, że, w warunkach technicznych pismo nr **ZWIK/TBP/MB/1413/2021** z dnia 26.04.2021R. ulega zmianie :

1. nagłówek, było:

**BUDOWY KANAŁU SANITARNEGO W DZ. NR EW. 61/2; 71/3; 80/5; 80/6; 20/5; 20/6; 20/7;
188/5; 188/6 OBR. 0003 CHLEBIA POŁOŻONYCH W CHLEBNI GMINA GRODZISK
MAZOWIECKI**

Zmieniono na:

**BUDOWY KANAŁU SANITARNEGO W DZ. NR EW. 72/4; 72/9; 71/4; 80/5; 80/6; 20/5; 20/6; 20/7;
188/5; 188/6 OBR. 0003 CHLEBIA POŁOŻONYCH W CHLEBNI GMINA GRODZISK
MAZOWIECKI**

2. punkt 5, było

Włączenie przyłącza ciśnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej należy wykonać za pomocą trójników PE. Na każdym przyłączu należy zamontować zasuwę odcinającą nożową DN 50mm do zabudowy podziemnej.

Zmieniono na

Włączenie przyłącza ciśnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej należy wykonać za pomocą trójników PE. Na każdym przyłączu należy zamontować zasuwę odcinającą klinową DN 50mm do zabudowy podziemnej.

3. Zmianie ulega także załącznik mapowy, warunki pozostają ważne przez 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Techniczno-Inwestycyjnego

Marcin Zawadzki

Załączniki:

1. Załącznik z zaznaczonym istniejącym kanałem.

Dział Techniczno-Inwestycyjny:

centrala – tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dział Biuro Projektowe:


centrala – tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporządziła: Mariusz Białkowski



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

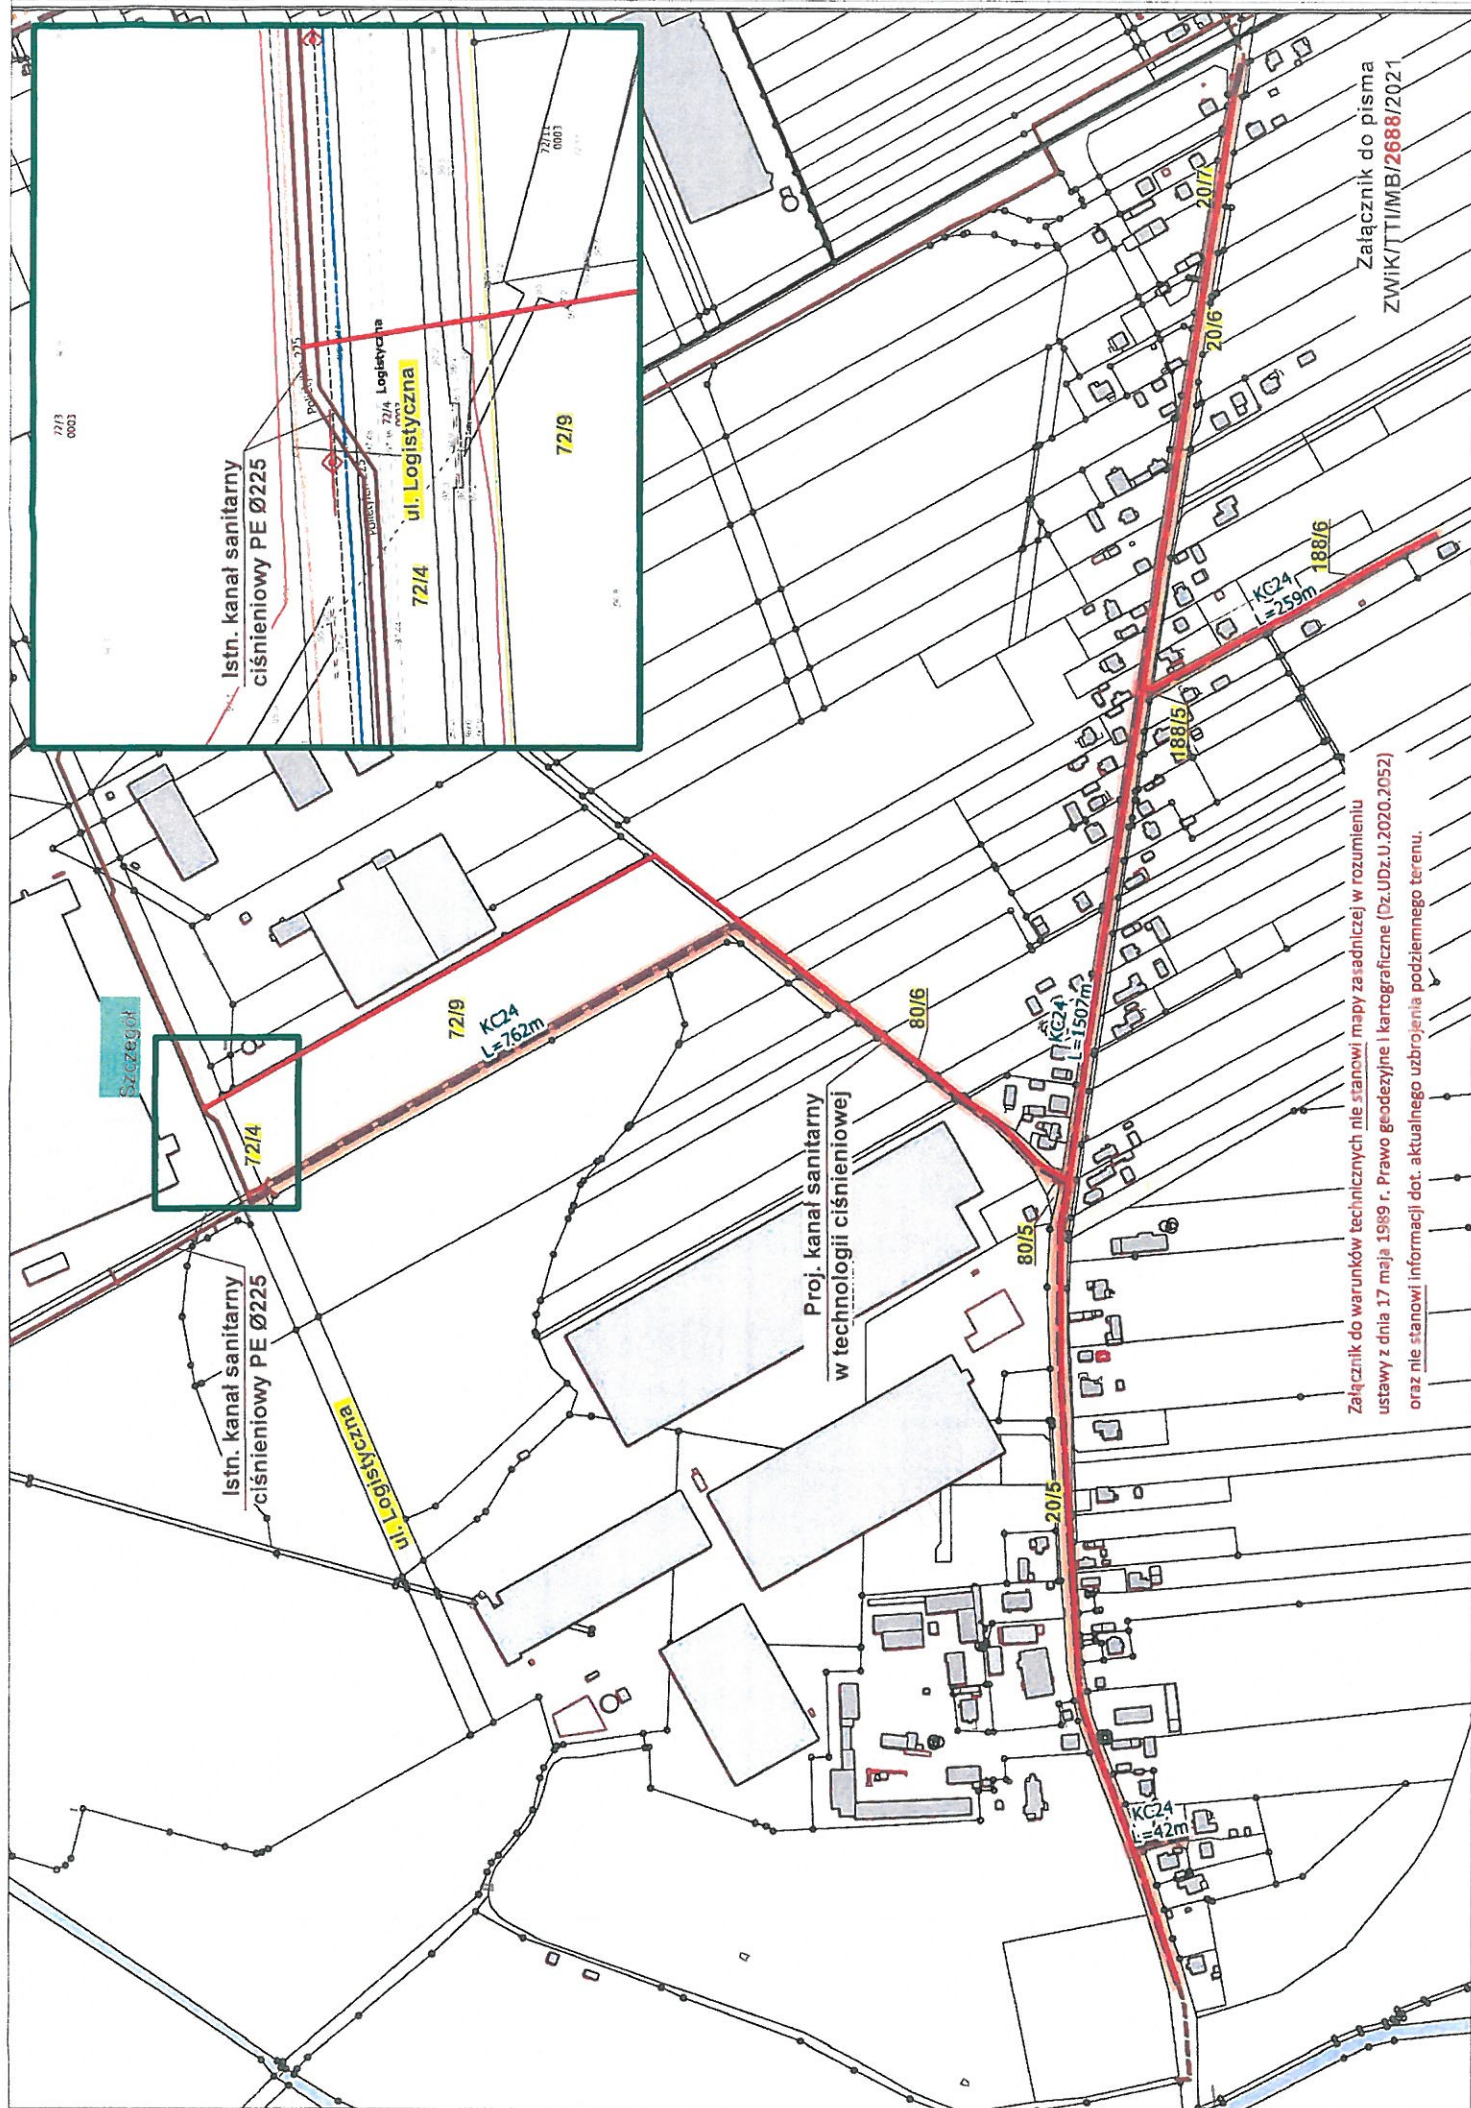

Załącznik do warunków technicznych nie stanowi mapy zasadniczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.2052) oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.

Załącznik do pisma
ZWIK/TTIMB/2688/2021