


LEGENDA PPOŻ:

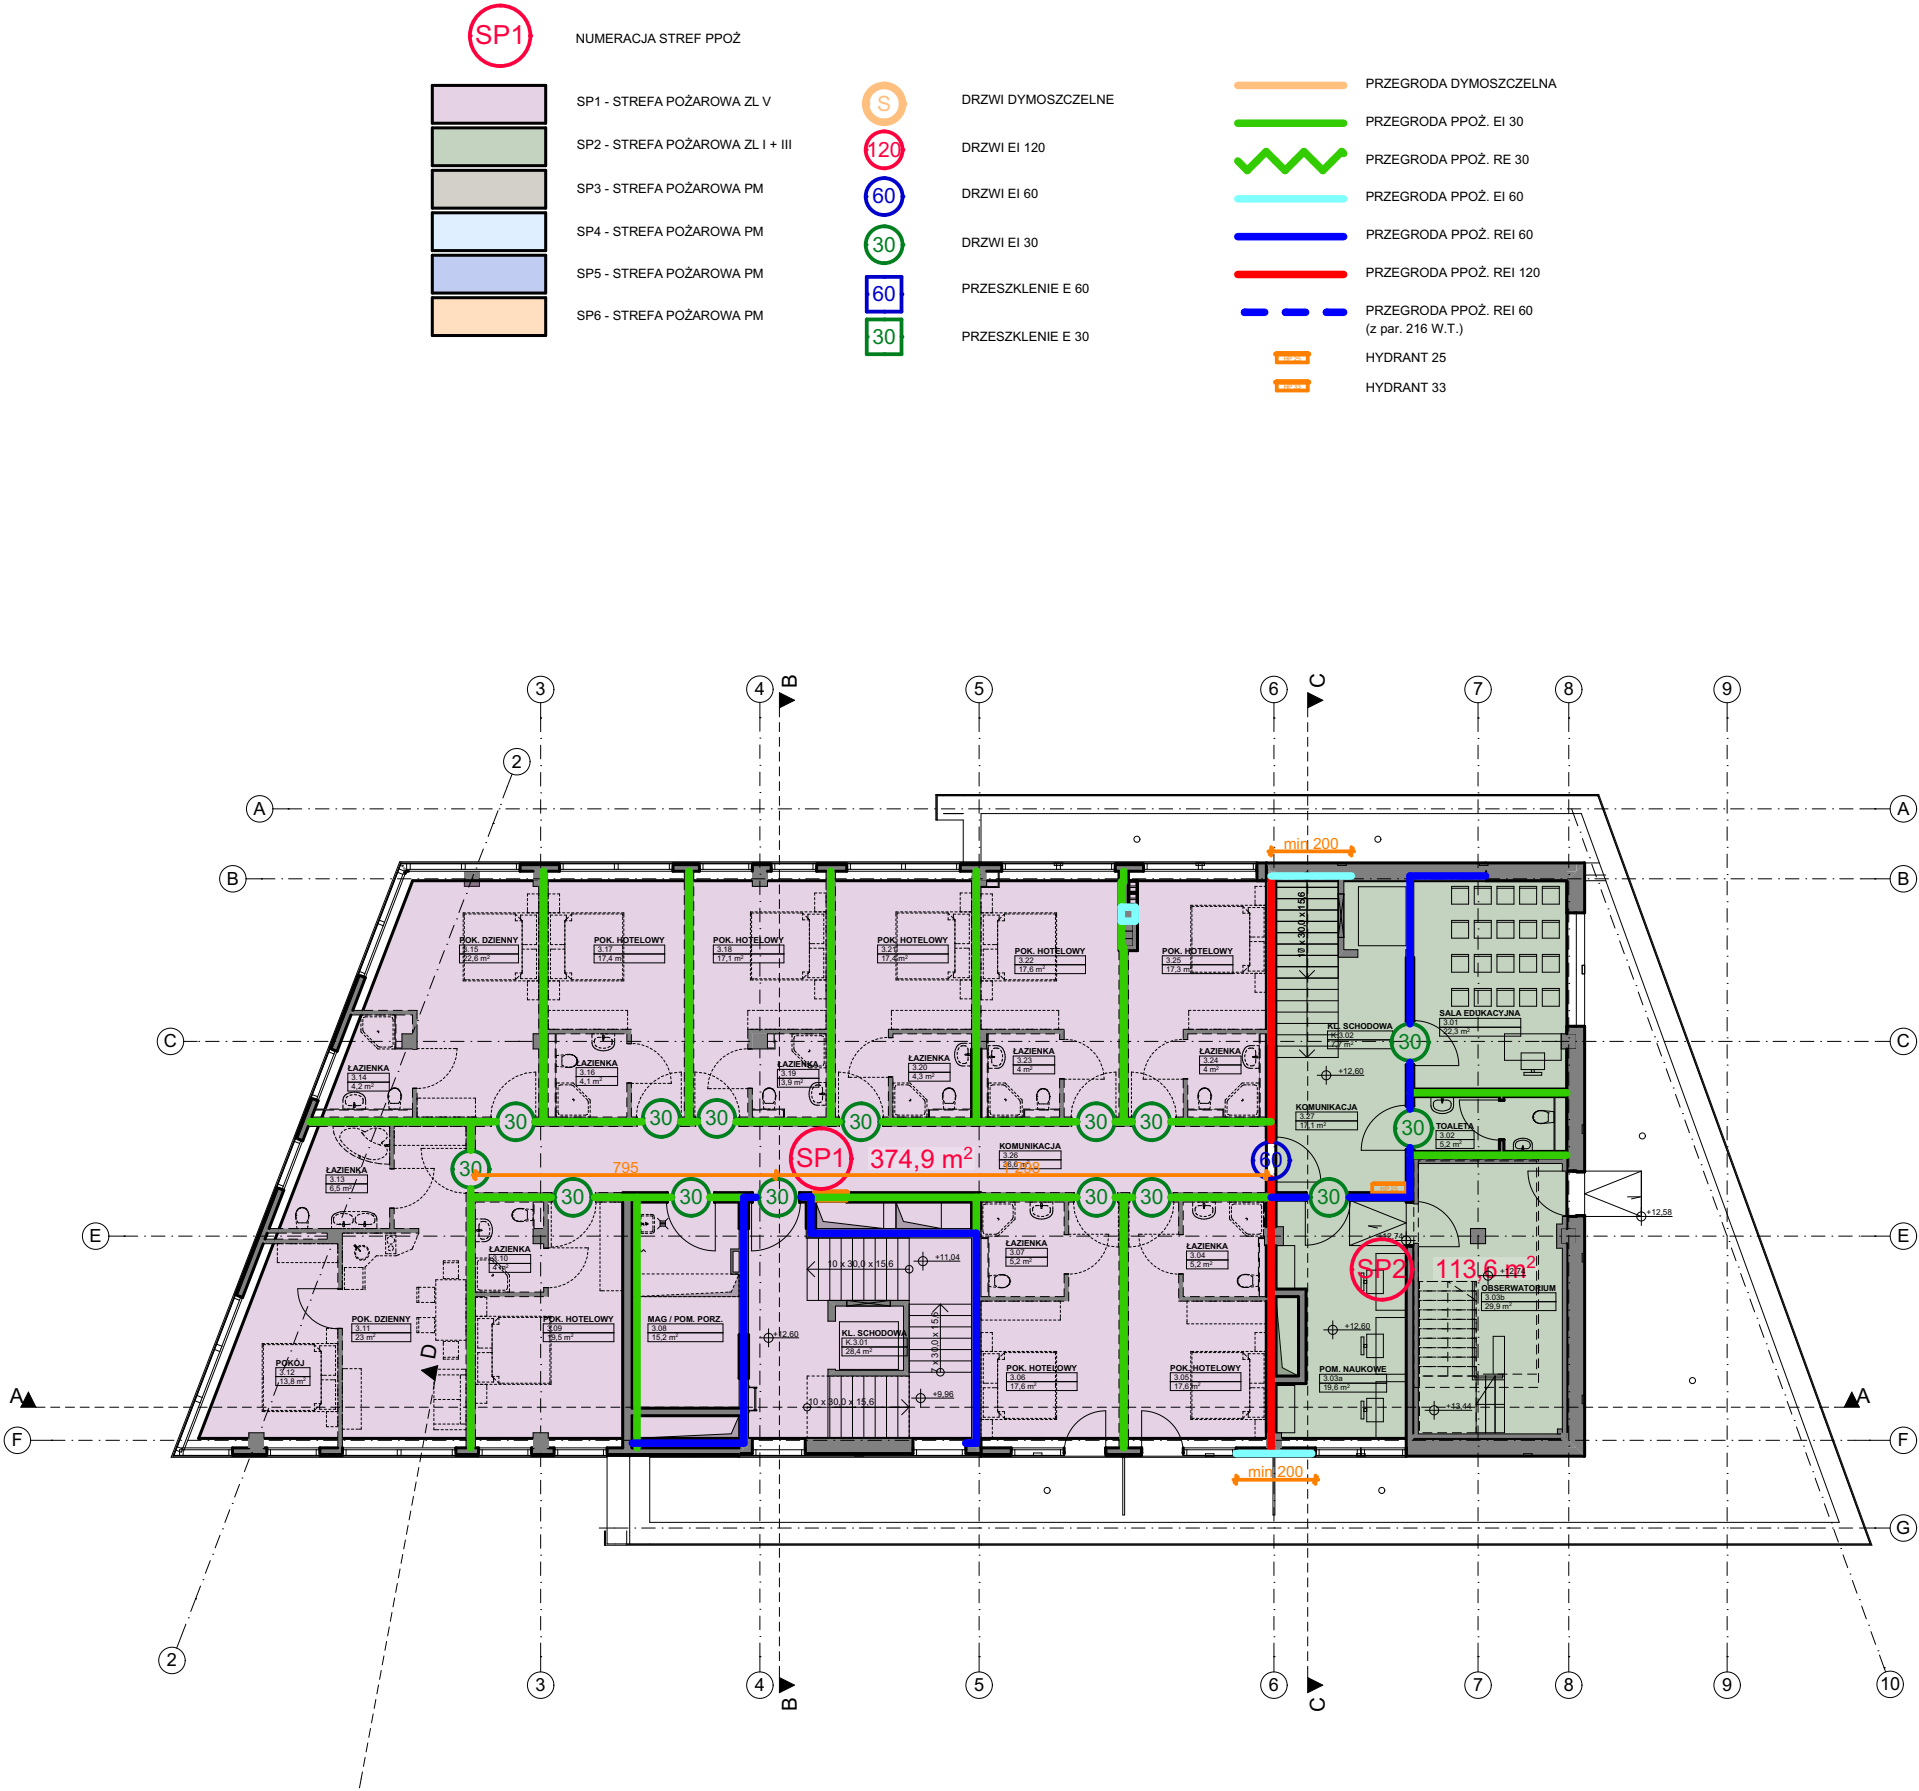

UWAGA:
W ścianach stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz pasach niepalnych EI60 zamiast styropianu należy zastosować wełnę mineralną

TEMAT:
REWITALIZACJA CENTRUM CHEŁMCA
PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZEZNACZONEGO NA FUNKCJĘ REKREACJI, WYSTAWIENNICZĄ, EDUKACJI, HOTELOWĄ, GASTRONOMII I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturą techniczną, oraz obiektami małej architektury

INWESTOR:
GMINA CHEŁMIEC
ul. Papieska 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353, 354, 355, 356, obr. 0006 Chełmec

WYKONAWCA:
KONSORCJUM:
 **Archiquest**
os. Teatralne 7/18
31-945 Kraków
 **MAWA PROJEKT**
al. Sosnowa 3a
30-224 Kraków

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI:
mgr inż. arch Michał Jędrzejewski
nr upr. SW-91/2010
mgr inż. arch Rafał Zieliński
nr upr. MPOIA /131/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch Dagmara Turska-Janeczek
nr upr. MPOIA /084/2013

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch Maciej Wójtowicz
nr upr MPOIA /052/2015

RYSunek:
SCHEMAT PPOŻ - III PIETRO

DATA: MAJ 2017
SKALA: 1:200
ARKUSZ: SP-05