
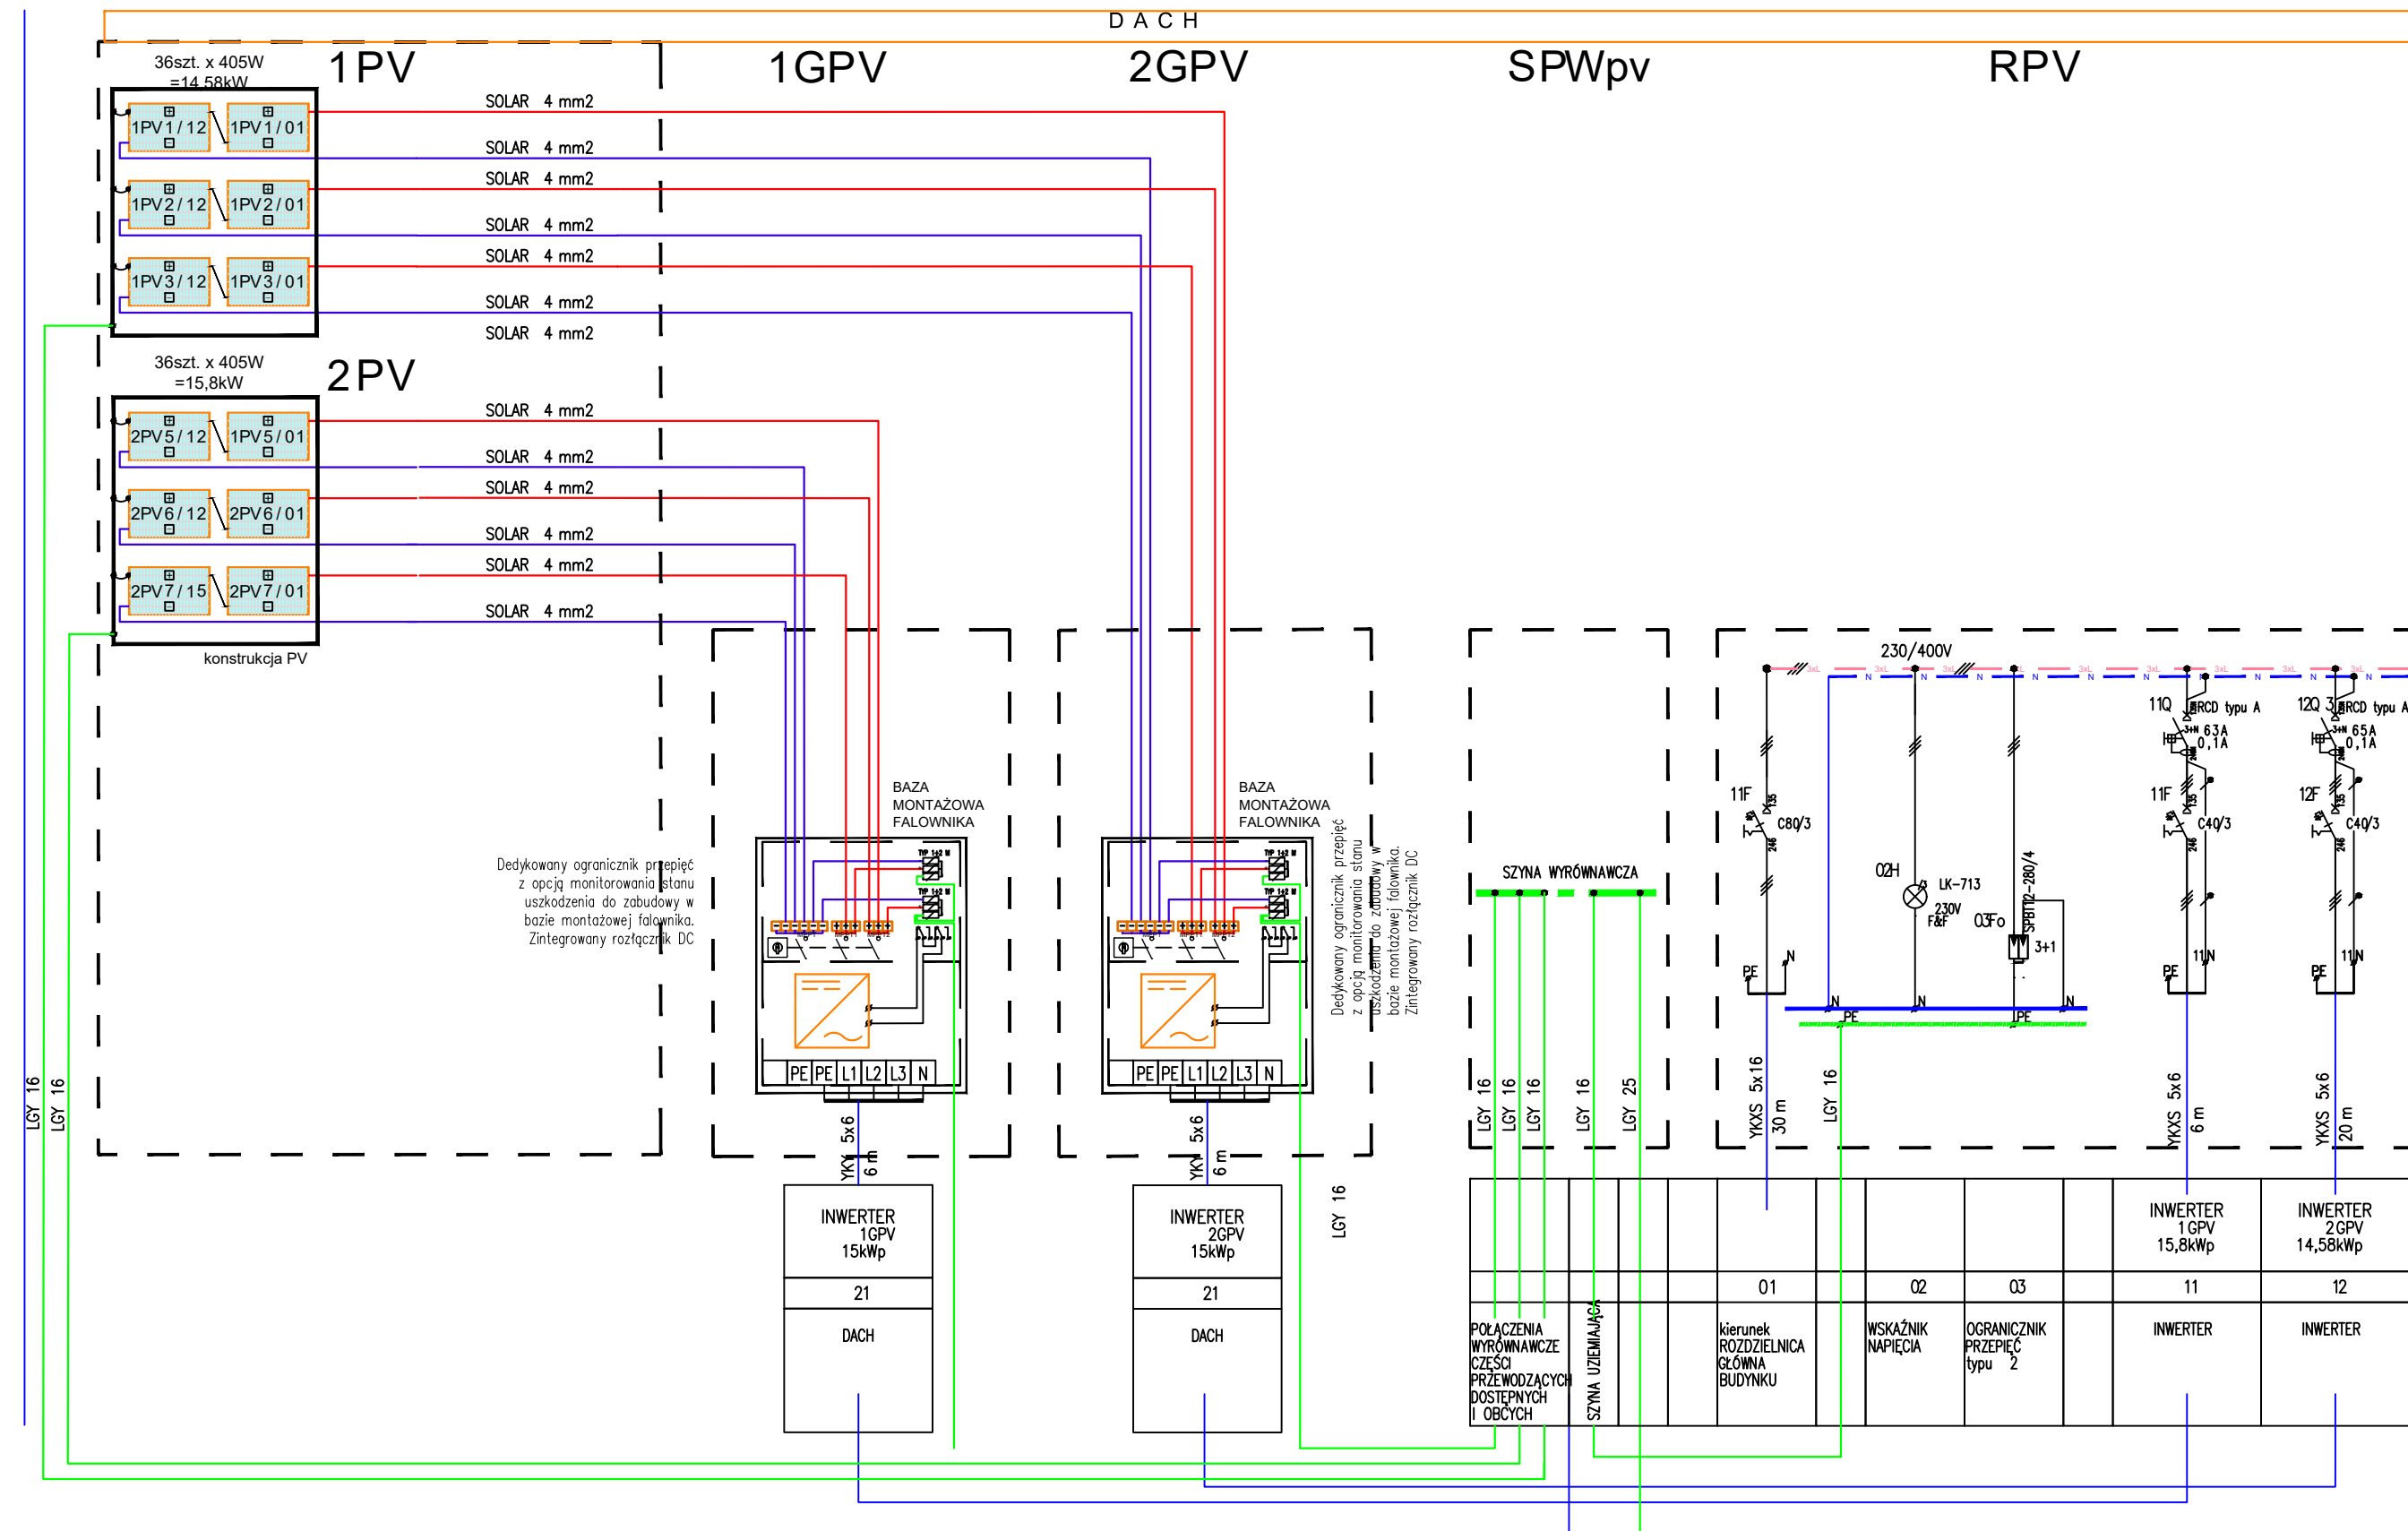



FOTOWOLTAIKA

pływalnia	0,074987654	75	Symo 15.0-3-M	2	PV1: 2x12	PV2: 1x12	PV1: 2x12	PV2: 1x15
-----------	-------------	----	---------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

UKŁAD ZASILANIA OBIEKTU

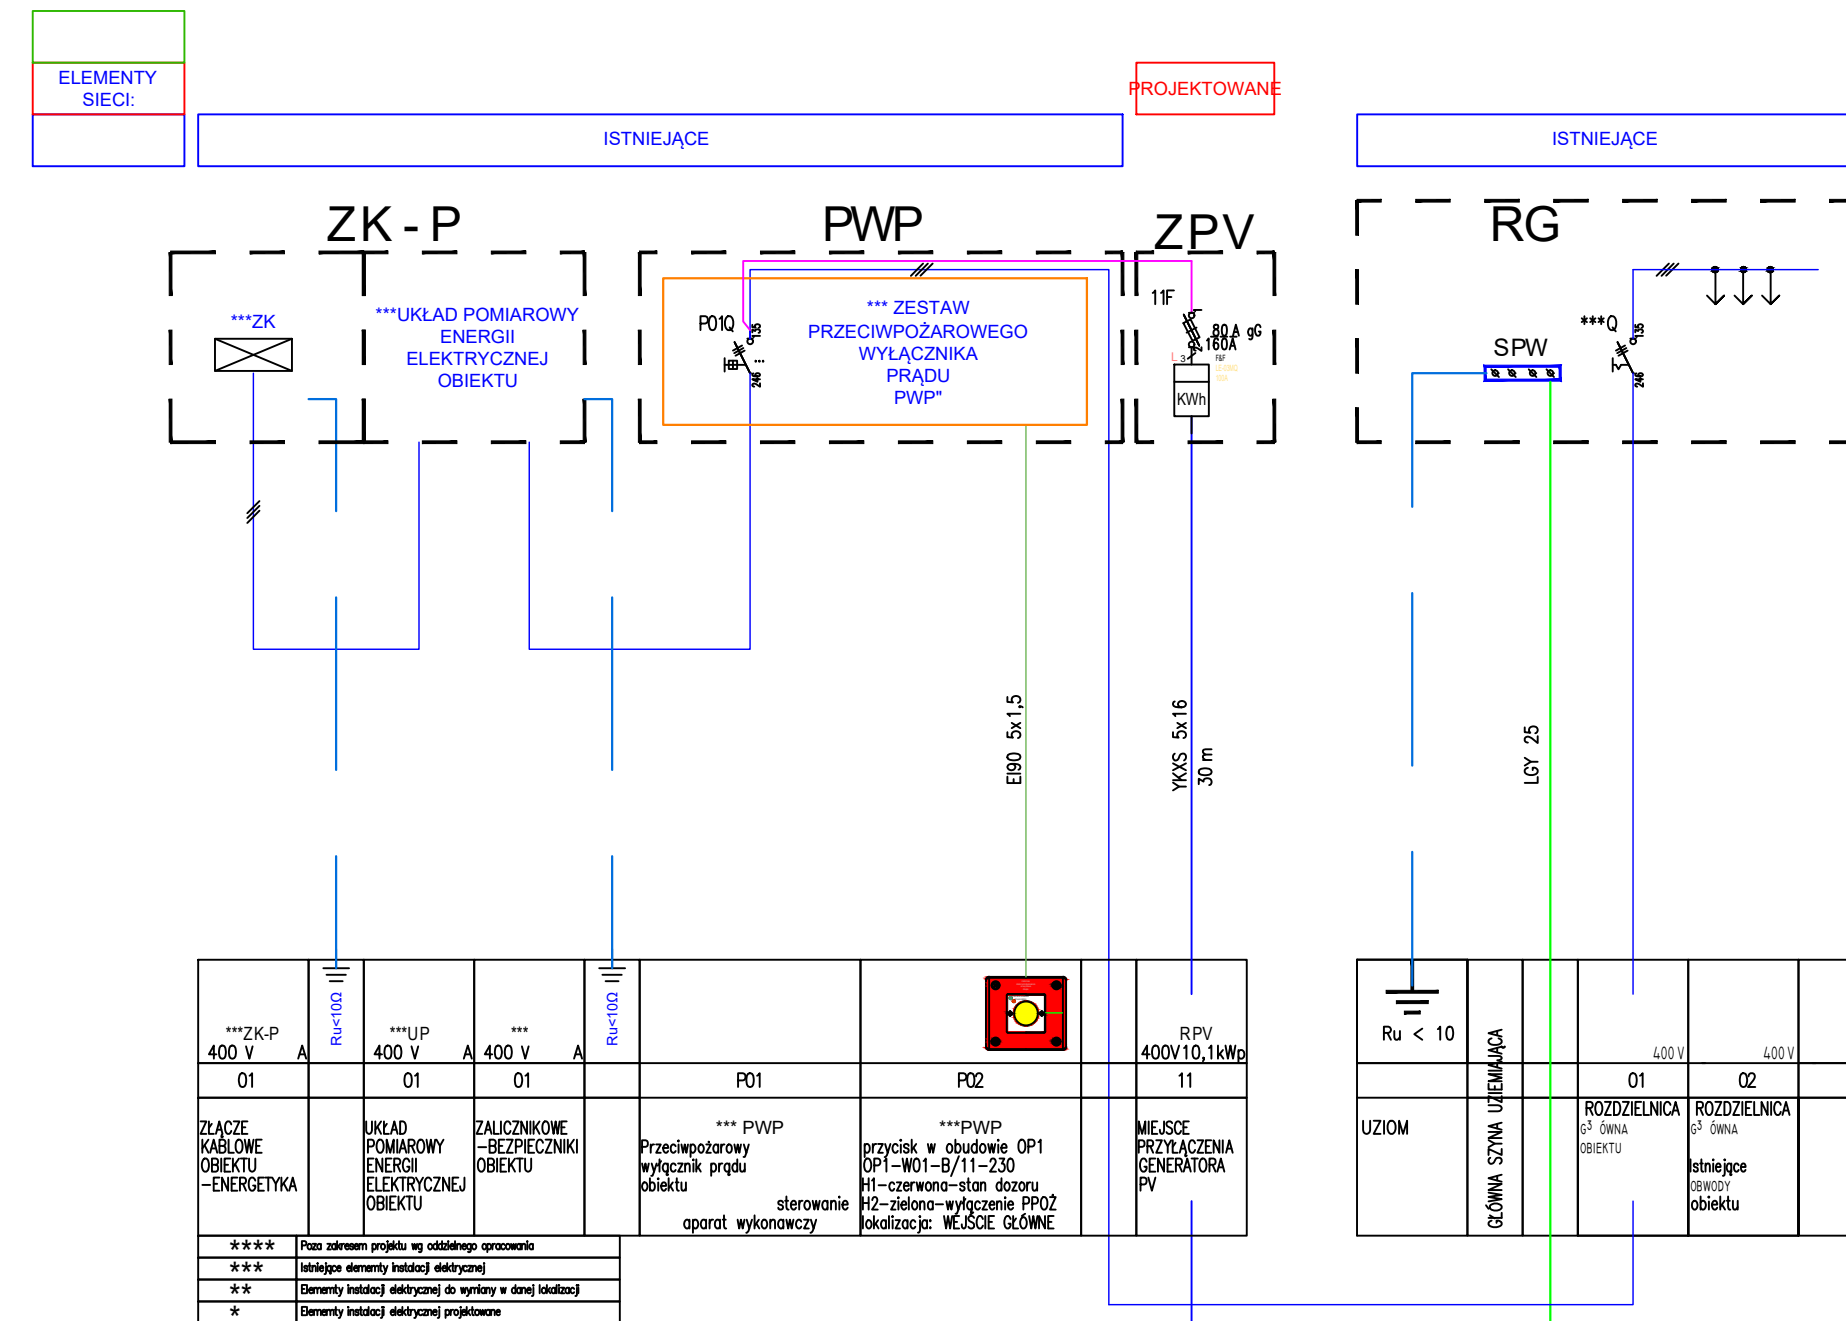

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IME I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI I SPECJALIZACJA		DATA		PODPIS	
		PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Jan Traczyk		20/03/07, spec. instal. elektryczne		01.2023	
		OPRACOWAŁ		mgr inż. Jacek Pierzchawka		-		01.2023	
INWESTOR		GMINA MIEJSKA JAROSŁAW, UL. RYNEK 1, 37-500 JAROSŁAW							
INWESTICJA		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KRYTEJ PŁYWAŁNI W JAROSŁAWIE – OBIEKT NR 1							
OBIEKT I LOKALIZACJA		KRYTA PŁYWAŁNIA W JAROSŁAWIE OBIEKT NR 1 UL. SIKORSKIEGO 5B, 37-500 JAROSŁAW (DZ. NR 2349/17, OBRĘB: 5, JAROSŁAW)							
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA.INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA							SKALA -
SYMBOL OBIEKTU		STADIUM		NR PROJEKTU		NR RYSUNKU		NR ZMIANY	
JR/PM/PV		PT		JR/PM/01/23		RYS. NR E-02			