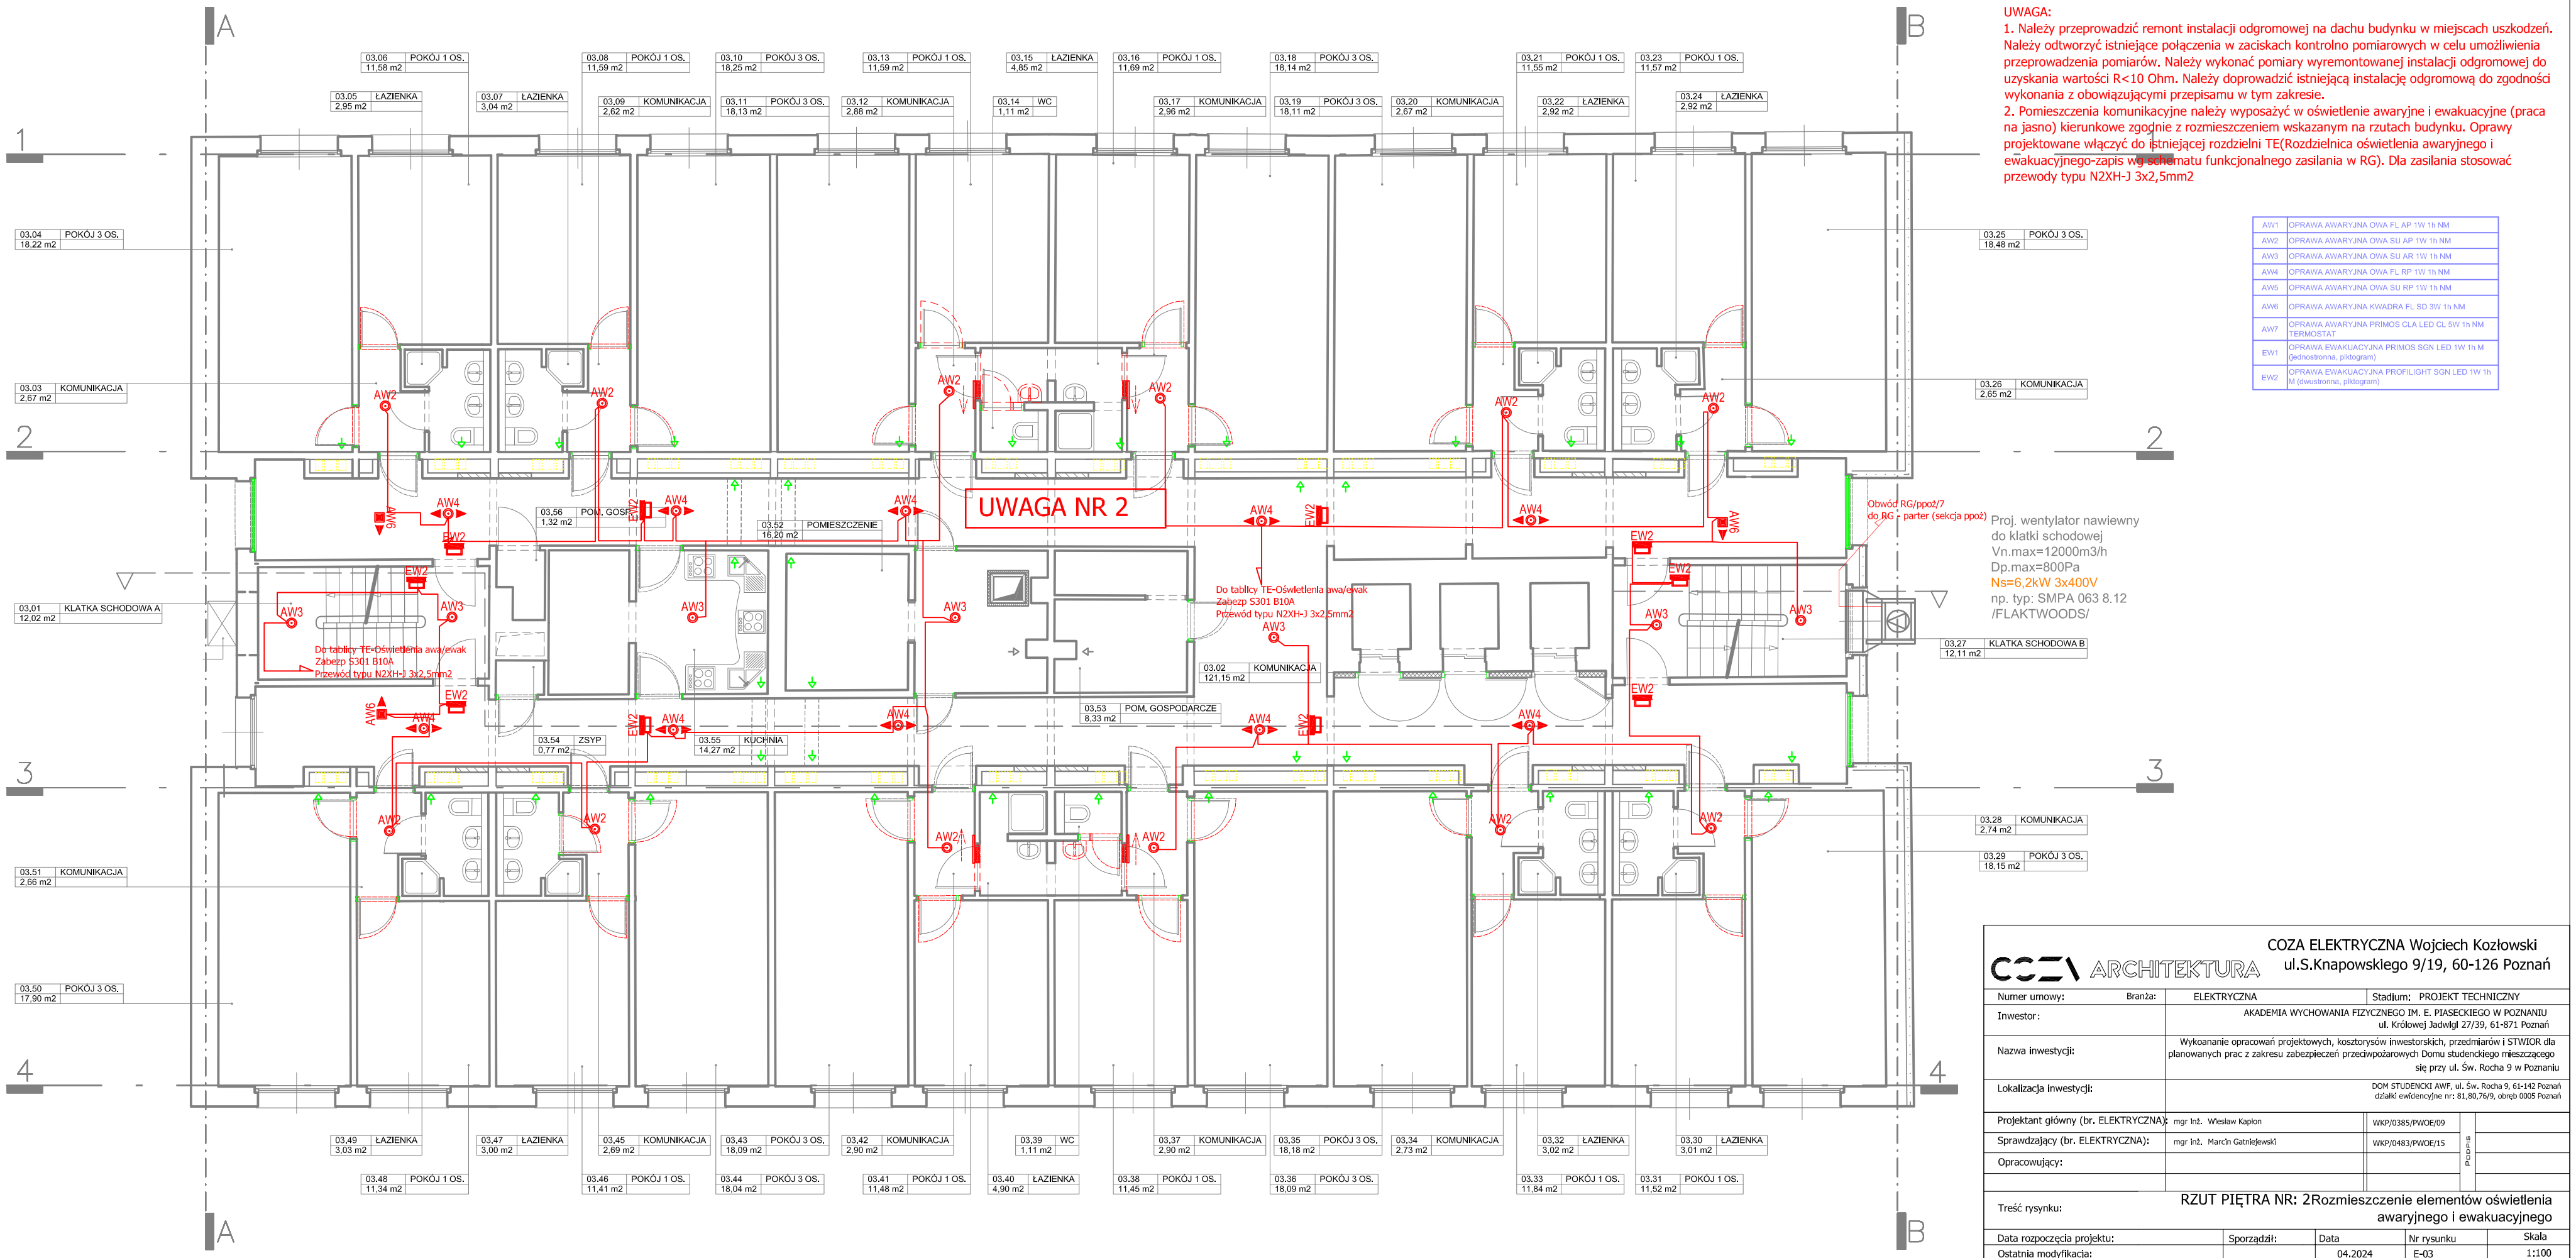

UWAGA:

1. Należy przeprowadzić remont instalacji odgromowej na dachu budynku w miejscach uszkodzeń. Należy odtworzyć istniejące połączenia w zaciskach kontrolno pomiarowych w celu umożliwienia przeprowadzenia pomiarów. Należy wykonać pomiary wyremontowanej instalacji odgromowej do uzyskania wartości R<10 Ohm. Należy doprowadzić istniejącą instalację odgromową do zgodności wykonania z obowiązującymi przepisamu w tym zakresie.
2. Pomieszczenia komunikacyjne należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (praca na jasno) kierunkowe zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na rzutach budynku. Oprawy projektowane włączyć do istniejącej rozdzielni TE(Rozdzielnica oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego-zapis w schemacie funkcjonalnego zasilania w RG). Dla zasilania stosować przewody typu N2XH-J 3x2,5mm2

COZA ELEKTRYCZNA Wojciech Kozłowski
ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań

COZA ARCHITEKTURA

Numer umowy:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Inwestor:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań		
Nazwa inwestycji:	Wykoananie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu		
Lokalizacja inwestycji:	DOM STUDENCKI AWF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań		
Projektant główny (br. ELEKTRYCZNA):	mgr inż. Wiesław Kaplon	WKP/0385/PWOE/09	
Sprawdzający (br. ELEKTRYCZNA):	mgr inż. Marcin Gatnlejewski	WKP/0483/PWOE/15	
Opracowujący:			

Treść rysunku: RZUT PIĘTRA NR: 2Rozmieszczenie elementów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2024	E-03	1:100

Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.