


TG 4x24 p/t

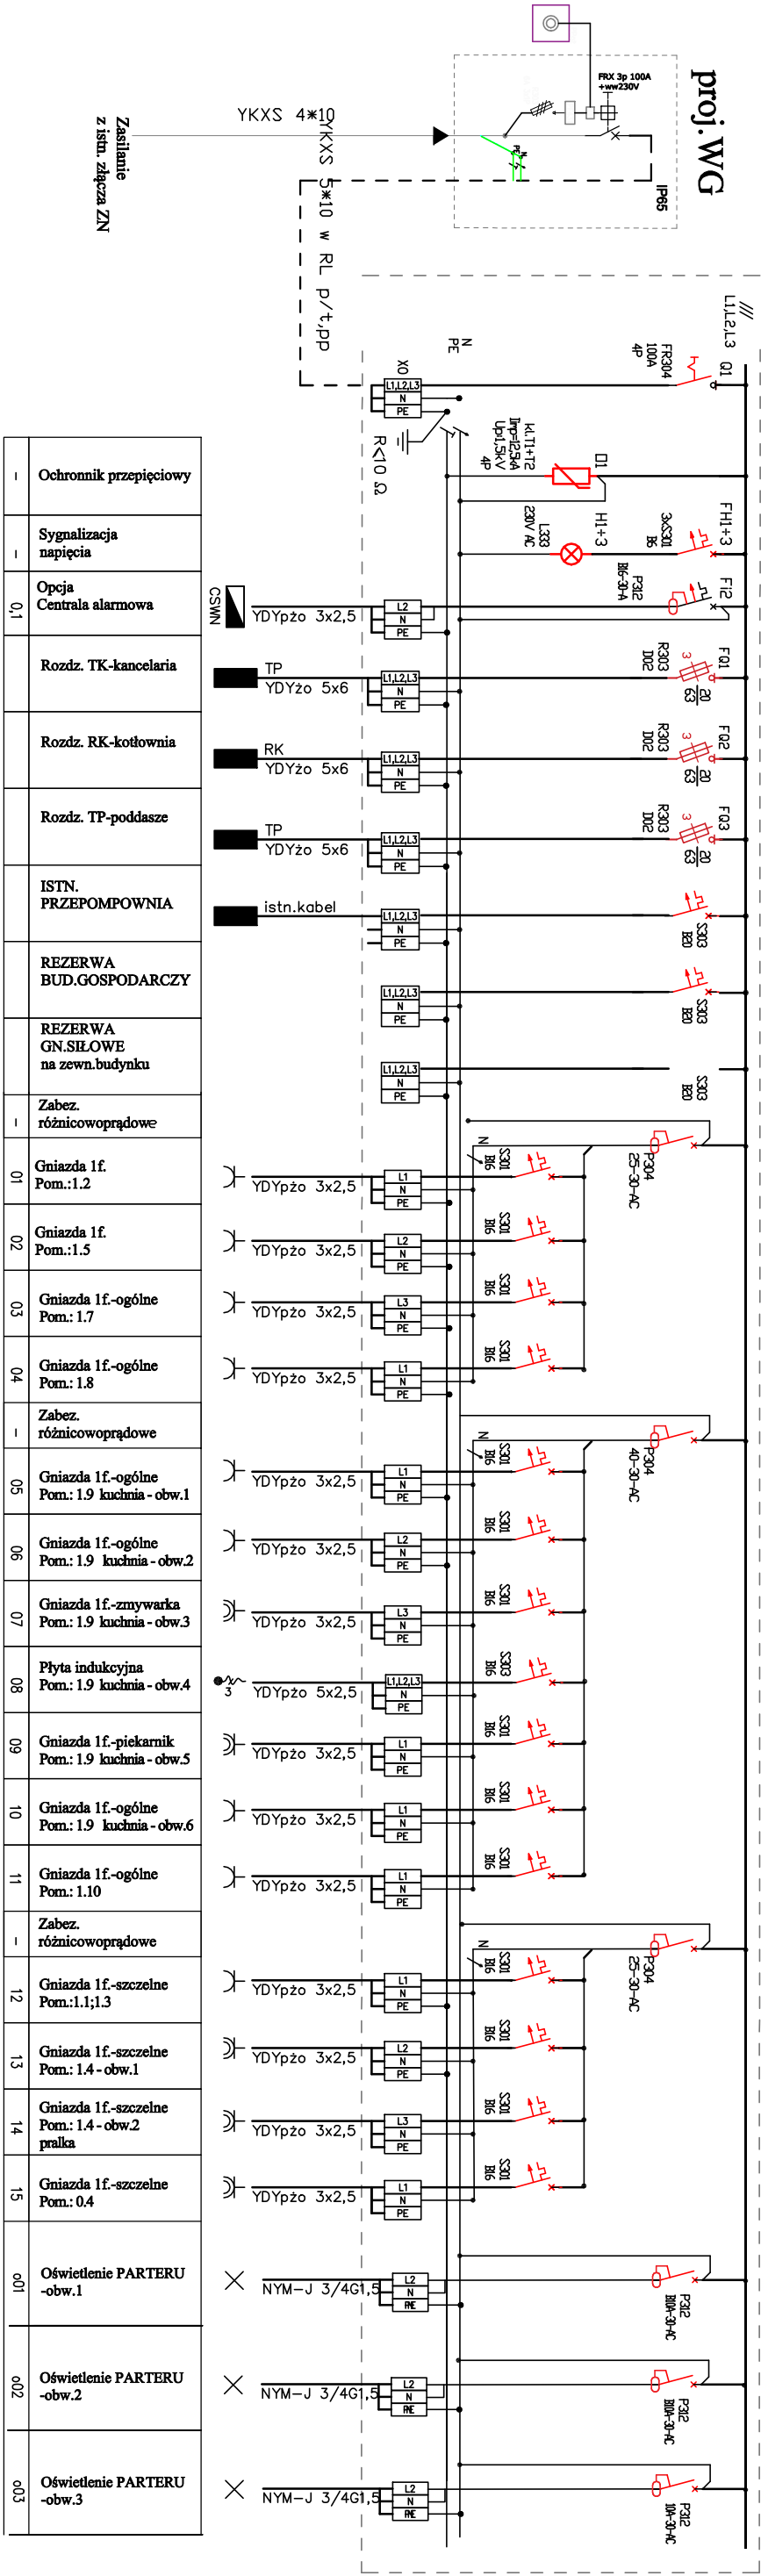

Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

Uwagi :

- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników
- nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora
- montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta)

Specjalność instalacje elektryczne autor :	Podpis:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. : WAM/0050/POOE/08 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych	
Inwestor:	Skala:
Nadleśnictwo Strzałowo	bs
z siedzibą Strzałowo 2 gm.Piecki ,11-710 Piecki	
Temat:	Rys. nr. :
Remont budynku leśniczówki Krułyń gm.Piecki, obr. ewidencyjny Krułyń dz.nr 3084/2	IE-4
Rys. Schemat ideowy zasilania - TG	Data: 07.2021