


— · — - Pomieszczenia, w których wymagany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych

ZFK 102
20,74 m <sup>2</sup>

 - Numer pomieszczenia / powierzchnia pomieszczenia [m<sup>2</sup>]

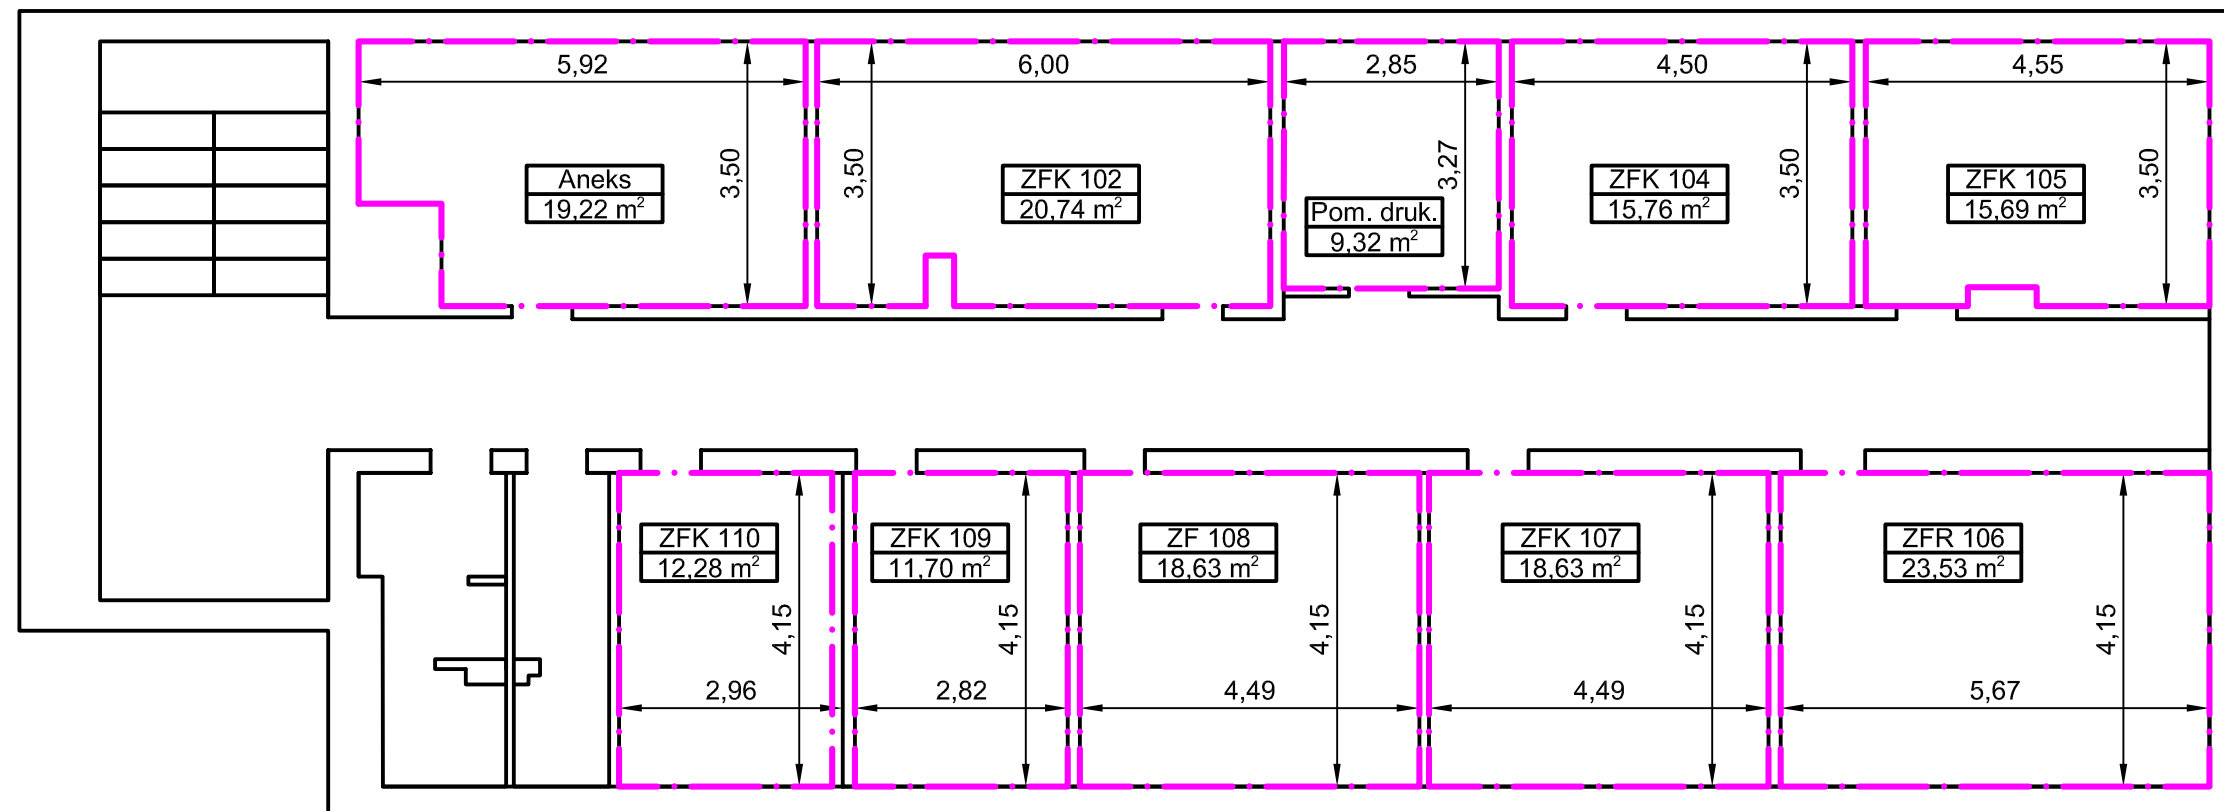

Zadanie: Montaż klimatyzacji w budynku PEWIK Gdynia Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, Gdynia		
Nazwa rysunku: Schemat usytuowania pomieszczeń na I piętrze, w których wymagany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych		
Opracował:	mgr inż. Rafał Ogrodowicz, mgr inż. Przemysław Walasek	Nr rys.: 3
Sprawdził:		Data: 04.2020 r.
Zaakceptował:		Skala: -