


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
PRO-POMIAR s.c.  
ul. Legionów 59  
42-200 Częstochowa  
tel. / fax 34 361 61 35  
tel. kom. 603 666 111 603 999 222  
mail biuro@propomiar.com.pl

14	Gazomierz	1	wielkość dobrac przy adaptacji
13	Rura PE Ø50		
11	Rura stalowa		
10	Satka gazowa	1	
9	Zawór odcinający kulowy	2	
8	Zestaw redukcyjny II stopnia	1	
7	Zestaw redukcyjny I stopnia	1	
6	Poziomostek pływakowy	2	wyposażenie zbiornika
5	Zawór bezpieczeństwa	2	wyposażenie zbiornika
4	Zawór poboru fazy ciepłej	2	wyposażenie zbiornika
3	Zawór poboru fazy gaz. z rurką max napełnienia	2	wyposażenie zbiornika
2	Zawór napełniania	2	wyposażenie zbiornika
1	Zbiornik ciśnieniowy 6700	2	wg dokumentacji producenta
L.p.	Wysszczególnienie	Ilość	Materiał   Norma

BUDYNEK

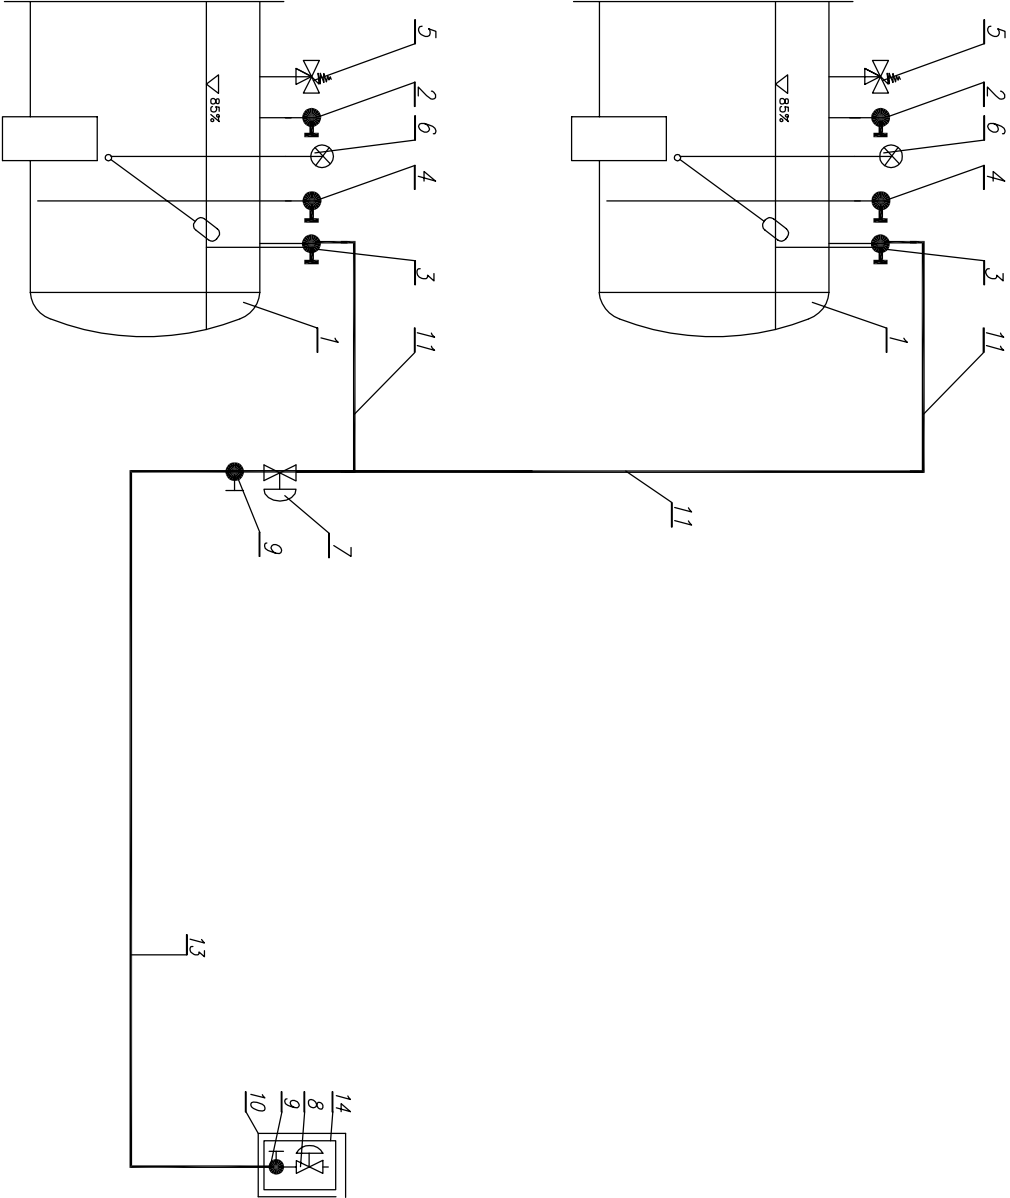

UWAGA  
Zbiorniki mogą występować w dwóch wersjach  
z włączem lub bez włączu.  
Instalacja dla obu przypadków jest identyczna.

INWESTOR: Gmina Mędzylesie pl. Wolności 1 57-530 Mędzylesie	
OBIEKT I ADRES: Hala sportowa w Mędzylesiu jedn. ewid. Mędzylesie, obręb nr 020810_4.0001 Mędzylesie,	
TEMAT: Budowa hali sportowej w Mędzylesiu na działce nr 412/1	
BRANŻA: Instalacje sanitarne	
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja zbiornikowa LPG 2x6700 —schemat technologiczny	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Mogiera	DATA: 01.2019
upr. nr SLK/0499/PWOS/04 spec. instalacyjna sanit. b.o.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska	DATA: 01.2019
upr. nr UAN-VIII/83861/11/87 spec. instalacyjna sanit. b.o.	
SKALA:	NR RYSUNKU: I-9