


Rzut zabudowy ściany za kierowcą – poglądowy widok zabudowy.

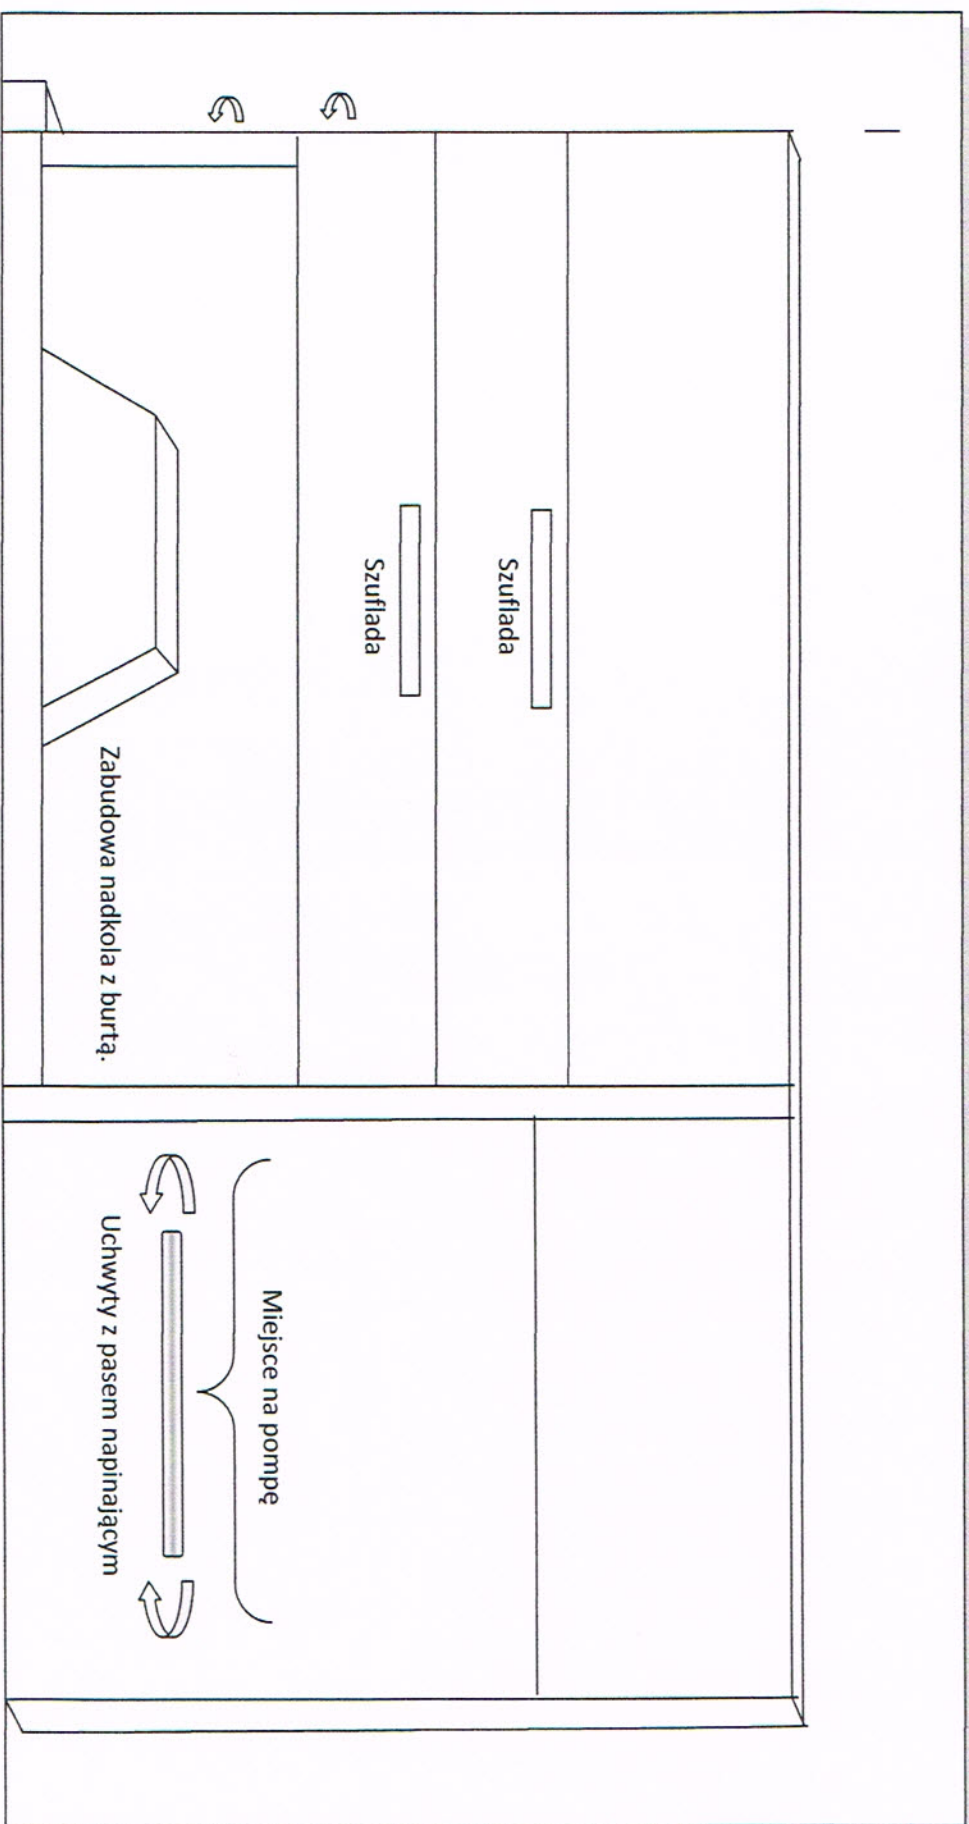

1. Zabudowa w konstrukcji systemowej musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję z wyłączeniem materiałów z drewna, tworzyw sztucznych i pokrewnych.

Wysokość zabudowy min. 1200mm – max. 1450mm

Handwritten signature and initials in blue ink.

Głębokość nie większa niż 450mm.

Długość zabudowy min. 1800mm max. 2000mm.

2. Miejsce na pompę winno mieć szerokość nie mniejszą niż 800mm oraz nie może posiadać burty.
3. Miejsce na pompę musi być wyposażone w uchwyty mocujące z pasem napinającym do stabilizacji pompy w czasie jazdy.
4. Minimum jedna szuflada musi mieć głębokość użytkową nie mniejszą niż 450mm i nie większą niż 500mm.
5. Wysokość burt w półkach otwartych oraz zabudowach nadkoli winna być nie mniejsza niż 150mm i nie większa niż 200mm.
6. Szuflady winny posiadać mechanizm zamka zatrzaskowy bez możliwości samoczynnego otwarcia.
7. Na boku zabudowy od strony tylnych drzwi uchwyty + korytko do zamocowania ręcznych narzędzi lekkich tj. łopata, miota, drążek itp. (uchwyty w technologii takiej jak dla butli gazowej w Załączniku nr 9).

Dokumentacja prawna wykonywanych zabudów:

Zabudowa wnętrza musi spełniać warunki ergonomii i bhp oraz posiadać odpowiednie certyfikaty tj. minimum R44 lub R17. Ofertowany produkt powinien posiadać autoryzację producenta/importera pojazdu i zgodę na montaż w technologii, która nie powoduje utraty gwarancji na pojazd bazowy.

Certyfikaty:

GS TUV

ISO 9001