


Agregat wody lodowej wewnętrzny TCCE 121

Wentylator kanałowy TD-500/150-160 SILENT
Moc : 50 W
Prąd : 0,22 A
Napięcie : 230 V
Rodzaj zasilania : 1~

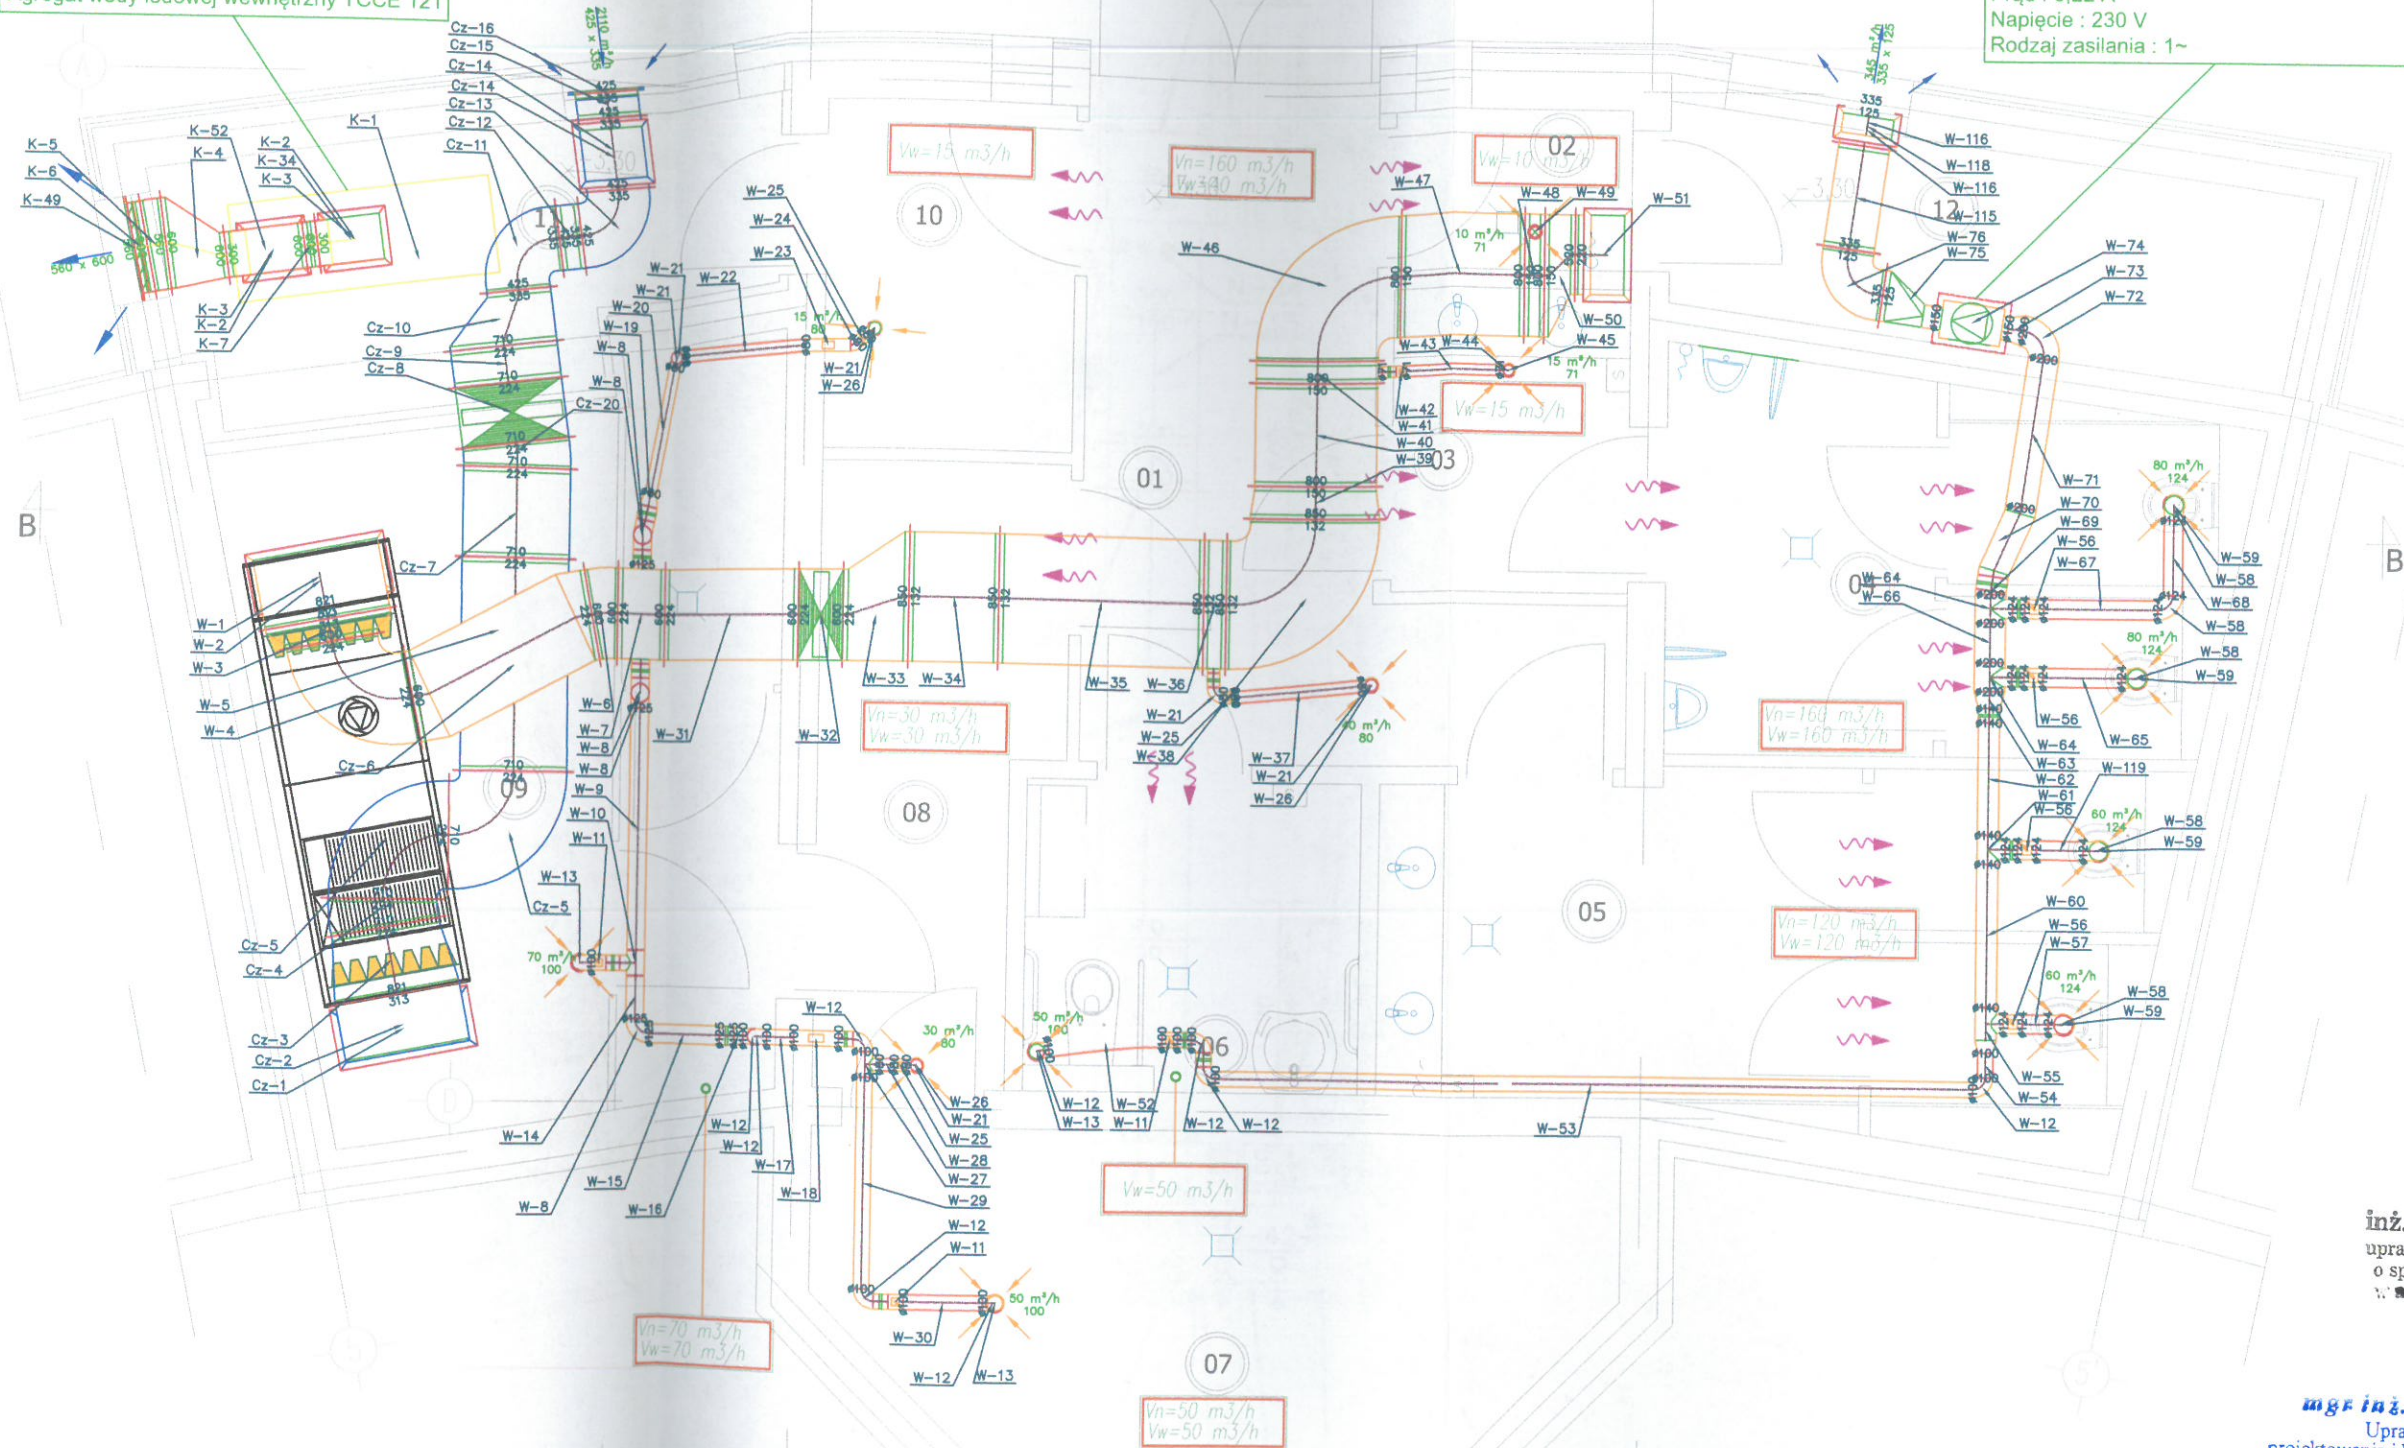

inż. ZDZISŁAW DĄBROWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
o specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie instalacji mechanicznych
Nr uprawnień 271/80

mgr inż. Mirosław Wyderka
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid: SLK/2776/PWOS/09

Temat opracowania; adres obiektu budowlanego: Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka, dz. nr 978/14	Tytuł rysunku: Rzut piwnic - instalacja wentylacji	Nr rys.: S-10-B
Imię i nazwisko projektanta; specjalność nr upr. bud.: mgr inż. M. Wyderka - upr. instal. nr SLK/2776/PWOS/09	Podpis: <i>[Signature]</i>	Skala: 1:50
Imię i nazwisko sprawdzającego; specjalność nr upr. bud.: inż. Z. Dąbrowski - upr. instal. nr 271/80	<i>[Signature]</i>	Data: 04 2013
Autor opracowania: inż. Szymon Śmietanka	<i>[Signature]</i>	