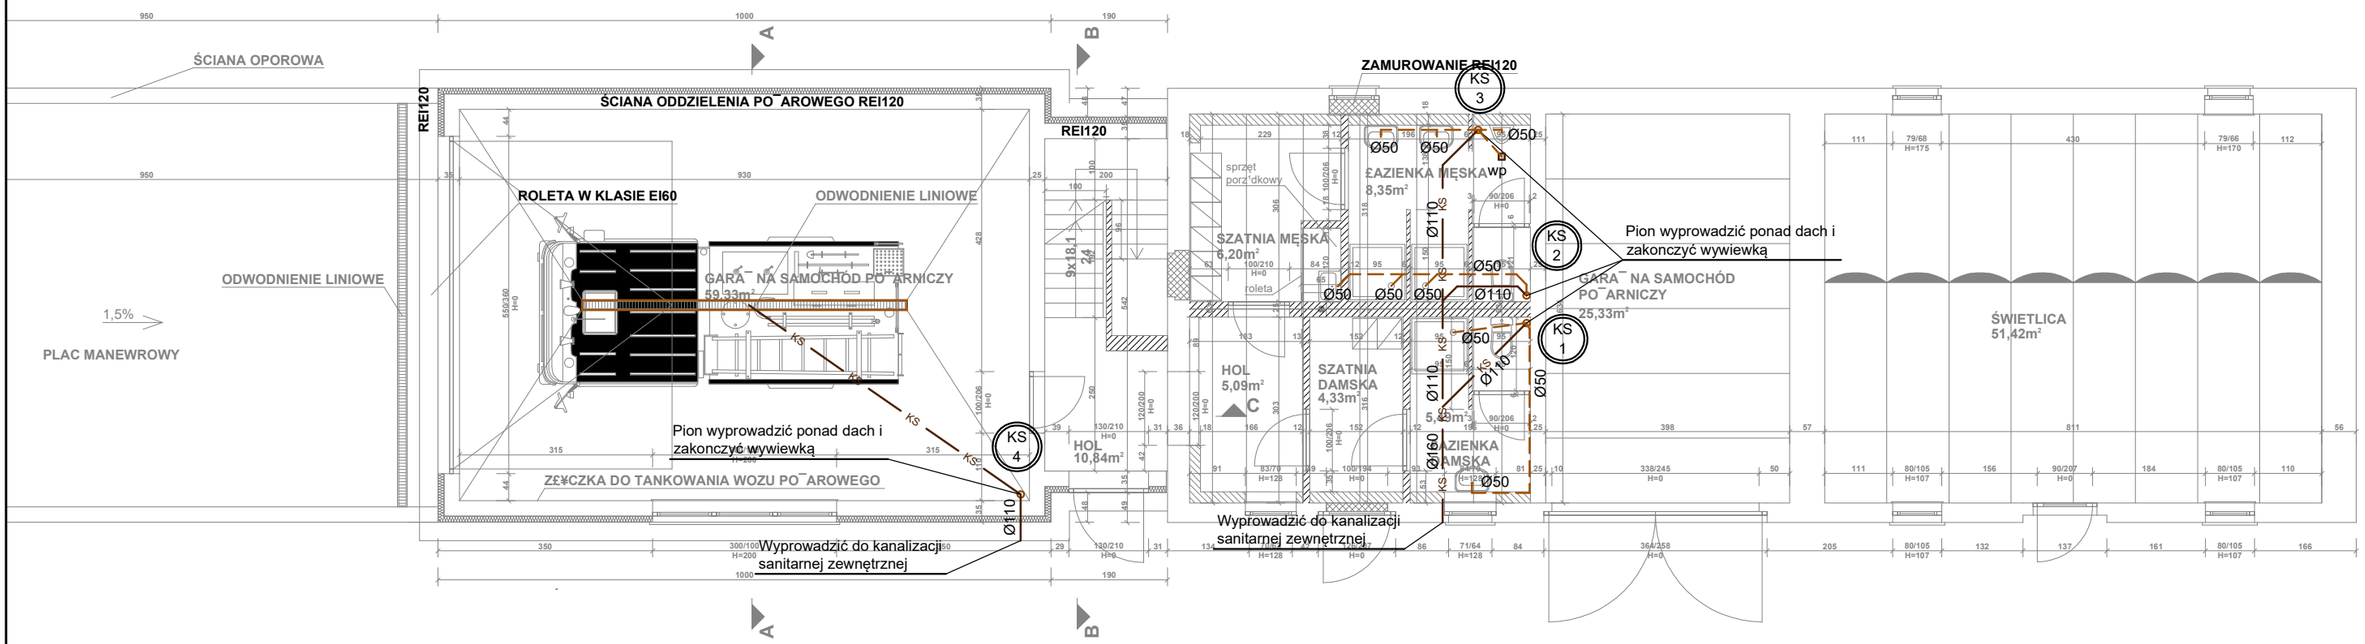

UWAGA:

1. Podejścia pod umywalki, zlew, natrysk i wanny wykonać o średnicy Dn50PCV.
2. Podejścia pod wpusty podłogowe i miski ustępowe wykonać o średnicy Dn110PCV.
3. Dla średnicy wykonać min. spadek Dn160 – 1,5%, Dn110 – 2,5%, Dn50 – 2,5%.

Oznaczenia

Ø110 PVC - średnica instalacji kanalizacji sanitarnej,

- - - - - - - - podejścia do przyborów sanitarnych

—— KS —— - instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,

—— KSP —— - instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej,

KS 1 - pion instalacji kanalizacji sanitarnej,

P&M projekt

"P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki,
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82 lok. 519,
tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, www.pmprojekt.com

Inwestor:	**Gmina Wschowa** **ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa**				
Nazwa i adres obiektu bud.	**Budynek remizy strażackiej** **Wygnańczyce 35, 67 - 400 Wschowa,** **działka nr ewidencyjny nr 102/1, obręb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnańczyce**				
Temat zadania projektowego:	**PROJEKT BUDOWLANY** **Rozbudowy budynku remizy strażackiej** **Wygnańczyce 35, 67 - 400 Wschowa,** **działka nr ewidencyjny 102/1, obręb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnańczyce**				
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII - INNE BUDOWLE - BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ					
Przedmiot rysunku:	**PRZYZIEMIE - WEW. INSTALACJA KANALIZACJI SAN.**		Branża:	Skala: 1: 100	Rys. nr S01
Projektanci:	mgr inż. Marcin Kubicki	LOD/3305/PWBS/17	sanitarna		
					Data: 09. 2021
Sprawdzaj¹cy:	mgr inż. Włodzimierz Kubik	LOD/0436/POOS/05	sanitarna		