ZAKŁAD POŁOŻNICTWA I PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

ZAKŁAD POŁOŻNICTWA I PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

LEGENDA:

AW1 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, do sufitów podwieszanych, 3W, 450lm, optyka do przestrzeni otwartych zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. LVP0/3W/Z/CB

AW2 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, do sufitów podwieszanych, 3W, 450lm, optyka do drogi ewakuacyjnej zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. LVP1/3W/Z/CB

AW3 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, do sufitów podwieszanych, 3W, 450lm, optyka uniwersalna zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. LVP2/3W/Z/CB

AW4 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, natynkowa, 3W, 450lm, optyka do przestrzeni otwartych zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. LVN0/3W/Z/CB

AW5 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, natynkowa, 3W, 450lm, optyka do drogi ewakuacyjnej zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. LVN1/3W/Z/CB

AW6 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, natynkowa, 3W, 450lm, optyka uniwersalna zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. LVN2/3W/Z/CB

AW7 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, IP65 natynkowa, 3W, 410lm, optyka do przestrzeni otwartych zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. ETS/3W/Z/CB

AW8 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, IP65 natynkowa, 3W, 410lm, optyka do przestrzeni otwartych zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. ETSR/3W/Z/CB

AW9 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, IP65 natynkowa, 6W, 850lm, optyka do przestrzeni otwartych zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. ETL/6W/Z/CB

AW10 – Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, IP66 naścienna, przystosowana do pracy na zewnątrz 3W, 410lm, optyka do drogi ewakuacyjnej zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. ODB/3xTW/Z/CB

Oprawa oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym, indeks "D" – oprawa dwustronna bez indeksu "D" – oprawa jednostronna zasilanie z centralnej baterii z adresowaniem opraw np. IP2EWS/2W/Z/CB - jednostronna np. IP2ACS/2W/Z/CB - dwustronna

CB DAW – Centralna bateria oświetlenia awaryjnego z adresowaniem opraw 20 obwodów IT, podtrzymanie 1 godz. karta ethernetowa dla komunikacji z BMS np. system EBS

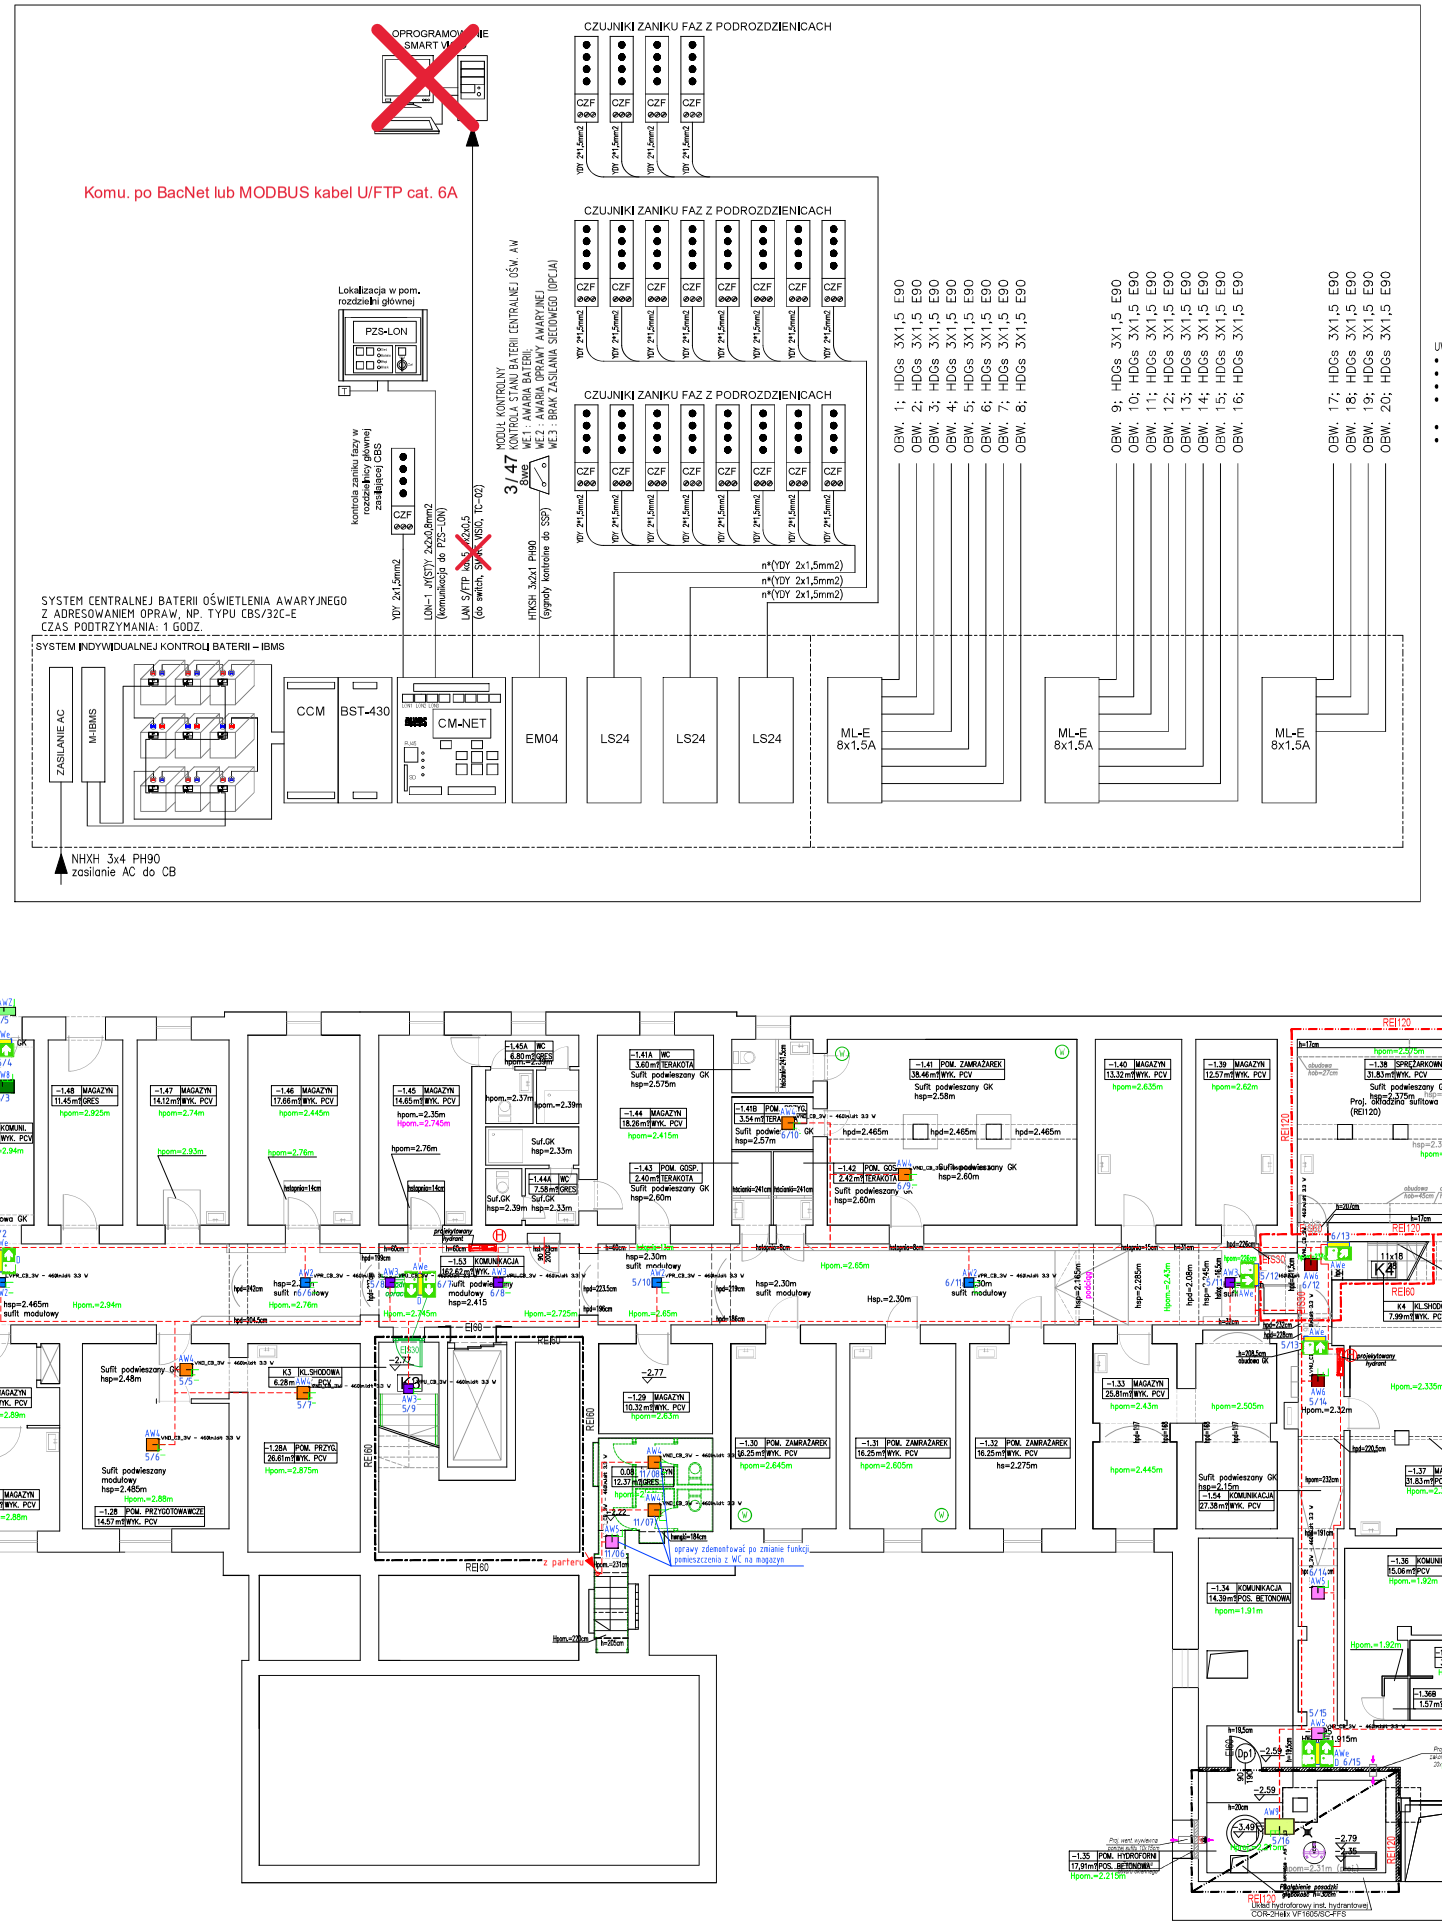

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY
Mirosław Nirnberg
ul. C. K. Norwida 35, 83-110 Tczew
tel. 58 531 64 74, email: jakubelektryczny@poczta.onet.pl

INWESTOR: UGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk	AUTOR: Dariusz KOZŁOWSKI	PODPIS:
KONSTRUKCYJNA: brak	SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: inż. Mirosław NIRNBERG Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych nr 220/66/2002		PODPIS:
ADRES OBIEKTU: budynek nr 15 ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk		PODPIS:

TYTUŁ PROJEKTU: DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 15 GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO DO ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA: 03/2024
NR REW.: E-11
ARKUSZ: 1/1
SKALA: 1:100
NR KOBIZMOT:

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNIC. INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

UWAGI:
- Istn. instalacje oświetlenia awaryjnego zdemontować w całości.
- Przewody ognioodporne układać w systemie E90 lub pod tynkiem.
- Zapewnić rewizje dla puszek rozgałęźnych ogniodpornych.
- System centralnej baterii zasilić kablem NHXH 3x4 PH90 z projektowanej w odrębnym opracowaniu rozdzielnicy RPPOZ.
- Obwody oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami ogniodpornymi HDGS 3x1,5 (PH90).
- W każdej podrozdzielnicy zainstalować czujnik zaniku fazy.

LEGENDA ARCHITEKTURA:
- WYDZIELENIA P.POŻ. REI60
- WYDZIELENIA P.POŻ. REI120
- WYDZIELENIA P.POŻ. REI60 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- WYDZIELENIA P.POŻ. REI120 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY WYDZIELENIA STREF
- PROJEKTOWANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANY HYDRANT

POWIERZCHNIA PIWNICY

NUMER	NAZWA	POWIERZCHNIA	MJ
1.01	KOMUNIKACJA	30.77	m²
1.02	WC/DAMSKIE/NP	4.98	m²
1.03	WC MĘSKI	5.89	m²
1.04	POKÓJ HIGIENICZNO-SANITARNY	19.5	m²
1.05	POP 2	28.5	m²
1.06	KOMUNIKACJA	4.08	m²
1.07	POK. ASYSTENCKI	11.57	m²
1.08	POP NEONATOLOGII	28.52	m²
1.09	POP 1	26.84	m²
1.10	POM. SOCJALNE	9.09	m²
1.11	POM. PORZĄDKOWY	1.25	m²
1.12	POK. ASYSTENCKI	10.13	m²
1.13	POK. ASYSTENCKI	11.4	m²
1.14	POK. STUDENTÓW	10.31	m²
1.15	SEKRETARIAT	11.9	m²
1.16	MAGAZYN	2.04	m²
1.17	WENTYLATORWNIA	73.26	m²
1.17A	WENTYLATORWNIA	22.59	m²
1.18	MAGAZYN	3.38	m²
1.19	WARSZTAT	14.99	m²
1.20	WC	4.12	m²
1.21	WC	4.12	m²
1.22	POM. PORZĄDKOWY	26.19	m²
1.23	MAGAZYN	24.40	m²
1.23A	POM. PRZYGOTOWAWCZE	37.74	m²
1.23B	MAGAZYN	24.40	m²
1.24	POM. PRZYGOTOWAWCZE	37.74	m²
1.25	WĘZEŁ C.O.	45.81	m²
1.26	WARSZTAT	17.10	m²
1.27	MAGAZYN	4.76	m²
1.27A	MAGAZYN	16.81	m²
1.28	POM. PRZYGOTOWAWCZE	14.57	m²
1.28A	POM. PRZYG.	26.61	m²
1.29	MAGAZYN	8.40	m²
1.30	POM. ZAMRAŻAREK	16.25	m²
1.31	POM. ZAMRAŻAREK	16.25	m²
1.32	POM. ZAMRAŻAREK	16.25	m²
1.33	MAGAZYN	25.81	m²
1.34	MAGAZYN	14.39	m²
1.35	POM. HYDROFORNI	17.91	m²
1.36	KOMUNIKACJA	15.06	m²
1.36A	POM. GOSP.	3.54	m²
1.36B	POM.GOSP.	1.57	m²
1.37	MAGAZYN	31.83	m²
1.38	SPRZĄTACZKOWA	31.83	m²
1.39	MAGAZYN	12.57	m²
1.40	MAGAZYN	13.32	m²
1.41	POM. ZAMRAŻAREK	28.46	m²
1.41A	WC	3.60	m²
1.41B	POM. PRZYG.	3.54	m²
1.42	POM. GOSP.	2.40	m²
1.43	POM. GOSP.	2.40	m²
1.44	MAGAZYN	18.26	m²
1.44A	WC	7.98	m²
1.45	MAGAZYN	14.65	m²
1.45A	WC	6.80	m²
1.46	MAGAZYN	17.66	m²
1.47	MAGAZYN	14.12	m²
1.48	MAGAZYN	11.45	m²
1.49	MAGAZYN	11.99	m²
1.50	WARSZTAT	12.67	m²
1.51	WARSZTAT	28.13	m²
1.52	WARSZTAT	14.99	m²
1.53	KOMUNIKACJA	162.62	m²
1.54	KOMUNIKACJA	27.38	m²
1.55	KOMUNI	10.29	m²
1.56	KOMUNI	36.37	m²
1.57	KOMUNI	10.39	m²
1.58	KOMUNI	21.35	m²
K1	KL. SCHODOWA	20.88	m²
K1-K	KOMUNIKACJA	30.77	m²
K1-P	WINDRAWAP	6.10	m²
K2	KL. SHODOWA	4.25	m²
K3	KL. SHODOWA	6.28	m²
K4	KL. SHODOWA	7.99	m²
	SUMA	1329.05	m²

BUDYNEK NR 15
RZUT PIWNICY