

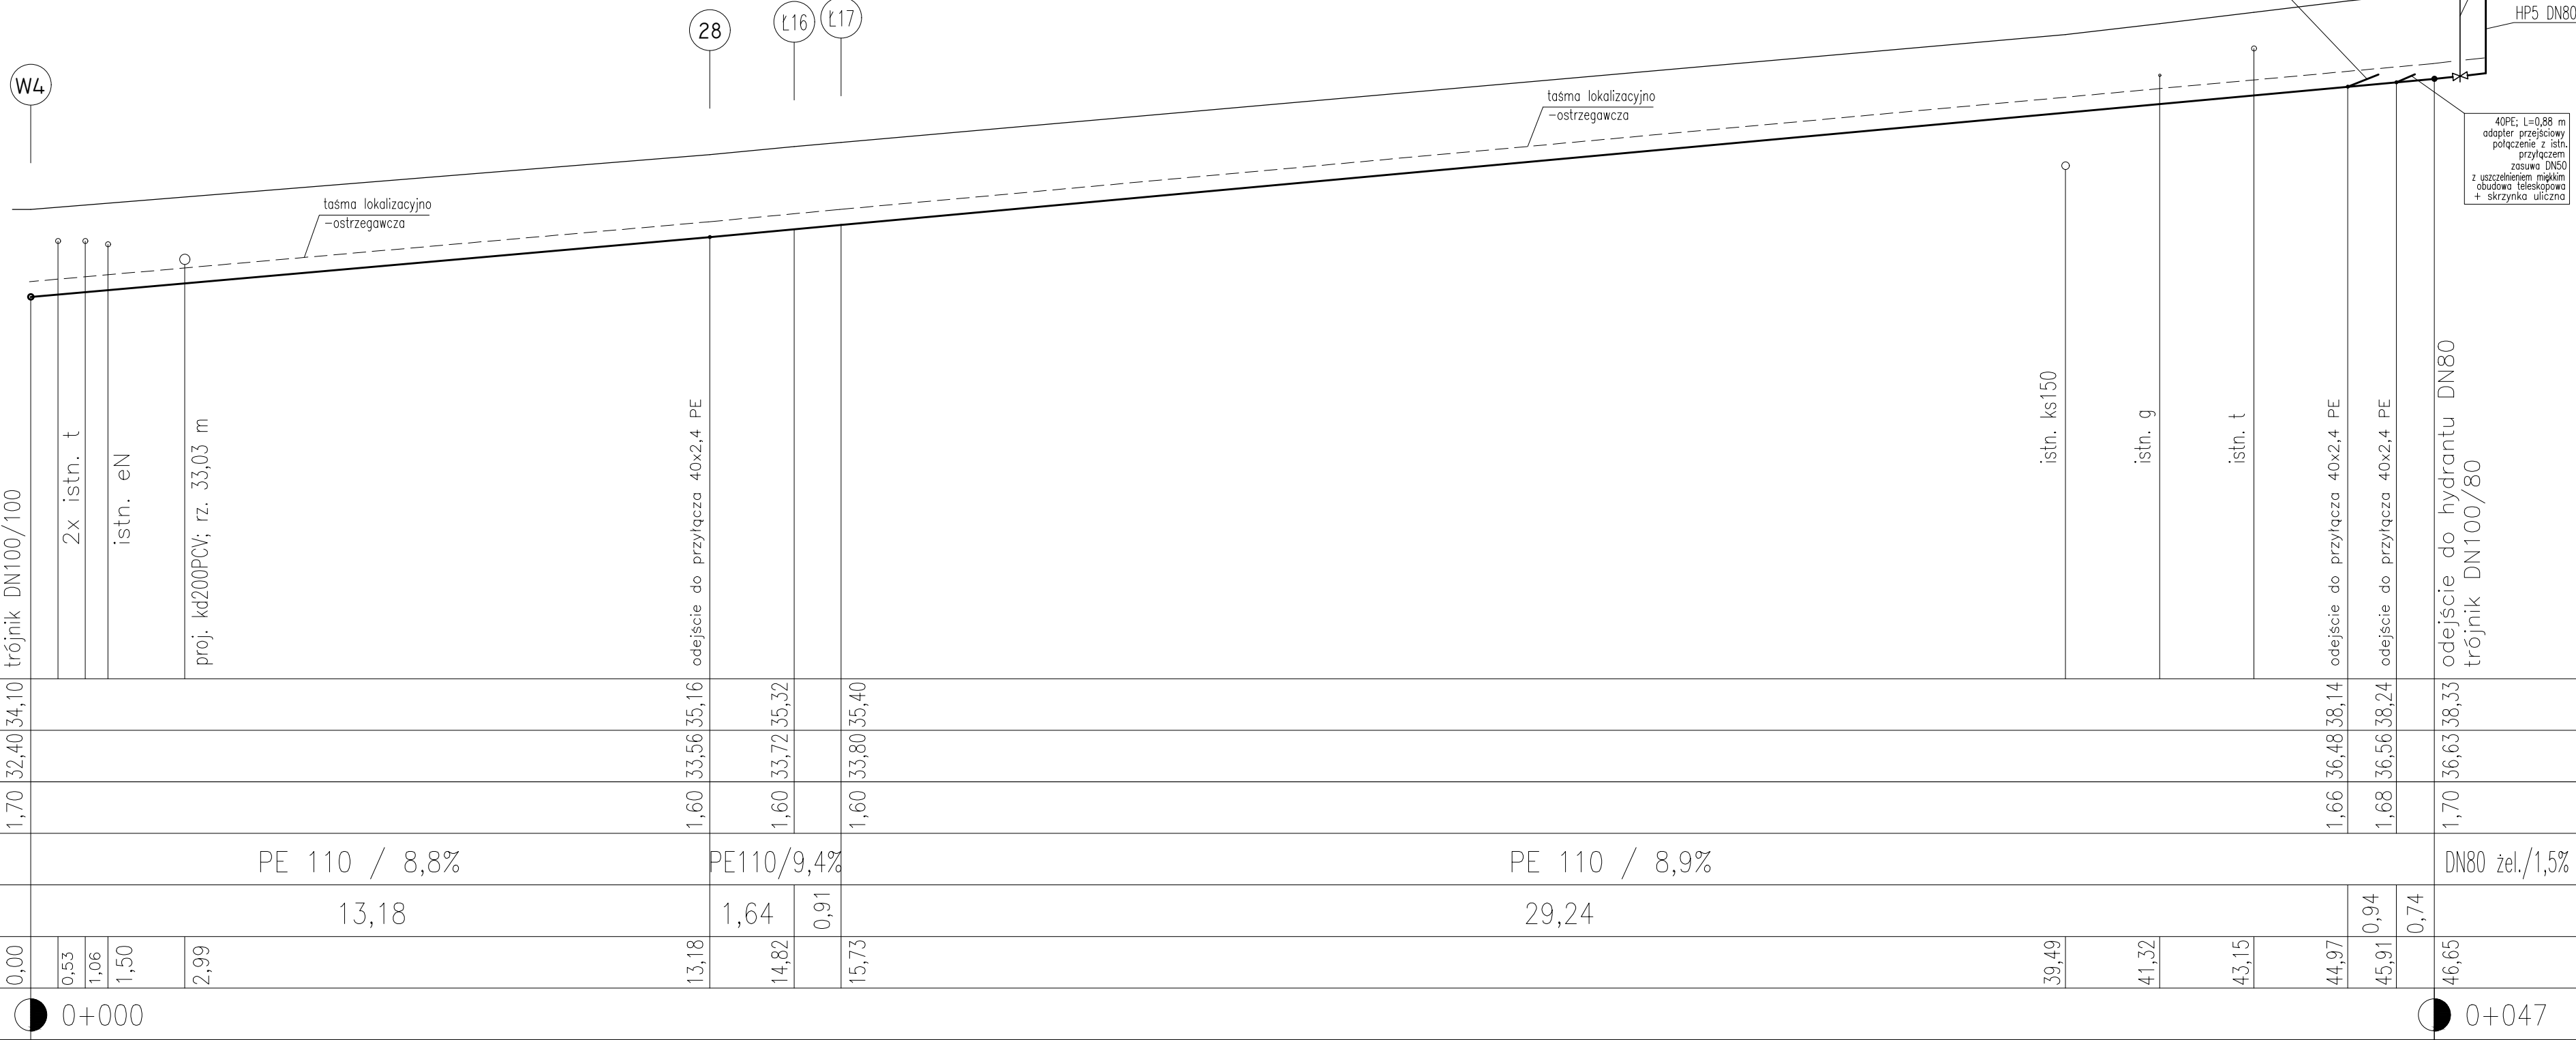








Poziom odniesienia 25,0 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego										
Rzędna dna kanału										
Zagłębienie osi wodociągu [m]	1,70	32,40	34,10							
Średnica / spadek	PE 110 / 8,8%				PE110/9,4%		PE 110 / 8,9%			
Długość odcinka [m]	13,18				1,64	0,91	29,24			
Odległość [m]	0,00	0,33	1,06	1,50	2,99					
Hektometry	0+000									

wodociąg PE 110x6,6mm SDR17 PN10



Przełożenie przyłączy



wodociąg PE 40x2,4mm SDR17 PN10

UWAGA: SZCZEGÓŁY WĘZŁÓW WG RYS. W-10

NAZWA RYSUNKU		BRANŻA SANITARNA	
Profil wodociągu cz. 2		SKALA 1:100/100	
		DATA 05.2021	
PROJEKTANT	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
inż. Tomasz Sokolowski upr. nr 66/Gd/00 spec. sanitarna			
TEMAT OPRAWOWANIA		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	
Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi		NR RYSUNKU W-7	
INWESTOR			
Gmina Miejska Rumia 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7			