
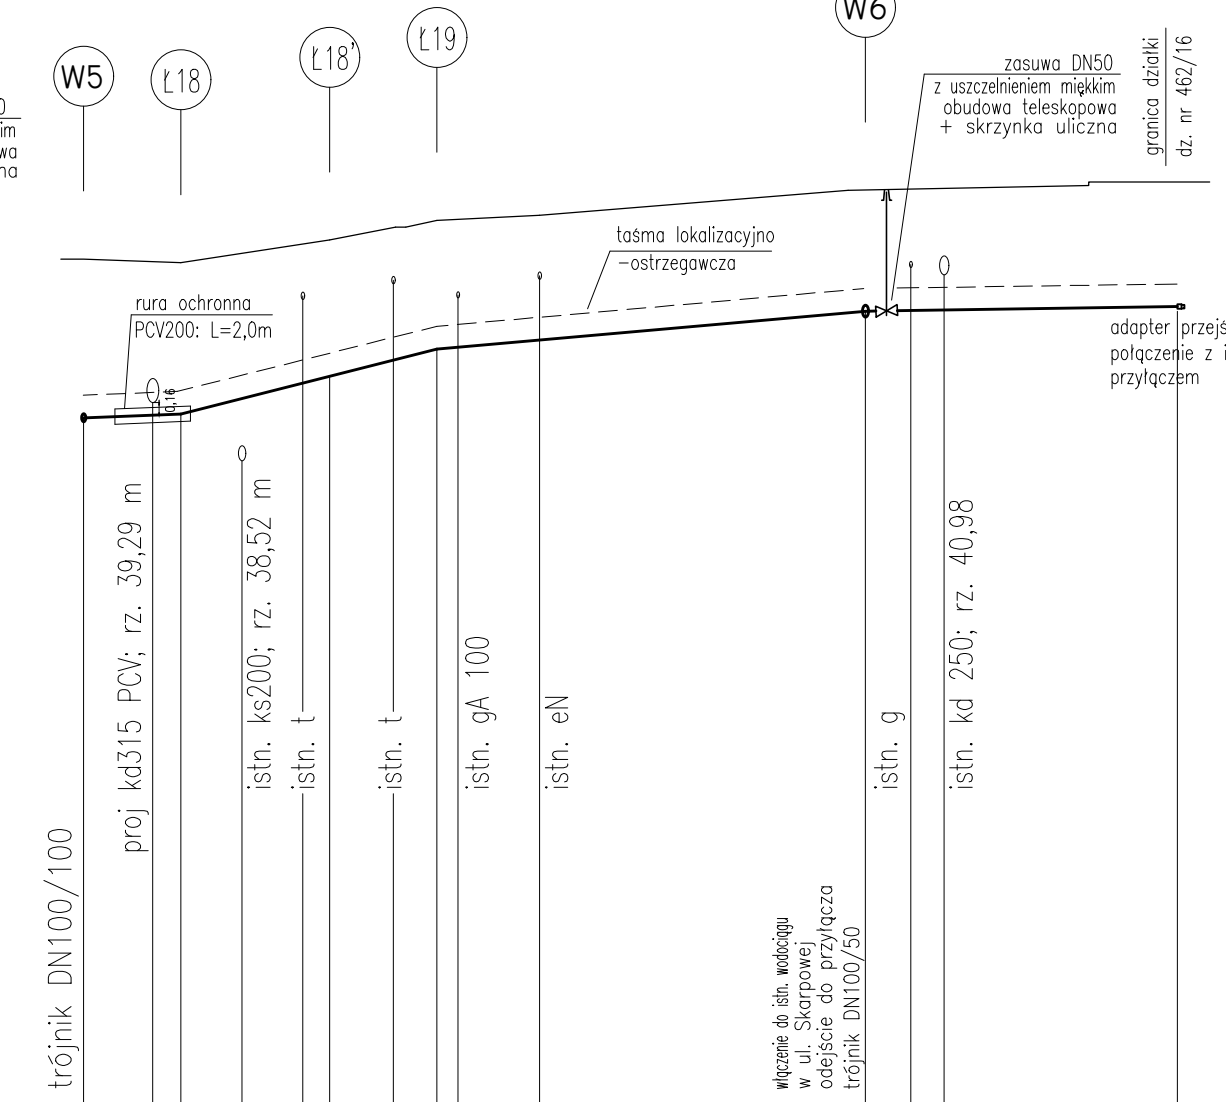





Poziom odniesienia 30,0 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	1,70 32,40 34,10		1,80 32,97 34,77		1,60 34,37 35,97		1,60 37,73 39,33		2,10 39,09 41,19		1,70 40,03 41,73	
Rzędna dna kanału	1,80 32,97 34,77		1,60 34,37 35,97		1,60 37,73 39,33		2,10 39,09 41,19		1,92 39,51 41,43		1,80 39,73 41,53	
Zagłębienie osi wodociągu [m]	1,70		1,80		1,60		1,60		2,10		1,70	
Średnica / spadek	PE 110 / 7,2%		PE 110 / 10,0%		PE 110 / 11,6%		PE 110 / 8,3%		PE 110 / 15,3%			
Długość odcinka [m]	7,92		13,98		28,86		16,47		2,76		1,40	
Odległość [m]	0,00	0,95	1,30	2,35	7,92	9,40	21,90	23,49	37,10	46,48	47,14	50,73
Hektometry	0+000										0+073	

wodociąg PE 110x6,6mm SDR17 PN10

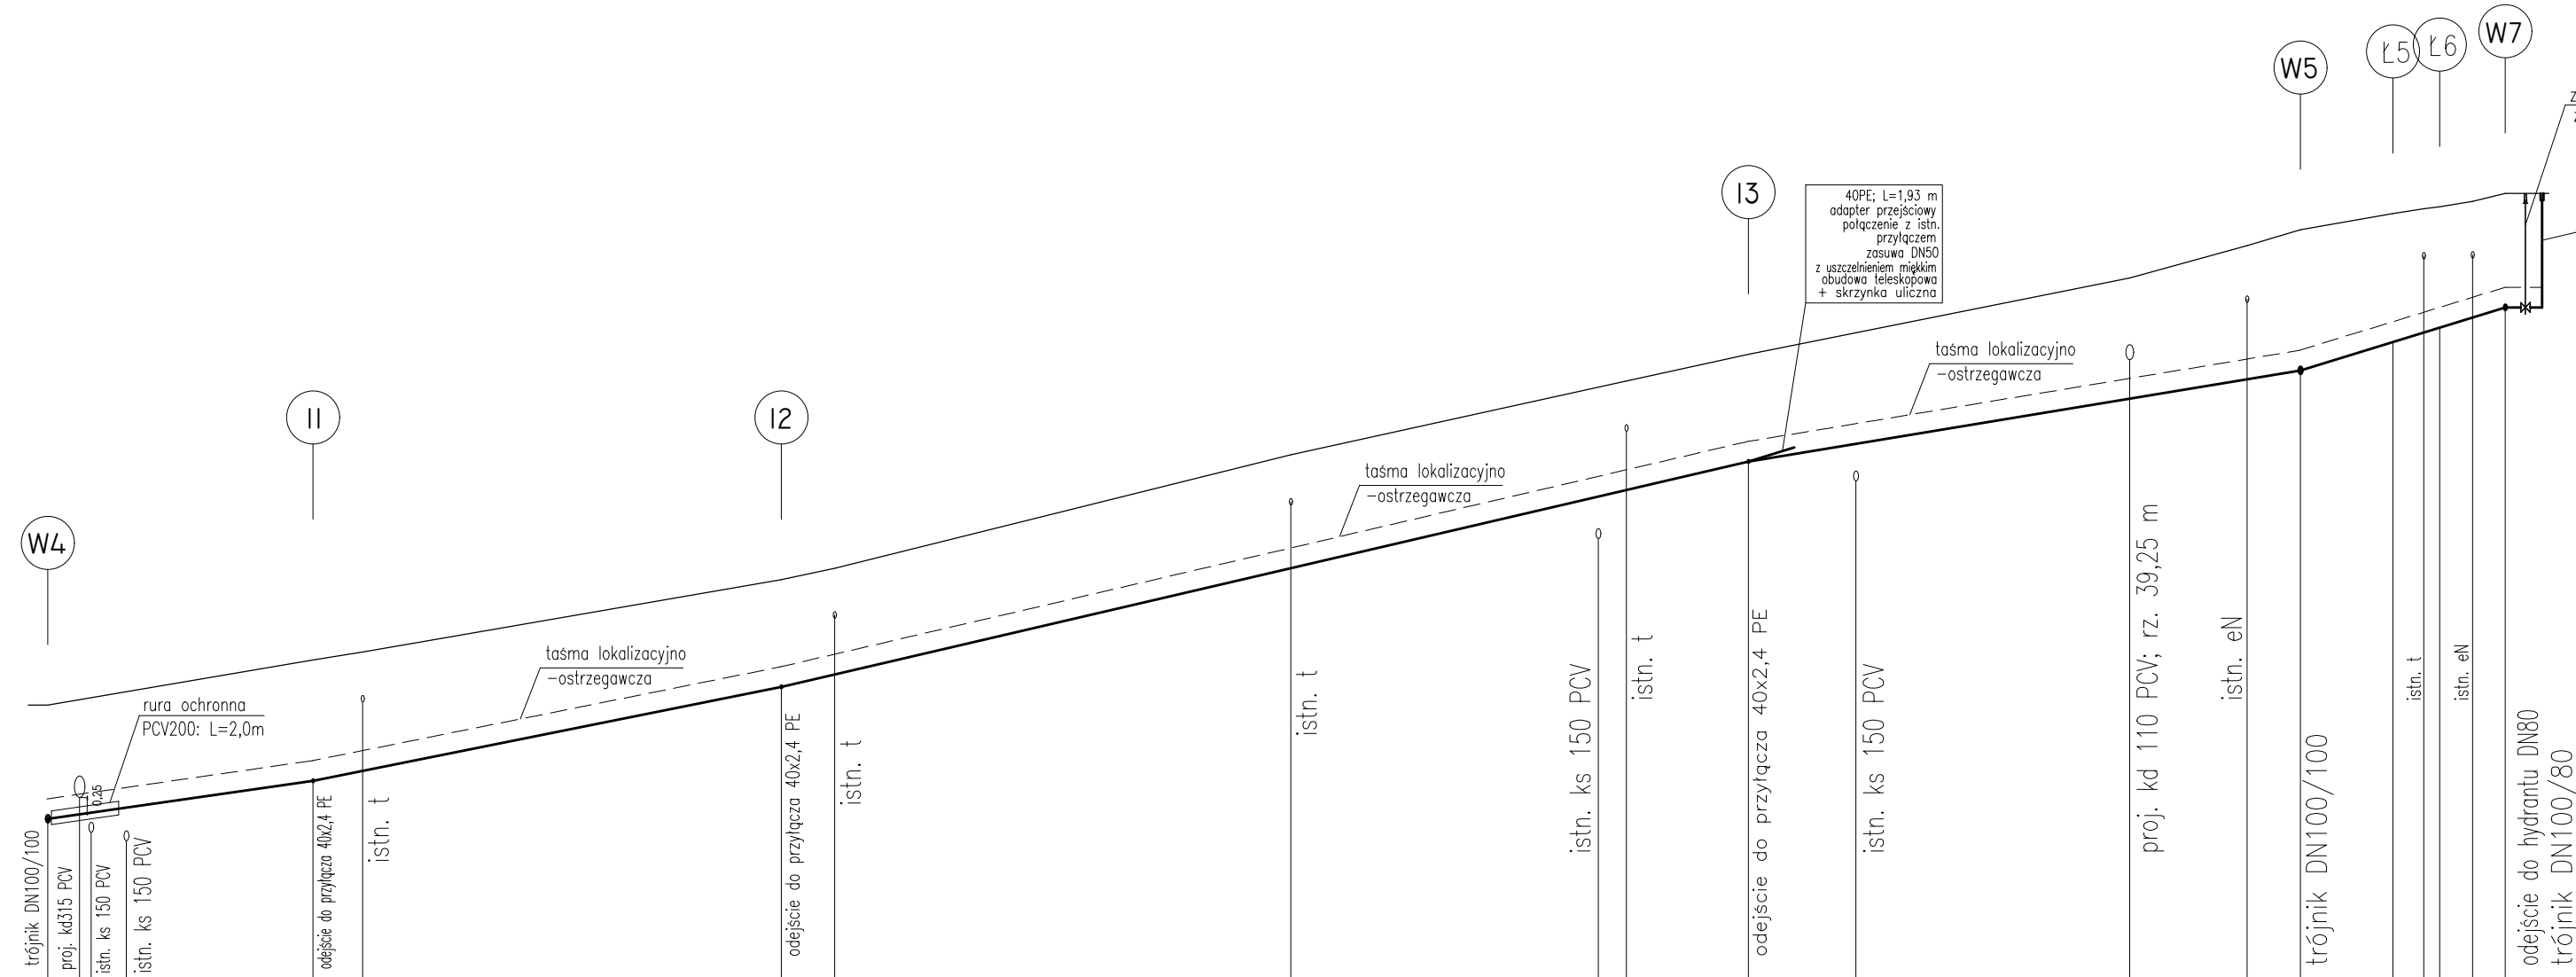

wodociąg PE 40x2,4mm SDR17 PN10



UWAGA: SZCZEGÓŁY WĘZŁÓW WG RYS. W-10

NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	SANITARNIA
Profil wodociągu cz. 3		SKALA	1:100/200
		DATA	05.2021
PROJEKTANT inż. Tomasz Sokółowski upr. nr 66/Gd/00 spec. sanitarna	PODPIS 	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumia		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYSUNKU W-8	
INWESTOR Gmina Miejska Rumia 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7			