



SCHEMAT UŁOŻENIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH W RURACH



OZNACZENIA – SYGNALIZACJA IMPULSOWA:

- PRZEWÓD SYGNALIZACYJNY CZUJNIKOWY – POBIELANY
- - - PRZEWÓD SYGNALIZACYJNY POWROTNY – MIEDZIANY
- · — OŚ PROJ. CIEPŁOCIĄGU
- PUSZKA POMIAROWA TYPU PPM DO POŁĄCZENIA PRZEWODÓW INSTALACJI Z URZĄDZENIAMI KONTROLNYMI
- · — POŁĄCZENIE KABLOWE BEZ WYPROWADZENIA NA ZEWNĄTRZ (ZAMKNIĘCIE PĘTLI)


SZCZEGÓŁ MONTAŻU PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWYCH W KANALE PRZELAZOWYM

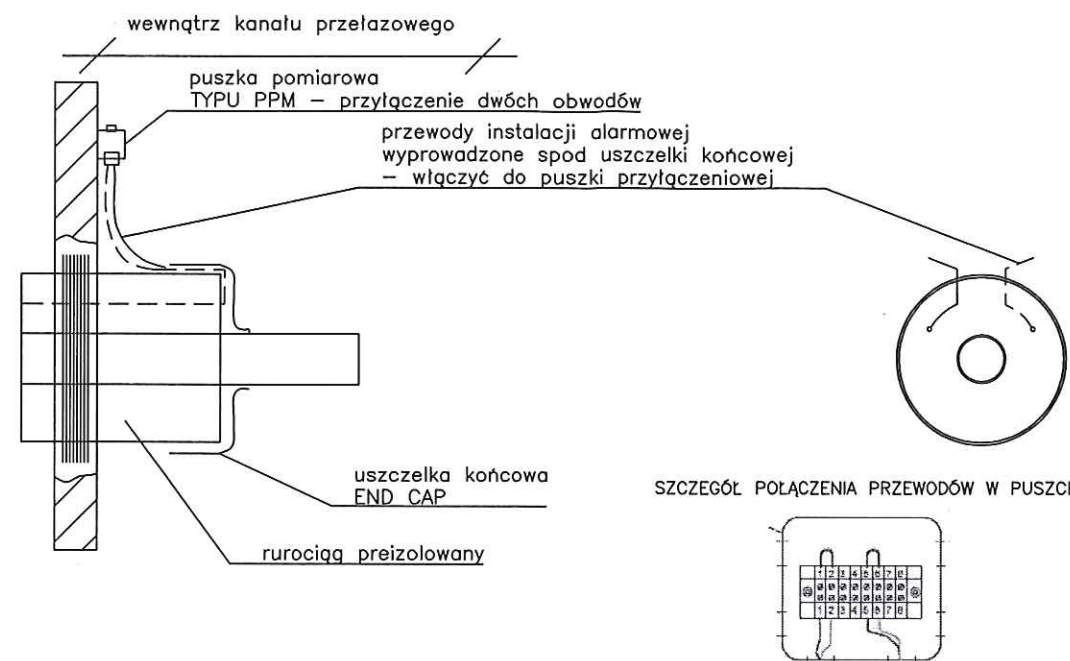

UWAGI:

- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
- Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- System alarmowy typu impulsowego (nordycki)
- Każdorazowo przed przystąpieniem do izolowania złącza sprawdzić połączenia systemu alarmowego. Wynik sprawdzenia połączenia przewodów systemu nadzoru powinien być potwierdzony odpowiednim protokołem,

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III  
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ  
DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUŁ RYS. SCHEMAT ALARMOWY				
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	<i>[Signature]</i>
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	<i>[Signature]</i>
 <b>PROMOST - WISŁA</b> Sp. z o.o. 43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a			STADIUM PW	ZLECENIE MIASTO J-BIE ZDRÓJ
			FORMAT A4	DATA 01.2018
			PLIK	SKALA -
				NR RYS. C0.05