




MVi-200WV2RN1



MDV-022G/DN1



MDV-028G/DN1




UNVS-36R32INTS OU

Typ: Agregat skraplający
Model: MVi-200WV2RN1(A)
Producent: MDV
Nominalna wydajność chłodnicza: 20,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chl.: 4,9 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 6,59 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 58 dB(A)
Masa: 143,0 kg
Wymiary : 1120/1558/528mm
Zakres temp. dla chl.: -15~+55°C
Zakres temp. dla grz.: -25~+27°C

Typ: Ścienne
Model: MDV-022G/DN1
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kg
Wymiary: 835x280x203mm

Typ: Ścienne
Model: MDV-028G/DN1
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 2,8 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 9,5 kg
Wymiary: 835x280x203mm

Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: UNVS-36R32INTS OU
Producent: MDV
Nominalna wydajność chłodnicza: 10,55 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 11,14 kW
Nominalny pobór mocy chl. j.z + j.w.: 3,95 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 3,00 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 63 dB(A)
Masa: 66,9 kg
Wymiary (Szer./gl./wys.): 946/410/810 mm
Zakres temp. dla chl.: -15~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

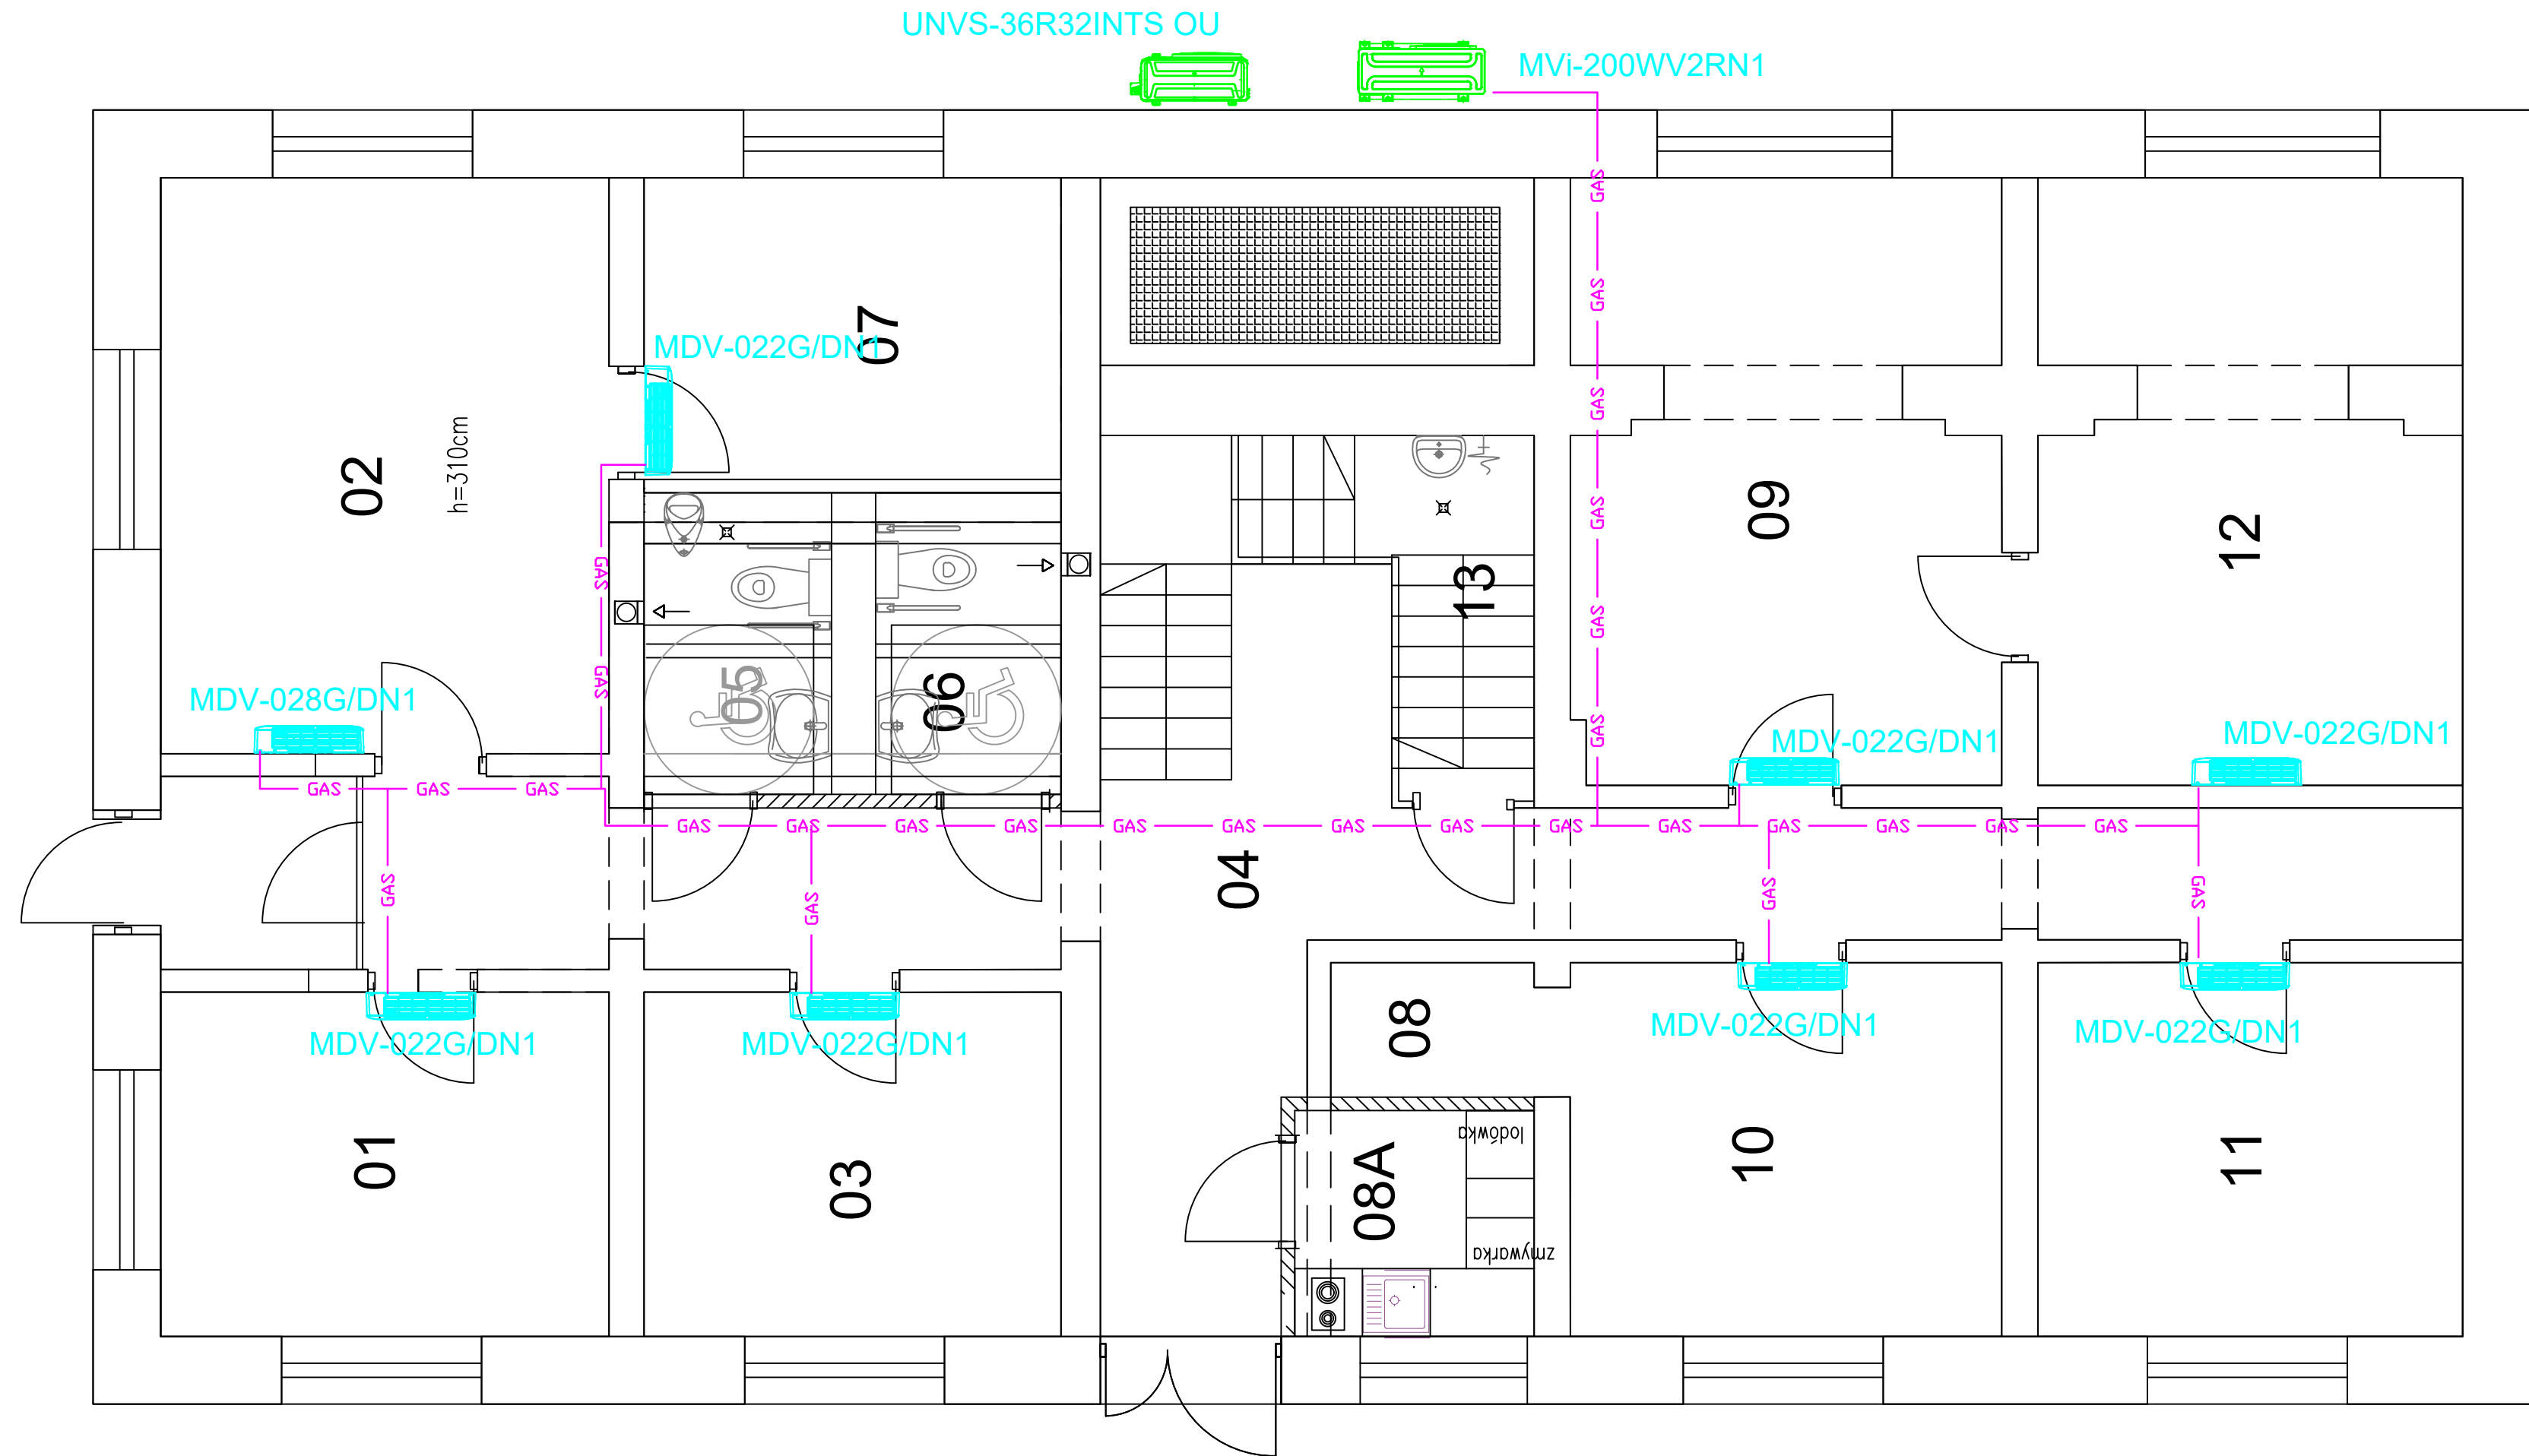

01	Drogomistrzowie
12,1m2	panele
02	UTRZ. I UMÓW
20,24m2	panele
03	Archiwum
11,25m2	panele
04	Komunikacja
36,2m2	plytka
05	Wc męskie
4,4m2	plytka
06	Wc damskie
4,37m2	plytka
07	Kierownik
9,85m2	panele
08	Kasa
2,14m2	panele
08a	Aneks socjalny
3,59m2	plytka
09	Sekretariat
19,5m2	panele
10	Księgowość
12,64m2	panele
11	Pom. biurowe
12,44m2	panele
12	Kierownik RDW
19,17m2	panele
13	pom. gosp.
5,42m2	plytka
173,13m2	razem

Inwestor : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, Chopina 1, 87-800 Włocławek	
Adres inwestycji: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, Chopina 1, 87-800 Włocławek	
Temat: Remont biur Rejonu Dróg Wojewódzkich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	
BRANZA: SANITARNA	
PROJEKT TECHNICZNY	
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/POWS/07	
podpis	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Igor Sikorski	
podpis	
TEMAT RYSUNKU : RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA KLIMATYZACJI	
SKALA : 1 :100	RYSEK NR. RYS. 1
DATA : 05.09.2023	