



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 30.599.700,00 zł
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Gniezno, dnia 15.02.2022 r.

TTO.4125.3.2022

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Adres do korespondencji:

MAT-PROJEKT
Agnieszka Trajgis
Promienko, Ul. Tarninowa 7
62-007 Biskupice

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Wełnica – os. Łąkowe”
(odpowiedź na pismo z dnia 03.02.2022 r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2022 (data wpływu do PWiK: 11.02.2022 r.) informuje, iż tut. Spółka pozytywnie uzgadnia projekt pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Wełnica – os. Łąkowe”, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie znajduje się stosowna infrastruktura wodociągowa,
- w chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie znajduje się stosowna infrastruktura kanalizacyjna,
- należy zachować normatywne odległości od infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie,
- szczegółowy przebieg infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, należy ustalić na podstawie przekopów próbnych,
- o rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi robotami,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie bądź metodą przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczególnej ostrożności,

- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, nowo budowane urządzenia układać w dodatkowej rurze ochronnej,
- wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie z pisemnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
- przed rozpoczęciem prac, wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Wydziału Sieci Wodociągowej i Usług oraz do Wydziału Sieci Kanalizacyjnej i Obsługi Mechanicznej PWiK SP. z o. o. w Gnieźnie, z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawiertek wodociągowych, włączów studni kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWiK,
- w trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność regulacji wysokości wszelkich naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- w przypadku dokonywania zmiany istniejących rzędnych terenu, należy przewidzieć konieczność zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,
- wszelkie prace związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie (względnie pod nadzorem PWiK), po wcześniejszym zleceniu ich przez wykonawcę/inwestora, na podstawie szczegółowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK. Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej ponosi organ zlecający prace,
- PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez PWiK urządzeń obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednocześnie, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

W załączeniu odsyłamy egzemplarz uzgodnionego przez tut. Przedsiębiorstwo rysunku pn. „Budowa drogi gminnej w m. Wełnica – os. Łąkowe”

Sprawę prowadzi:
Karolina Górna
tel. 61-424-59-36


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jan Lewandowski

Uzgodniono przebieg trasy
projektowanego przewodu
chog. g.m. n.d.ej
Lokalizacja: Wełnica, os. Łąkowe
Uwagi: okropił, okropił
WPS, PWT x op. 200
Nr: 100 4125 3 222
data: 16.02.2021 podpis:

Inżynier ds. technicznych

[Signature]

mgr inż. Karolina Górna

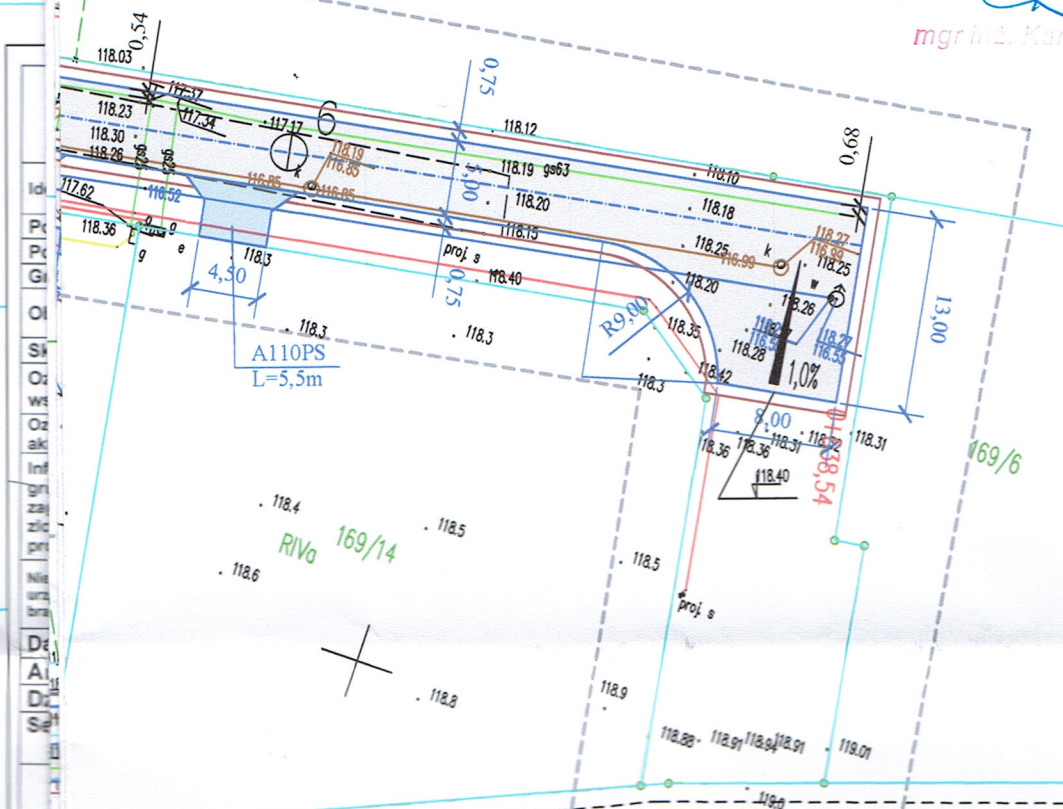

LEGENDA

- Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO CEGŁA gr. 8cm, kolor szary z wypełnieniem grysem bazaltowym lub granitowym 5/8mm
- Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, kolor grafit "BEHATON"
- Opornik betonowy 12x25x100 zatopiony
- Opaska z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75m
- Proj. studnia chłonna $\phi 1500$
- Proj. wpust uliczny kd $\phi 500$
- Przykanalik PP SN8 160mm

Uwagi:

- istn. przewody sieci energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach lub jezdni zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110PS wg oznaczeń na PZT

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Bartosz Zbytniewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid.: WKP/0307/PWOD/13

Inwestor:					
Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno					
Przedmiot opracowania:					
Budowa drogi gminnej w m. Wełnica - os. Łąkowe					
Nazwa rysunku:					
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Bartosz Zbytniewski	WKP/0307/PWOD/13	<i>[Signature]</i>	1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis				
nr licencji GstarCad 2020 dla MAT-PROJEKT					