


RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Wykaz pomieszczeń: Parter

Nr	Nazwa pom.	Pow. użytkowa	Posadzka
		246,25 m ²	
1.1	Wiatrołap	3,72 m ²	Lastriko
1.2	Obieralnia	6,08 m ²	Lastriko
1.3	Kuchnia/Zmywalnia	19,78 m ²	Gres
1.4	Korytarz	2,27 m ²	Gres
1.5	WC	2,39 m ²	Płytki ceramiczne
1.6	Magazyn	4,87 m ²	Lastriko
1.7	Biuro	5,06 m ²	Panele podłogowe
1.8	Hol	26,85 m ²	Panele podłogowe
1.9	Korytarz	5,30 m ²	Wykładzina z PVC
1.10	Wiatrołap	2,31 m ²	Gres
1.11	Szatnia	16,20 m ²	Panele podłogowe
1.12	Toalety	14,18 m ²	Płytki ceramiczne
1.13	Schówek	2,97 m ²	Gres
1.14	Sala 1	58,24 m ²	Panele podłogowe
1.15	Sala 2	59,02 m ²	Panele podłogowe
1.16	Schówek	2,83 m ²	Lastriko
1.17	Toalety	14,18 m ²	Płytki ceramiczne
Razem		246,25 m ²	

jednostka zewnętrzna
MIDEA M40-36 FN8-Q
o mocy 10,6kW

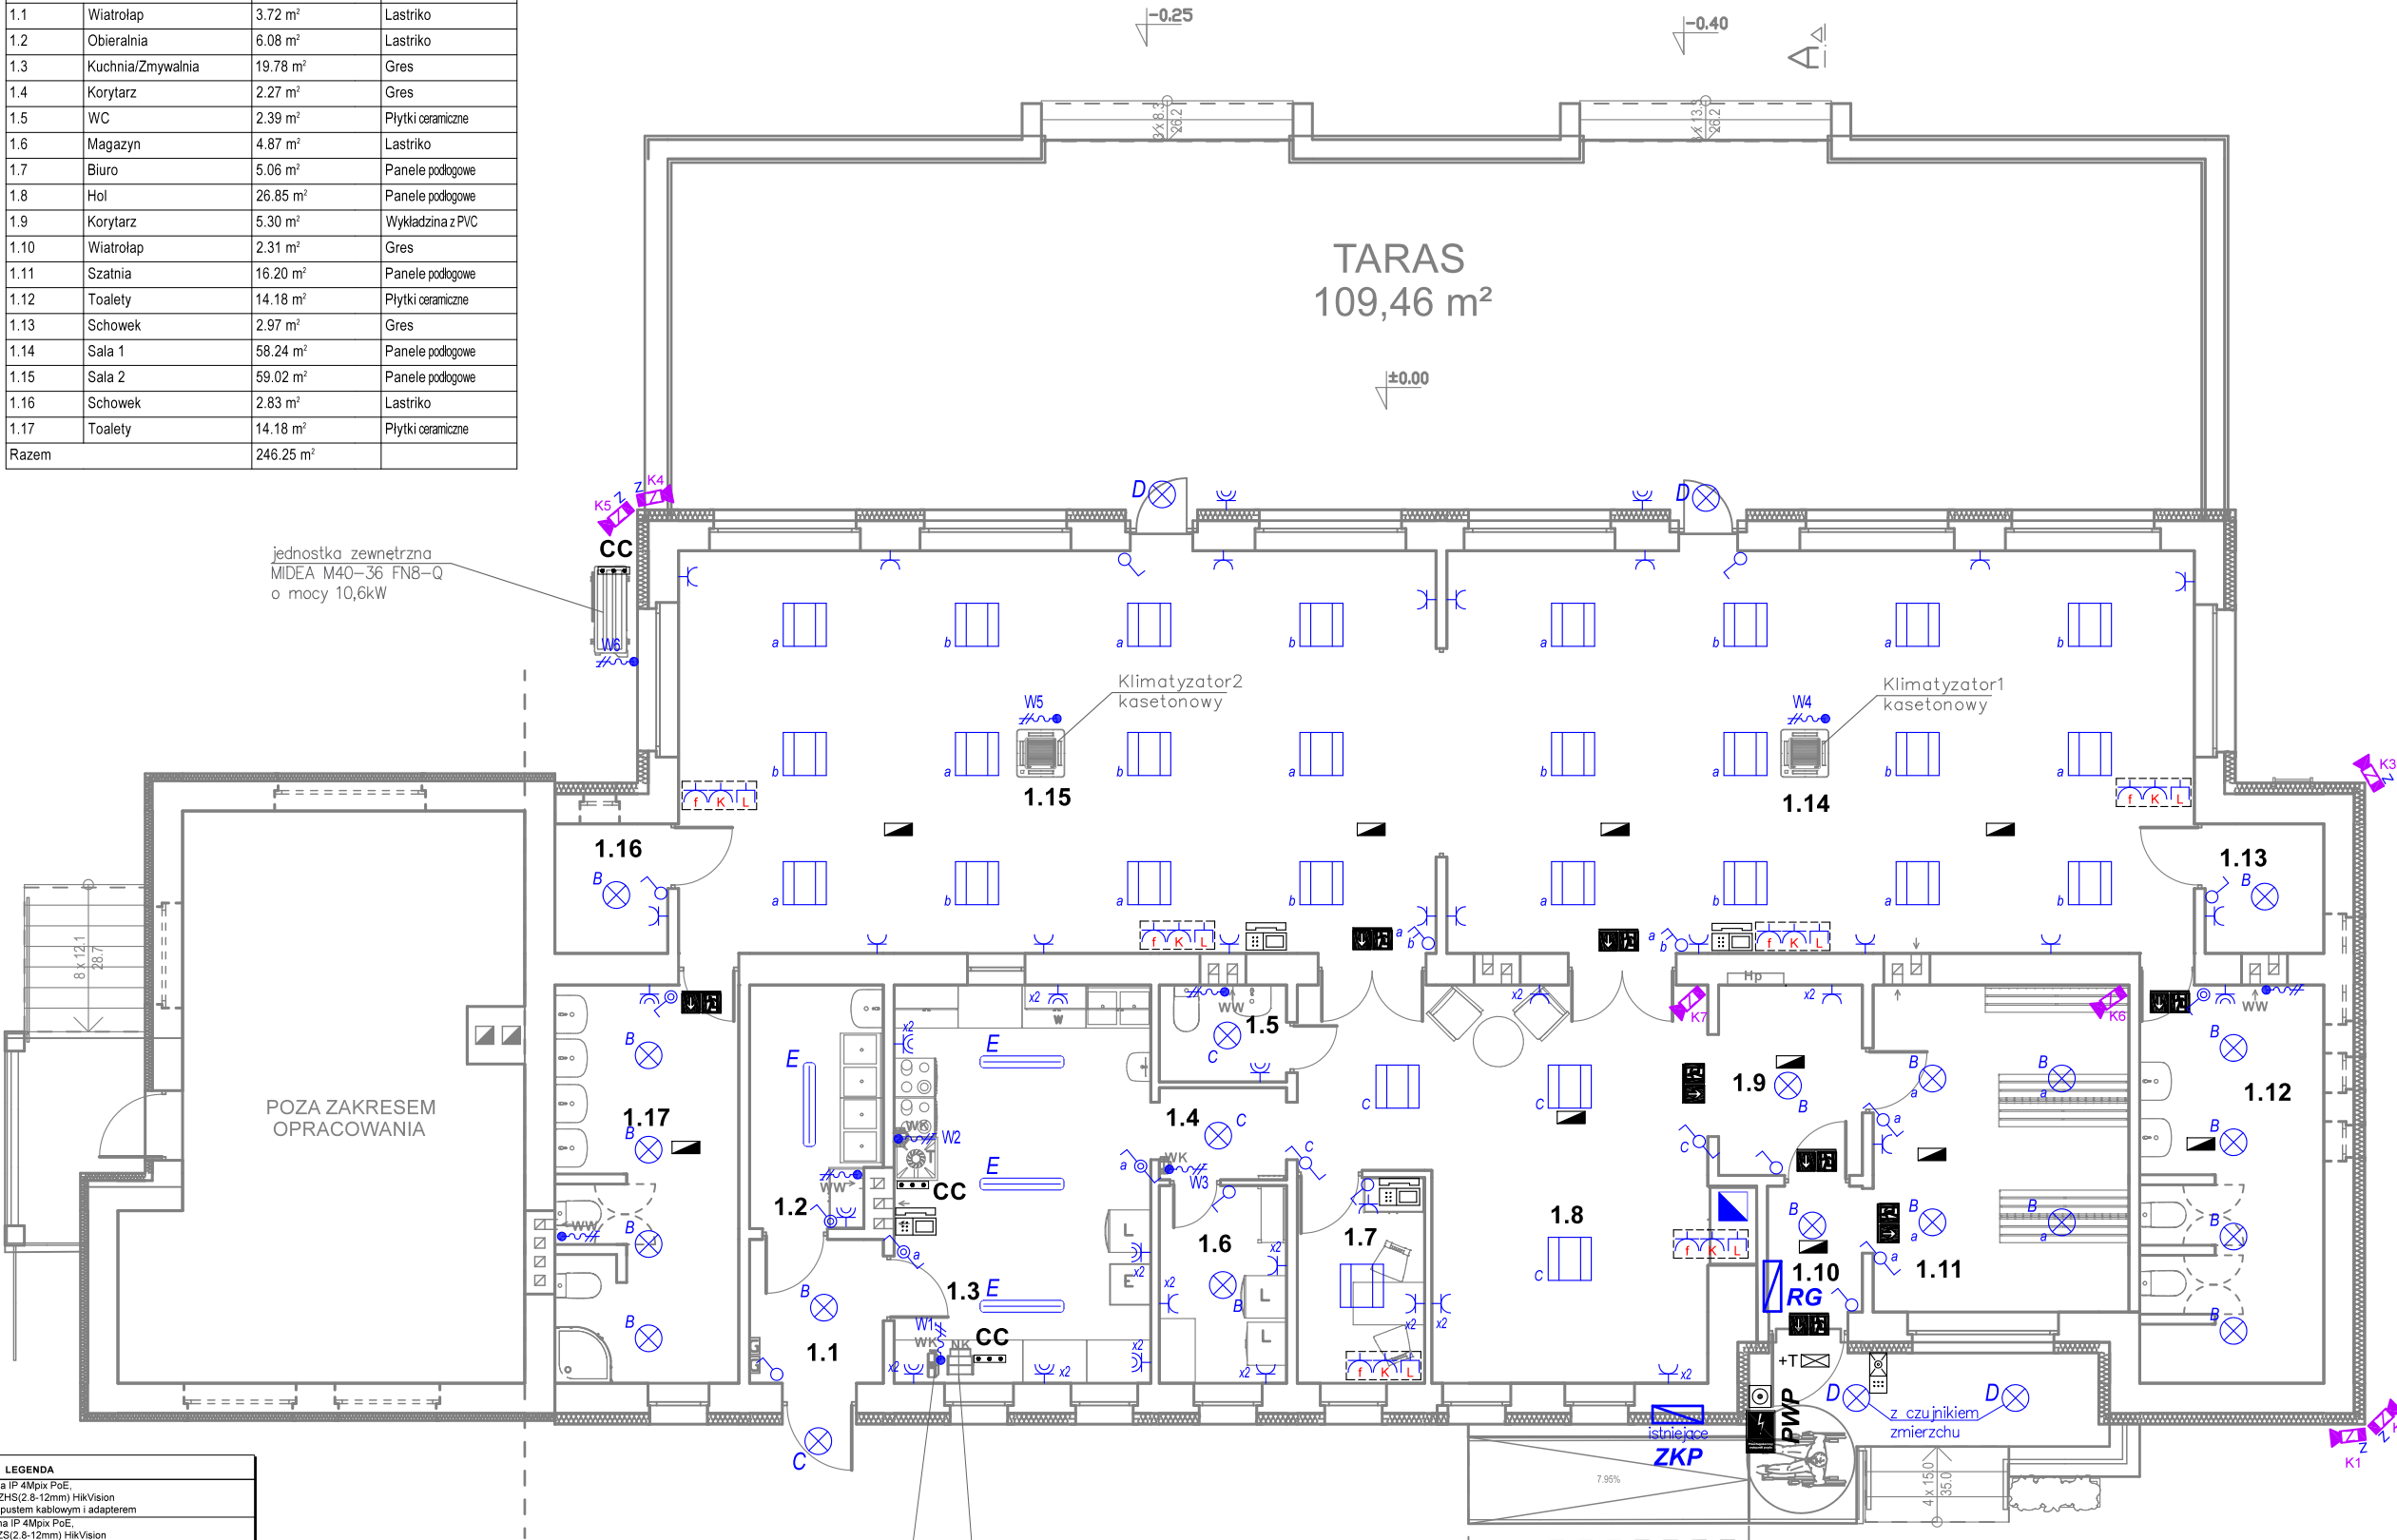

OZNACZENIA :

- G - gazomierz
- P - podgrzewacz wody ARISTON
- L - lodówka
- E - piekarnik elektryczny
- T - taboret gazowy
- W - wyparzarka
- WW - wentylator łazienkowy zasilany z oświetlenia
- WK - wentylator kanałowy z regulatorem obrotów
- NK - nagrzewnica kanałowa 2kW

LEGENDA

- RG** Rozdzielnica elektryczna
- B** Plafon LED 15W; 1450lm; IP54/ "C" z czujnikiem ruchu
- Oprawa LED 45W; 600x600; 4400lm; IP20
- D** Oprawa LED 30W; downlight ; 3000lm; IP65
- E** Oprawa LED 45W IP65
- Łącznik oświetlenia IP44/20
- Wypust 230V
- Gniazdo ze stykiem ochronnym IP20/IP44
- Znak bezpieczeństwa fotoluminescencyjny
- Oprawa aw. doświetlająca PRIMOS ROAD LED 5
- Oprawa aw. doświetlająca PRIMOS LED 5 T z termost.
- Domofon jednostka zewnętrzna/wewnętrzna
- PWP** Przeciwpowarowy wyłącznik prądu
- CC** Lokalna szyna wyrównawcza
- Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
 - f - gniazdo 230V
 - K - gniazdo DATA
 - L - gniazdo logiczne RJ45

UWAGI

- Projektowaną instalację wykonać zgodnie z normami N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, PN-EN 50172 jako podtynkowa.
- Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania. Stosować przewody o izolacji 450/750V.
- Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy itp. chronić przed uszkodzeniami i wykonać w przepustach rurowych. Przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć masą uszczelniającą np. Hilti o klasie odporności ogniowej równej klasie ściany/przegrody
- Wyłączniki oświetleniowe i gniazda 230V montować na wysokości 1,5m od poziomu posadzki.
- Zastosować wyłącznik gniazda z przysłoną torów prądowych.
- Dla gniazd i wyłączników wielokrotnych stosować ramki systemowe.
- Dla oświetlenia awaryjnego projektuje się jednofunkcyjne oprawy wyposażone w moduły awaryjne zapalające się automatycznie po zaniku prądu w obwodach oświetlenia podstawowego na czas min. 1godz. Wymagane natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1lx a w pobliżu sprzętu ppoż. i pierwszej pomocy 5lx. Na zewnątrz należy zastosować moduły awaryjne przystosowane do pracy w minusowych temperaturach (-25°C; +40°C).
- Oprawy oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwa dopuszczenia zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. Nr 178 poz. 1380), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 r. Dz. U. Nr 85 poz. 553 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

OBIEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH	
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia	
LOKALIZACJA:	63-842 Pudliszki, ul. Fabryczna 54 działki nr 359/31, 359/33	
BRANŻA:	instalacje elektryczne	
TEMAT RYS.:	RZUT PARTERU - instal. elektr.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
INST. EL. projektant:	mgr inż. Marian Krzysztof Gorzkowski uprawnienia nr 330/DOŚ/14	Podpis:
SKALA 1:100	DATA: 23.12.2021	NR RYS. E-02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl		
<div><div>palladio OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div></div> <div>www.palladio.com.pl</div>		