

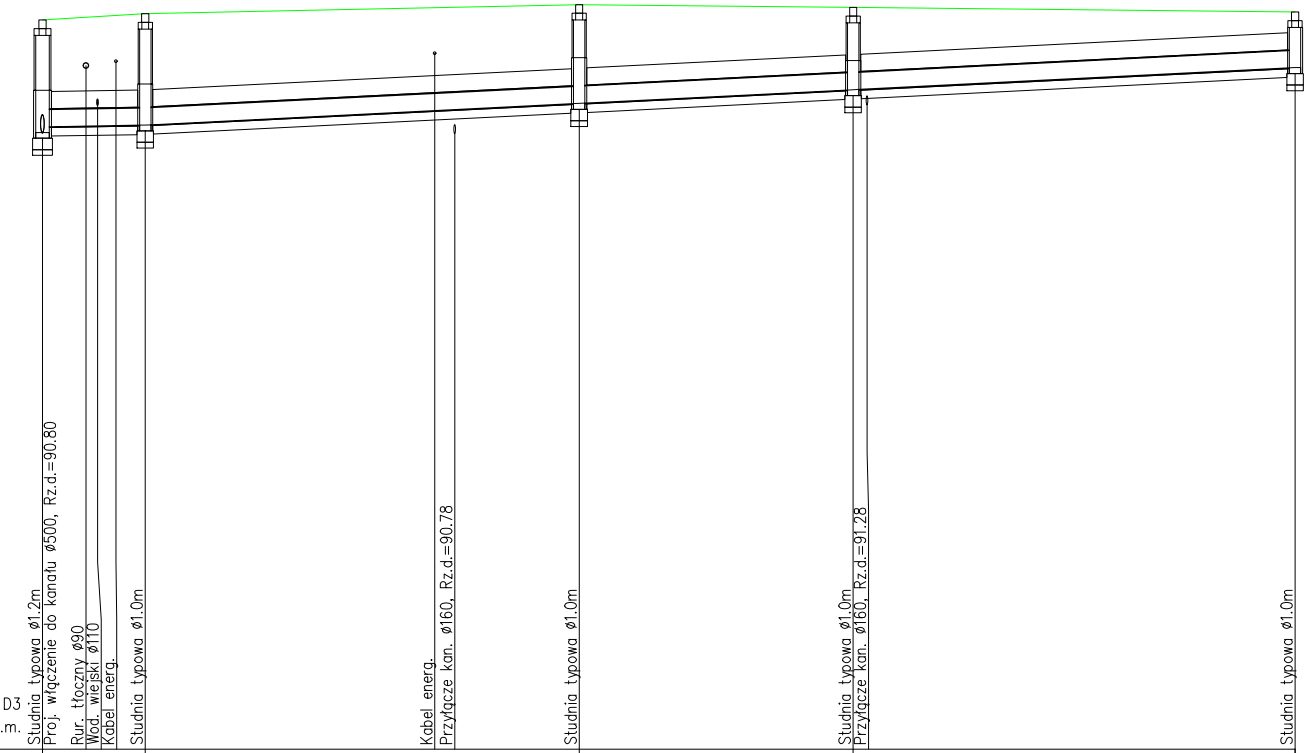
Studnia typowa ø1.2m
Proj. włączenie do kanału ø500, Rz.d.=90.80
Rur. tłoczny ø90
Wod. wiejski ø110
Kabel energ.
Studnia typowa ø1.0m
Kabel energ.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=90.78
Studnia typowa ø1.0m
Studnia typowa ø1.0m
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=91.28
Studnia typowa ø1.0m

OZNACZENIE PROFILU: D3
POZIOM PORÓWNAWCZY 80.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	92.76		92.90		93.09		93.02		92.92
RZĘDNA DNA KANAŁU	90.80 90.90		90.93		91.31		91.55		91.94
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.96 1.86		1.97		1.78		1.47		0.98
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.33% 9.00m		1% 100.70m					
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PP ø 300 L=109.70m							
ODLEGŁOŚCI	0.00	9.00	9.00	38.00	47.00	24.00	71.00	38.70	109.70
HEKTOMETRY	D3		D57		D58		D59		D60

0

1

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Bez nazwy Projekt: 1

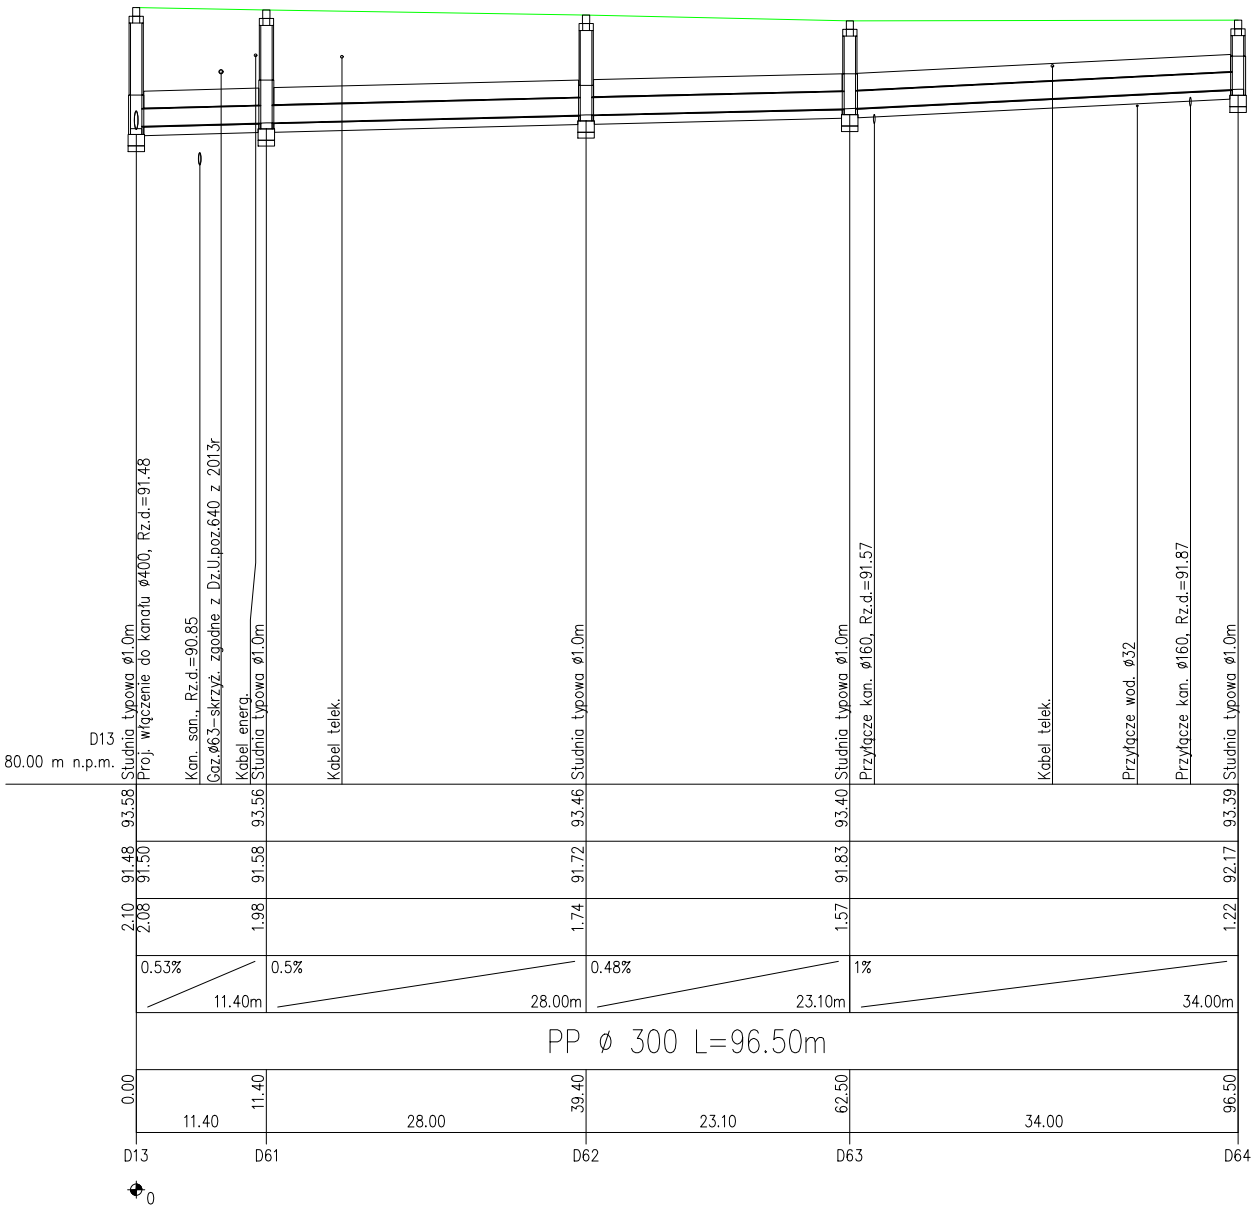
D13
80.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=91.48
Kan. san., Rz.d.=90.85
Gaz.ø63–skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Kabel energ.
Studnia typowa ø1.0m
Kabel telek.
Studnia typowa ø1.0m
Studnia typowa ø1.0m
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=91.57
Kabel telek.
Przyłącze wod. ø32
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=91.87
Studnia typowa ø1.0m
93.58
93.56
93.46
93.40
93.39
91.48
91.50
91.58
91.72
91.83
92.17
2.10
2.08
1.98
1.74
1.57
1.22
0.53%
11.40m
0.5%
28.00m
0.48%
23.10m
1%
34.00m
PP ø 300 L=96.50m
0.00
11.40
39.40
62.50
96.50
11.40
28.00
23.10
34.00
D13
D61
D62
D63
D64
0

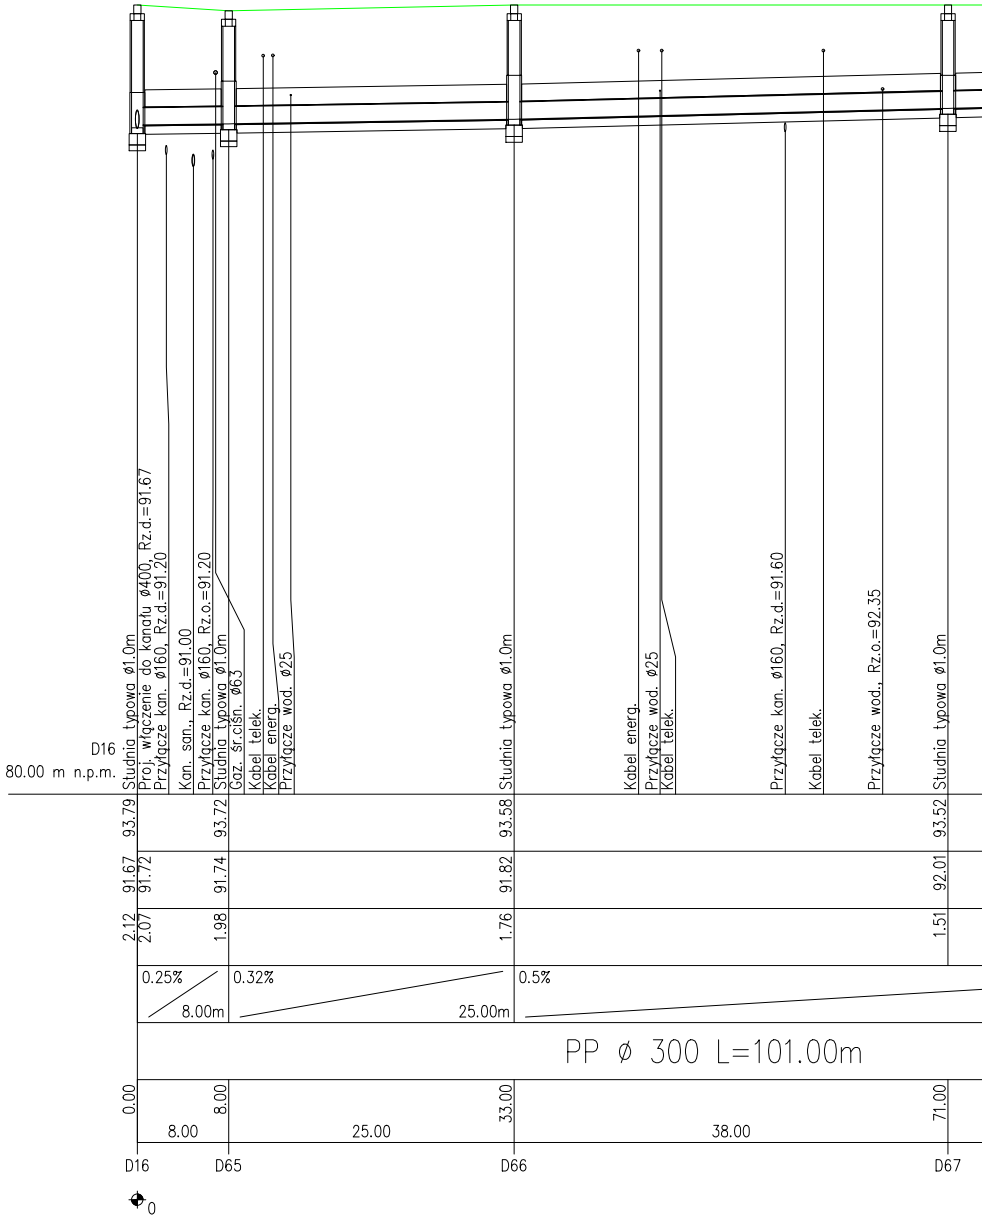
D16
80.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=91.67
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=91.20
Kan. san., Rz.d.=91.00
Przyłącze kan. ø160, Rz.o.=91.20
Studnia typowa ø1.0m
Gaz. śr.ciśn. ø63
Kabel telek.
Kabel energ.
Przyłącze wod. ø25
Studnia typowa ø1.0m
Kabel energ.
Przyłącze wod. ø25
Kabel telek.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=91.60
Kabel telek.
Przyłącze wod., Rz.o.=92.35
Studnia typowa ø1.0m
93.79
93.72
93.58
93.52
91.67
91.72
91.74
91.82
92.01
2.12
2.07
1.98
1.76
1.51
0.25%
8.00m
0.32%
25.00m
0.5%
PP ø 300 L=101.00m
0.00
8.00
33.00
71.00
8.00
25.00
38.00
D16
D65
D66
D67
0

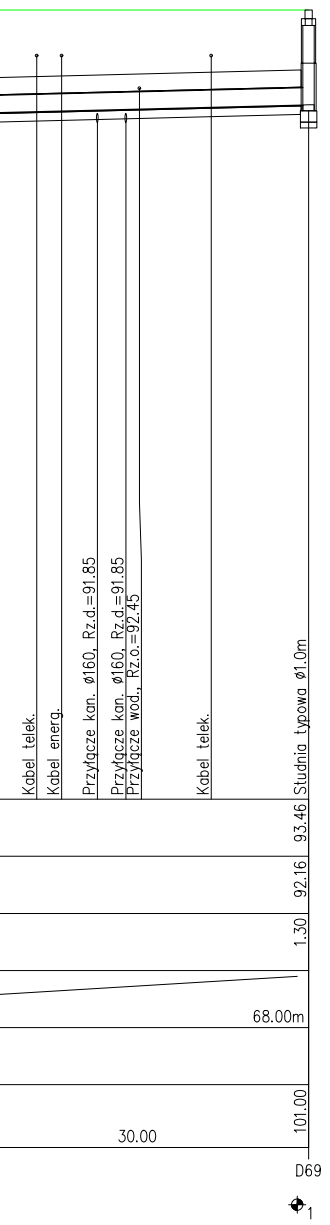
Kabel telek.
Kabel energ.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=91.85
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=91.85
Przyłącze wod., Rz.o.=92.45
Kabel telek.
Studnia typowa ø1.0m
93.46
92.16
1.30
68.00m
101.00
30.00
D69
1

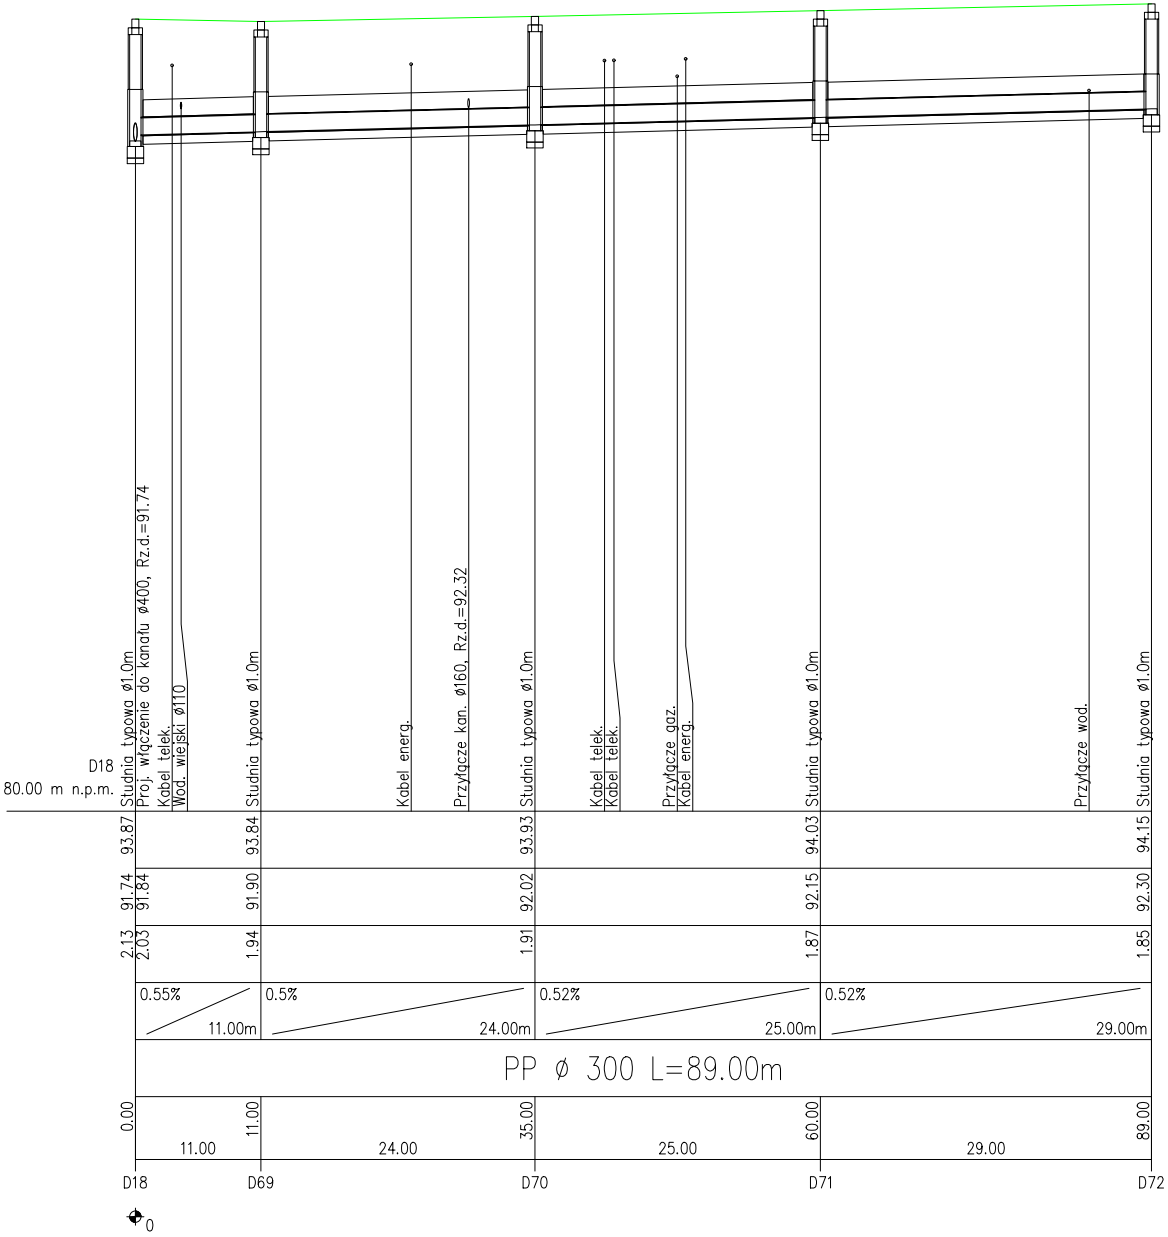
D18
80.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=91.74
Kabel telek.
Wod. wiejski ø110
Studnia typowa ø1.0m
Kabel energ.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=92.32
Studnia typowa ø1.0m
Kabel telek.
Kabel telek.
Przyłącze gaz.
Kabel energ.
Studnia typowa ø1.0m
Przyłącze wod.
Studnia typowa ø1.0m
93.87
93.84
93.93
94.03
94.15
91.74
91.84
91.90
92.02
92.15
92.30
2.13
2.03
1.94
1.91
1.87
1.85
0.55%
11.00m
0.5%
24.00m
0.52%
25.00m
0.52%
29.00m
PP ø 300 L=89.00m
0.00
11.00
35.00
60.00
89.00
11.00
24.00
25.00
29.00
D18
D69
D70
D71
D72
0

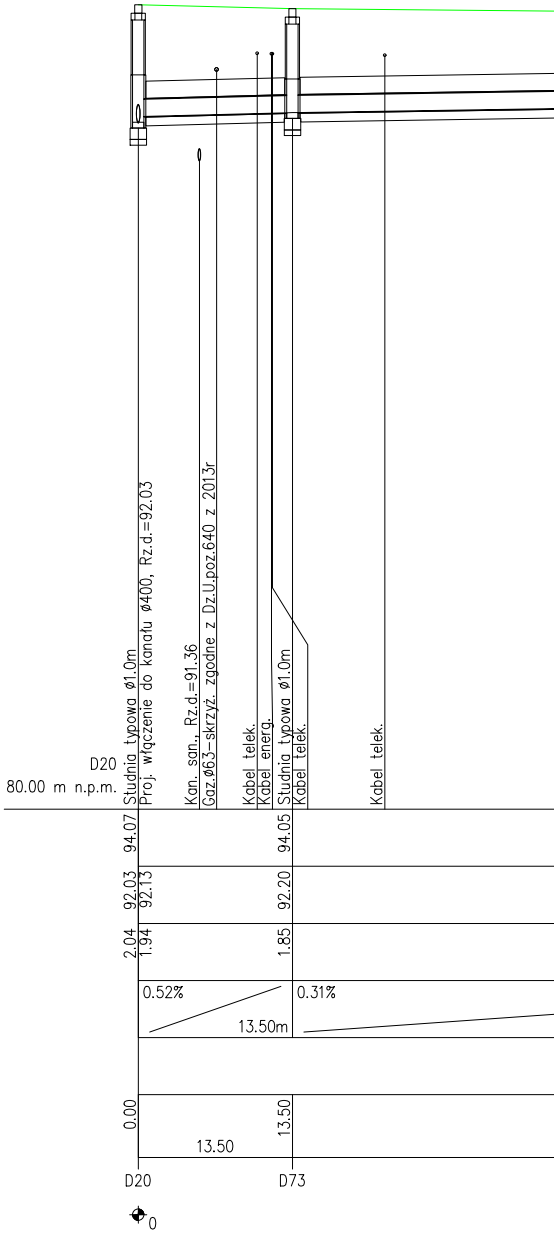
D20
80.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=92.03
Kan. san., Rz.d.=91.36
Gaz.ø63–skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Kabel telek.
Kabel energ.
Studnia typowa ø1.0m
Kabel telek.
Kabel telek.
94.07
94.05
92.03
92.13
92.20
2.04
1.94
1.85
0.52%
13.50m
0.31%
0.00
13.50
13.50
D20
D73
0

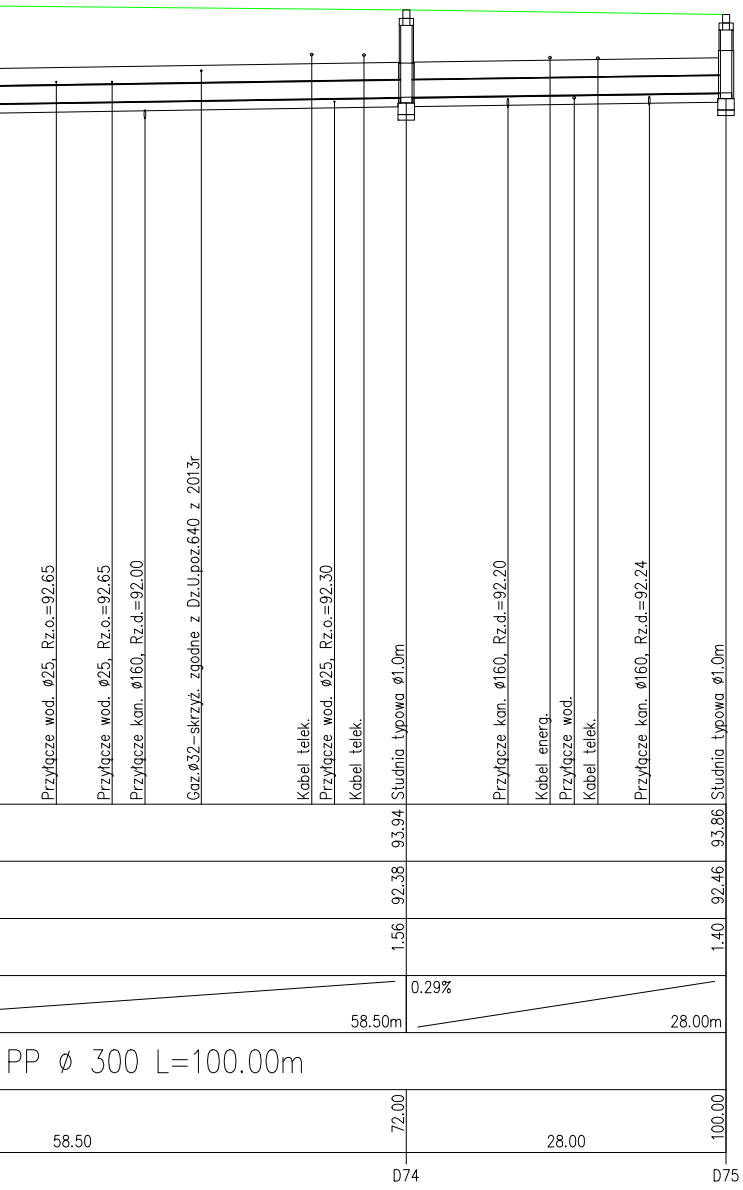
Przyłącze wod. ø25, Rz.o.=92.65
Przyłącze wod. ø25, Rz.o.=92.65
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=92.00
Gaz.ø32–skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Kabel telek.
Przyłącze wod. ø25, Rz.o.=92.30
Kabel telek.
Studnia typowa ø1.0m
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=92.20
Kabel energ.
Przyłącze wod.
Kabel telek.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=92.24
Studnia typowa ø1.0m
93.94
93.86
92.38
92.46
1.56
1.40
0.29%
58.50m
28.00m
PP ø 300 L=100.00m
72.00
100.00
58.50
28.00
D74
D75

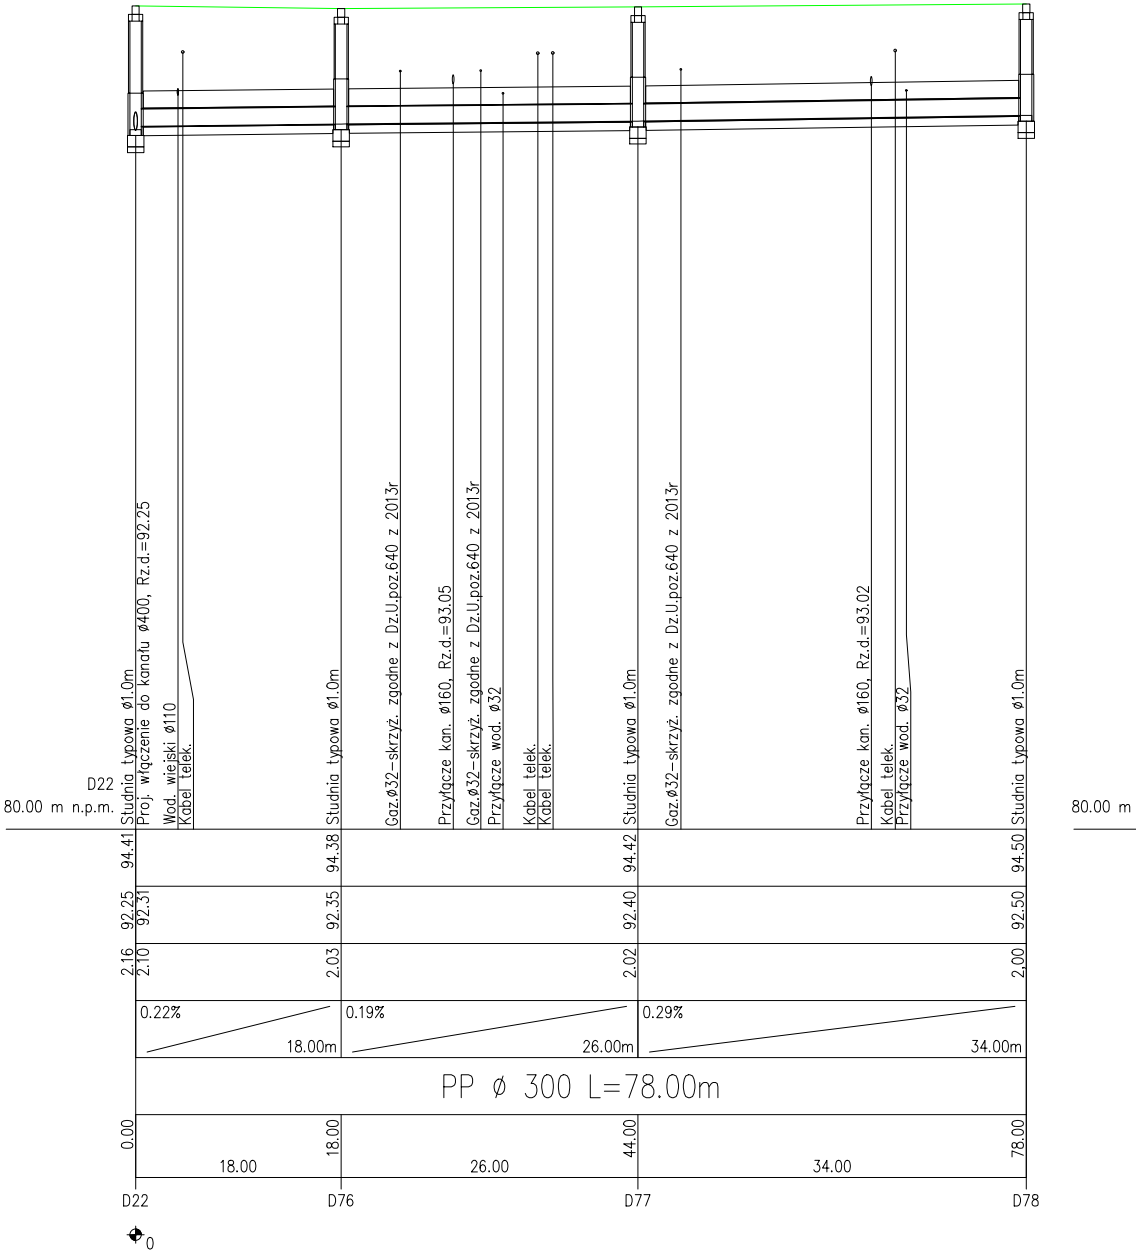
D22
80.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=92.25
Wod. wiejski ø110
Kabel telek.
Studnia typowa ø1.0m
Gaz.ø32–skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.05
Gaz.ø32–skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Przyłącze wod. ø32
Kabel telek.
Kabel telek.
Studnia typowa ø1.0m
Gaz.ø32–skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.02
Kabel telek.
Przyłącze wod. ø32
Studnia typowa ø1.0m
80.00 m
94.41
94.38
94.42
94.50
92.25
92.31
92.35
92.40
92.50
2.16
2.10
2.03
2.02
2.00
0.22%
18.00m
0.19%
26.00m
0.29%
34.00m
PP ø 300 L=78.00m
0.00
18.00
44.00
78.00
18.00
26.00
34.00
D22
D76
D77
D78
0

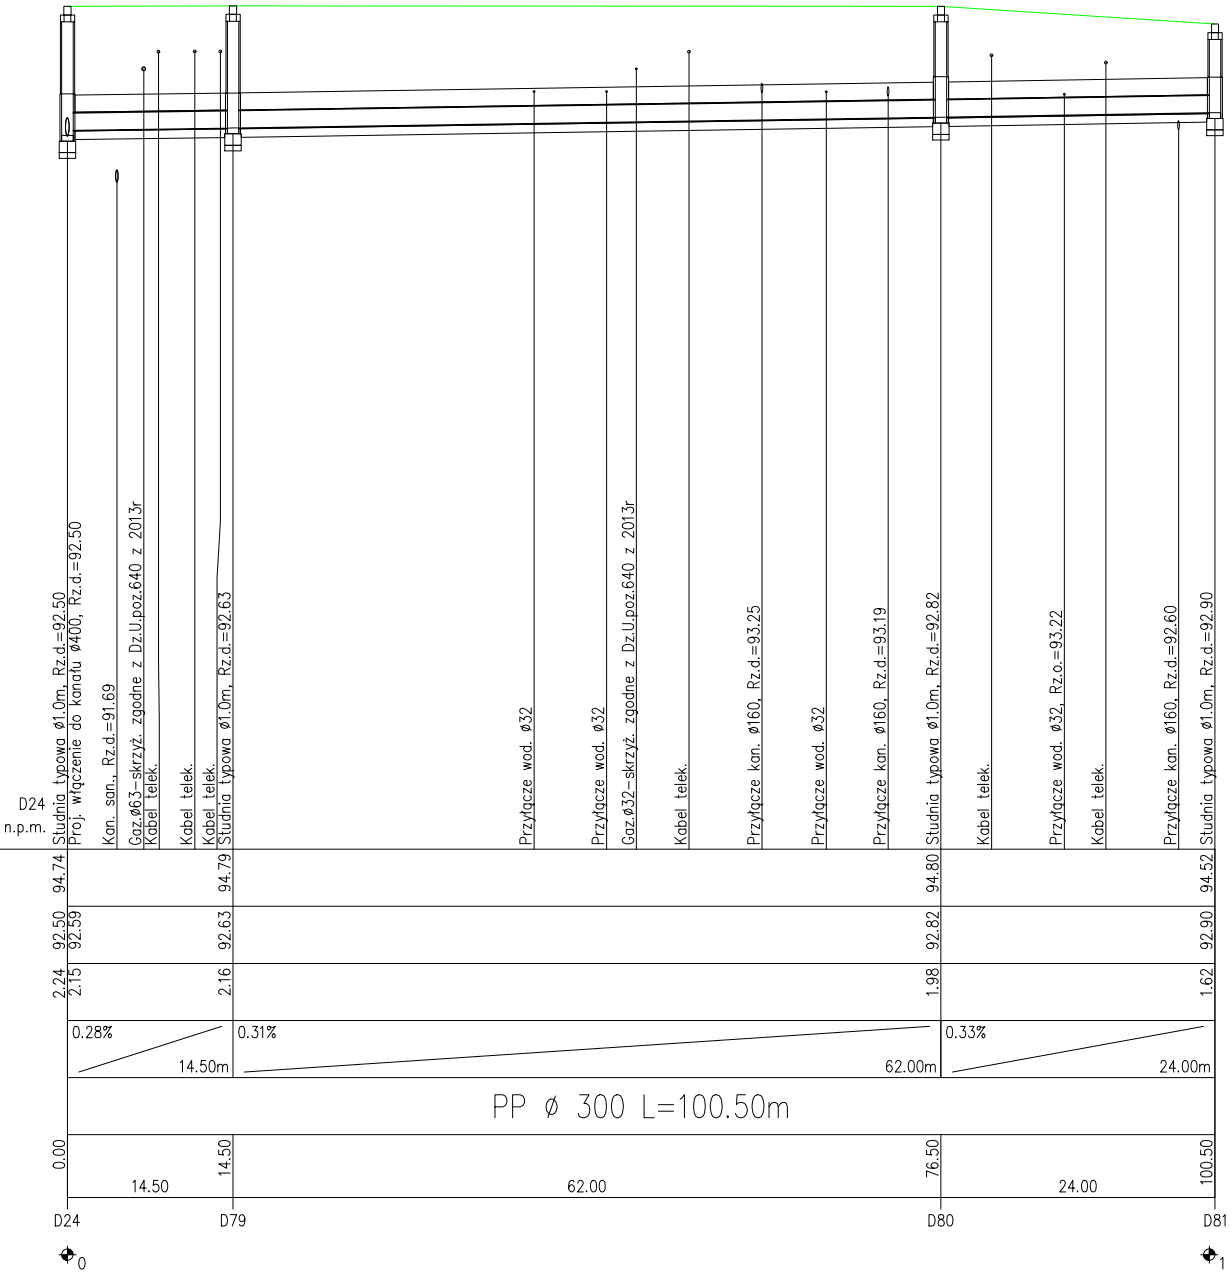
D24
n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=92.50
Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=92.50
Kan. san., Rz.d.=91.69
Gaz.ø63-skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Kabel telek.
Kabel telek.
Kabel telek.
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=92.63
Przyłącze wod. ø32
Przyłącze wod. ø32
Gaz.ø32-skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Kabel telek.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.25
Przyłącze wod. ø32
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.19
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=92.82
Kabel telek.
Przyłącze wod. ø32, Rz.o.=93.22
Kabel telek.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=92.60
Studnia typowa ø1.0m, Rz.d.=92.90
94.74
94.79
94.80
94.52
92.50
92.59
92.63
92.82
92.90
2.24
2.15
2.16
1.98
1.62
0.28%
14.50m
0.31%
62.00m
0.33%
24.00m
PP ø 300 L=100.50m
0.00
14.50
76.50
100.50
14.50
62.00
24.00
D24
D79
D80
D81
0
1

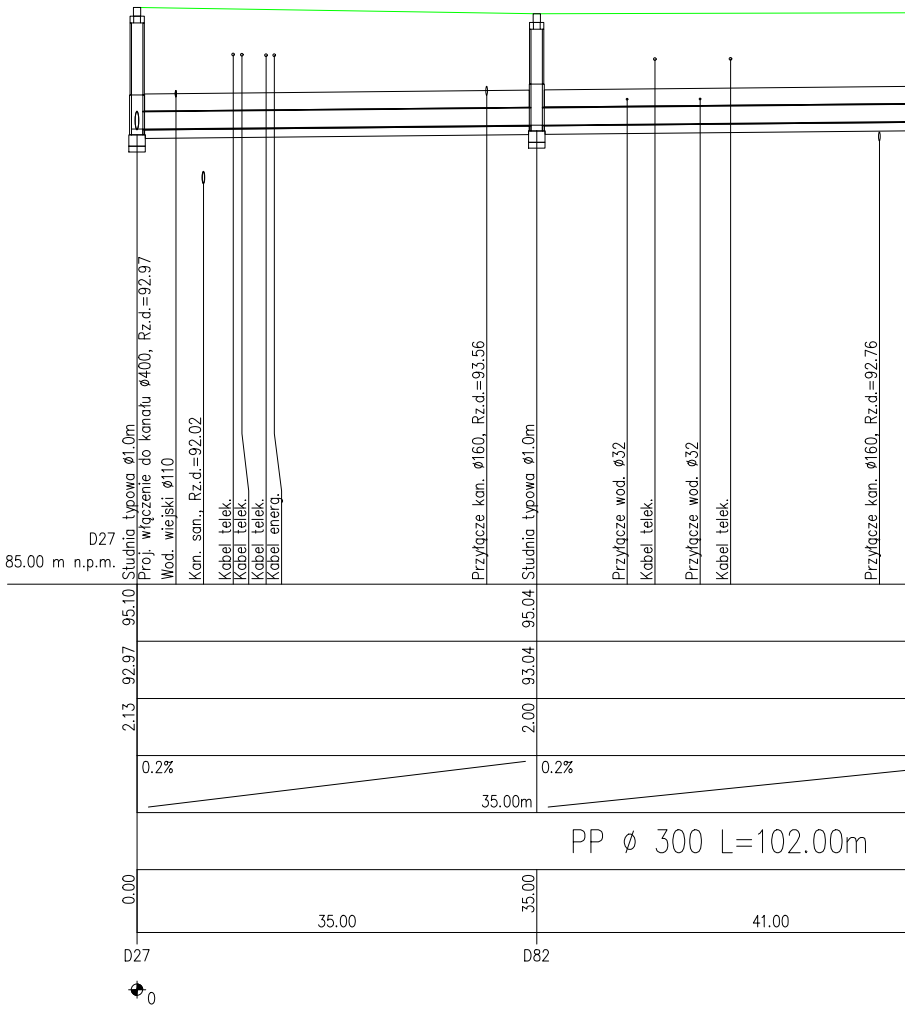
D27
85.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø400, Rz.d.=92.97
Wod. wiejski ø110
Kan. san., Rz.d.=92.02
Kabel telek.
Kabel telek.
Kabel telek.
Kabel energ.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.56
Studnia typowa ø1.0m
Przyłącze wod. ø32
Kabel telek.
Przyłącze wod. ø32
Kabel telek.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=92.76
95.10
95.04
92.97
93.04
2.13
2.00
0.2%
35.00m
0.2%
PP ø 300 L=102.00m
0.00
35.00
35.00
41.00
D27
D82
0

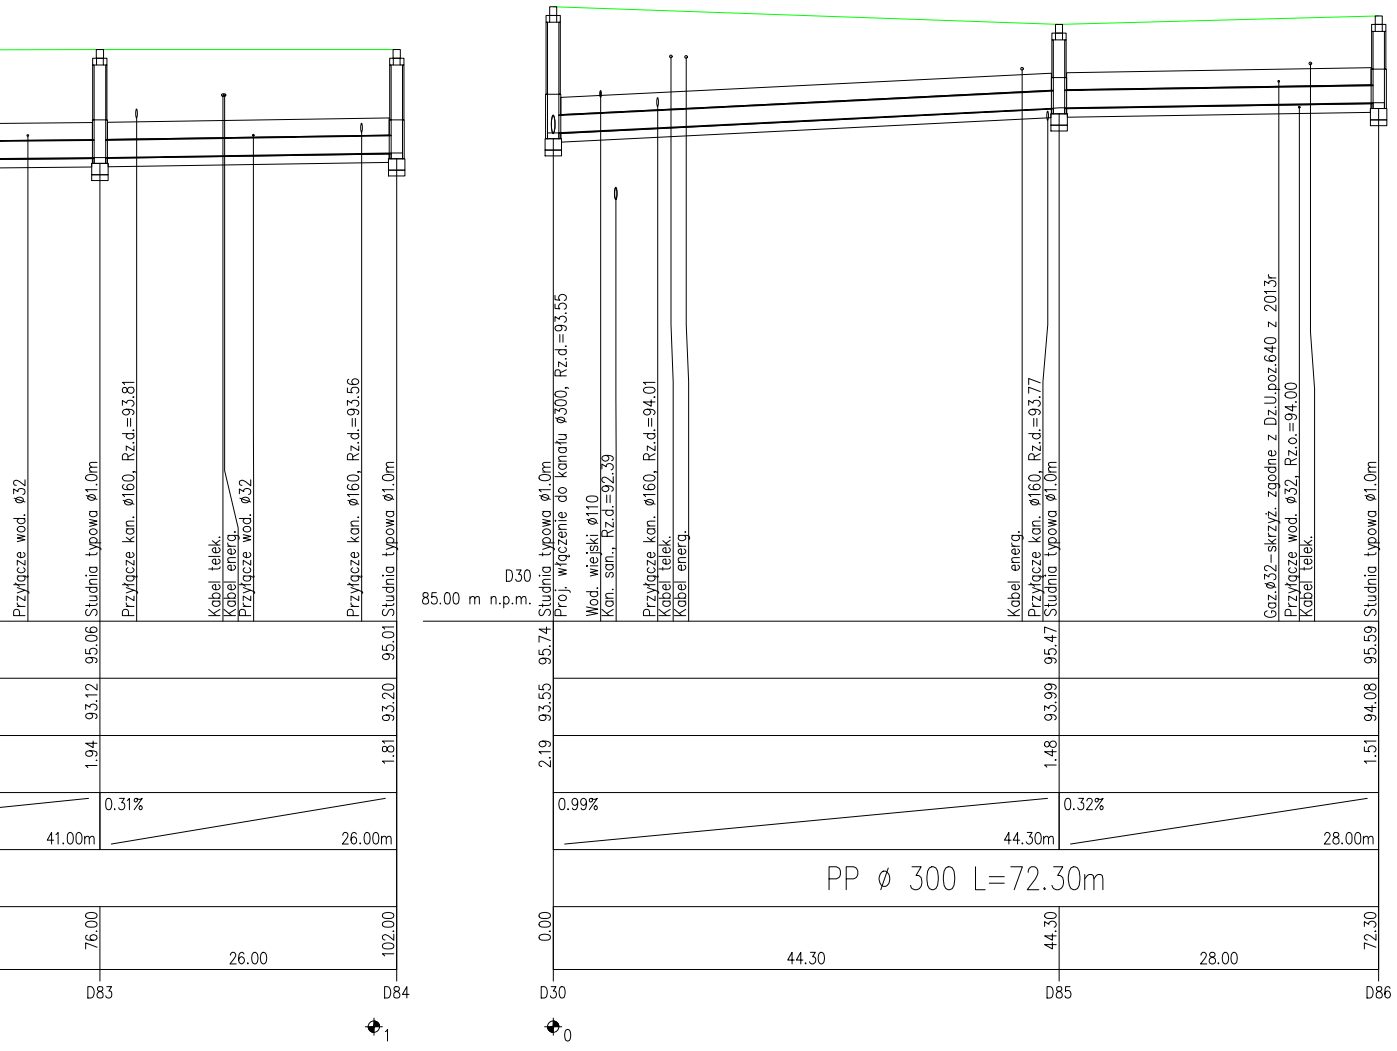
Przyłącze wod. ø32
Studnia typowa ø1.0m
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.81
Kabel telek.
Kabel energ.
Przyłącze wod. ø32
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.56
Studnia typowa ø1.0m
95.06
95.01
93.12
93.20
1.94
1.81
0.31%
41.00m
26.00m
76.00
26.00
102.00
D83
D84
1
D30
85.00 m n.p.m.
Studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø300, Rz.d.=93.55
Wod. wiejski ø110
Kan. san., Rz.d.=92.39
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=94.01
Kabel telek.
Kabel energ.
Kabel energ.
Przyłącze kan. ø160, Rz.d.=93.77
Studnia typowa ø1.0m
Gaz.ø32–skrzyż. zgodne z Dz.U.poz.640 z 2013r
Przyłącze wod. ø32, Rz.o.=94.00
Kabel telek.
Studnia typowa ø1.0m
95.74
95.47
95.59
93.55
93.99
94.08
2.19
1.48
1.51
0.99%
44.30m
0.32%
28.00m
PP ø 300 L=72.30m
0.00
44.30
44.30
28.00
72.30
D30
D85
D86
0

INFRA POLIS

BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek Wielki (Osiedle Leśne)		
ADRES	m. Osiek Wielki (Osiedle Leśne), Gmina Osiek Mały		
INWESTOR	Gmina Osiek Mały ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały		
TREŚĆ	Profil D3-D60;D13-D64;D16-D69;D18-D82;D20-D75;D22-D78;D24-D81; D27-D84;D30-D86		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Sanitarna	IZD/1/2023	1 : 100/500	3.3
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB 8346/II/62/89 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	10.2023
SPRAWDZIŁ	mgr.inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	10.2023

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak ● 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ● NIP 665-254-72-59 ● REGON 301392398
Biuro / Korespondencja ● 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 ● T 63 242 28 06 ● eM infrapolis@op.pl