


# SCHEMAT ZESTAWU GNIAZDOWEGO 400/230V TN-S

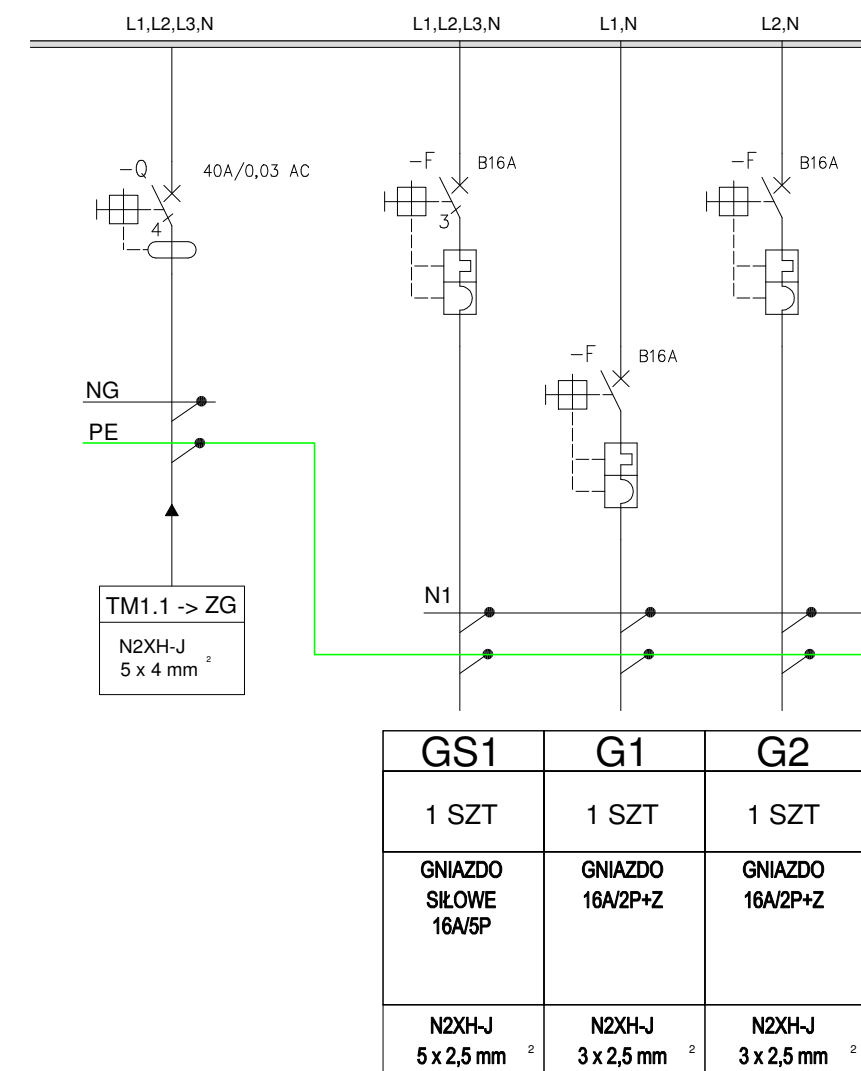

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**jt-energy**

tel: 605-609-773

e-mail: jtenergy@op.pl

jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć  
20-151 Lublin  
ul. Stępczyka 32 lok. 7

NIP: 846-136-12-55  
REGON: 432915393

nr rys.

**E-15**

Temat:	Remont instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 3 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego		
Inwestor:	Agencja Rezerw Materiałowych 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 45		
Temat rys.	SCHEMAT I WIDOK ZESTAWU GNIAZDOWEGO		
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Opracował:	inż. Marcin Kędziński		
Sprawdził:	inż. Krzysztof Kędziński upr. bud. nr LUB/0146/POOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Data opr.:	04.2020 r	Faza: PBW	Skala: ND

WSZYSTKIE POŁA ODPIYOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT