



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5145/BR/ZTI/2020 z dnia: 2020-05-18

Zadanie: Rozbiórka i budowa nowego mostu

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Wójcin (gm. Żnin)

Adres: droga nr 2337C w km 9+443, most nad rzeką Struga Foluska

Projektant: Czesław Szczesik, upr. nr: GP-KZ-7342/479/94

Inwestor: ----

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.


Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy/Dział Stacji i Sieci Gazowych (tel. 52 328-53-45, kom. 669-430-205).
2. Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 stal, MOP-5,5 MPa, 1987 rok budowy, naniesiono orientacyjnie na załączonym do uzgodnienia planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym. Szczegółowy przebieg trasy należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
3. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia nie należy urządzać składowisk gruntu lub materiałów oraz organizować pracy i postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego, prac nie wykonywać sprzętem mechanicznym.
4. Zachować przykrycie gazociągu wysokiego ciśnienia min. 1,2 m.
5. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji Gazownię.
6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
7. Na mapie znajduje się projektowany gazociąg w/c. Jeżeli projektowana inwestycja będzie realizowana po wybudowaniu gazociągu szczegółowy przebieg trasy należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
8. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych /Dz.U z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 460.
9. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
10. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociągu/ należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, w oparciu o wydane na wniosek Inwestora warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
11. Prace należy zakończyć protokołem odbioru przy uczestnictwie pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy/Dział Stacji i Sieci Gazowych tel. kom. 669-430-205. Prace odbiorowe będą realizowane odpłatnie.
12. Po zakończeniu zadania Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotowych obiektów i przekaże nieodpłatnie 2 egzemplarze do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy co będzie warunkiem odbioru.
13. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG sp. z o.o. stanowi integralną część uzgodnienia.
14. Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

NceK

.....
Tomasz Nakielni
Podpis i pieczęć

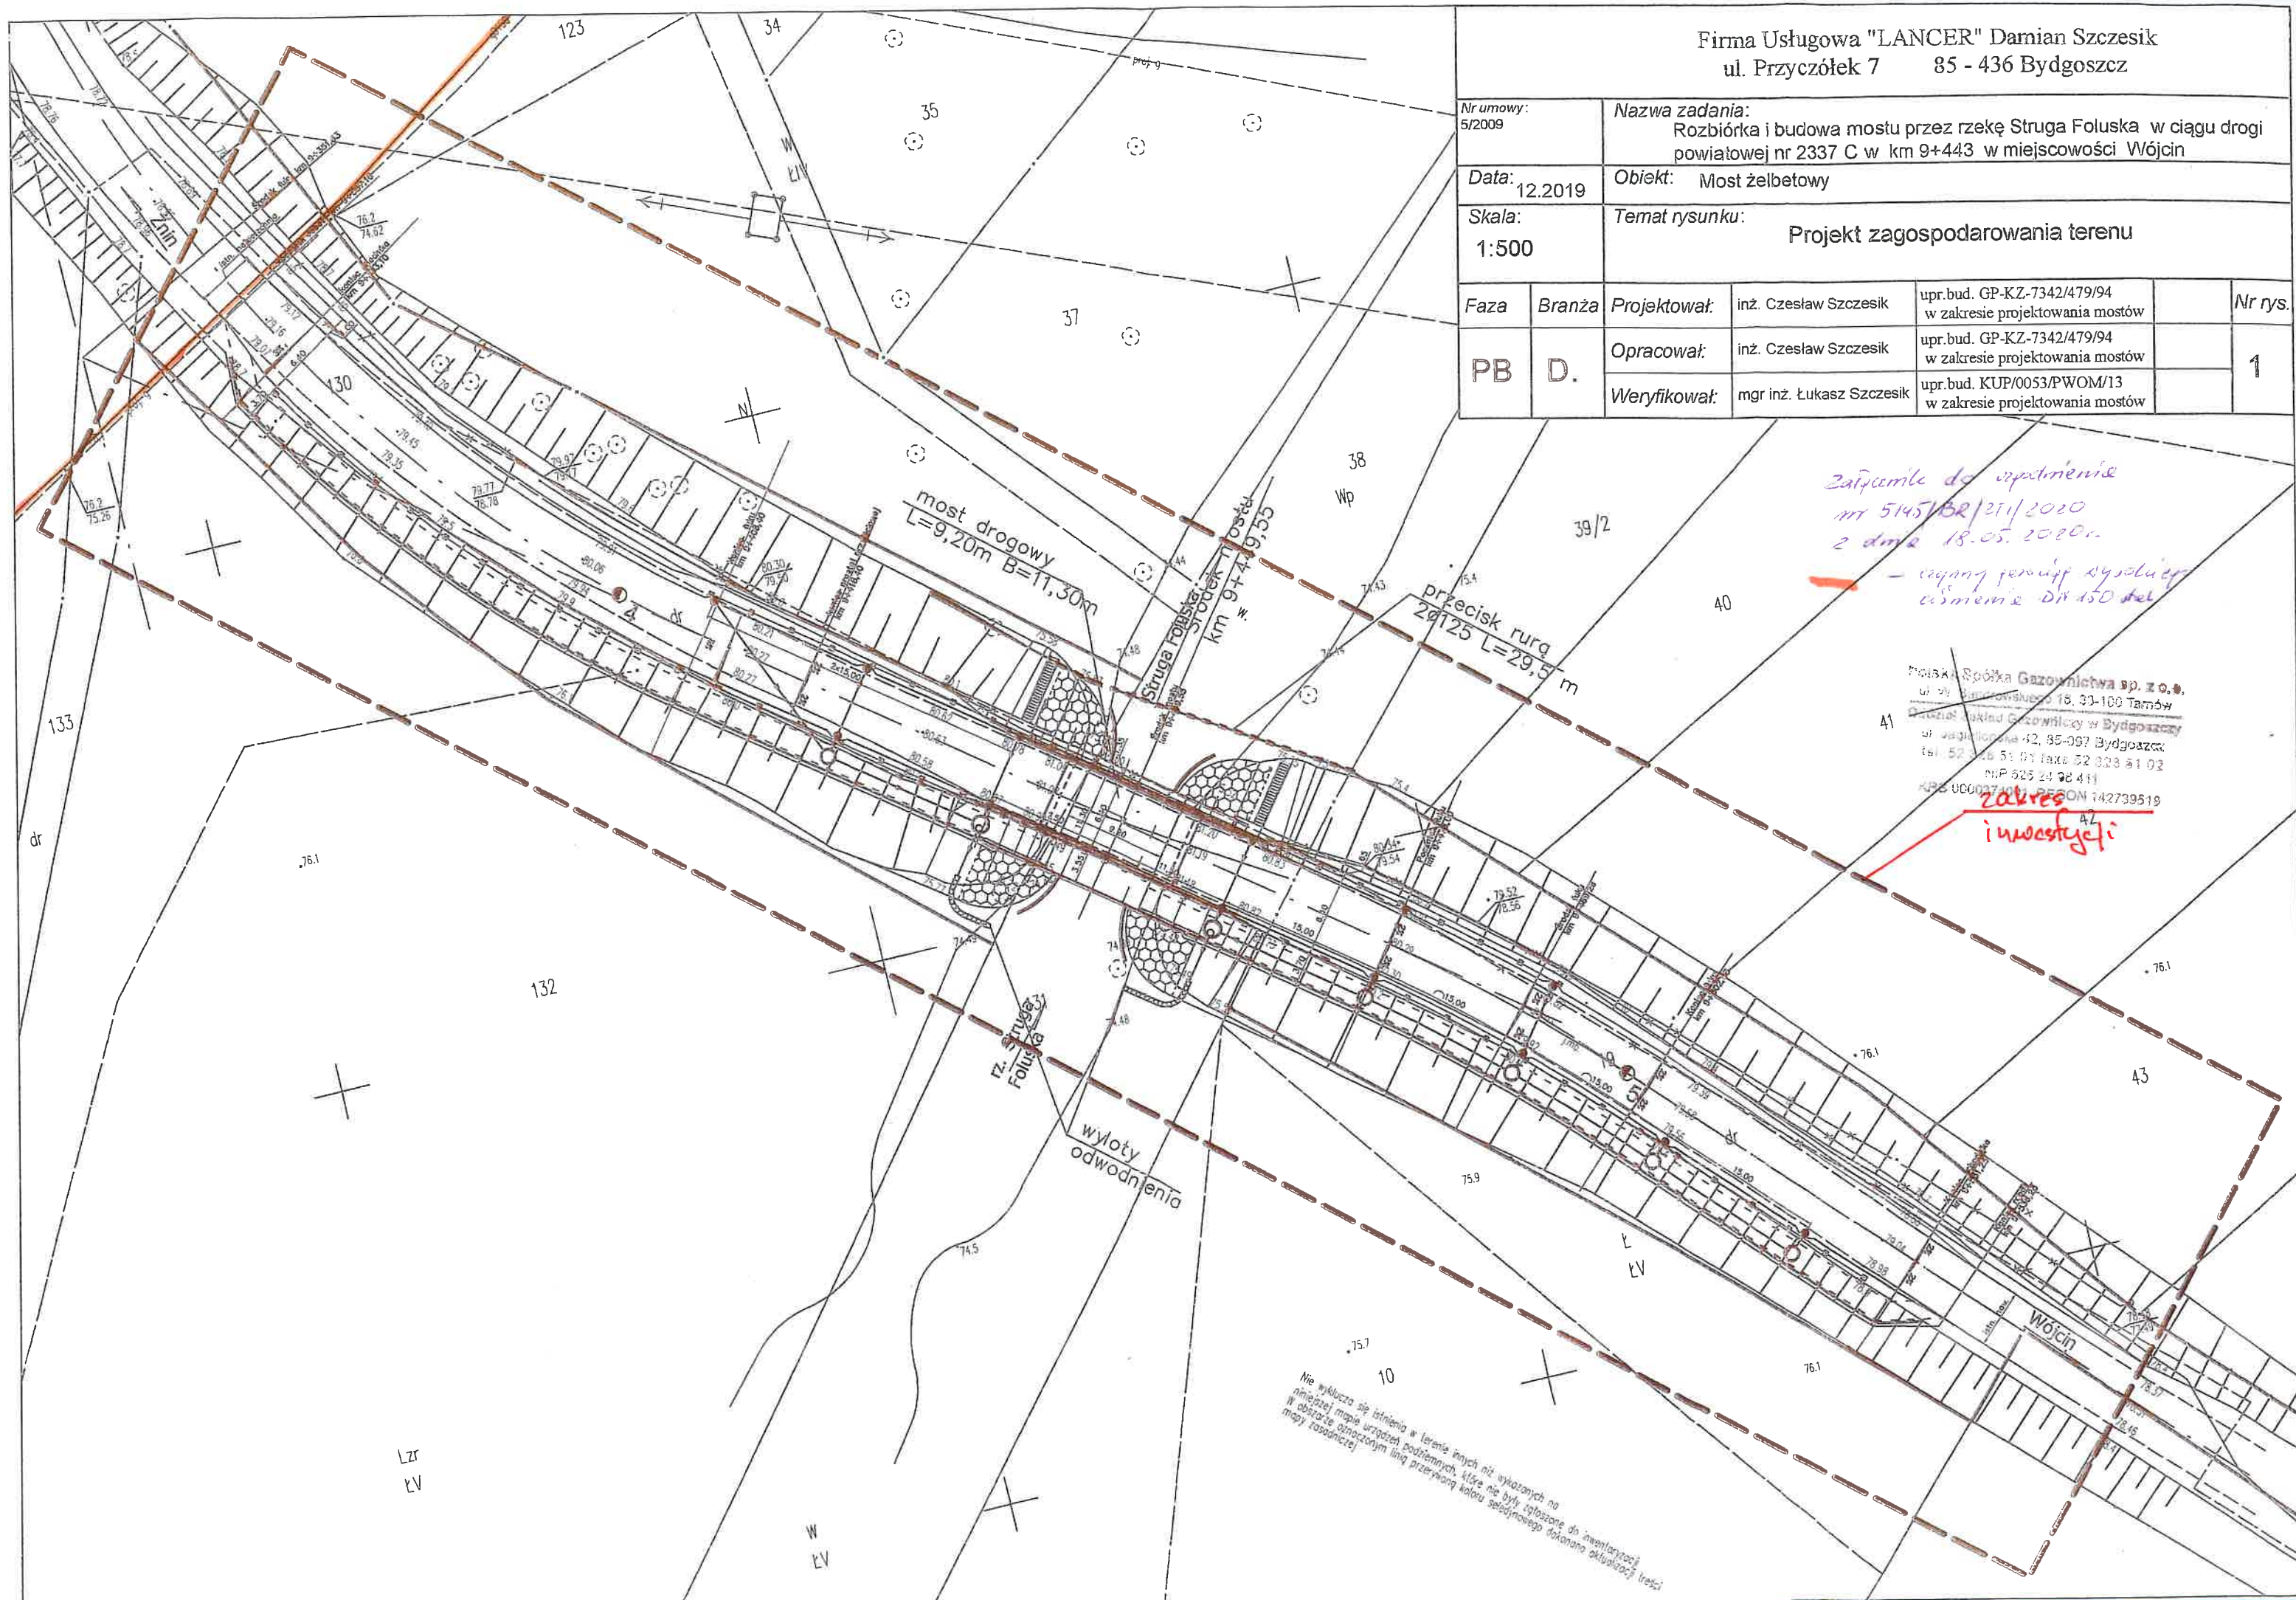

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7 85 - 436 Bydgoszcz

Nr umowy: 5/2009		Nazwa zadania: Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Struga Foluska w ciągu drogi powiatowej nr 2337 C w km 9+443 w miejscowości Wójcin			
Data: 12.2019		Objekt: Most żelbetowy			
Skala: 1:500		Temat rysunku: Projekt zagospodarowania terenu			
Faza	Branża	Projektował:	inż. Czesław Szczesik	upr.bud. GP-KZ-7342/479/94 w zakresie projektowania mostów	Nr rys. 1
PB	D.	Opracował:	inż. Czesław Szczesik	upr.bud. GP-KZ-7342/479/94 w zakresie projektowania mostów	
		Weryfikował:	mgr inż. Łukasz Szczesik	upr.bud. KUP/0053/PWOM/13 w zakresie projektowania mostów	

*zajęcie do upłynnienia
nr 5145/BR/21/2020
z dnia 18.05.2020r.*

*ciąg projektowy z wyłączeniem
ciężkości DN 450 del*

zakres inwestycji

Poliska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Władysława Gorkiego 18, 85-100 Toruń
Dział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Władysława Gorkiego 42, 85-057 Bydgoszcz
tel. 52 246 51 01 fax 52 228 51 02
NIP 825 24 98 411
KRS 000037011 REGON 142739519

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wskazanych na
niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były dotychczas do inwentaryzacji
w obszarze oznaczonym linią przerywaną koloru seledynowego dokonano aktualizacji treści
mapy rozdanej