

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI - UJĘCIE WODY MIROWO gm. Moryń

Użytkownikiem wodociągu **Mirowo gm. Moryń**, działającym w imieniu Gminy Moryń jest Spółka z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie. Ujęcie w/w ma na celu zabezpieczenie potrzeb wodnych w zakresie bytowo-gospodarczym i p-poż. mieszkańców Mirowo, Dolsko oraz Godkowo gm. Chojna. Teren na którym znajduje się studnia Nr 1 i Nr 2 oraz stacja wodociągowa stanowi własność P. Prus Jan zam. Mirowo 105.

Wodociąg Mirowo znajduje się w zlewni wód – rzeka Ślubia. Jest to obszar na który nie opracowano warunków korzystania z wód regionu wodnego. Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone o zatwierdzonych zasobach $Q = 28,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 7,20 \text{ m}$. Woda ze studni głębinowych jest tłoczona poprzez filtry uzdatniające ciśnieniowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika jest podawana pompami poziomymi na hydrofory i dalej do sieci wodociągowej. Jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym. Wielkość zapotrzebowania na wodę wynosi – $Q \text{ śr d} = 96,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ max/h} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$.


mgr inż. Dorota Dawidziak


Studia Podyplomowe
"TECHNOLOGIA WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW"

**STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE**

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa

ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

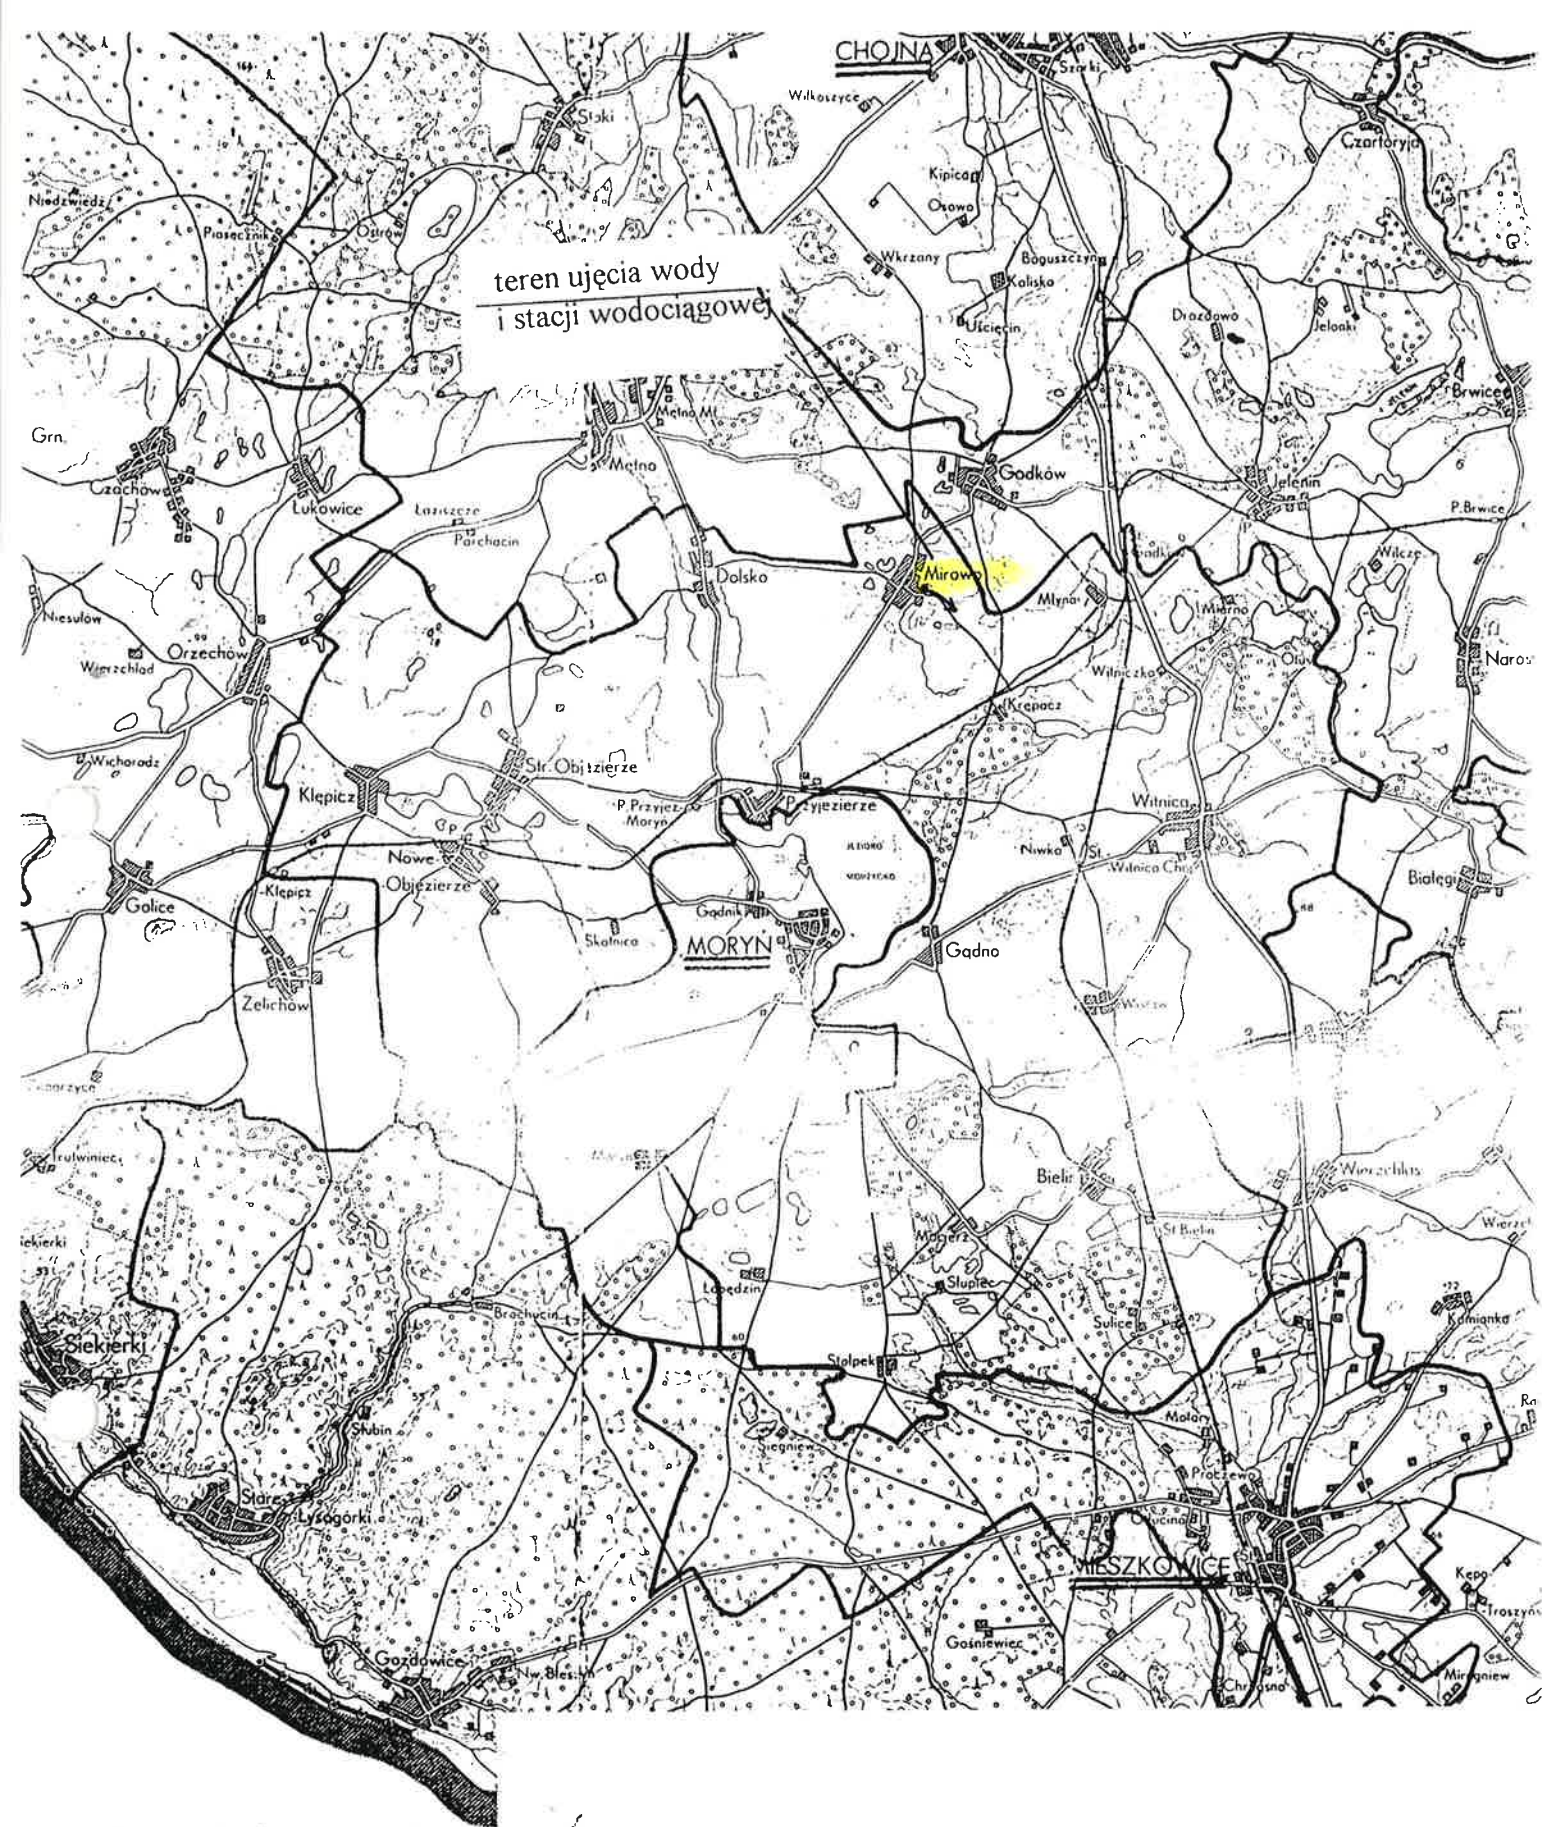

MIROWO gm. Moryń		1
UJĘCIE WODY I STACJA WODOCIĄGOWA		
OPERAT WODNOPRAWNY		
WE SKALA 1 :25000	MAPA ORIENTACYJNA	
Data: 09.2006 r.	Opracowała: Dorota Dawidziak	

**STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE**

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa

ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

Dorota Dawidziak

Urząd Wojewódzki
70 - 502 w Szczecinie
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
OGW-11-8530/103/76

Szczecin, dnia 20 grudnia 1976 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym /Dz.U.Nr 52, poz.303/ oraz § 7 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych /M.P.Nr 19, poz.163/ i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych /Dz.U.z 1975 r. Nr 26, poz. 139/

zatwierdza się

aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej dla wodociągu wiejskiego w miejscowości M I R O W O gmina Moryń, przedłożony przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Szczecinie, zawierający ustalenie zasobów wody podziemnej z utworów czwartorzędowych - wg stanu na dzień 17.08.1976 r.

Kategoria
rozpoznania

Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia
/Q/ przy depresji /S/

"B"

Q = 28,0 m³/h

S = 7,20 m

Równocześnie traci moc decyzja nr GWOPI-VI-423/50/70 z dnia 27.06.1970 r., zatwierdzająca zasoby ujęcia w kat. "B" w ilości - Q = 14,0 m³/h przy S = 5,20 m /otwór nr 1/.

Decyzja uprawnia do podjęcia działań ilości gospodarczej związanej z eksploatacją wody podziemnej stosownie do postanowień uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalenia zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działań inwestycyjnej związanej z eksploatacją tych wód /M.P. Nr 52, poz.112/.

Decyzja jest ostateczna.-

Otrzymują:

1. Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych
ul. Jedności Narodowej 42
70 - 415 Szczecin
2. "WODROL".ul.A.Struga 3
70 - 957 Szczecin - Dąbie
3. aa + 2 egz. aneksu

Z up. W O J E W O D Y

mgr Jadwiga Marszałek
Starszy Inspektor Wojewódzki
/podpis nieczytelny/

Za zgodność:

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

STAROSTWO POWIATOWE
Zaopatrzeniowo w Wodę
"WODROL"
ul. A. Struga 3
74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02
PRACOWNIA TECHNICZNA

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

Os-6223/57-2/2001

DECYZJA

Na podstawie art.20 ust.2, art.21 ust.1, art.31 ust.1, art.53 ust.2 pkt1, art.55 ust.1, art.57 ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne /Dz.U. Nr 38, poz.230 z późniejszymi zmianami/ oraz art.104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r./ po rozpatrzeniu wniosku

**Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa
Zachodniopomorskiego w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 9 w Goleniowie**

o r z e k a m

1. Zezwolić użytkownikowi Zakładowi Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie na:

a) pobór wody podziemnej z ujęcia położonego w m. **Mirowo** gm. Moryń /dz. nr 72/ składającego się z 2 studni głębinowych, w ilości:

$$Q_{\max h} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max d} = 150,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

b) eksploatację ujęcia za pomocą następujących urządzeń:

- podwodne agregaty pompowe- szt. 2,
- ciśnieniowe mieszacze wodno - powietrzne /zamknięte/ - szt. 2,
- filtry ciśnieniowe /odżelaziacze/ Ø 1400 mm - szt. 2,
- filtry ciśnieniowe /odmanganiacze/ Ø 1400 mm - szt. 2,
- zbiorniki hydroforowe $V = 4,0 \text{ m}^3$ – szt. 2,
- zbiornik wyrównawczy $V = 50 \text{ m}^3$ – szt. 1,
- pompy poziome – szt. 3,
- agregat sprężarkowy typ WAN-CE – szt. 2,
- wodomierz typ MZ 100 zamontowany na wylocie wody uzdatnionej do sieci - szt.1,
- wodomierz typ MZ 80 na przewodach tłocznych wody surowej – szt. 1,
- stanowisko chloratora C-52 – szt. 1,

2. Zobowiązać użytkownika ujęcia Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie do:

- a) wykonania konserwacji urządzeń stacji wodociągowej w terminie do dnia **31.12.2002 r.**
- b) wykonania remontu budynku hydroforni oraz wymiany ogrodzenia, w terminie obowiązywania niniejszej decyzji,
- c) wybudowania odstojnika wód popłucznych w terminie do **31.12.2004 r.**,
- d) wykonania badań wód popłucznych na zawartość zawiesiny ogólnej i żelaza, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie tych wód,
- e) prowadzenia obserwacji wydajności studni i pomiaru zwierciadła wody /statycznego i dynamicznego/ w studniach zgodnie z Zrządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 18.08.1978r. w sprawie rejestracji i prowadzenia obserwacji ujęć wód podziemnych /M.P.Nr 29, poz.107/,
- f) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia i wodociągu /książka eksploatacji studni, rejestr poboru wody/,
- g) eksploataowania ujęcia w sposób racjonalny, to znaczy tak aby nie przekroczyć wydajności eksploatacyjnych studni,
- h) utrzymania obiektu we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym i sanitarnym,

- i) każdorazowego powiadamiania właściwego organu do wydania pozwolenia o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji obiektu.
3. Zobowiązać Zarząd Gminy Moryń do uregulowania stanu formalno – prawnego w zakresie władania nieruchomością w obrębie działki nr 72 w terminie **do 31.12.2004r**
 4. Uczynić użytkownika odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją obiektu.
 5. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego do dnia **31.12.2006 r.**
 6. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
 7. Decyzja niniejsza może być cofnięta bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania warunków w niej zawartych.

Uzasadnienie

Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, eksploatację ujęcia w m. Mirowo gm. Moryń.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny z marca 2001 r., autorstwa mgr inż. Doroty Dawidziak i Gottfryda Kurzaja.

Wg dokumentacji wodnoprawnej ustalono:

- ujęcie posiada udokumentowane zasoby wody podziemnej zatwierdzone decyzją OGW – 11-8530/103/76 z dnia 20 grudnia 1976 r. z utworów czwartorzędowych kategorii „B” w ilości $Q = 28,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 7,20 \text{ m}$,
- woda z ujęcia pobierana jest na cele bytowo – gospodarcze i p-poż. mieszkańców m. Mirowo, Dolsko oraz Godków gm. Chojna
- jakość wody uzdatnionej do celów bytowo-gospodarczych odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2000 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. Nr 82, poz.937 z dnia 04.10.2000 r./.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Zakład Konserwacji
Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. I Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Jagiellońska 32, 70 – 382 Szczecin
3. Urząd Miejski Moryń
Plac Wolności 1, 74-503 Moryń
4. Oś-w/m

z up. Starosty
mgr inż. Mariola Górniak
NACZELNIK WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Witkiewicz Lech i Irena

Ł S.-05/2001

Odstąpiono od pobrania opłaty
skarbowej na podstawie art. 8 pkt. 2
ustawy o opłacie skarbowej
/Dz. U. z 2000r Nr 86, poz. 960/
data 08.05.2001 podpis.....

Data sporządzenia sprawozdania: 07.08.2006r.

2100

Sprawozdanie z badań wody surowej nr S/HK/W/771/06

Badanie w ramach nadzoru - wyłącznie do użytku wewnętrznego Stacji.

Nr umowy - zlecenia: Z/HK/353/06 z dnia: 02.08.2006r.
Nr identyfikacyjny próbki: HK/W/771/06
Data przyjęcia próbki do badań: 02.08.2006r.
Data rozpoczęcia badań: 02.08.2006r.
Data zakończenia badań: 03.08.2006r.
Nazwa i adres klienta: PSSE Gryfino – Oddział Nadzoru Sanitarnego – Sekcja Higieny Komunalnej
Miejsce pobrania próbki: Mirowo – SUW – woda surowa
Opis próbki / stan próbki: Woda surowa – wodociąg ujęcie / spełnia wymagania
Próbkę pobrał i dostarczył: Irena Wegner, PSSE Gryfino
Próbka pobrana zgodnie z: IB/HK/PO-11/01 Wydanie II z dnia 16.02.05 r.

HE 12/1628106

Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik
Barwa	PN-EN ISO 7887:2002 wg 4	mg/l	5
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	0,4
Odczyn ☼	PN-90/C-04540/01	pH	7,0
Przewodność właściwa ☼ (Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury)	PN - EN 27888:1999	mS/cm	$\gamma^{25} = 988$ Temp.pomiaru 18,2°C
Zapach	PN -72/C-04557	-	z1R
Amoniak ☼	PN -C-04576-4	mg/l	poniżej 0,24
Azotany ☼	PN -82/C-04576/08	mg/l	poniżej 2
Azotyny ☼	PN-EN 26777:1999	mg/l	poniżej 0,017
Mangan ☼	PN -92/C-04590/02	mg/l	0,03
Żelazo ☼	PN-ISO 6332:2001 wg 7.1.1	mg/l	poniżej 0,04
Liczba bakterii grupy coli ☼	PB/H.K./B.B./01 Wydanie II, z dnia 18.04.05 r.	jtk / 100 ml	0
Liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych (fekalnych) ☼	PB/H.K./B.B./01 Wydanie II, z dnia 18.04.05 r.	jtk / 100 ml	0
Liczba bakterii hodowanych na agarze w temp. 37°C, w ciągu 24 h ☼	PN-EN ISO 6222:2004	jtk / 1 ml	Nie wykryto w 1 ml

Podpis osoby
autoryzującej sprawozdanie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 16.08.06 podpis

Kierownik Oddziału
Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr Anita Krupa

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6
tel. 416-38-58, tel./fax 416-23-43
000303605
-2-

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
5. Podawana niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2.
6. Badania oznaczone znakiem "☼" w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 653.

ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-00

Data sporządzenia sprawozdania: 30.06.2006r.

2100

Sprawozdanie z badań wody nr S/HK/W/538/06

Badanie w ramach nadzoru - wyłącznie do użytku wewnętrznego Stacji.

Nr umowy – zlecenia: Z/HK/279/06 z dnia: 26.06.2006r.
Nr identyfikacyjny próbki: HK/W/538/06
Data przyjęcia próbki do badań: 26.06.2006r.
Data rozpoczęcia badań: 26.06.2006r.
Data zakończenia badań: 29.06.2006r.
Nazwa i adres klienta: PSSE Gryfino – Oddział Nadzoru Sanitarnego – Sekcja Higieny Komunalnej
Miejsce pobrania próbki: Mirowo – Dolsko, budynek nr 5 – kran w kuchni
Opis próbki / stan próbki: Woda z sieci wodociągowej / spełnia wymagania
Próbkę pobrał i dostarczył: Wegner Irena, PSSE Gryfino
Próbka pobrana zgodnie z: IB/HK/PO-11/01 Wydanie II z dnia 16.02.05 r.

Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik	Dopuszczalna wartość
Barwa	PN-EN ISO 7887:2002 wg 4	mg/l	5	15
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	1,0	1,0
Odczyn ☆	PN -90/C-04540/01	pH	7,0	6,5 - 9,5
Przewodność właściwa ☆ (Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury)	PN-EN 27888:1999	μS/cm	γ ₂₅ = 1037 Temp.pomiaru 21,6°C	2500
Zapach	PN -72/C-04557	-	z1R	akceptowalny
Amoniak ☆	PN -C-04576-4:1994	mg/l	poniżej 0,24	0,5 ⁵
Azotany ☆	PN -82/C-04576/08	mg/l	poniżej 2	50
Azotyny ☆	PN-EN 26777:1999	mg/l	poniżej 0,017	0,500
Mangan ☆	PN -92/C-04590/02	mg/l	poniżej 0,03	0,05
Żelazo ☆	PN-ISO 6332:2001 wg 7.1.1	mg/l	poniżej 0,04	0,20
Liczba bakterii grupy coli ☆	PB/H.K./B.B./01 Wydanie II, z dnia 18.04.05 r.	jtk / 100 ml	1	0
Liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych (fekalnych) ☆	PB/H.K./B.B./01 Wydanie II, z dnia 18.04.05 r.	jtk / 100 ml	0	0
Liczba bakterii hodowanych na agarze w temp. 37°C, w ciągu 24 h ☆	PN-EN ISO 6222:2004	jtk / 1 ml	5	20

Wnioski / Interpretacje:

Woda pod względem bakteriologicznym NIE odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z 2002r.).

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 30.06.2006 podpis

Podpis osoby
Miejski Ośrodek Sanitarno-Epidemiologiczny
Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr Dariusz Szurgociński

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6
tel. 416-38-58, tel./fax 416-23-43
000303605
-2-

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
5. Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l.
6. Podawana niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2.
7. Badania oznaczone znakiem "☆" w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 653.

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W GRYFINIE
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 6, 74-101 Gryfino
tel. 416-38-58, 416-33-80, fax 416-30-02

Data sporządzenia sprawozdania: 10.07.2006r.



AB 653

Sprawozdanie z badań wody nr S/HK/W/613/06

Badanie w ramach nadzoru - wyłącznie do użytku wewnętrznego Stacji.

Nr umowy – zlecenia: Z/HK/301/06 z dnia: 04.07.2006r.
Nr identyfikacyjny próbki: HK/W/613/06
Data przyjęcia próbki do badań: 05.07.2006r.
Data rozpoczęcia badań: 05.07.2006r.
Data zakończenia badań: 06.07.2006r.
Nazwa i adres klienta: PSSE Gryfino – Oddział Nadzoru Sanitarnego – Sekcja Higieny Komunalnej
Miejsce pobrania próbki: Mirowo - Dolsko budynek nr 5 – kran w kuchni
Opis próbki / stan próbki: Woda z sieci wodociągowej / spełnia wymagania
Próbkę pobrał i dostarczył: Wegner Irena, PSSE Gryfino
Próbka pobrana zgodnie z: IB/HK/PO-11/01 Wydanie II z dnia 16.02.05 r.



Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik	Dopuszczalna wartość
Liczba bakterii grupy coli	PB/H.K./B.B./01 Wydanie II, z dnia 18.04.05 r.	jtk / 100 ml	0	0

Opinie / Interpretacje:

Woda pod względem badanego parametru odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z 2002r.).

Podpis osoby
autoryzującej sprawozdanie

Mł. Asystent Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr Dariusz Szurgociński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 20.08.06 podpis

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa

ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6
tel. 416-38-58, tel./fax 416-23-43
000303605

-2-

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
5. Podawana niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z zastosowaniem współczynnika $k=2$.

ANALIZA ŚCIEKÓW

Obiekt-pochodzenie ścieków: ujęcie wody w miejscowości **MIROWO** gmina Moryń

Rodzaj próby : wody popłuczne


Data pobrania próby : 04.09.2006.

Data dostarczenia do analizy : 04.09.2006.

Uwagi

Lp	Rodzaj oznaczenia	Jednostka	Wody popłuczne
1	Odczyn pH	-	7,13
2	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	4
3	Żelazo	mgFe/dm ³	1,6

St.Specjalista Dz. Eksploatacji-laborant


mgr inż. Małgorzata Skibicka

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa

ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

PROTOKÓŁ

z wykonania kontrolnego pompowania studni
głębinowej Nr 1 w miejscowość MIROWO
Gmina Moryń

Studnia wykonana w 1970 przez WZKUM Goleniów.

Komisja w składzie :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Wodociąg Zach.pom. O/T Chojna | - Zbigniew Brodowicz |
| 2. Wodociąg Zach.pom. | - mgr Marcin Mazurowski |

Studnia Nr 1 (1970r.)

Pompowanie kontrolne wykonano w dniu 01.09.2006 r w czasie 12 h.
Uzyskano następujące wyniki:

Q = 12,0 m³/h

S = 5,0 m

ustabilizowane zwierciadło wody – 23,4 m ppt.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1 Z-ca KIEROWNIKA
O/T Chojna
Waldemar Gałicki

2 MARCIN MAZUROWSKI
USŁUGI GEOLOGICZNE
Aleja Róż 22 m8, 72-100 G
NIP: 856-159-477
tel (091) 416-30-02

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

PROTOKÓŁ

z wykonania kontrolnego pompowania studni
głębinowej Nr 2 w miejscowość MIROWO
Gmina Moryń

Studnia wykonana w 1976 przez WZKUM Goleniów.

Komisja w składzie :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Wodociąg Zach.pom. O/T Chojna | - Zbigniew Brodowicz |
| 2. Wodociąg Zach.pom. | - mgr Marcin Mazurowski |

Studnia Nr 2 (1976r.)

Pompowanie kontrolne wykonano w dniu 02.09.2006 r w czasie 12 h.
Uzyskano następujące wyniki:

Q = 24,0 m³/h

S = 6,9 m

ustabilizowane zwierciadło wody – 23,7 m ppt.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1 Z-ca KIEROWNIKA
Waldemar Galicki

2 MARCIN MAZUROWSKI
USŁUGI GEOLOGICZNE
Aleja Róż 22 m8, 72-100 Goleniów
NIP: 856-159-47-45
tel (091) 418-21-33

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-57-57 404-55-60 fax 416-30-02

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

Moryń, dn. 13.09.2006r.

Znak: IPB. 7324-*54*/2006

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Zaświadczam, że dnia 31. 12.2002r. stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Moryniu Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979r.

Jednocześnie informuję, że działka nr 72 obręb Mirowo przeznaczona była na tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

BURMISTRZ

mg. *Maranda*

Zaświadczenie wydaje się na prośbę spółki z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie..

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 30-02

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

Według stanu na dzień: 20.07.2006 11:32:13

Nr działki	Ark.	Obręb	Jed.rej.	Pow. [ha]	Nr KW	Inne dokum.	Adres lub położenie
Nazwa lub Nazwisko i Imię (imiona rodziców)					F.wł.	Udział	Adres
72	1	Mirowo	105	0.12	-	-	
Prus Jan (Józef Aleksandra)					wł	1/1	74-503 Mirowo 16
388	1	Mirowo	57	0.39	KW18699/1	-	
Witkiewicz Kamil Krzysztof (Lech Irena)					wł	1/1	74-503 Mirowo 19

Ilość działek na wypisie: 2

Suma powierzchni: 0.51 ha

Objaśnienia – Forma władania (F.wł.):

wł = właściciel

Sporządził(a): Dorota Krywalewicz

Za zgodność z rejestrem gruntów

REFERENT

Dorota Krywalewicz

Wyrażam zgodę na zrzut
wód powierzchniowy z hydroforni
na działkę nr. 388 obręb Mirowo

dn. 14.09.2006r.

Kamil Witkiewicz

Nr. dowodu. DD 5939442

Pesel. 72 09 14 01 479

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa

ul. 11 Listopada '60", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02

d2.n' 72, 388

strona 1/1
Wykonał: Elżbieta Bułhak
dn. 21.07.2006

