



SCHEMAT PRACY URZĄDZEŃ STACJI FILTRÓW-BUDYNEK NR 1

WYKONANE CZYNNOŚCI	NR ZASUWY LUB ZAWORU													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FILTRACJA (ODŻELAZIANIE i ODMANGANIANIE)	0	Z	0	Z	0	Z	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0
OBEJŚCIE ODŻELAZIACZY	Z	0	Z	/	/	/	Z	0	Z	0	Z	0	Z	0
OBEJŚCIE ODMANGANIA CZY	0	Z	0	Z	0	Z	Z	Z	0	Z	/	/	/	0
PŁUKANIE ODŻELAZIACZY	Z	Z	0	Z	Z	0	0	Z	Z	/	/	/	/	Z
PŁUKANIE ODMANGANIA CZY	Z	Z	Z	/	/	/	0	Z	0	0	Z	Z	0	Z
SPUST 1-GO FILTRATU Z ODŻELAZIACZY	0	Z	Z	0	0	Z	Z	Z	Z	Z	/	/	/	Z
SPUST 1-GO FILTRATU Z ODMANGANIA CZY	Z	0	Z	/	/	/	Z	0	0	Z	0	0	Z	Z
PRACA STACJI Z OMINIĘCIEM ZBIORNIKA WYRÓWN.	0	Z	0	Z	0	Z	0	0	Z	0	Z	0	Z	Z

OZNACZENIA:

Z	ZASUWA	ZAMKNIĘTA
O	—//—	OTWARTA
∕.	—//—	OBOJĘTNA

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
i Leśnictwa

ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02


MIROWO gm. Moryń		4
UJĘCIE WODY I STACJA WODOCIAŁOWA		
OPERAT WODNOPRAWNY		
SKALA 1:50	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	
Data: 09.2006 r.	STACJI FILTRÓW	
	Opracowała: Dorota Dawidziak	

BLOK ODŻELAZIACZY


OZNACZENIA:

- PRZEWODY WODNE
- SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- PODCHŁORYNU SODU

BLOK ODMANGANIACZY

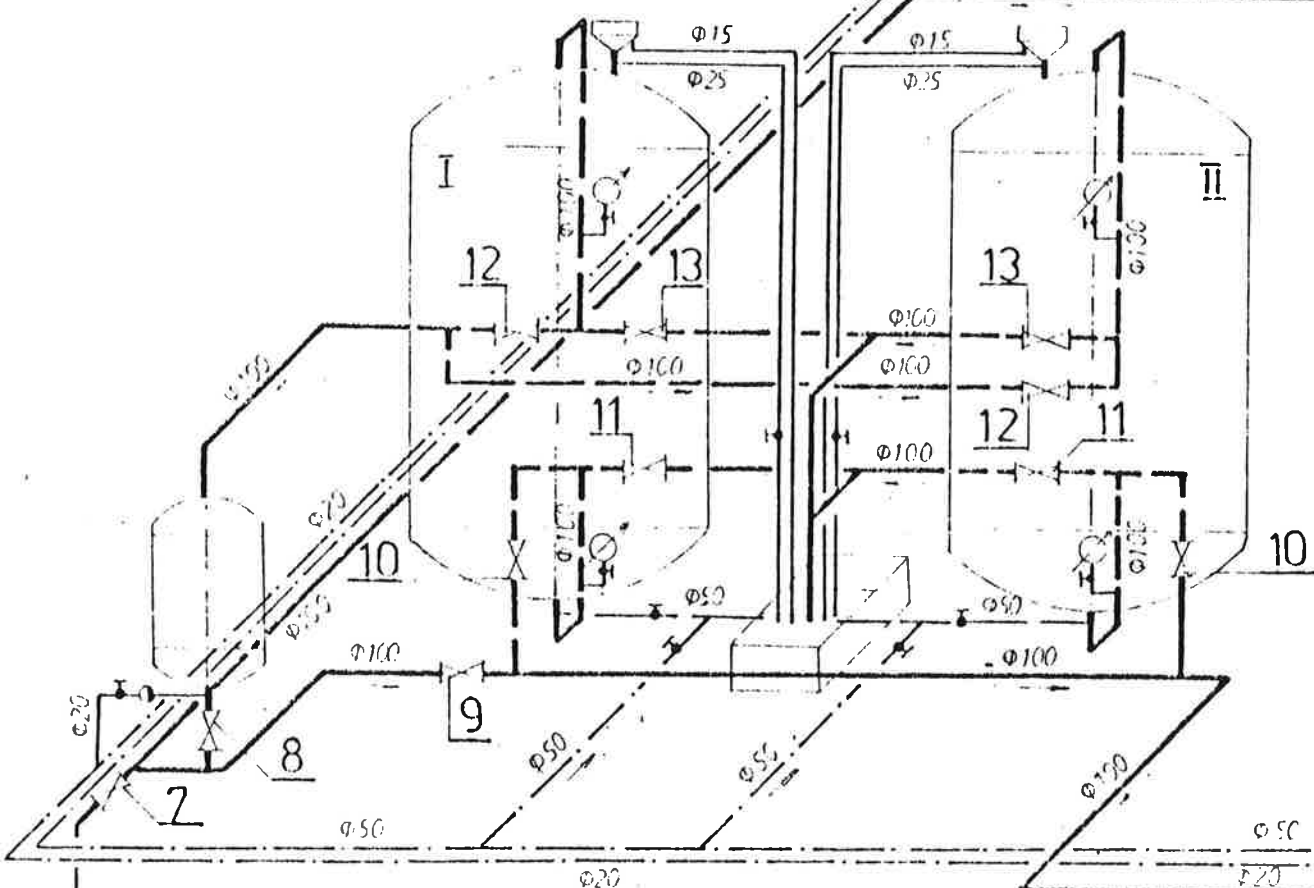

SPRĘZARKA WAN - CF
NR ZBIORNIKA
ROK PRODUKCJI 19



BLOK SPRĘZAREK

ISTN. RUROCIĄG - DO ZBIORNIKA WYRSZNIWACZEGO
POJ. 50,0 m³

CHLORATOR

ISTN. RUROCIĄG - ZE STUJEN NR 1 i 2

SPRĘZARKA WAN - CF
NR ZBIORNIKA
ROK PRODUKCJI 19

AKSONOMETRIA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

OZNACZENIA:

	PRZEWODY WODNE
	SPRĘŻONEGO POWIETRZA
	PODCHŁORYNU SODU

BLOK ODŻELAZIACZY


BLOK ODMANGANIACZY

SPRĘŻARKA WAN - LF
NR ZBIORNIKA
ROK PROJEKCJI 19

SPRĘŻARKA
NR ZBIORNIKA
ROK PROJEKCJI

BLOK SPRĘŻAREK

AKSONOMETRIA - SCHEMAT TECH

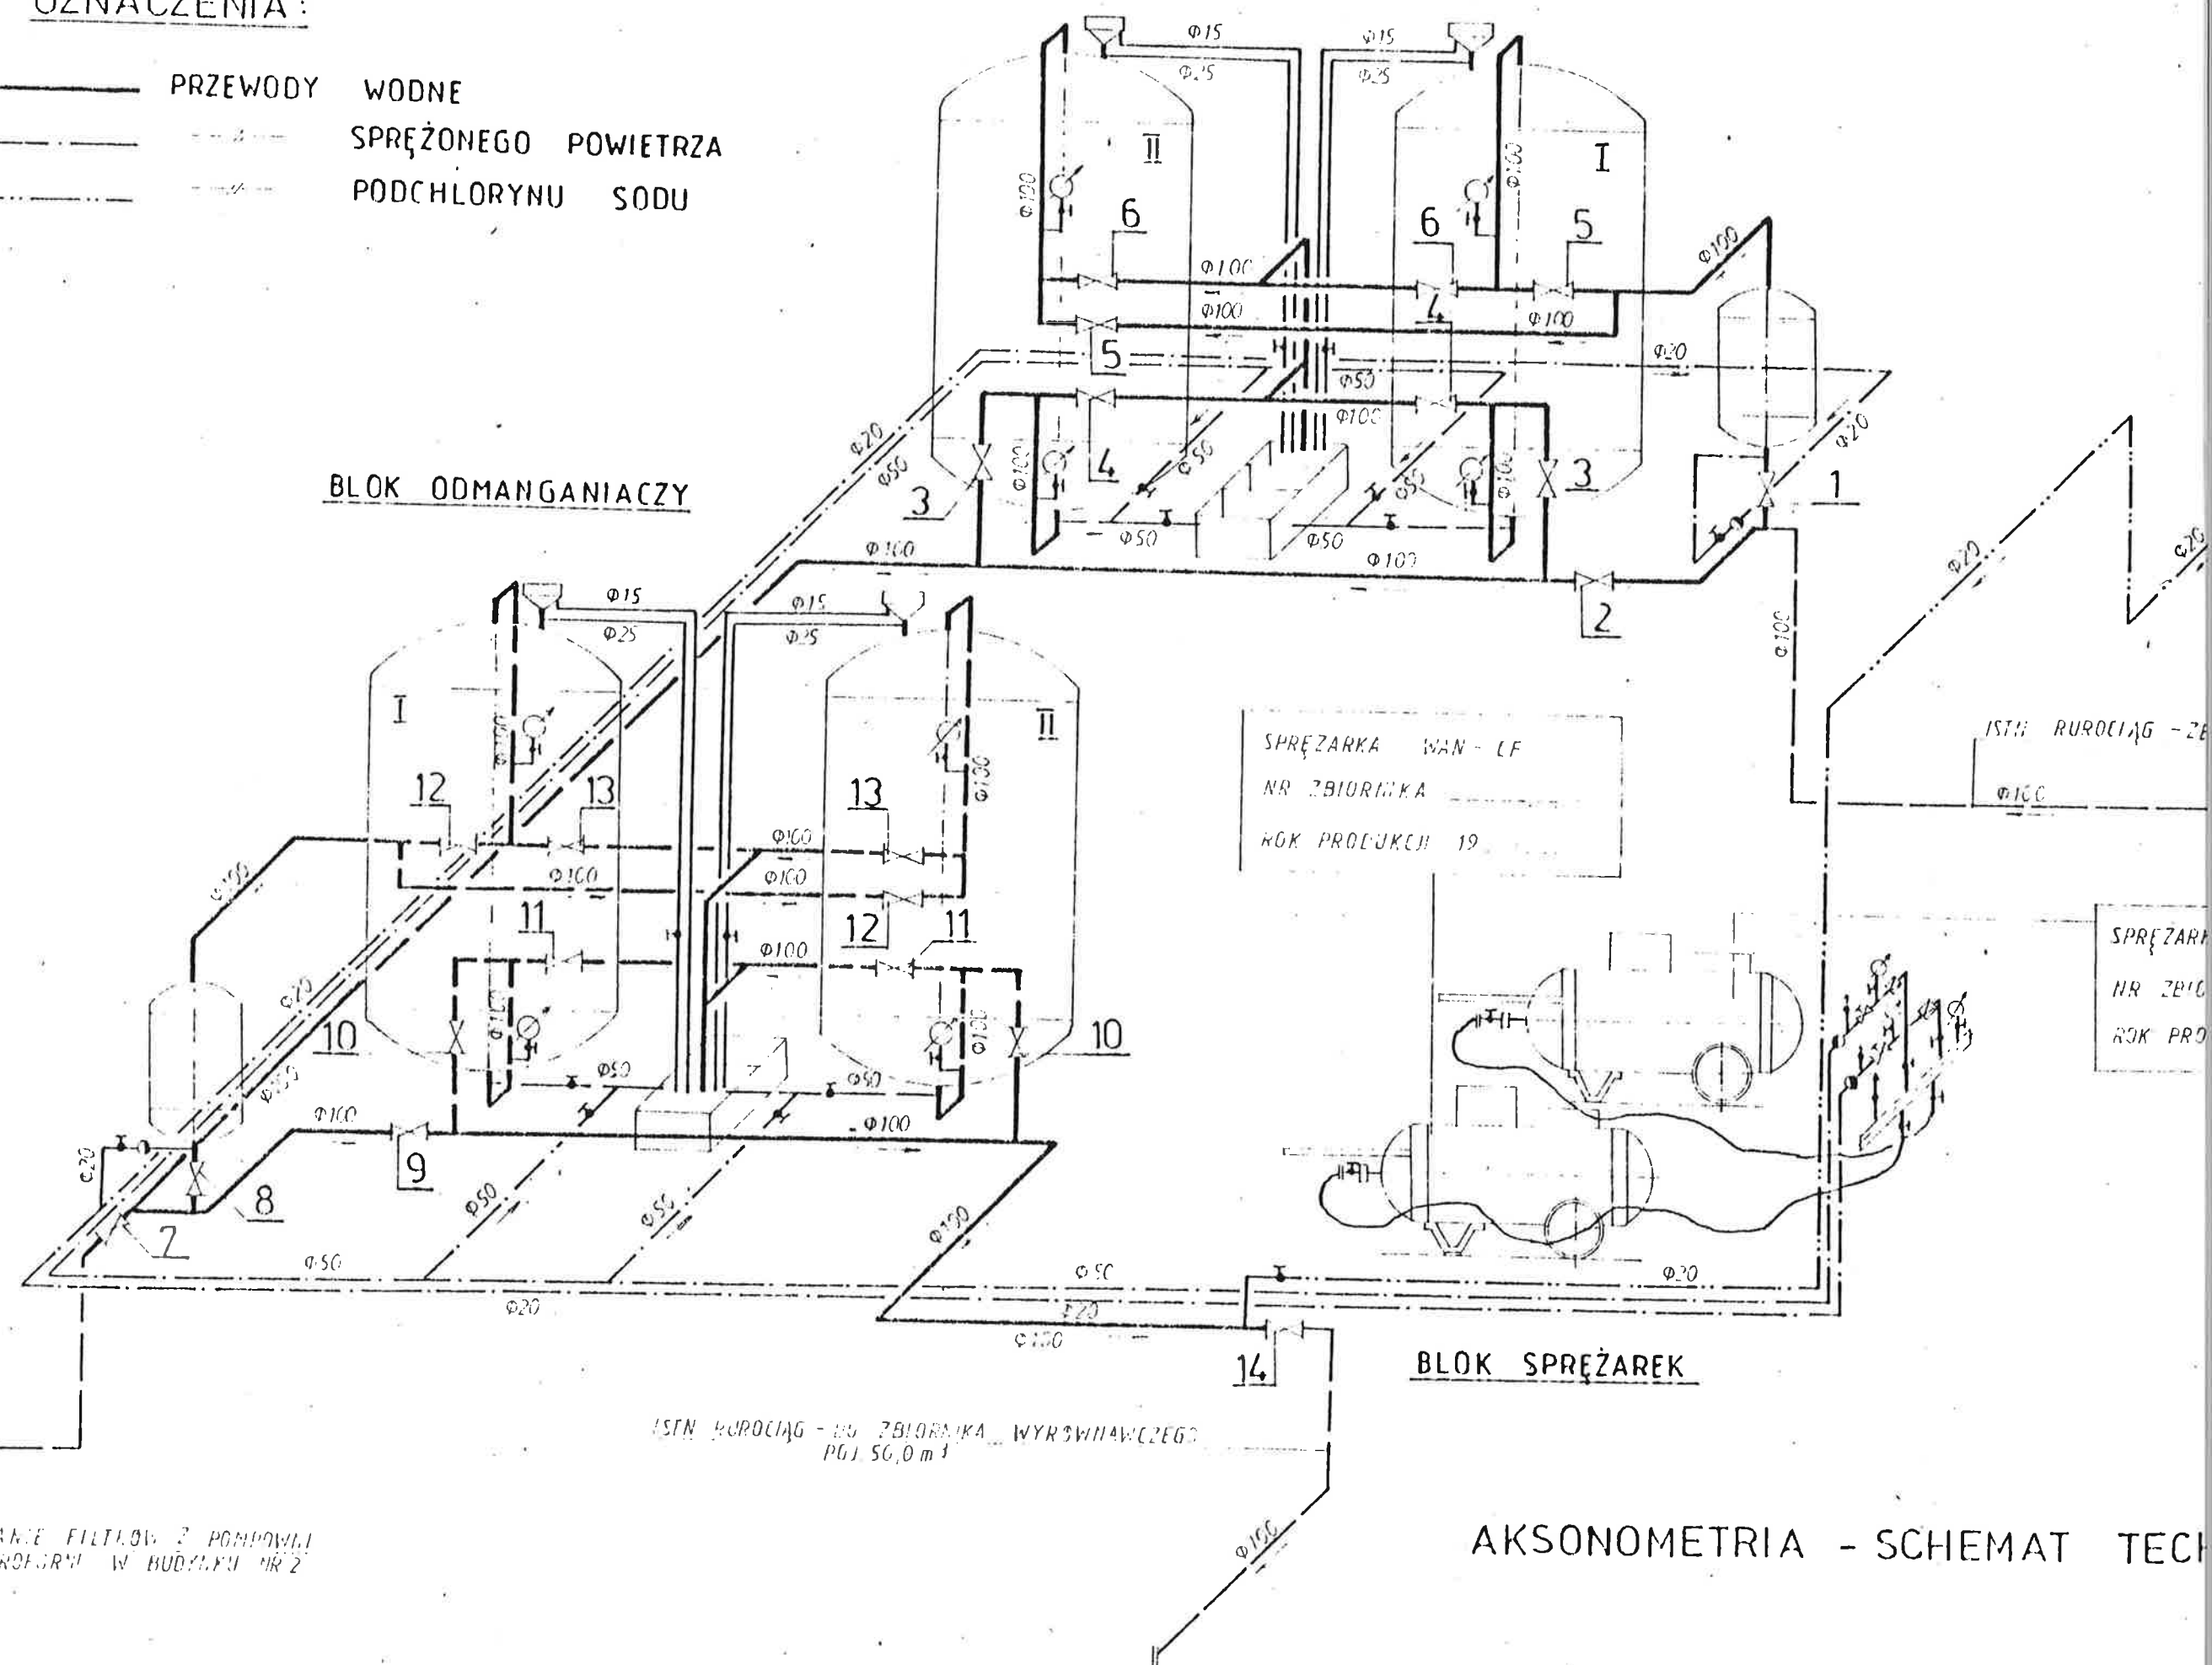

ISTN. RUROCIĄG - PEUKANIE FILTRÓW Z POMPOWANIEM
II - 50 STOPNIA I HYDROFORNI W BUDYNKU NR 2

ISTN. RUROCIĄG - DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO
PGJ 50,0 m