



Tablica główna zasilania magazynu – TG
(Tablicę zamontować w istniejącej wnęce na elewacji proj. magazynu)

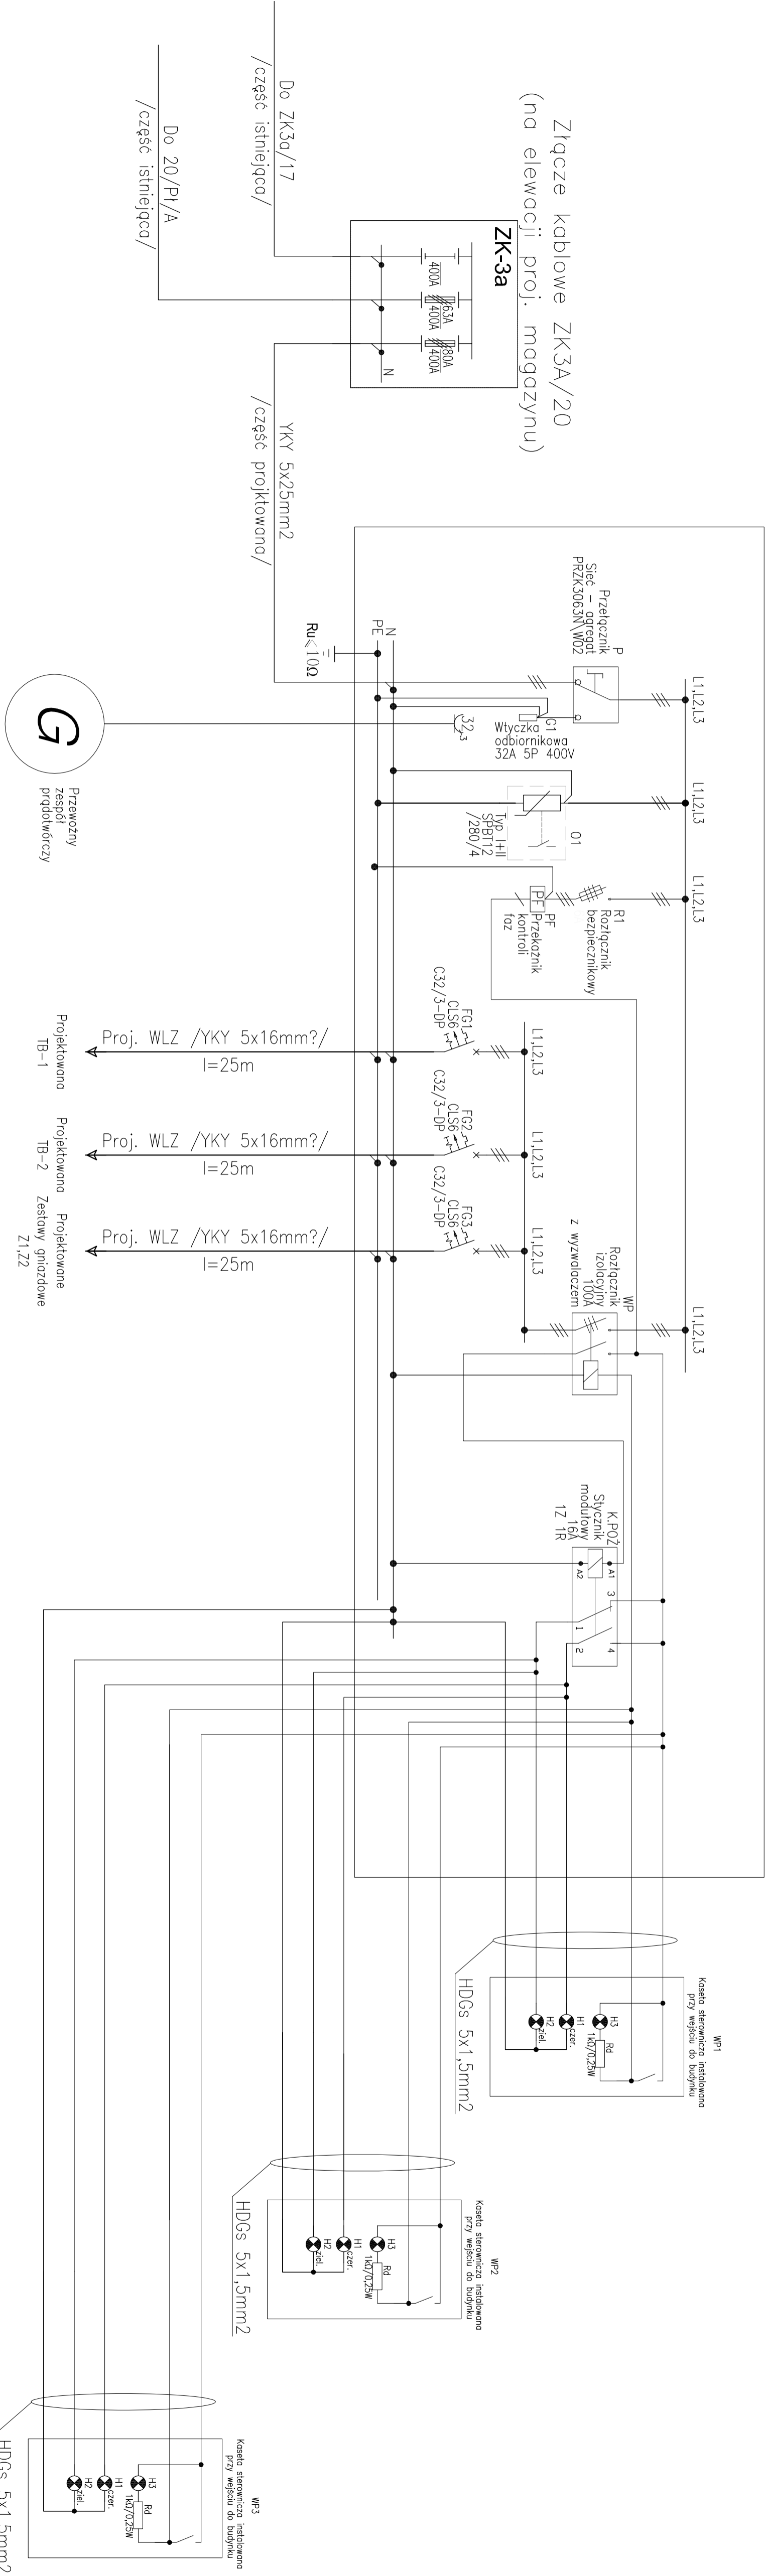

TN-C-S

System ochrony - szybkie wyłączenie

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXDO" Zemskiego 51A tel. (048) 385-09-57</p>	projektant:		mgr inż. Tomasz Kozłowski	mgr inż. Tomasz Kozłowski	mgr upr. bud.	data:	podpis:
	sprawdza/ęcy:		mgr inż. Grzegorz Czerniński	mgr inż. Grzegorz Czerniński	mgr inż. Grzegorz Czerniński	12.2018	12.2018
<p>FAZA PROJEKTU WYKONAWCZY</p> <p>Opieki:</p> <p>Remont i zabudowa sposobu użytkowania z planu na magazyn burszyny nr 20 przy ul. Lubelskiej 138 w Chemle</p> <p>32 Wojskowa Ochotła Gospodarczy w Zamostku, ul. Wojska Polskiego 2F-Zamostek</p> <p>Inwestor:</p> <p>Składi:</p> <p>Wzrostki:</p>							
<p>Elektyczna</p>		<p>SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA MAGAZYNU,</p>		<p>Wyciąganie przeciw pożarowego</p>		<p>E/5</p>	
<p>Niniejszy projekt, jest własnością jego autorów, kopowania, publikowania, wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione oraz Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)</p>							