


Oznaczenia:

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.
- numer pionu instalacji c.o.
- 13
+20 °C
Φwym,H=1648 W
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

- grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku
- grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażać w zawory grzejnikowe zasilający i porotny
- zawór termostatyczny grzejnikowy
- zawór powrotny
- średnica zewnętrzna x grubość ścianki
strumień ciepła uzyskany W

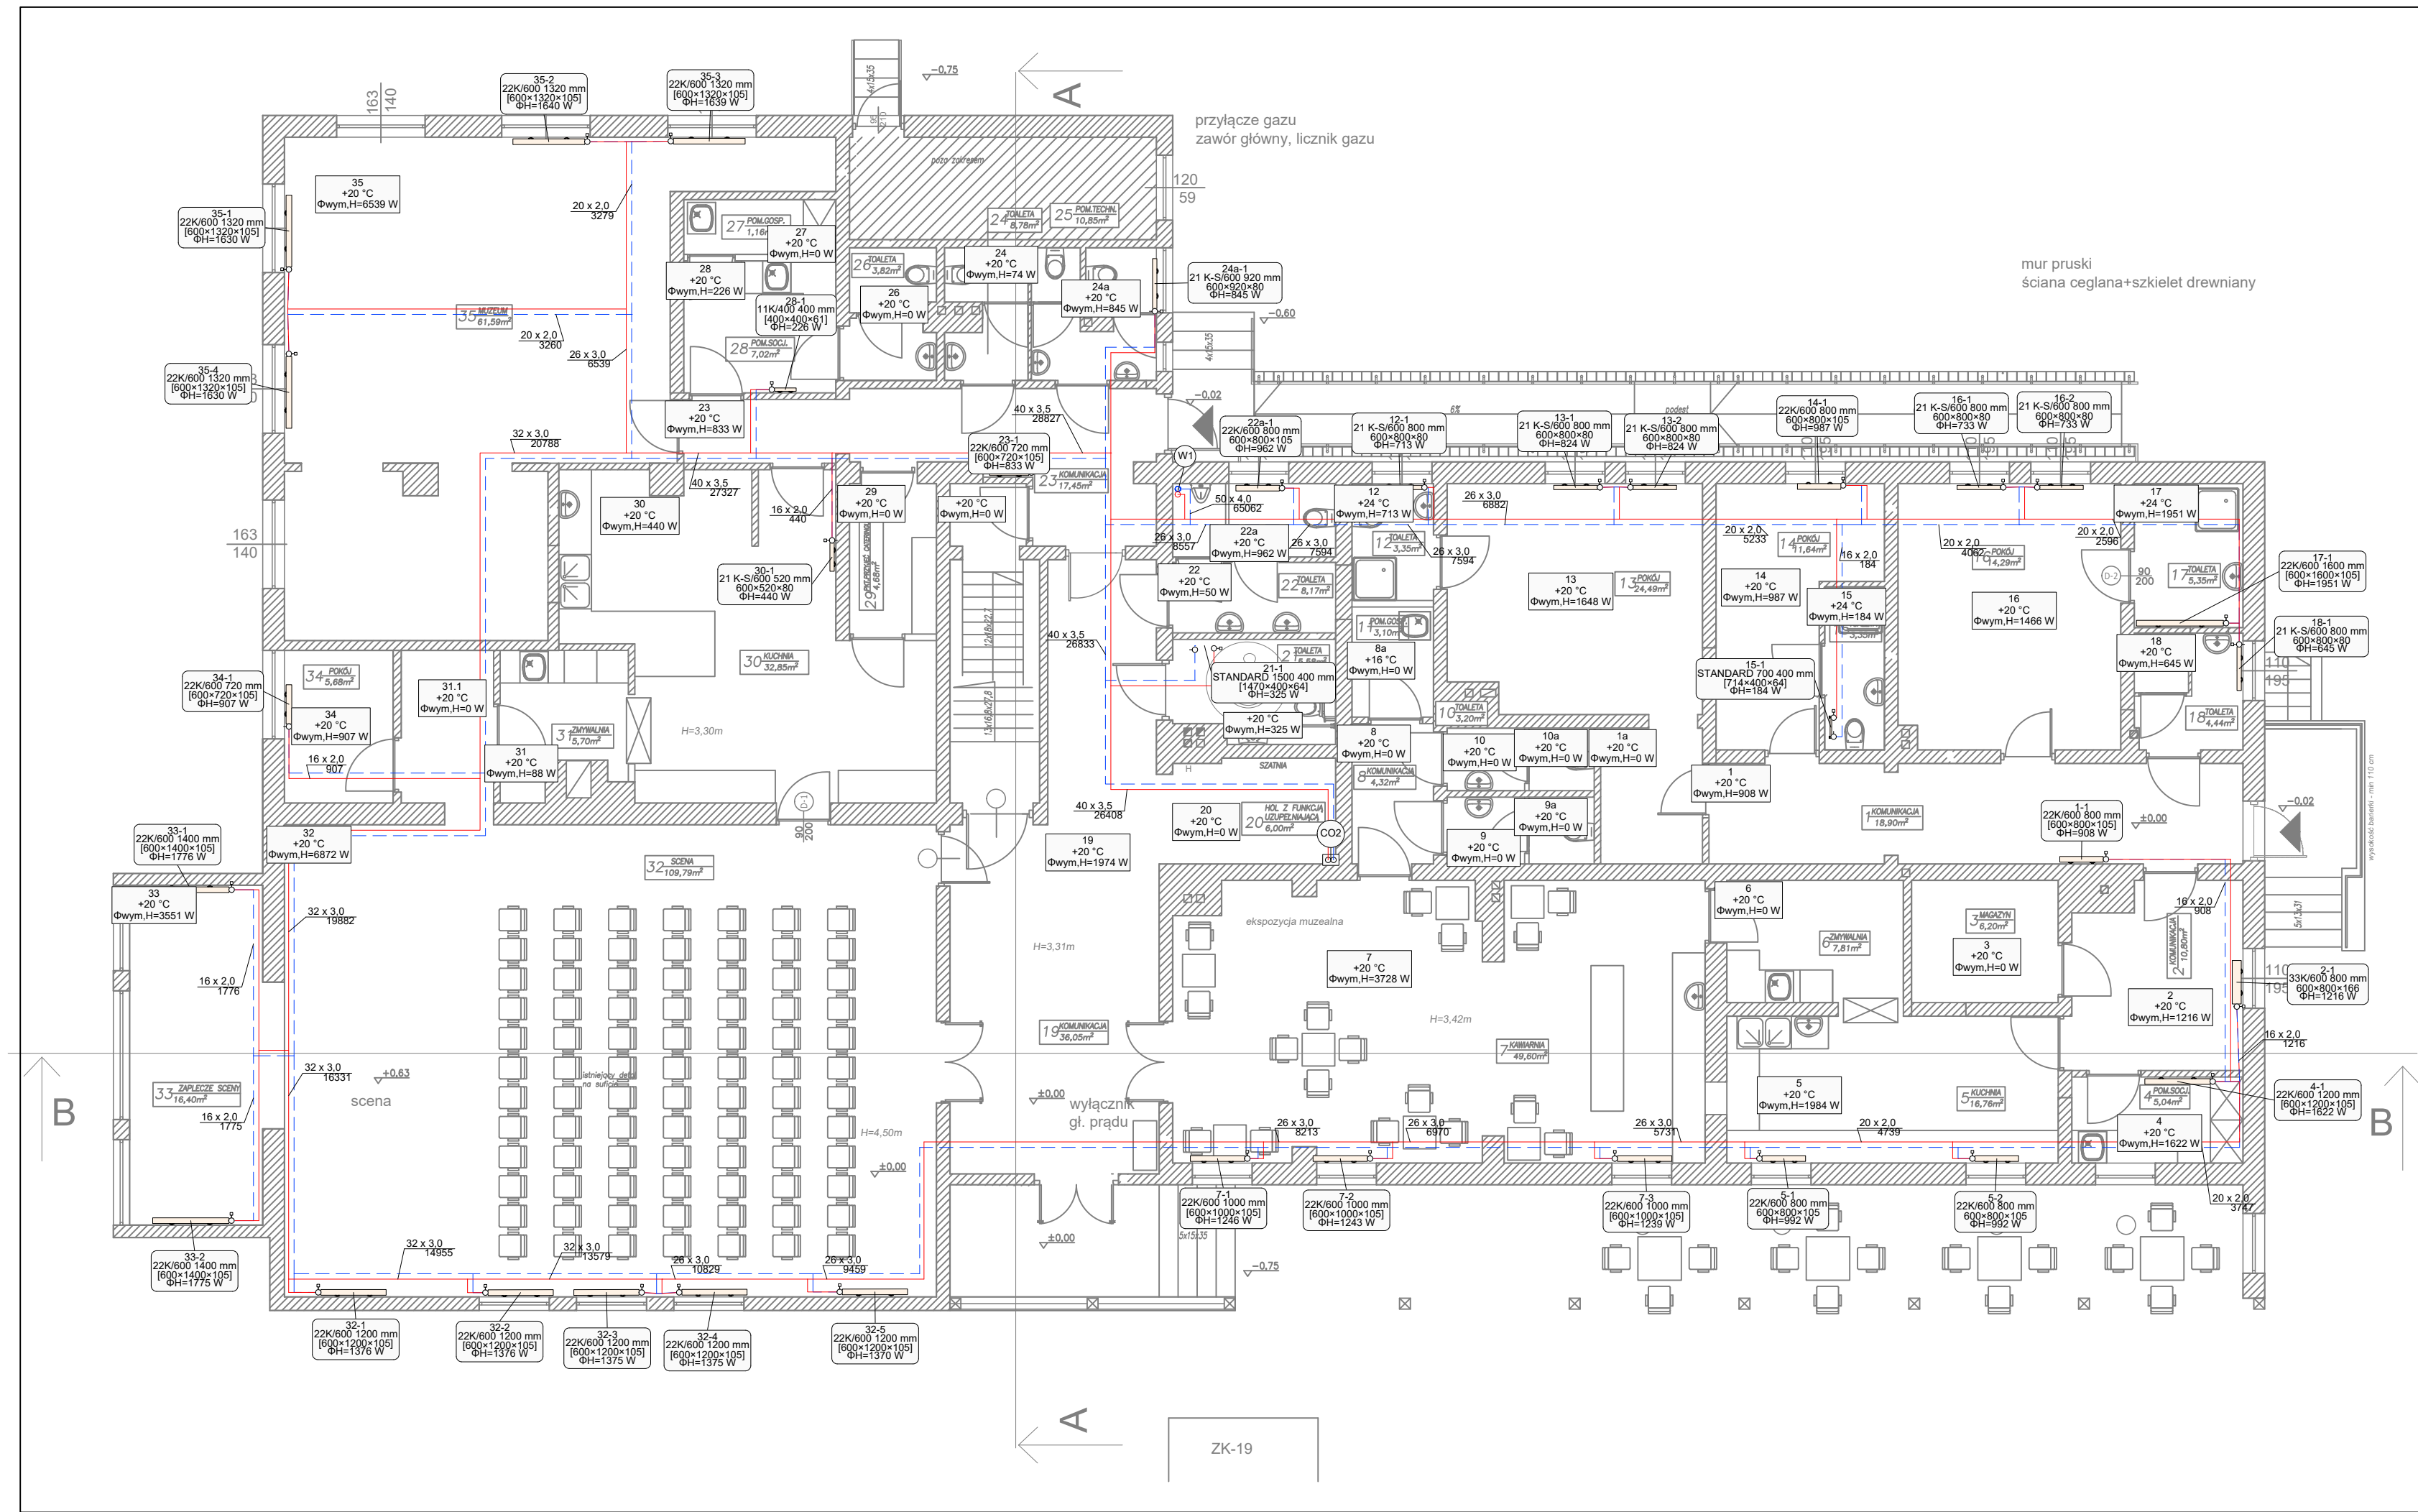

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ARCHMA Magdalena Krause - Świerczyńska Mikołów 43-190, ul. Powstańców Śląskich 7, tel 601971973			
TEMAT	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO PAWILONU WRZOS ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN		
ADRES	Goczałkowice Zdrój, 43-230, ul. Uzdrowska 52		
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWO-HOTELOWY		
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU - C.O.		
branża	SANITARNIA – PROJEKT WYKONAWCZY		
zespół	imie i nazwisko	nr upr.	podpis
projektował	Łukasz Kaczmarek	SLK/0271/PWBS/22	KŁ
sprawdził	mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych	SLK/475/PWBS/13	AW
inwestor	UZDROWSKO GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. UL. UZDROWSKA 54, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		
SKALA	DATA 1:100 Wrzesień 2023	NR RYSUNKU IS-CO-02	