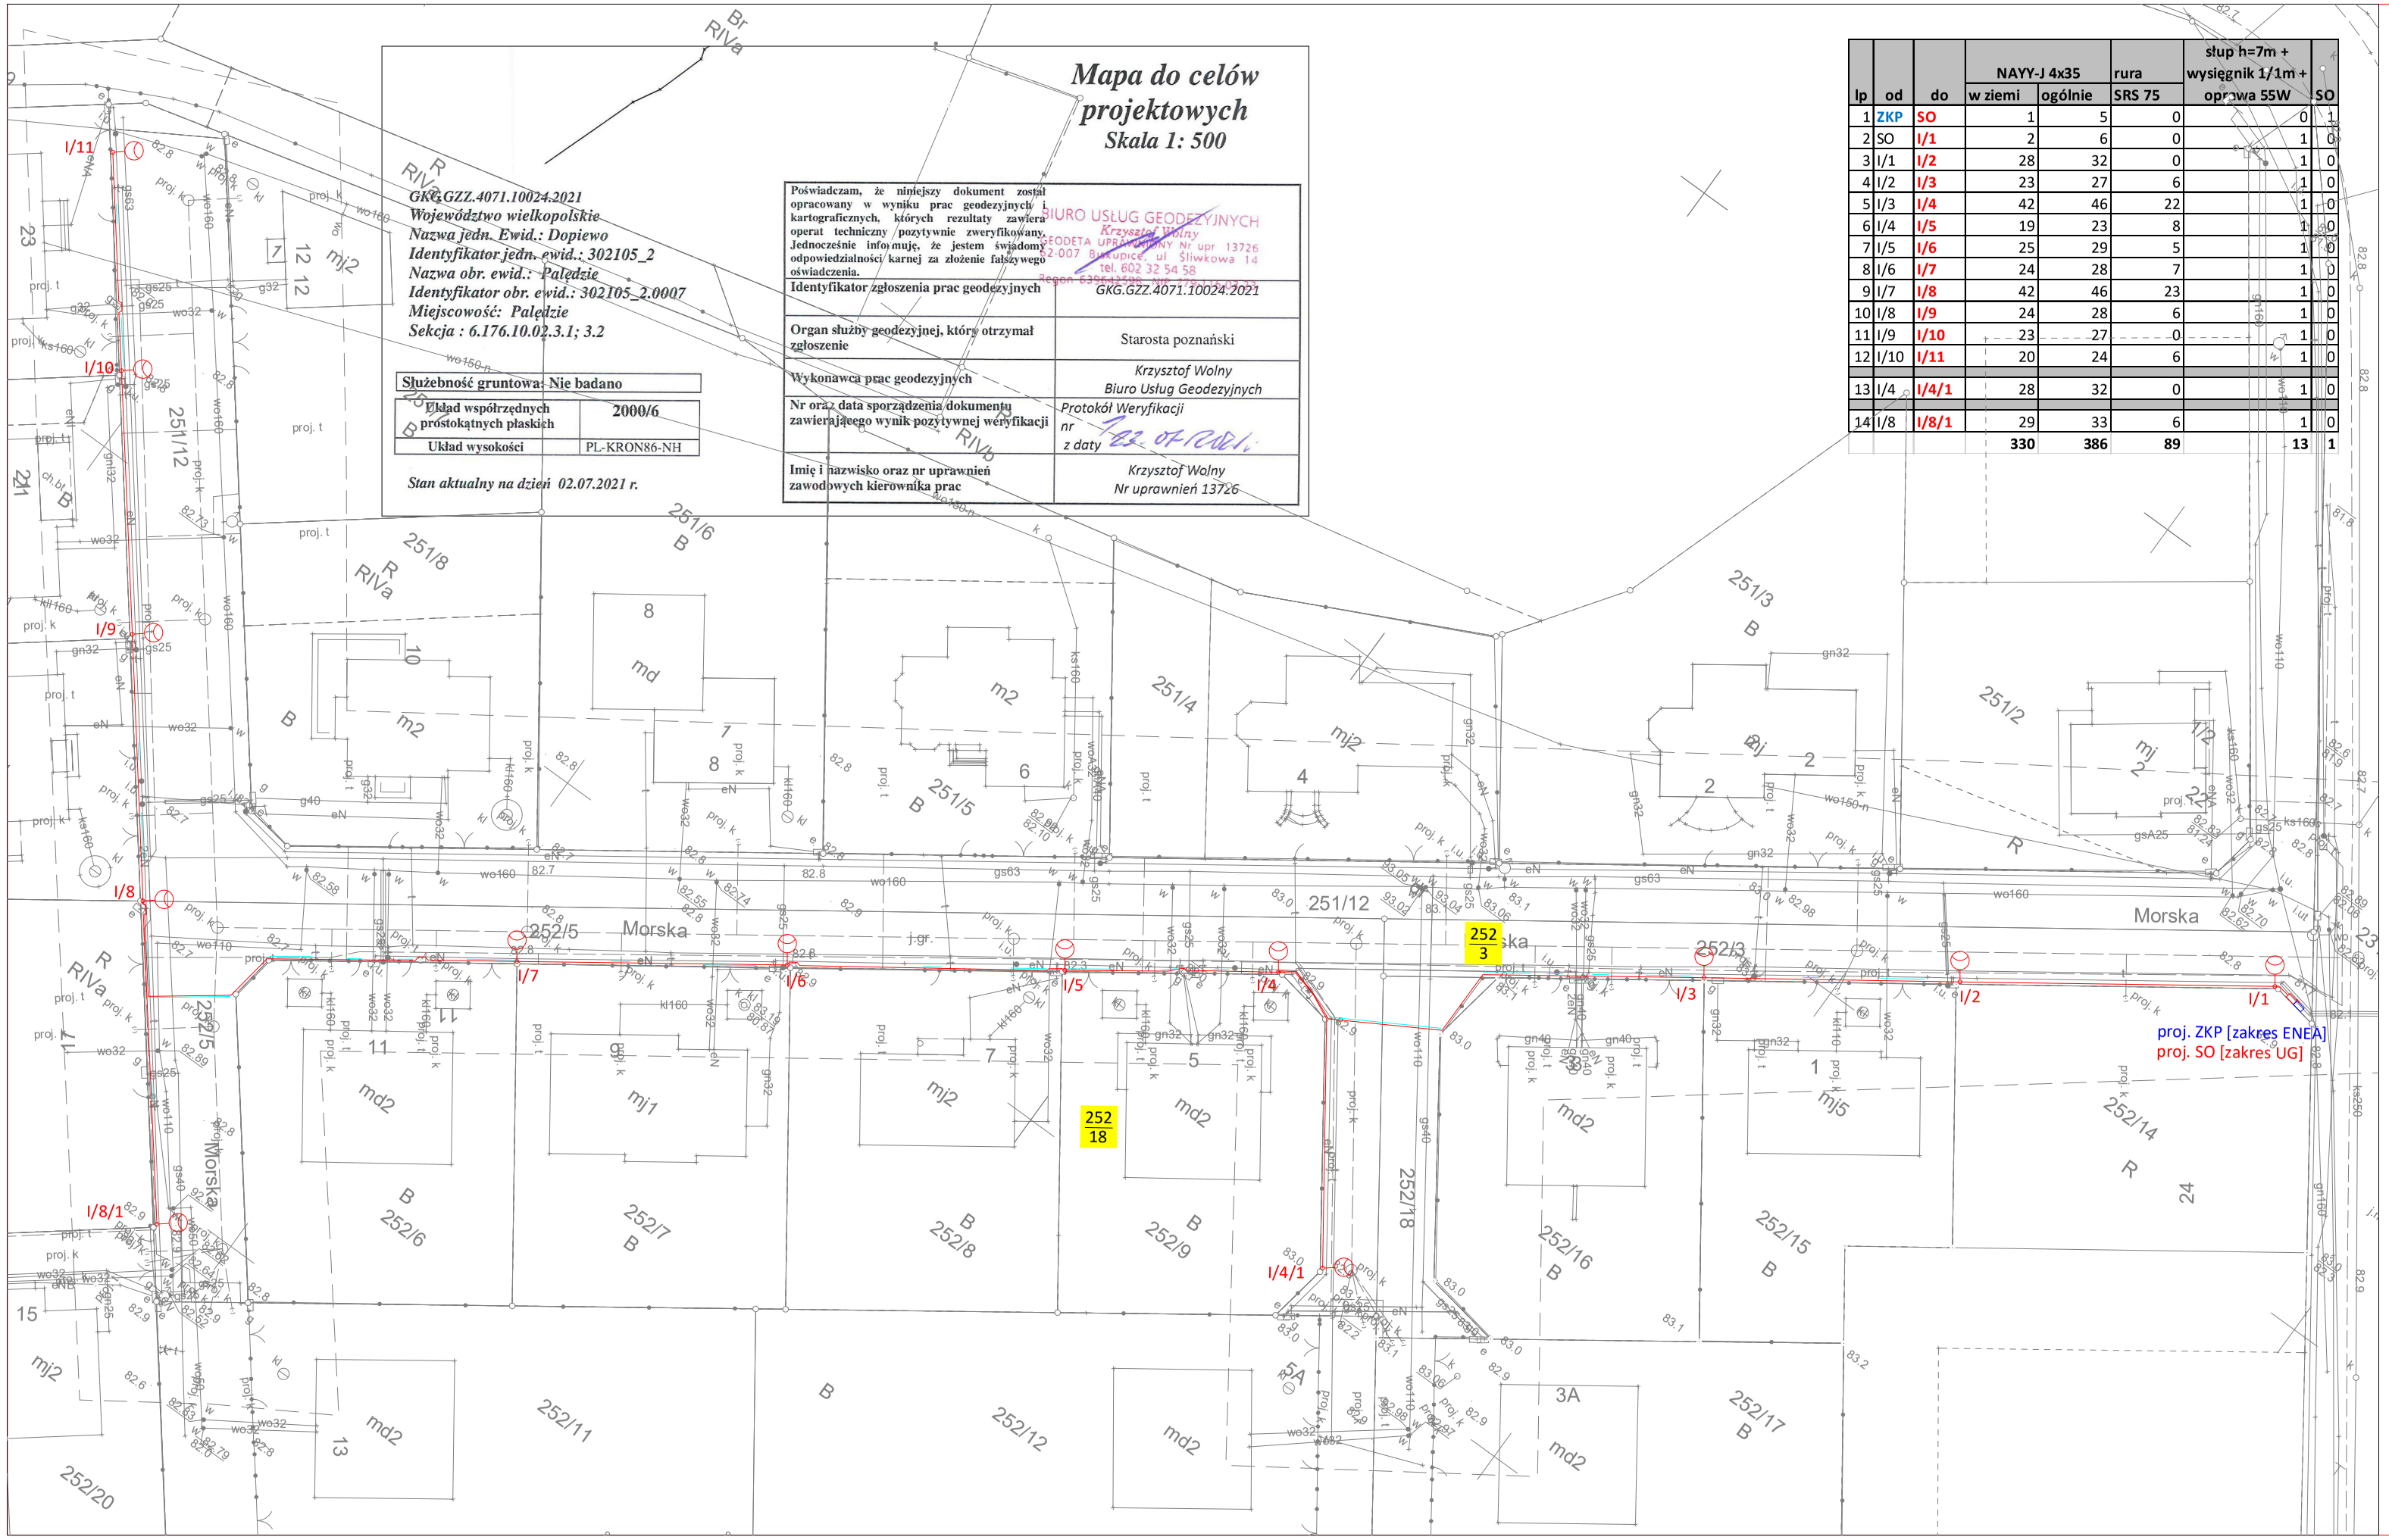

lp	od	do	NAYY-J 4x35 w ziemi	NAYY-J 4x35 ogólnie	rura SRS 75	słup h=7m + wysięgnik 1/1m + oprawa 55W	SO
1	ZKP	SO	1	5	0	0	1
2	SO	I/1	2	6	0	1	0
3	I/1	I/2	28	32	0	1	0
4	I/2	I/3	23	27	6	1	0
5	I/3	I/4	42	46	22	1	0
6	I/4	I/5	19	23	8	1	0
7	I/5	I/6	25	29	5	1	0
8	I/6	I/7	24	28	7	1	0
9	I/7	I/8	42	46	23	1	0
10	I/8	I/9	24	28	6	1	0
11	I/9	I/10	23	27	0	1	0
12	I/10	I/11	20	24	6	1	0
13	I/4	I/4/1	28	32	0	1	0
14	I/8	I/8/1	29	33	6	1	0
			330	386	89	13	1

LEGENDA

	ISTN. ZKP / PROJ. SO
	PROJ. NAYY-J 4x35 + FeZn30x4 – 330/386m
	PROJ. RURA SRS 75 PRZECISK – 89m
	PROJ. SŁUP AL H=7m + WYSIĘGNIKIEM 1/1m + OPRAWA 55W – 13kpl
	--

za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06
Upr. do nadz. bez ogr. rob. WKP/0291/OWOE/04
Rob. budowlane ograniczeń
ul. Zielna 5A, 62-200 Gniezno

Nr zlec.	Nr rys.	Arkusz	SKALA
RIiGK.7011.31.361.2021	E01	1/1	1:500

Obiekt	OŚWIETLENIE DROGOWE		
Adres	PALENDZIE UL. MORSKA DZ. 251/12, 252/3, 252/18, 252/5		
Inwestor	GMINA DOPIEWO, UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz	WKP/0131/POOE/06	
Zespół projektowy			
Sprawdził	mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz	45/80/Pw	
Element: PLAN		Branża: ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE	Data: 09.2021