

Bydgoszcz, 17.07.2020 r.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ  
Spółka z o.o.  
Dział Zamówień Publicznych

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**„Modernizacja kotła WR-10 w zakresie automatyki sterowania procesem spalania w Solcu Kujawskim”, PP/46/2020**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 16.07.2020 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:


Proszę o dodatkowe informacje jak niżej:

1. Jaka jest wymagana moc wymienianego falownika powietrza podmuchowego?
2. Jakie są parametry wymienianego falownika zasilania napędu rusztu?

### Odpowiedź Zamawiającego:


1. Falownik powietrza podmuchowego dostosowany do silnika 11 kW.
2. Zdjęcie tabliczki znamionowej falownika napędu rusztu oraz silnika napędu w załączeniu.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski

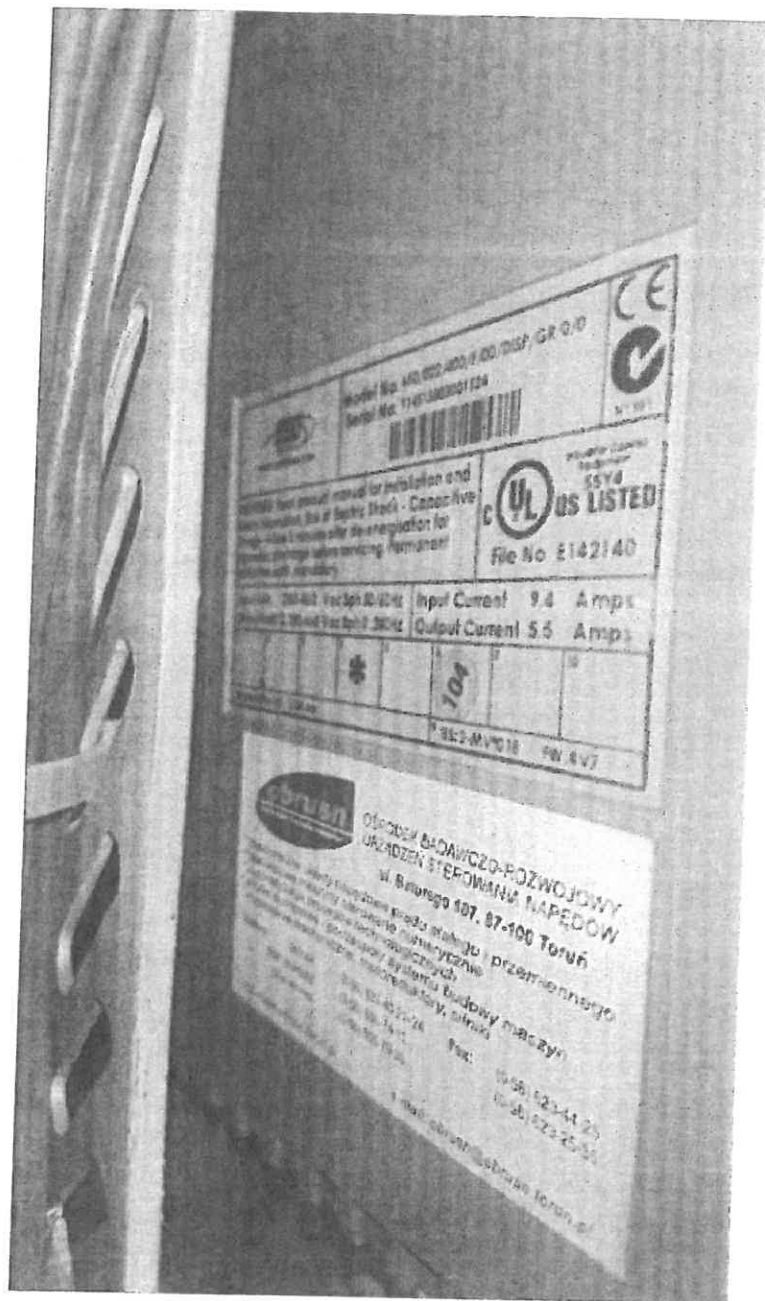


— Załączniki: —

falownik rusztu.jpg	126 KB
silnik napędu rusztu.jpg	160 KB
tabliczka znam falownika.jpg	146 KB

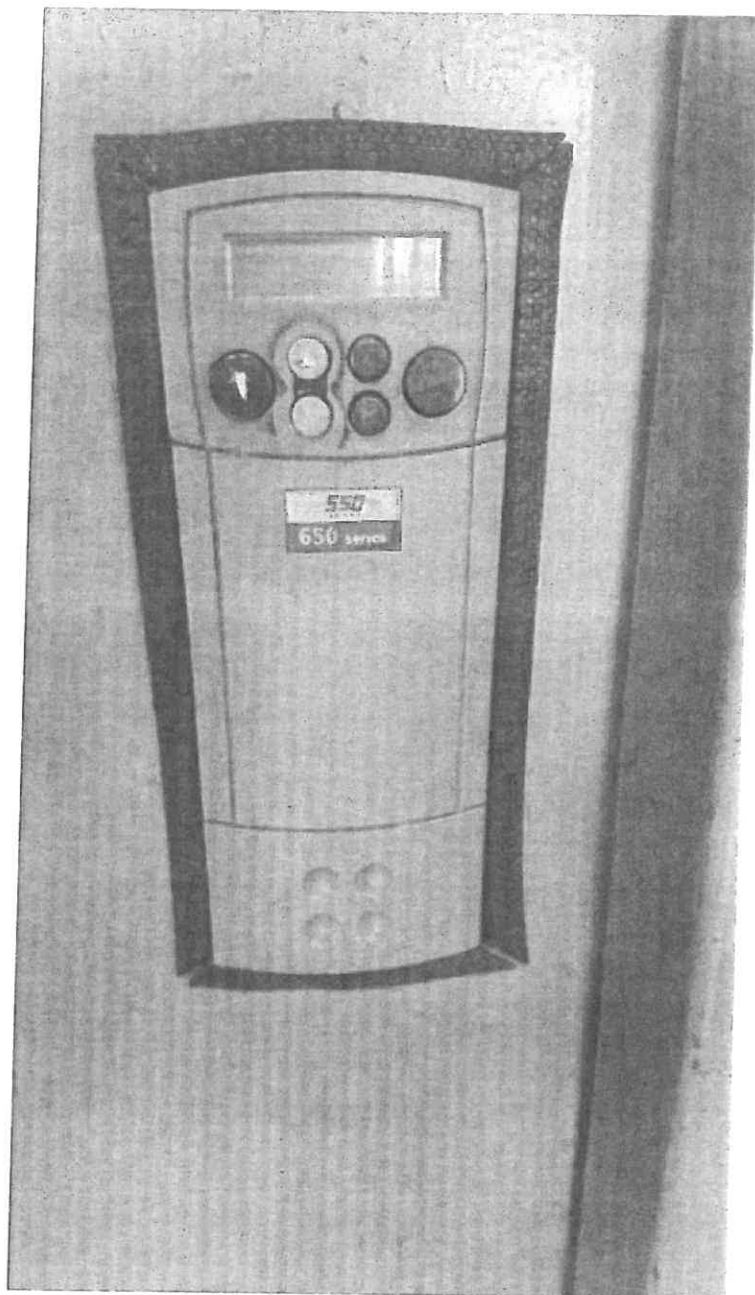

— silnik napędu rusztu.jpg —

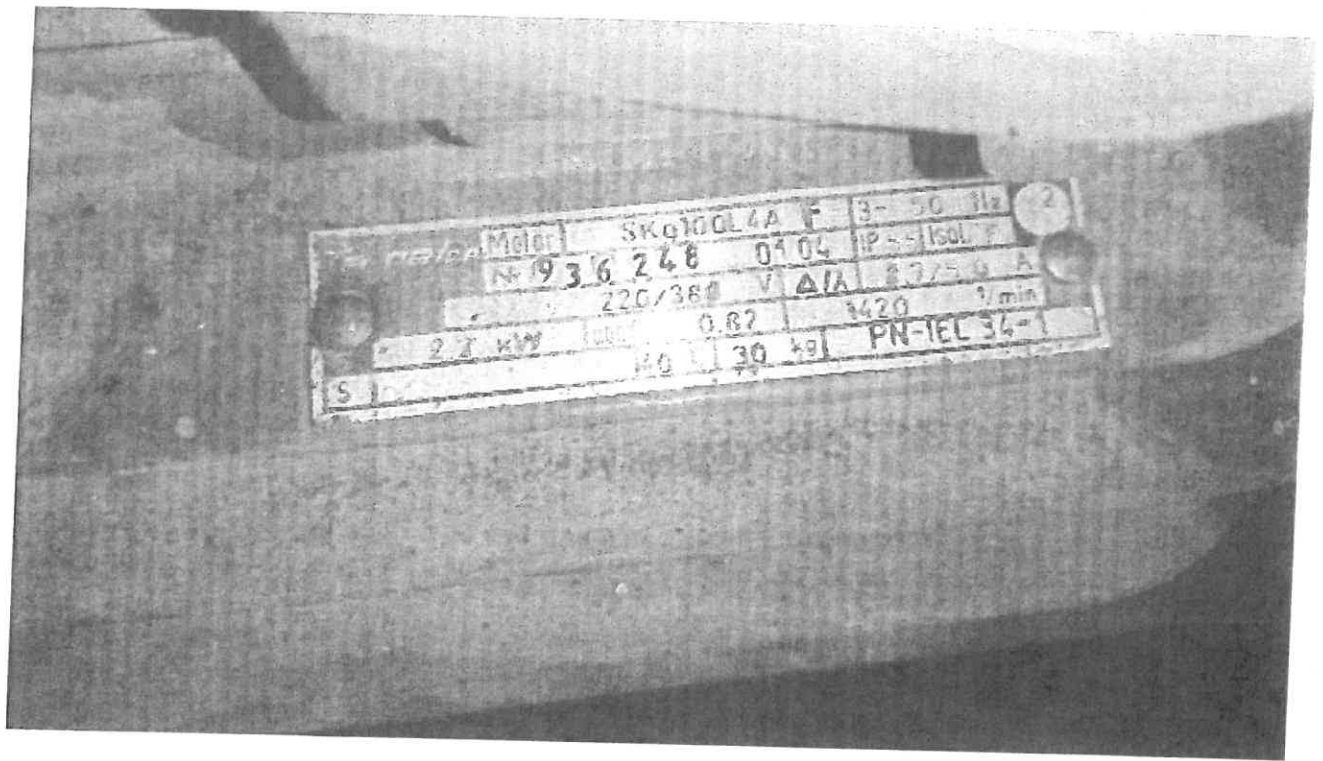

—tabliczka znam falownika.jpg—