



INŻYNIERIA SANITARNIA		nr. egzaminu 25	
TYPY		Rodzaj pracy: samodzielno-pracowniczy w Gminie Kruszwica - zadanie 3	
INWESTOR		Gmina Kruszwica	
PROJEKT		ul. Niegospodarcza 4, 88-130 Kruszwica	
PROJEKTOWY		Data: 04.06.2016 r.	
SPRAWODZICA		Data: 04.06.2016 r.	
Opracował:		mgr inż. Sławomir Meland	
Opr. i wył. Sławomir Meland		14.06.2016	
\$KALA ---		nr rys. ---	
32			



Schemat ideowy rozbudowy tablicy głównej TG budynku dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni zagrodowej w wykonaniu trójfazowym.


Schemat ideowy rozbudowy tablicy głównej TG budynku dla zasilania sterowniczej przepompowni w wykonaniu jednofazowym.

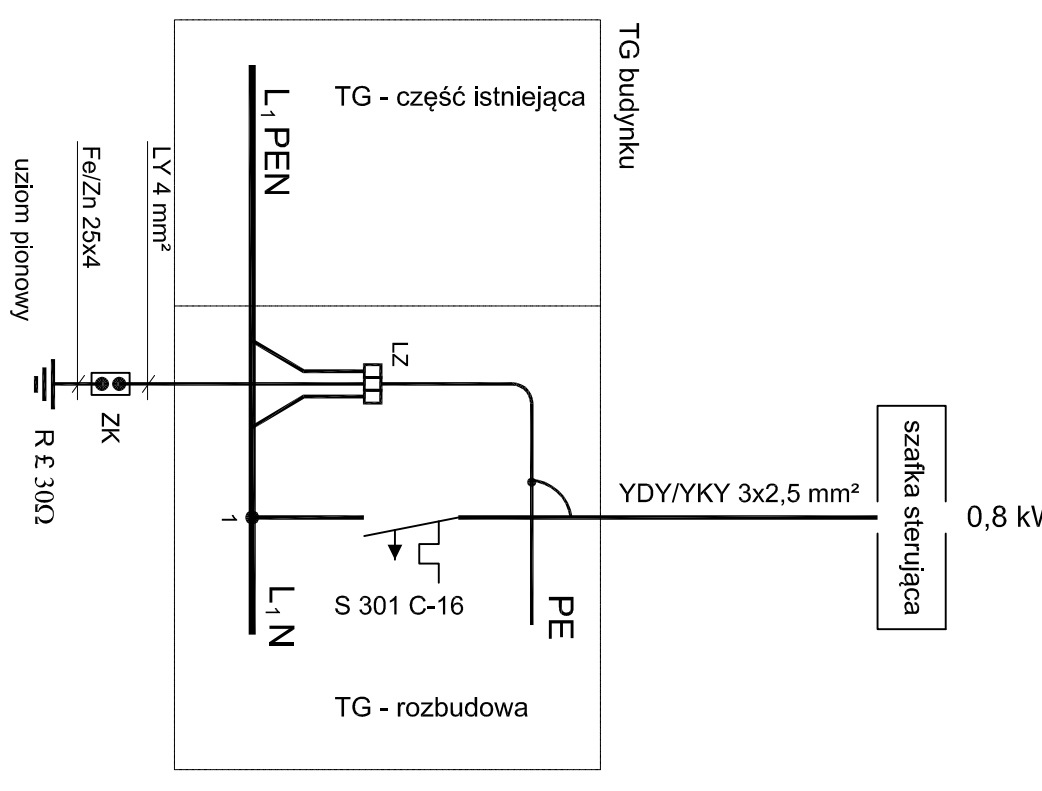

DYY/K

[illegible]

1. Montaż złącza kablowego wykoną dostawca energii.
2. Typ zabezpieczenia w złączu kablowym usala w warunkach przyłączenia dostawca energii.
3. Szale sterownicza rozkładać o zabezpieczenie S 301 C2, ręczny wyłącznik oświetlenia zewnętrznego i przekaźnik


Uziom pionowy $R \leq 10\Omega$

UWAGA

1. Konieczna styczność kablowego wykonania osłówek energii.
2. Tryb zabezpieczenia w złączu kablowym ustala w warunkach projektowania dostawca energii.
3. Stwierdzenie uszkodzenia kabla o zaobserwowaniu S 301 Cz. należy wyliczyć, określić stan zewnętrzny i przebieżnik.

ścieżka - przypis:

1. Montaż złącza kablowego wykoną dostawca energii.
2. Typ zabezpieczenia w złączu kablowym ustala w warunkach przyłączenia dostawca energii.
3. Szafę sterowniczą zbudować o zabezpieczeniu S 301 C2 ręczny wyłącznik oświetlenia zewnętrznego i przelaznik sić - agnogat.

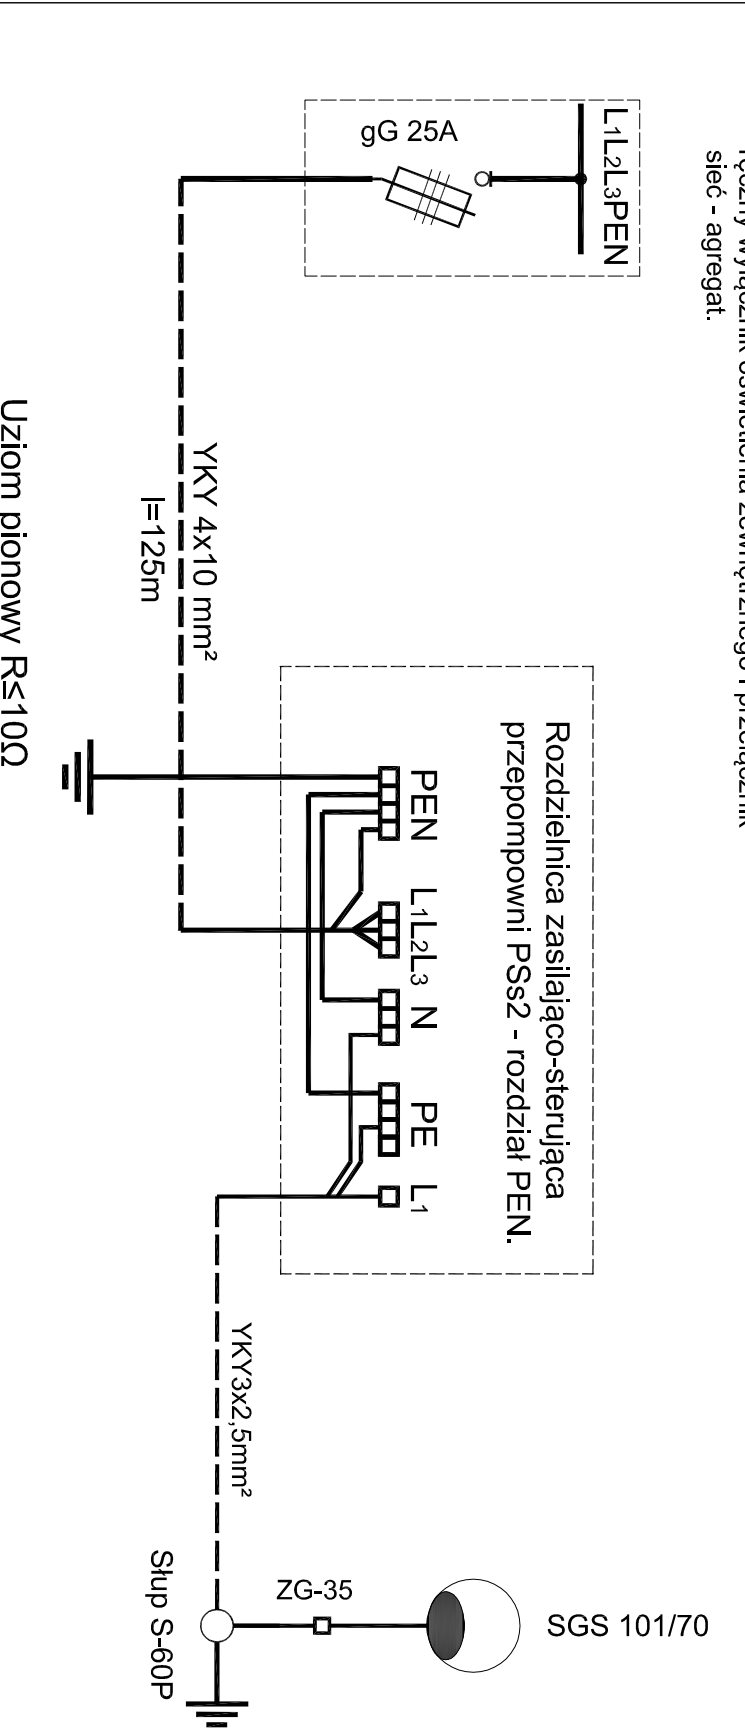

Uziom pionowy $R \leq 10\Omega$

Uziom piorunowy $R \leq 100$

SGS 101/70

ZG-35

L.L.L.3 PEN

gG 63A


Rozdzielnica zasilająca sterująca przepięciowni PPS1 - rozdziel PEN

PEN L.L.L.3 N PE Li

YNY 4x25 mm²
I=10m

YNY 4x25 mm²

1. Moneta złącza kablowego wykona dostawca energii.
2. Typ zabezpieczenia w złączu kablowym ustala w warunkach przyłączenia dostawca energii.
3. Szalę sterowniczą rozbudować o zabezpieczenie S 301 C2 ręczny wyłącznik oświetlenia zewnętrznego i przełącznik siłąć - ogólny.

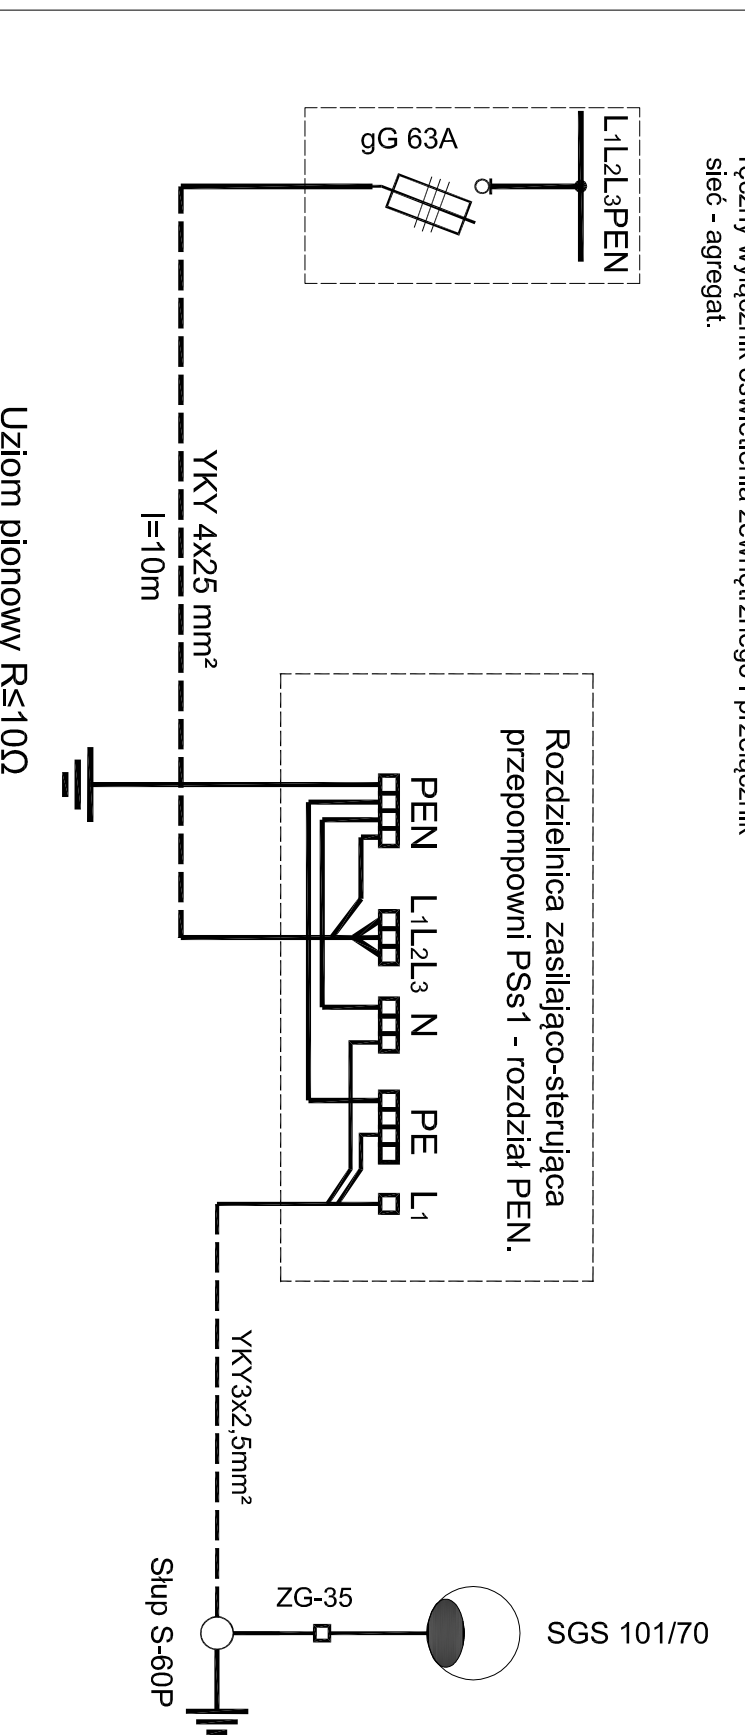

Uziom pionowy $R \leq 10\Omega$

[illegible]

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY

[illegible][illegible]