


ROZDZIELNICA RG-IT

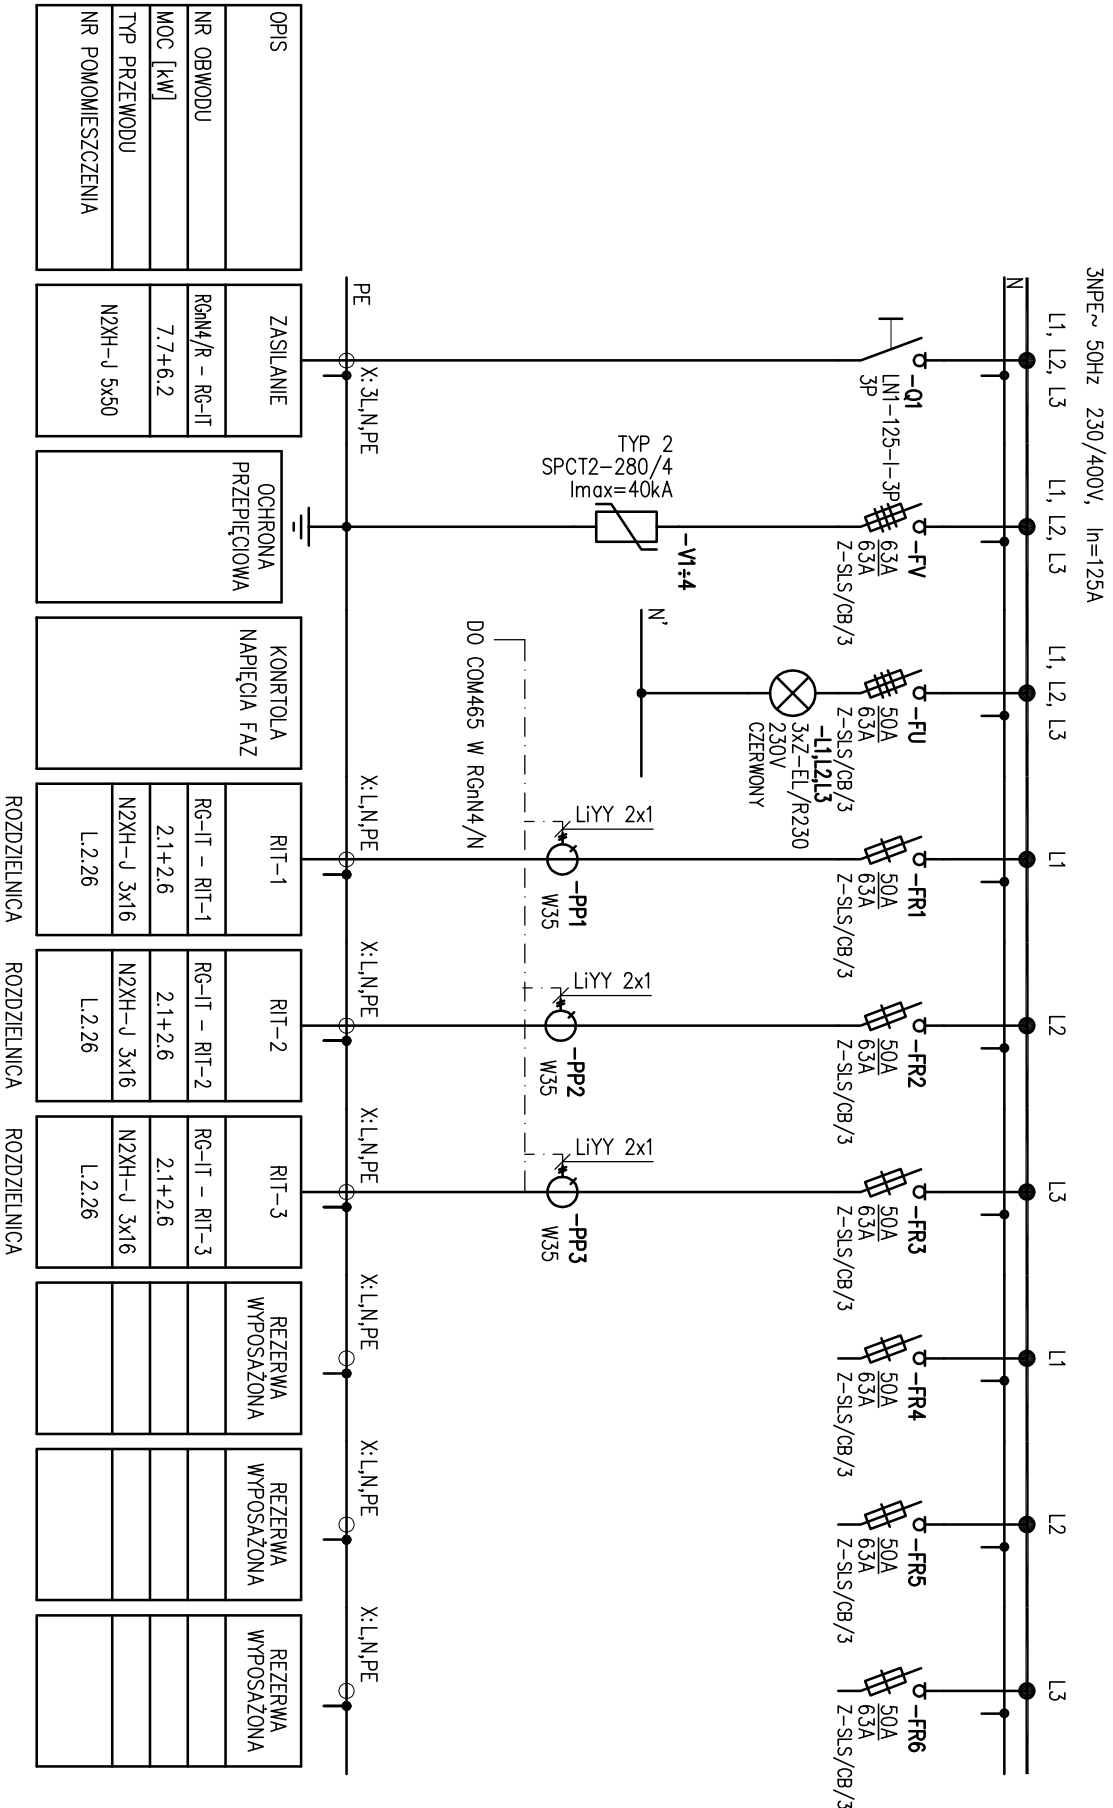


ROZMIESZCZENIE APARATÓW

ELEWACJA

SZAFKA NATYKOWA
Z DRZWIAMI METALOWYMI PEŁNYMI
BP-0-600/7
SKALA 1:100

WIDOK ROZDZIELNICY RG-IT

OPIS	ZASILANIE	OCHRONA PRZECIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA FAZ	ROZDZIELNICA	ROZDZIELNICA	ROZDZIELNICA	REZERWA WYPOSAŻONA	REZERWA WYPOSAŻONA	REZERWA WYPOSAŻONA
NR OBWODU	Rgn4/R - RG-IT			RG-IT - RIT-1	RG-IT - RIT-2	RG-IT - RIT-3			
MOC [kW]	7.7+6.2			2.1+2.6	2.1+2.6	2.1+2.6			
TYP PRZEWODU	N2XH-J 5x50			N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16			
NR POMIĘSZCZENIA				L.2.26	L.2.26	L.2.26			



0.4kV TNS – SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
– POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGI

- ROZDZIELNICA NATYKOWA TYP BP-0-600/7 LUB RÓWNOWAŻNA.
- WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIĆ Z ROZDZIELNICY POPRZEC ZAOSKI.
- WSZYSTKIE PODANE WMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZECZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
- PO PRZEPROWADZONYM MONTAŻU ROZDZIELNICY NALEŻY WYKONAĆ JEJ DOKUMENTACJĘ, POWYKONAWCZĄ.
- W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAJĄĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEBIEGU PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
- W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ I POMIARÓW ODBIORCZYCH.
- CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIEDNIE NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPÓŻAROWYM.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRĘTŲ, APARATÓW I URZĄDZEŃ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH ZAPROPONOWANYM W PROJEKCIE, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA.
- W ROZDZIELNICY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ CO NAJMNIEJ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA.

UWAGI OSÓBNE:

- WMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZASTANIE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI I MEDYERACJI NA BUDOWIE.
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZASTANIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZUKA BUDOWLANĄ.
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I ŚMADCECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
- WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE, CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYNIA NA WYKONAWCY.

0	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE
ARCHIMOD I CUS		
ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU	
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32	
OBIEKT:	SZPITAL MSWiA	
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32	
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI	

TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU		
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-IT		

TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICZY RG-IT					
GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK		01.2020	13875Wmm		
	ARCHITEKTURA			DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI		01.2020	280D05/05		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI		01.2020	174D05/15		
WSPÓŁPRACĄ:			01.2020	-		
ARCHM-06-19	B.S.	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E-07		
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU		