



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

TI.271.22.2024.TIB-4

Połaniec dn. 04.03.2024 r.

Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do SWZ

w zamówieniu pn.

Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy do urządzeń będących na wyposażeniu świetlic takich jak: pralko – suszarki, mikrofalówki z funkcją grilla, zmywarki, kuchnie indukcyjne, piekarniki elektryczne, podgrzewacze do pierogów, podgrzewacze do potraw, bieżnia elektryczna, gofrownica, należy wykonać nowe obwody zasilające zakończone gniazdami oraz zabezpieczeniami w tablicach głównych budynku TG.

Odpowiedź:

Wymienione w punkcie urządzenia i sprzęt AGD w większości jest do wymiany – ze starych urządzeń nie energooszczędnych, na nowe energooszczędne, nie projektuję się prowadzenia nowych obwodów zasilających. Należy przewidzieć nowy obwód elektryczny dla kuchni indukcyjnych, wraz z zabezpieczeniami w tablicy głównej budynku. Usytuowanie kuchni indukcyjnych należy uzgodnić na etapie montażu.

2. Prosimy o podanie parametrów kurtyny powietrznej oraz czy należy wykonać do niej zasilanie wraz z zabezpieczeniem – dotyczy świetlicy w Dzieciach Starych.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wykonania kurtyny, nie należy jej uwzględniać przy wycenie.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

3. W zestawieniu wyposażenia w dokumentacji dla świetlicy w Dzieciach Starych nie ujęto telewizora 42”, natomiast jest w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie, czy telewizor należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Telewizor należy ująć w ofercie.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy do grzejników elektrycznych, konwektorowych należy wykonać nowe zasilania zakończone gniazdami oraz zabezpieczeniami w tablicach?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z projektem, należy przewidzieć nowe obwody do klimatyzatorów, do grzejników, po sprawdzeniu stanu istniejącego okablowania, dopuszcza się wykorzystanie istniejącego okablowania.

5. Brak schematów tablic głównych TG w budynkach świetlic wraz z dobozem i rozmieszczeniem zabezpieczeń. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji – dotyczy wszystkich świetlic.

Odpowiedź:

Projektowane nowe rozdzielnie piętrowe należy wykonać według poniższego schematu:

Dla dodatkowych obwodów należy przewidzieć rozbudowę istniejących rozdzielnic o pola wymagane.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich




Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

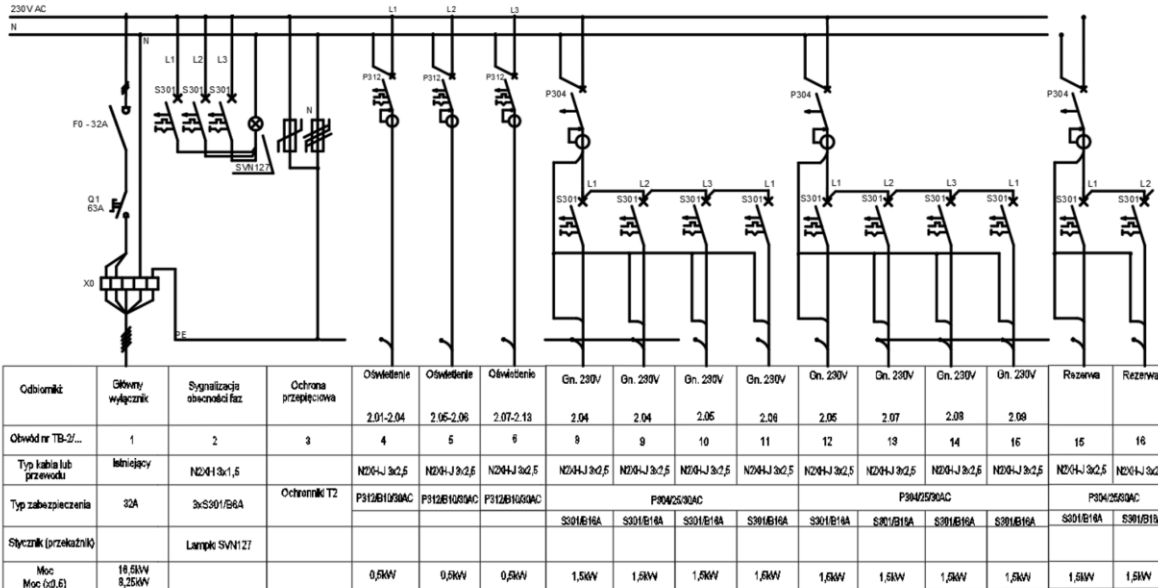

1. Układ sieci: TN-C-S
2. Ochrona od porażenia **SZYBKI WYŁĄCZENIE ZASILANIA ODBIORNIKÓW**
3. Tablice wyposażić w rozłącznik izolacyjny oraz inną aparaturę zgodnie ze schematem.
4. W tablicy zastosować rezerwę na rozbudowę min. 20%

Dopuszcza się zastosowanie systemowych rozwiązań innych producentów muszą one jednak posiadać to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

UWAGA!
Ostateczny dobór zabezpieczeń i przewodów zasilających należy zweryfikować po wyborze konkretnych modeli urządzeń (zgodnie z ich dtr).

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetlicach należy wymienić istniejące, stare przewody do gniazd i oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany przewodów.

7. Prosimy o podanie mocy kuchni indukcyjnych.

Odpowiedź:

Należy przyjąć moc kuchenną poniżej 10 kW, oraz jak w odpowiedzi na pytanie 1 „Należy przewidzieć nowy obwód elektryczny dla kuchni indukcyjnych, wraz z zabezpieczeniami w tablicy głównej budynku. Usytuowanie kuchni indukcyjnych należy uzgodnić na etapie montażu”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

8. Na budynkach świetlic projektowana jest instalacja fotowoltaiczna która powinna być chroniona od wyładowań atmosferycznych. Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie budynki posiadają instalację odgromową, czy należy taką instalację wykonać.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej poprzez wykonanie zwodu od projektowanej instalacji fotowoltaicznej - zgodnie z normą PN-EN-62305-1:2011 - Ochrona odgromowa.

W załączeniu uzupełnienie do zamieszczonych parametrów wyposażenia.

Zamawiający dokonuje zmiany zakresu rzeczowego robót w miejscowości Rybitwy- w załączeniu uzupełniony przedmiar. W związku ze zmianą -montaż sufitu podwieszanego- należy dostosować do niego nowe oprawy LED.

Zamawiający dokonuje zmiany zakresu wyposażenia w miejscowości Kamieniec: w kosztorysie należy uwzględnić zakup 3 sztuk piłek do piłki nożnej rozmiar 5 o parametrach: powłoka 100% TPU, butylowy pęcherz, bezzwowa konstrukcja oraz zakup 1 sztuki piłki siatkowej rozmiar 5 materiał skóra syntetyczna, łączenie: klejona.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11.03.2024r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 11.03.2024r. godz. 10:30.

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.04.2024 r.”

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

„1. Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2024r. o godz. 10:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2024r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Sporządził: Marzena Wójtowicz
Inspektor ds. infrastruktury komunalnej
Tel. 15 8650-084

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Jarosław Kądziała
ZASTĘPCA BURMISTRZA