


Rzut 9 piętro
Stan istniejący instalacji hydrantowej
Projektowana zmiana lokalizacji wybranych hydrantów

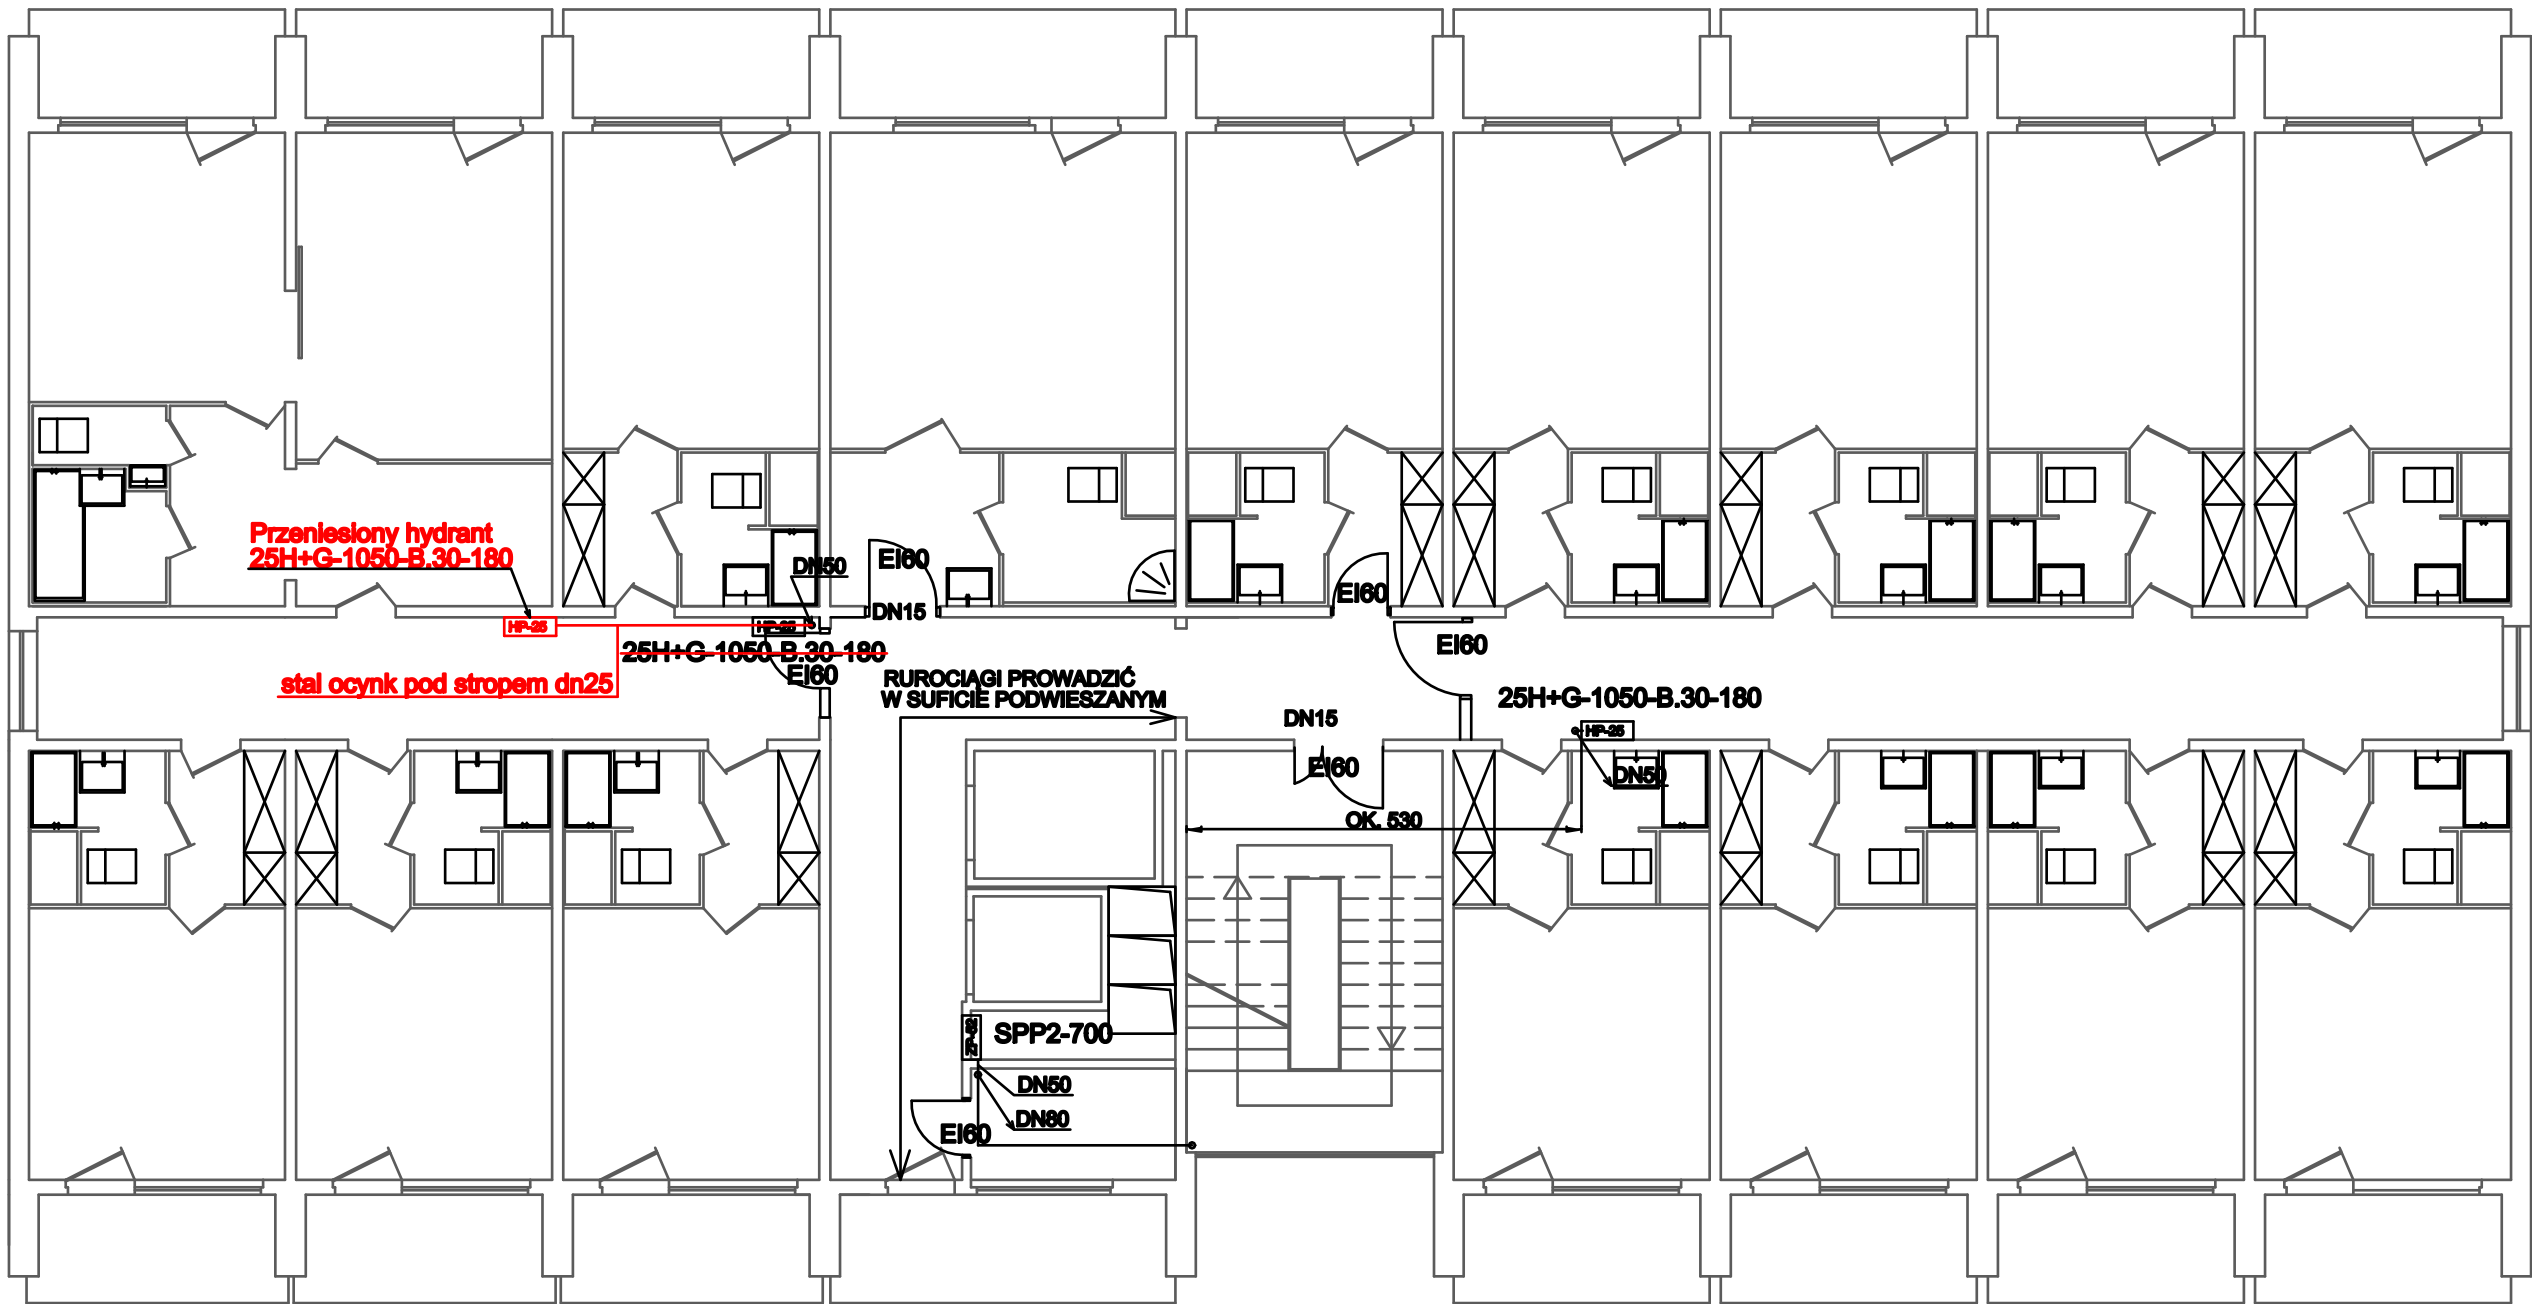

- LEGENDA:
- PROJEKTOWANY RUROCIĄG INSTALACJI HYDRANTOWEJ
 - ISTNIEJĄCY RUROCIĄG INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- 25H+G-1050-B.30-180
[HP-25] ISTNIEJĄCY HYDRANT ZAWIESZANY SMUKŁY DN25 Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM 30m Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ W UKŁADZIE PIONOWYM
- 25H+G-1050-B.30-180
[HP-25] PROJEKTOWANY HYDRANT ZAWIESZANY SMUKŁY DN25 Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM 30m Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ W UKŁADZIE PIONOWYM
- SPP2-700
[ZP-42] SZAFKA WNĘKOWA NA 2 ZAWORY DN52

INSTAL. PROJEKT Projektowanie i Nadzór Branży Sanitarnej mgr inż. Katarzyna Ciupak ul. Kołobrzeska 50 78-314 Sławoborze tel.604425290 e-mail: instalprojekt@vp.interia.pl	OPRACOWANIE:	Projekt przeniesienia wybranych hydrantów			
	NAZWA OBIEKTU:	Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg			
	ADRES OBIEKTU:	ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg			
	INWESTOR:	Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg			
	Stan istniejący instalacji hydrantowej Projektowana zmiana lokalizacji wybranych hydrantów Rzut 9 Piętro				SKALA 1:100
					NR 5
Opracował		mgr inż. S.Ciupak	ZAP/0197/P005/11	01.2024r.	
Opracowała		mgr inż. K.Ciupak	ZAP/0089/P005/13	01.2024r.	