


$U_n=3 \times 230/400V$ , TN-S,

$U_n=3 \times 230/400V$ , TN-S,

## OCHRONA DODATKOWA PRZY USZKODZENIU: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

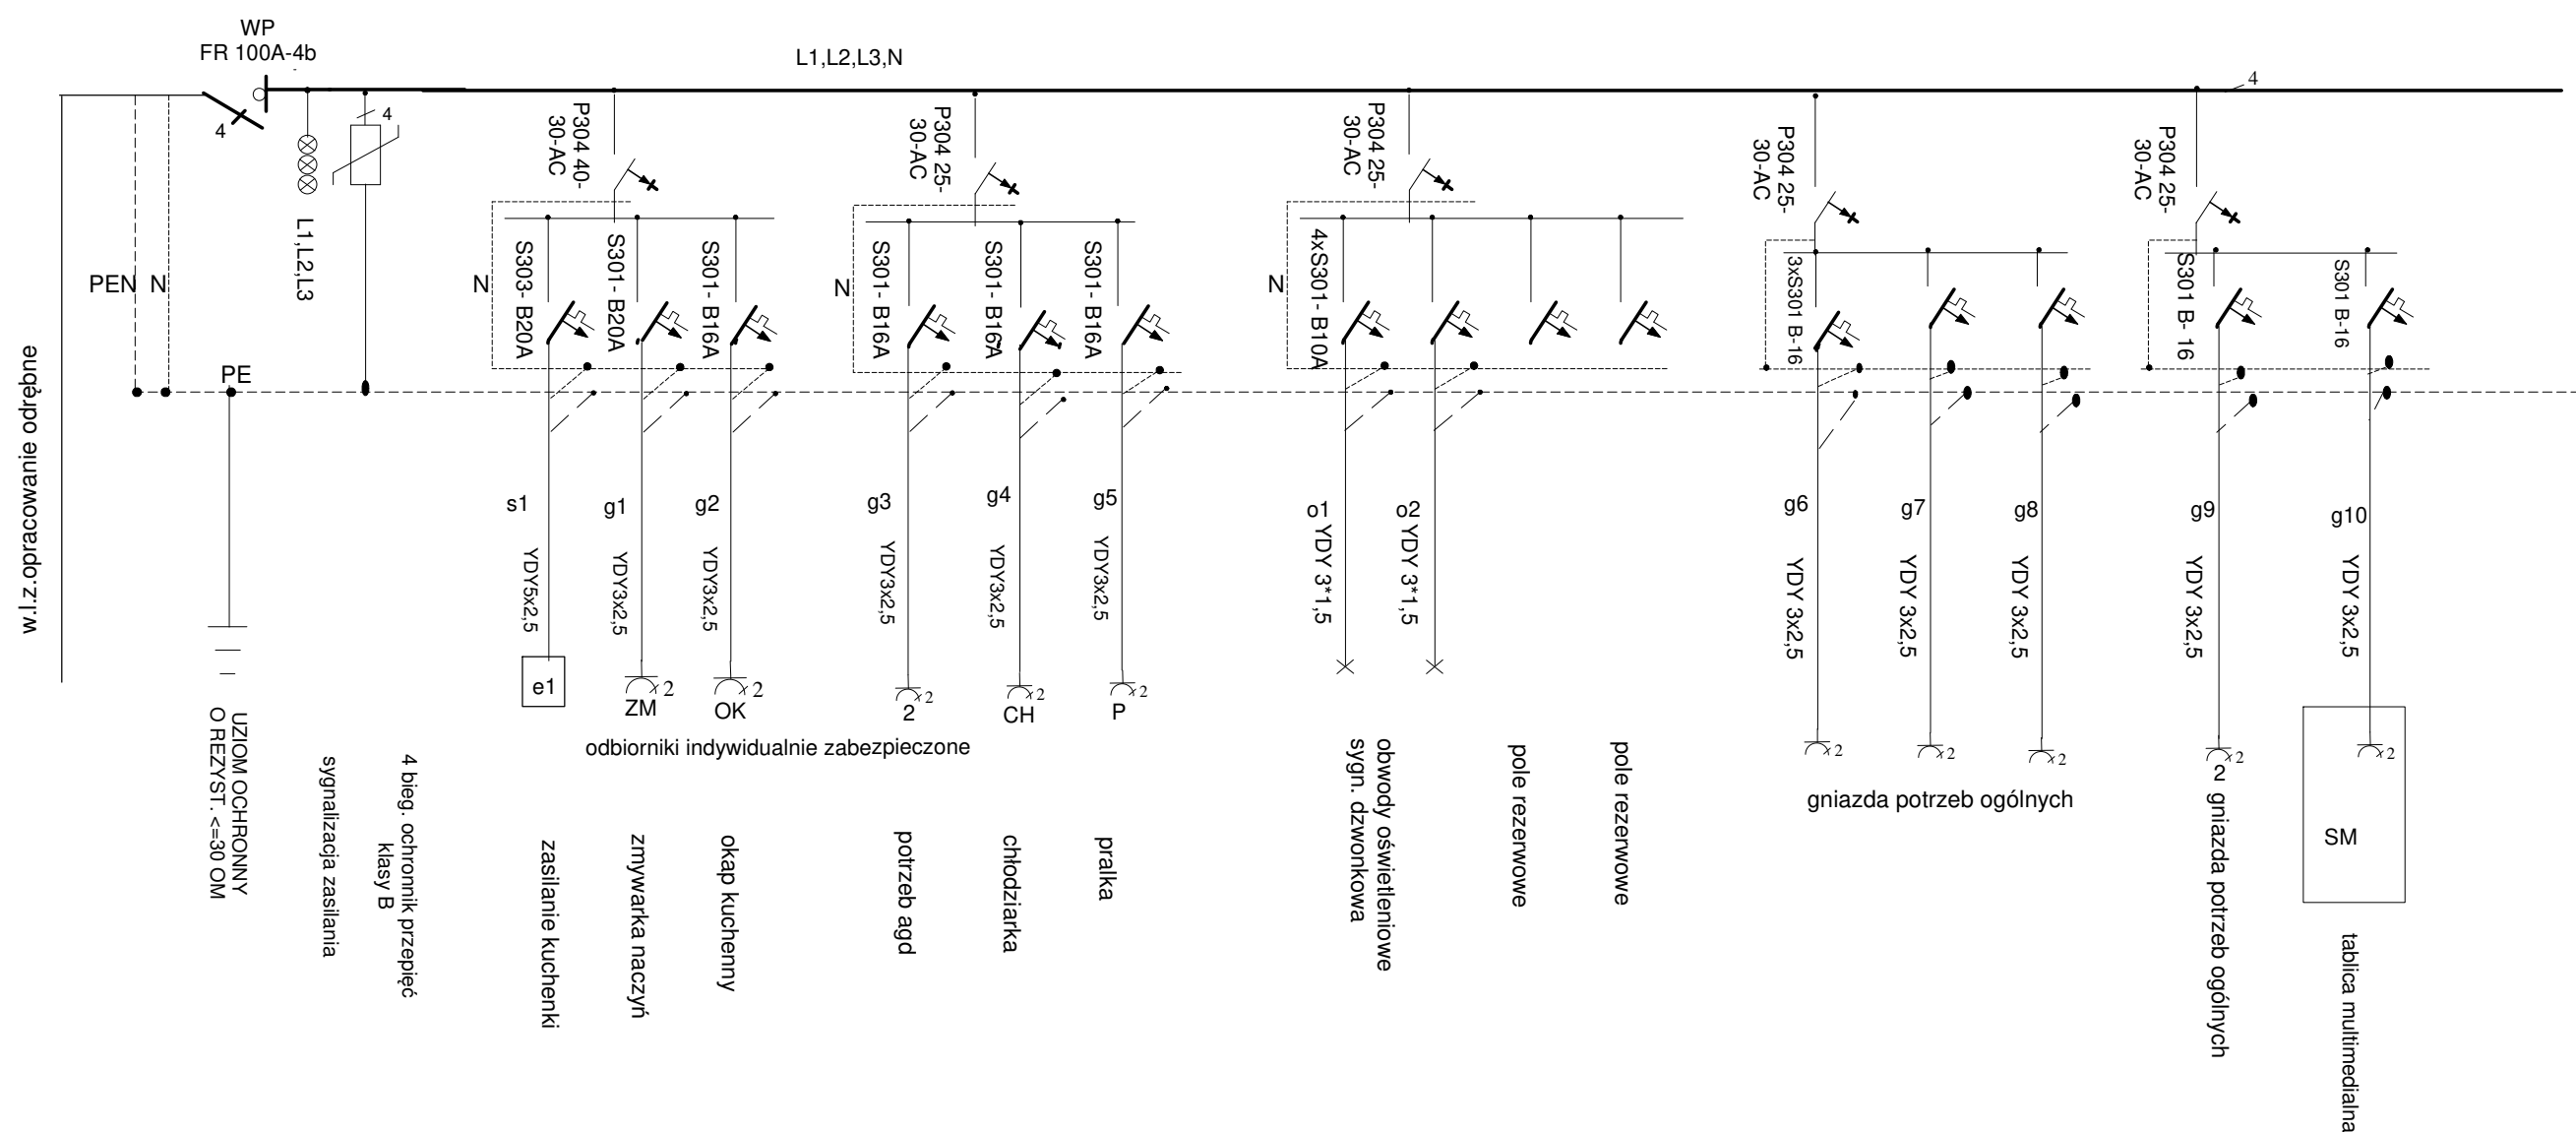

4\*S 301 B-10- OZNACZA 4 SZT WYŁĄCZNIKÓW  
NADPRĄDOWYCH O CHARAKTERYSTYCE B ,  
PRADZIE ZNAM. 10A 1 FAZOWYCH

P304 25-30-AC oznacza wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym 25A i różnicowym 0,03A, 3 fazowy

DOKUMENTACJA NA REMINT LOKALU MIESZKALNEGO			e1
LOKALIZACJA : Osada Leśna 1, Żytkiemy, 19-504 Dubenini		NAZWA RYSUNKU : SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI	
Budynek mieszkalny jednorodzinny		DATA	SKALA :
		10.10. 2024	B.S.
PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENI	PODPIS	BRANŻA
mgr inż.elektryk Barbara Marciniak	SUW 339/80		elektryczna