PROFIL PODŁUZNY ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU R-A4



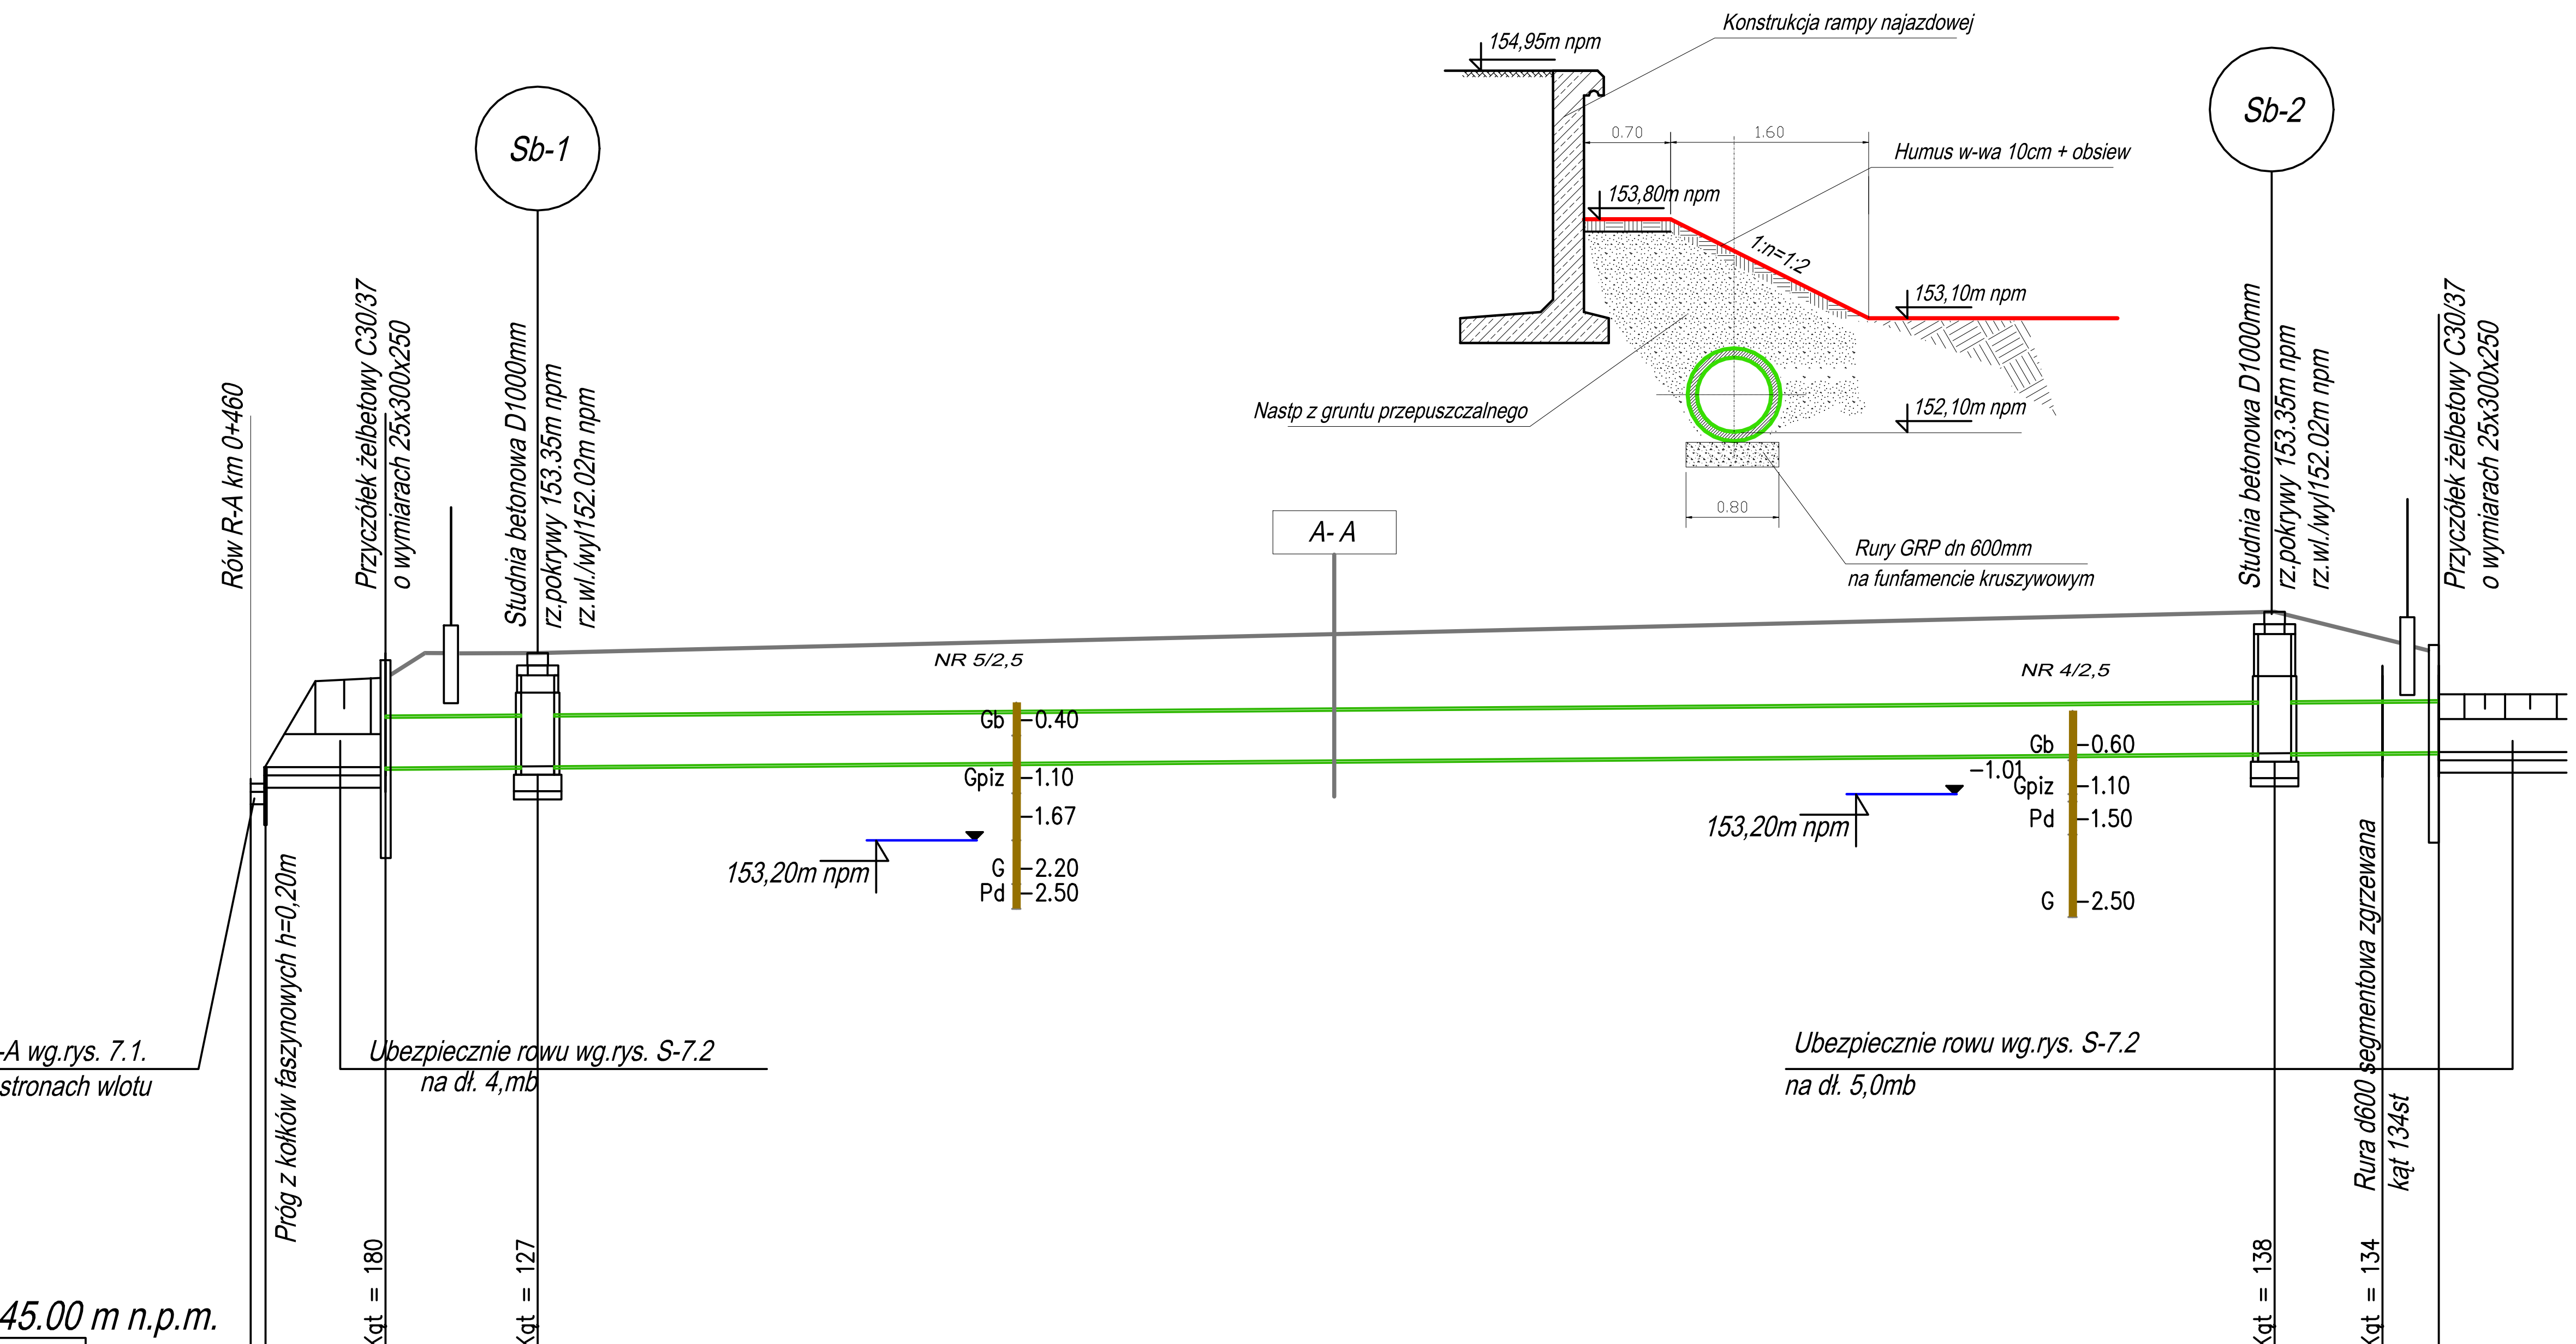

POZIOM PORÓWNAWCZY 145.00 m n.p.m.

Kąt		= 180	= 127	= 138	= 134	
PROJ. RZĘDNA TERENU	151.80	153.50	153.50	154.00	153.00	152.30
RZĘDNA TERENU ISTN.	151.80	153.50	153.50	154.00	153.00	152.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	151.80	152.00	152.02	152.27	152.29	152.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.50	1.48	1.73	0.71	0.00
SPADKI, DŁUGOŚCI	3‰	4.8‰				62.2m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	RÓW OTWARTY WG.RYS. 7.1.2		Rury GRP Flowtite z żywic poliestrowych dn 600mm SN 5000 L= 62,5mb			
CHARAKTER TERENU	Teren zielony					
ODLEGŁOŚCI	0.0	4.1	8.7	61.3	64.6	66.3
(odcinki)		4.1	4.6	52.6	3.3	1.7
HEKTOMETRY	0					

Generator rysunkowy 7.33.9 (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: DESZCZÓWKA Projekt: 1

SKALA 1 : 100/250

NR RYS. S-7

PROJEKTANT: inż. Iwona Dołżycka upr. 111/94/Op

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Maria Kiełbasa

NAZWA PROJEKTU: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NAZWA RYSUNKU: PROFIL ZARUROWANIA ROWU R-A4

INWESTOR: Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Podmiejskam 69 45-754 OPOLE

LOKALIZACJA: działka : nr 41/2, 41/3, 97 am.30 obręb Półwieś - gmina Opole

PROJEKT TECHNICZNY MARZEC 2023R

domel
inż. Iwona Dołżycka
46 -073 Mechnice, ul. Torowa 13a
e - mail: bp.domel@wp.pl
kom: 00 48 - 601 385 303
NIP: 753 - 139 - 16 - 00
PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO