

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 43 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320), oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Urzędzie w dniu 09.10.2024 r. przez firmę **WOSAN – Usługi Projektowe Konrad Rachuna adres: ul. Karbońska 5/10 25-640 Kielce** w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację **przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej** w pasach drogowych dróg gminnych o numerach ewid. dz.: 354 (obwód 001 Brzozowa), 2120 (obwód 0001 Połaniec) - zgodnie z przedstawionymi załącznikami graficznymi nr 1 i nr 2 oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

### **zezwala się**

- **na zlokalizowanie** urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. **przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur: PE Ø 50 mm oraz Ø 110 mm** w pasach drogowych dróg gminnych o numerach:
  - **366036T (dz. ewid. nr 354, obwód 0001 Brzozowa)** zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznymi nr 1,
  - **366109T (dz. ewid. nr 2120, obwód 0001 Połaniec)** zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznymi nr 2,

**Ustala się następujące warunki umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur: PE Ø 50 mm oraz PE Ø 110 mm w pasach drogowych dróg gminnych: 366036T (dz. ewid. nr 354, obwód 0001 Brzozowa), Nr 366109T (dz. ewid. nr 2120, obwód 0001 Połaniec):**

- 1/** w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy przejścia poprzeczne pod asfaltową drogą gminną o numerze 366036T (dz. ewid. nr 354 obwód 0001 Brzozowa) wykonanej z masy bitumicznej wykonać metodą przewiertu sterowanego **w rurze PE Ø 110 mm x 6,6 mm** - zgodnie z lokalizacją uwidocznioną na załączniku **graf. nr 1**,  
Głębokość posadowienia przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pod drogą z masy bitumicznej min. 2,0 m, zachowując szczególną ostrożność aby przy wykonywanych pracach nie doszło do uszkodzeń istniejących sieci.
- 2/** w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego PE Ø 50 mm, w poboczu drogi gminnej Nr 366109T (dz. ewid. nr 2120 obwód 0001 Połaniec), należy pobocze dróg rozkopać, następnie ułożyć rurociąg ciśnieniowy PE Ø 50 mm - zgodnie z lokalizacją uwidocznioną w załączniku graf. nr 2.  
Głębokość posadowienia przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w poboczu drogi gminnej min. 1,5 m, zachowując szczególną ostrożność aby przy wykonywanych pracach nie doszło do uszkodzeń istniejących sieci,
- 3/** wyrażamy zgodę na usytuowanie projektowanego przyłącza kanalizacji ciśnieniowej z rury PE Ø 50 mm, w odległości mniejszej niż 6 m w terenie zabudowy, od zewnętrznej krawędzi jezdni w/w drogi gminnej - zgodnie z trasą uwidocznioną w załączniku graficznym nr 2,
- 4/** przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu jezdni i chodnika z kostki, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie naruszyć konstrukcji ich podbudowy. W przypadku uszkodzeń drogi, należy wykonać nową konstrukcję wraz z nową nawierzchnią asfaltową drogi, a w przypadku uszkodzeń chodnika należy go odtworzyć do stanu pierwotnego z uwzględnieniem istniejącej podbudowy,
- 5/** w przypadku robót w poboczach utwardzonych tłuczniem, po wykonaniu robót budowlanych, pobocza ponownie utwardzić warstwą 25 cm tłucznia,

6/ po wykonaniu przedmiotowych prac budowlanych, teren działek gminnych należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. Przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego powinno uwzględniać stan istniejący na gruncie,

7/ w/w inwestycji należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz dokonaniem zgłoszeniem,

8/ umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej „infrastrukturą”, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym,

**9/ pisemne powiadomienie tut. Urzędu o terminie przystąpienia do wykonania w/w prac na działkach gminnych,**

**10/ pisemne powiadomienie tut. Urzędu o terminie zakończenia robót w/w inwestycji,**

11/ na czas prowadzenia robót udziela się prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w granicach pasa drogowego w/w drogi gminnej w zakresie objętym niniejszą decyzją.

### **Uzasadnienie**

Wobec uwzględnienia w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

### **POUCZENIE**

**Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:**

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Zobowiązuje się Inwestora, do naprawy ewentualnych uszkodzeń, które mogą ujawnić się w okresie późniejszym

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Kadziela  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej

#### **Otrzymują:**

1. WOSAN - Usługi Projektowe Konrad Rachuna ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce.
2. Kierownik Ref. TI w/m.
3. Kierownik Ref. GK w/m.
4. GOS. a/a UŚ.




nazwa organu wydającego dokument

## MAPA ZASADNICZA

**Skala 1:500**



Signed by /  
Podpisano  
Przez:  
Lucyna Idzik  
Date / Data:  
2024-10-01  
13:42

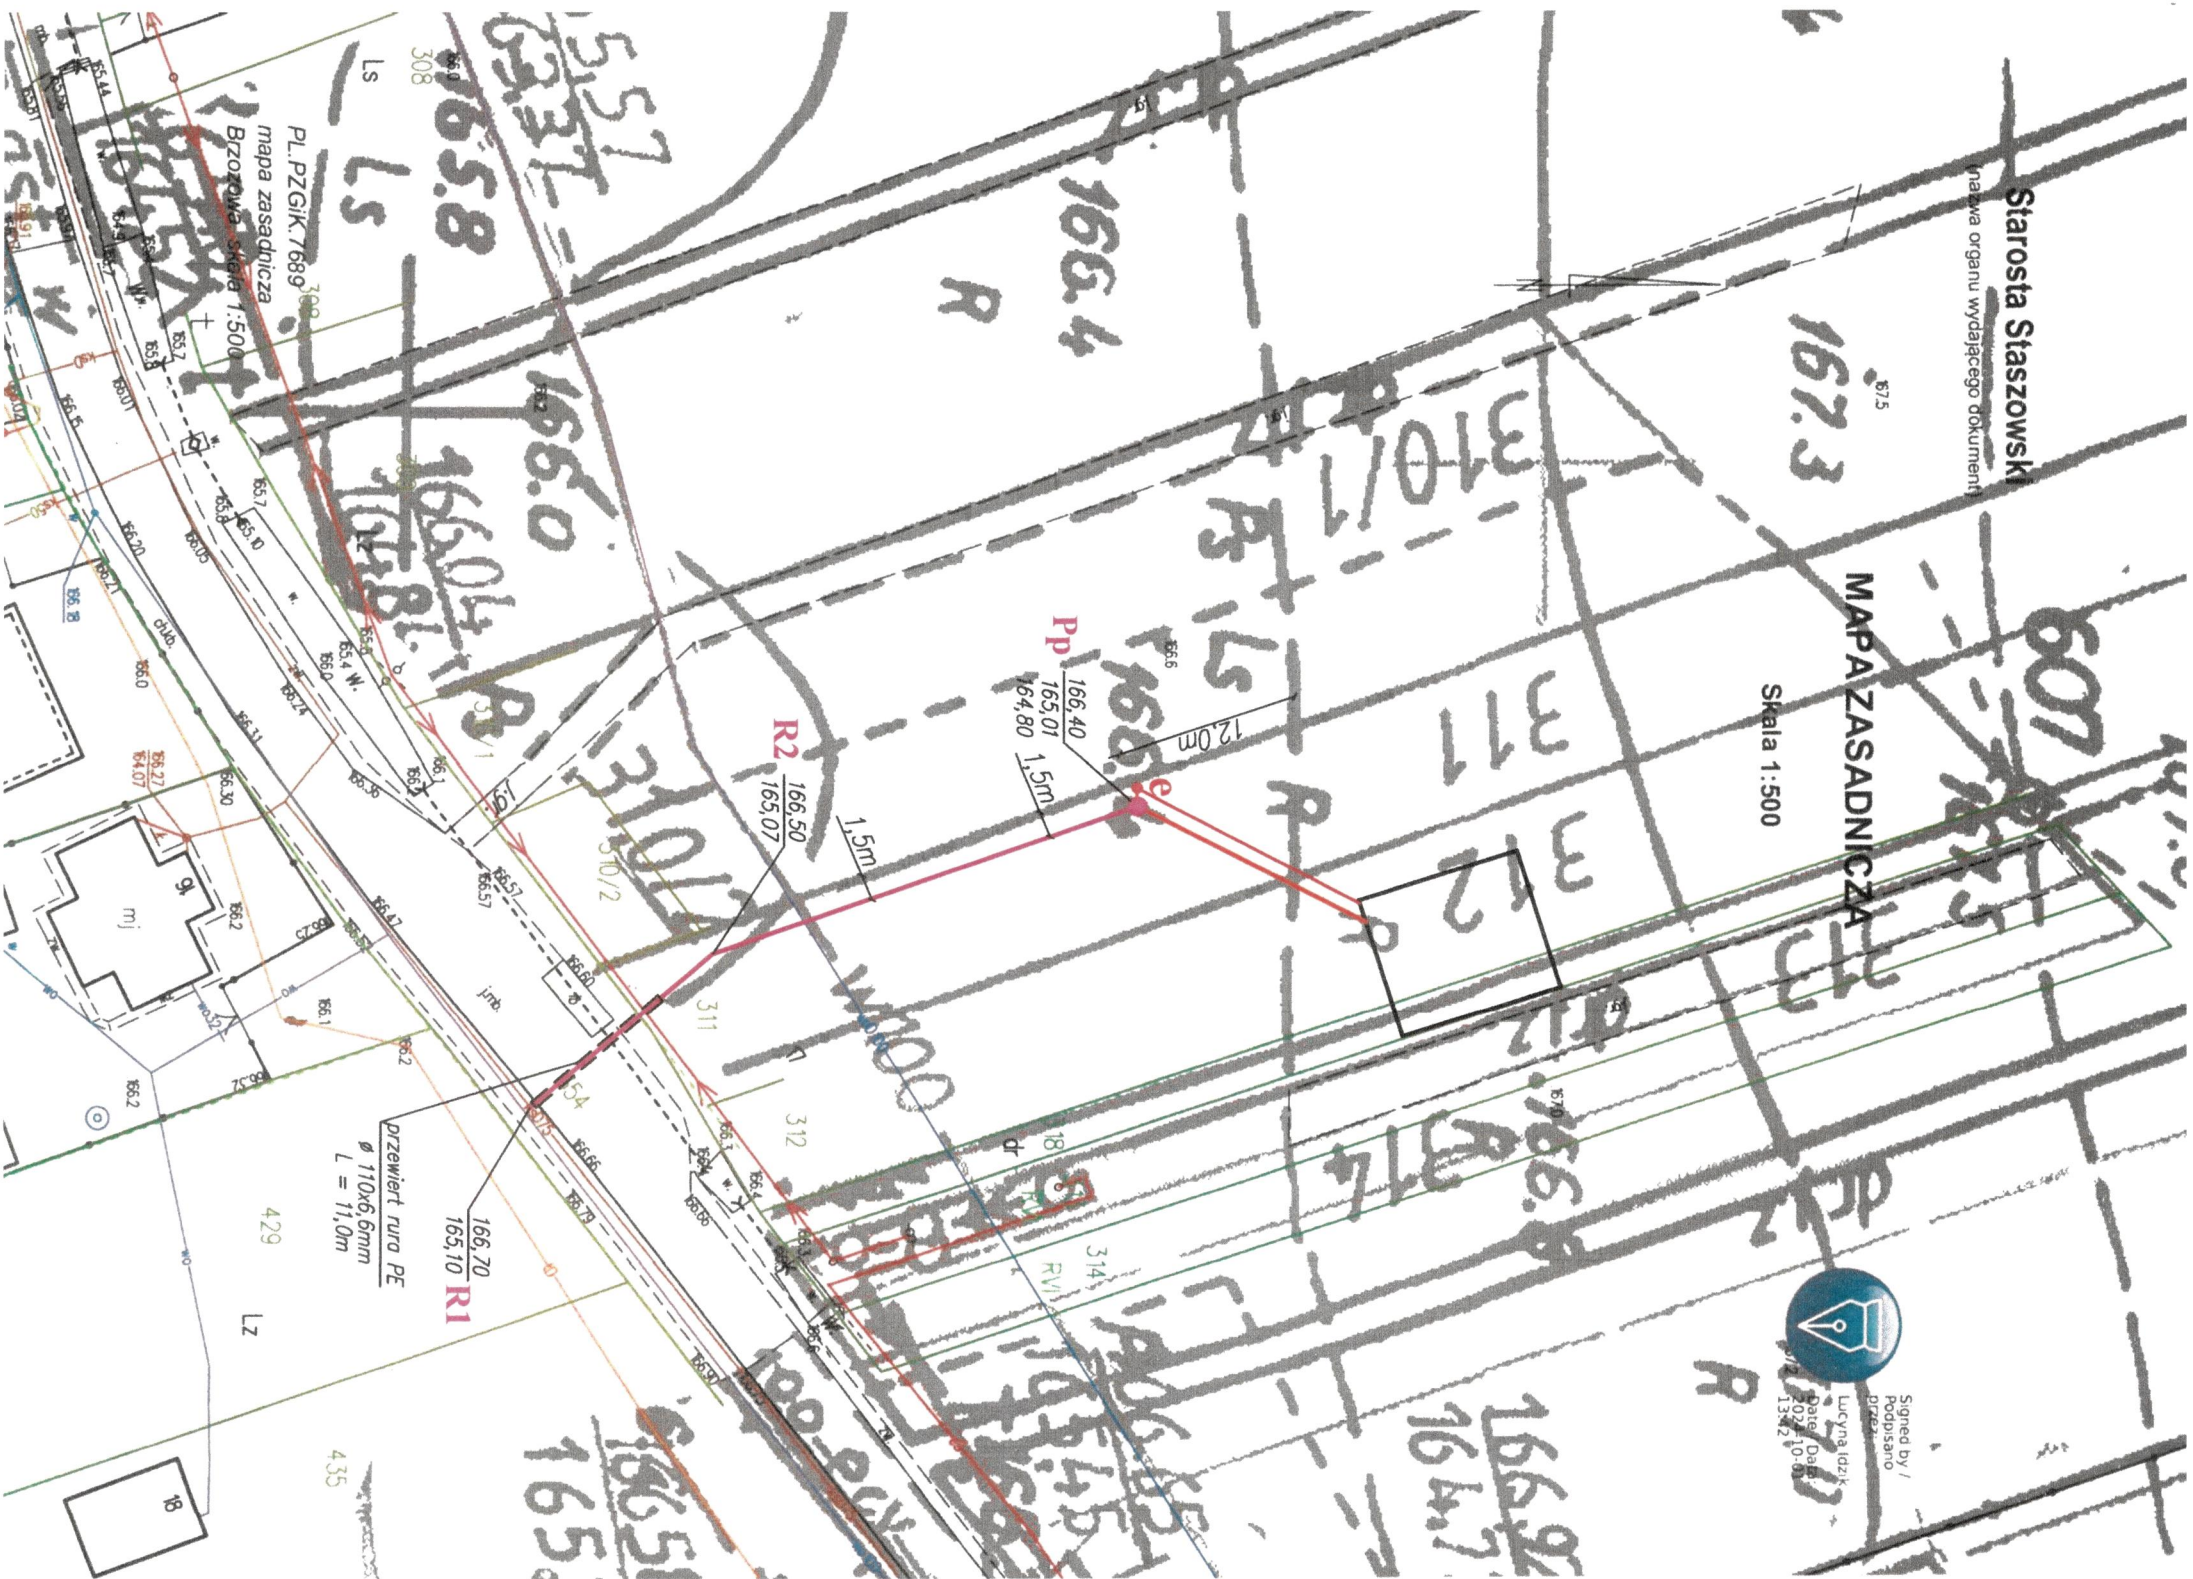

## OZNACZENIA

proj. przykanalik sanitarny Ø 160mm  
nie objęty przedmiotem zamówienia **140 mm**  
proj. przyłazcze ciśnieniowe kan. san. Ø ~~50mm~~  
wraz z przydomowa pompownią ścieków  
proj. kabel NN zasilania zalicznikowego Pp  
wraz z szafką sterowniczą


Załącznik graficzny Nr 1  
do decyzji Burmistrza  
Miasta i Gminy Polaniec

z dnia: 24.10.2024r. znak: 605.6892.52.2024.15

Uzgadniam pozytywnie lokalizację

पर्याप्त कानालिजेशन सिस्टम


w pasie drogowym drogi gminnej

<b>WOSAŃ - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbomska 5/10, 25-640 Kielce</b>					<b>Opracowanie</b>
	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Numer uprawnień</i>	<i>Specjalność</i>	<i>Podpis</i>	<b>P. B.</b>
<b>Projektował</b>	<b>mgr inż. Konrad Rachuna</b>	<b>SWK.0207/P.OOS/13</b>	<b>sanitarna</b>		<b>Data</b>
					<b>10.2024 r.</b>
<b>Opracowanie</b>					<b>Skala</b>
<b>Budowa przydomowej pompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym zalicznikowym do działki nr 311, 312 w msc. Brzozowa gm. Polaniec.</b>					<b>1 : 500</b>
<b>Przedmiot rysunku</b>					<b>Numer rysunku</b>
					<b>2</b>



MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500

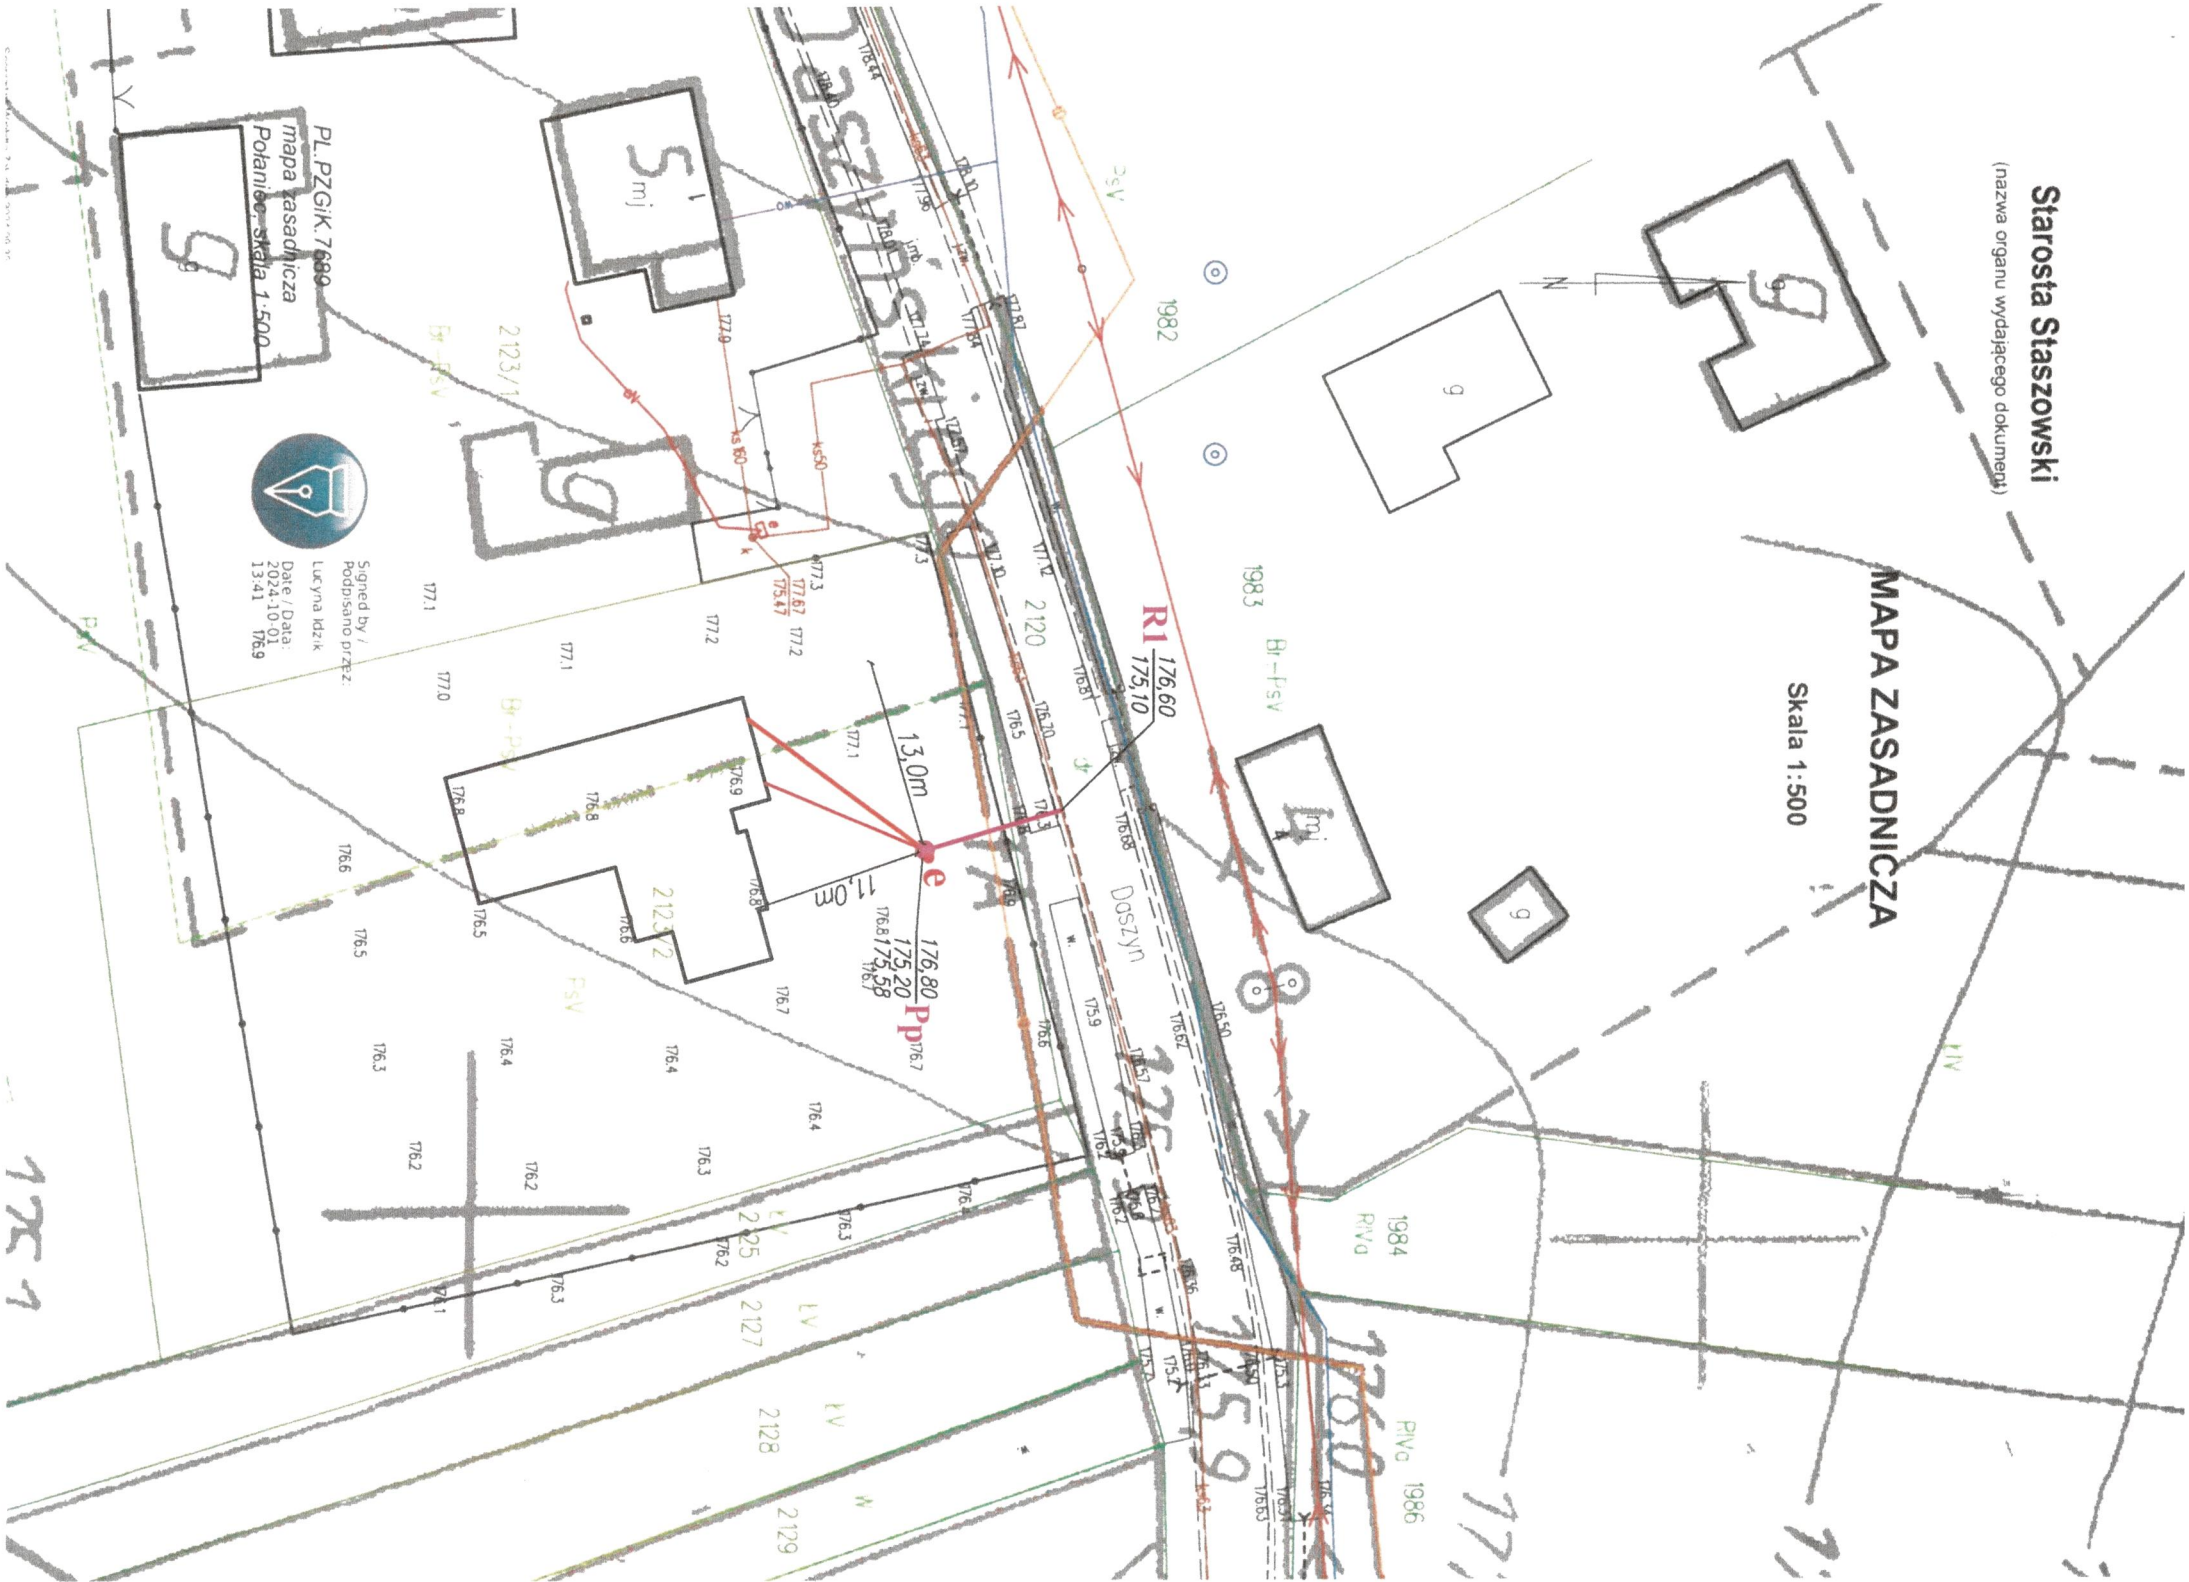

Załącznik graficzny Nr .....  
do decyzji Burmistrza  
Miasta i Gminy Polaniec

z dnia: 24.10.2024 r., znak: 608.6892.62.2024.US

Uzgodniam pozytywnie lokalizację  
przebiegu kanalizacji sanitarnej  
w pasie drogowym drogi gminnej

OZNACZENIA

- proj. przykanalik sanitarny Ø 160mm  
nie objęty przedmiotem zamówienia
- proj. przyłaczne ciśnieniowe kan. san. Ø 50mm  
wraz z przydomowa pompownią ścieków
- proj. kabel NN zasilania zalicznikowego Pp  
wraz z szafką sterowniczą

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce					Opracowanie
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	P. B.
Projektował	mgr inż. Konrad Rachuna	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		Data 10.2024 r.
OPRACOWANIE					Skala
Budowa przydomowej pompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym do działki nr 2123/2 w msc. Polaniec gm. Polaniec.					1 : 500
Przedmiot rysunku					Numer rysunku 3

Plan syt. - wys. i projekt zagospodarowania terenu