



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8911/BR/OTI/2022 **z dnia: 2022-10-24**

Zadanie: Przebudowa ulicy Gdańskiej w Rumia na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do ronda Rotmistrza W. Pileckiego.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Rumia (gm. Rumia)

Adres: ul. Gdańska

Projektant: Łukasz Kaźmierczak, upr. nr: POM/0291/POOD/11

Inwestor: Gmina Miejska Rumia Sobieskiego 7 84-230 Rumia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

8911/BR/OTI/2022

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
11. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
12. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
14. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
15. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
16. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
17. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
18. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni / Placówki.
19. W trakcie robót budowlanych należy umożliwić PSG sp. z o.o. OZG w Gdańsku Gazownia w Rumi sprawdzenie stanu technicznego istniejącej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.
20. Powierzchnię nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu zagęszczającego typu lekkiego.
21. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp. z o.o.
22. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia.


Pieczętka i podpis:

Otrzymują:

1. Projektant
Osoba do kontaktu: **Agata Dziemińska (agata.dzieminska@psgaz.pl)**
2. a/a

8911/BR/OTI/2022

Projekt zagospodarowania terenu

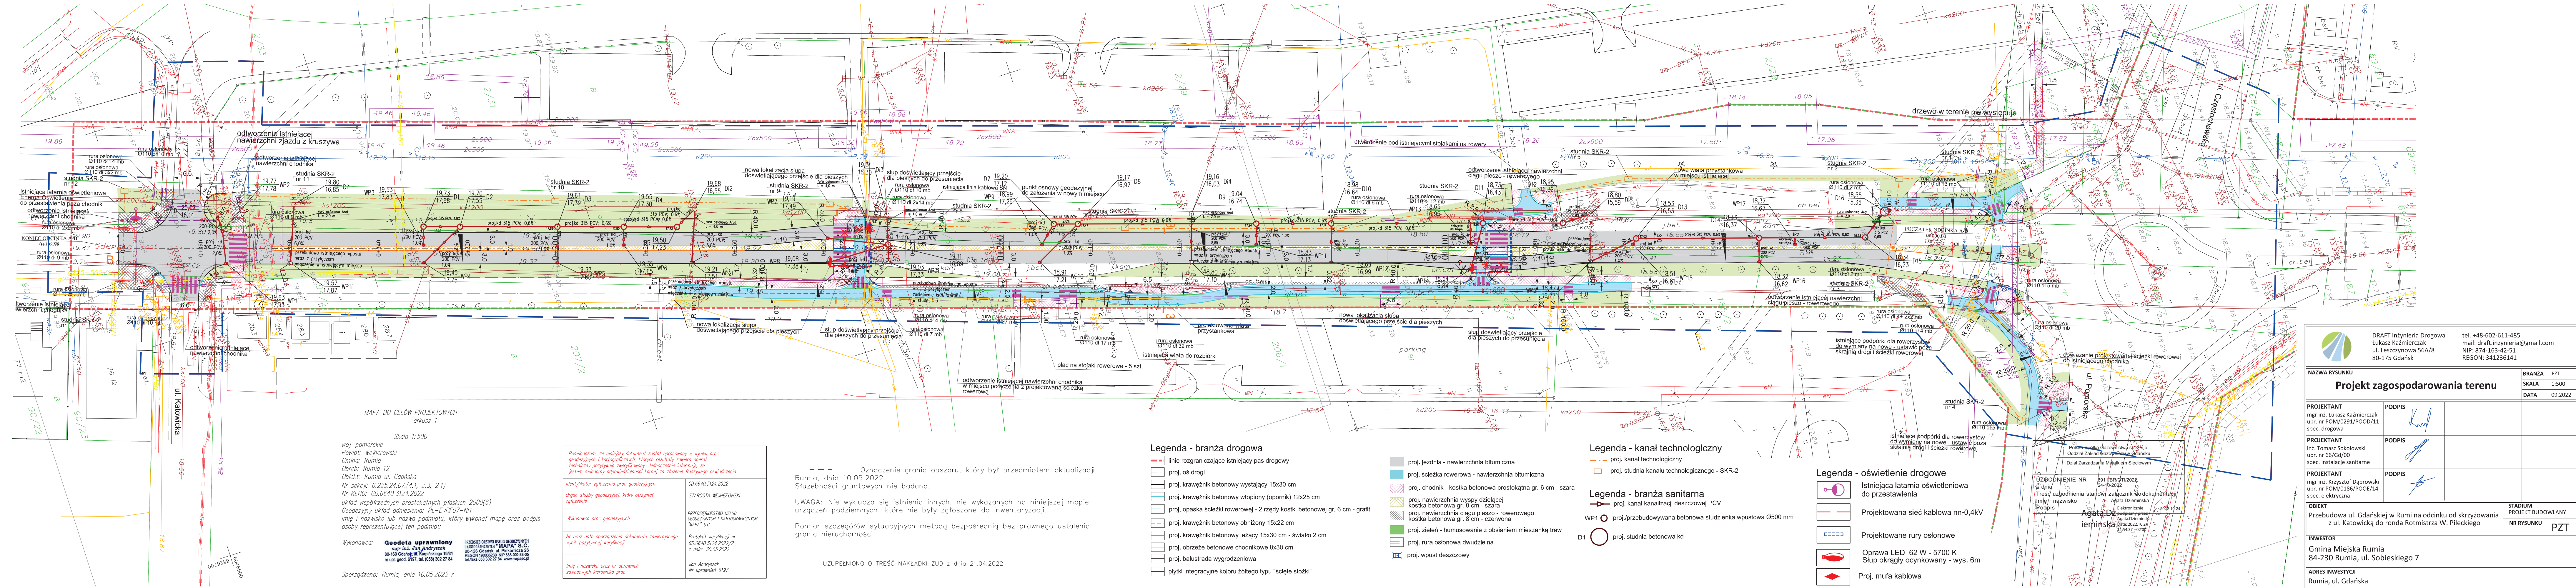

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
arkusz 1

Skala 1:500

woj. pomorskie
Powiat: wejherowski
Gmina: Rumia
Obręb: Rumia 12
Objekt: Rumia ul. Gdańska
Nr sekcji: 6.225.24.07(4.1, 2.3, 2.1)
Nr KERG: GD.6640.3124.2022
układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000(6)
Geodezyjny układ odniesienia: PL-EVRF07-NH
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

Wykonawca: **Geodeta uprawniony**
mgr inż. Jacek Andrzejak
80-160 Gdańsk, ul. Kupieckiego 19/31
nr upraw. geod. 6197, tel. (58) 302 27 84

PRZEDSIĘWZIENIE WYKONANIA GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH PRAC
"MAPA" S.C.
80-125 Gdańsk, ul. Piłsudskiego 28
REGON 140030330 NIP 588-000-88-05
ul. Fala 058 302 27 84 www.mapa.pl

Sporządzona: Rumia, dnia 10.05.2022 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pożytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD.6640.3124.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA WEJHEROWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	PRZEDSIĘWZIENIE WYKONANIA GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH PRAC "MAPA" S.C.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GD.6640.3124.2022/2 z dnia: 30.05.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jan Andrzejak Nr uprawnień 6197

--- Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Rumia, dnia 10.05.2022

Służebności gruntowych nie badano.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Pomiar szczegółów sytuacyjnych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic nieruchomości

UZUPEŁNIENIE O TREŚĆ NAKŁADKI ZUD z dnia 21.04.2022

- Legenda - branża drogowa**
- linia rozgraniczająca istniejący pas drogowy
 - proj. os. drogi
 - proj. chodnik - kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm - szara
 - proj. krawężnik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm
 - proj. opaska ścieżki rowerowej - 2 rzędy kostki betonowej gr. 6 cm - grafit
 - proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm
 - proj. krawężnik betonowy leżący 15x30 cm - światło 2 cm
 - proj. obrzeże betonowe chodnikowe 8x30 cm
 - proj. balustrada wygrodzeniowa
 - plastyki integracyjne koloru żółtego typu "ścięte stożki"

- Legenda - kanál technologiczny**
- proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
 - proj. ścieżka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna
 - proj. chodnik - kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm - szara
 - proj. nawierzchnia wyspy dzielącej kostka betonowa gr. 8 cm - szara
 - proj. nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego kostka betonowa gr. 8 cm - czerwona
 - proj. zieleni - humusowanie z obsianiem mieszkanką traw
 - proj. rura osłonowa dwudzielna
 - proj. wpust deszczowy

- Legenda - branża sanitarna**
- proj. studnia kanału technologicznego - SKR-2
 - proj. przebudowywana betonowa studzienka wpustowa Ø500 mm
 - proj. studnia betonowa kd

- Legenda - oświetlenie drogowe**
- Istniejąca latarnia oświetleniowa do zastawienia
 - Projektowana sieć kablowa nn-0,4kV
 - Projektowane rury osłonowe
 - Oprawa LED 62 W - 5700 K
 - Proj. mufa kablowa

NAZWA RYSUNKU		BRANŻA		PZT
Projekt zagospodarowania terenu		SKALA		1:500
DATA		09.2022		
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Kaźmierczak upr. nr POM/0291/POOD/11 spec. drogowy	PODPIS			
PROJEKTANT inż. Tomasz Sokółowski upr. nr 66/65/00 spec. instalacje sanitarne	PODPIS			
PROJEKTANT mgr inż. Krzysztof Dąbrowski upr. nr POM/0186/POOE/14 spec. elektryczna	PODPIS			
OBIEKT Przebudowa ul. Gdańskiej w Rumii na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do ronda Rotmistrza W. Piłckiego	STADIUM PROJEKTOWANIA	NR RYSUNKU		
INWESTOR Gmina Miejska Rumia 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7	PZT			
ADRES INWESTYCJI Rumia, ul. Gdańska				