


ORIENTACJA




OZNACZENIA:

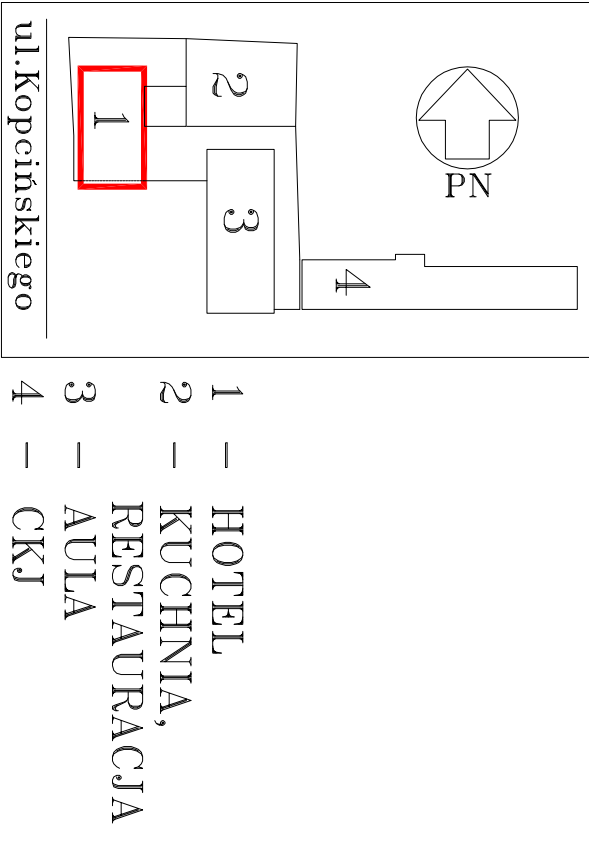

- UWAGI OGÓLNE:
1. Centralę K1/R1 posadowić na podstawie (wg projektu konstrukcji)
 2. Instalację Wod3 i Wod4 wykonać z płyt ognioodpornych
 3. Sufitry podwieszane układać po montażu instalacji wentylacji i oddymiania
 4. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w słupach poszczególnych kondygnacji

CSK - PRZEKRÓJ 1A - 1A - HOTEL

 API PROJEKT, Biuro Architektoniczne ul. Kaczkowska 10, Tel/Fax (0-42) 655 22 05 INWESTOR: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, ul. Narutowicza 68			
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18			
Nazwa rysunku: WENTYLACJA, klimatyzacja i oddymianie			
PROJ. 11.2016 I / 6			
Nazwa rysunku: WENTYLACJA, klimatyzacja i oddymianie			
Współpraca: CSK - PRZEKRÓJ 1A - 1A - HOTEL			
Nr umowy: NR UPR.41/97/WL			
Dokumentacja: 1:50 W1.8			
Dokumentacja: 1:50 W1.8			
Dokumentacja: 1:50 W1.8			

