


SCHEMAT UKŁADU POSTUMENTÓW

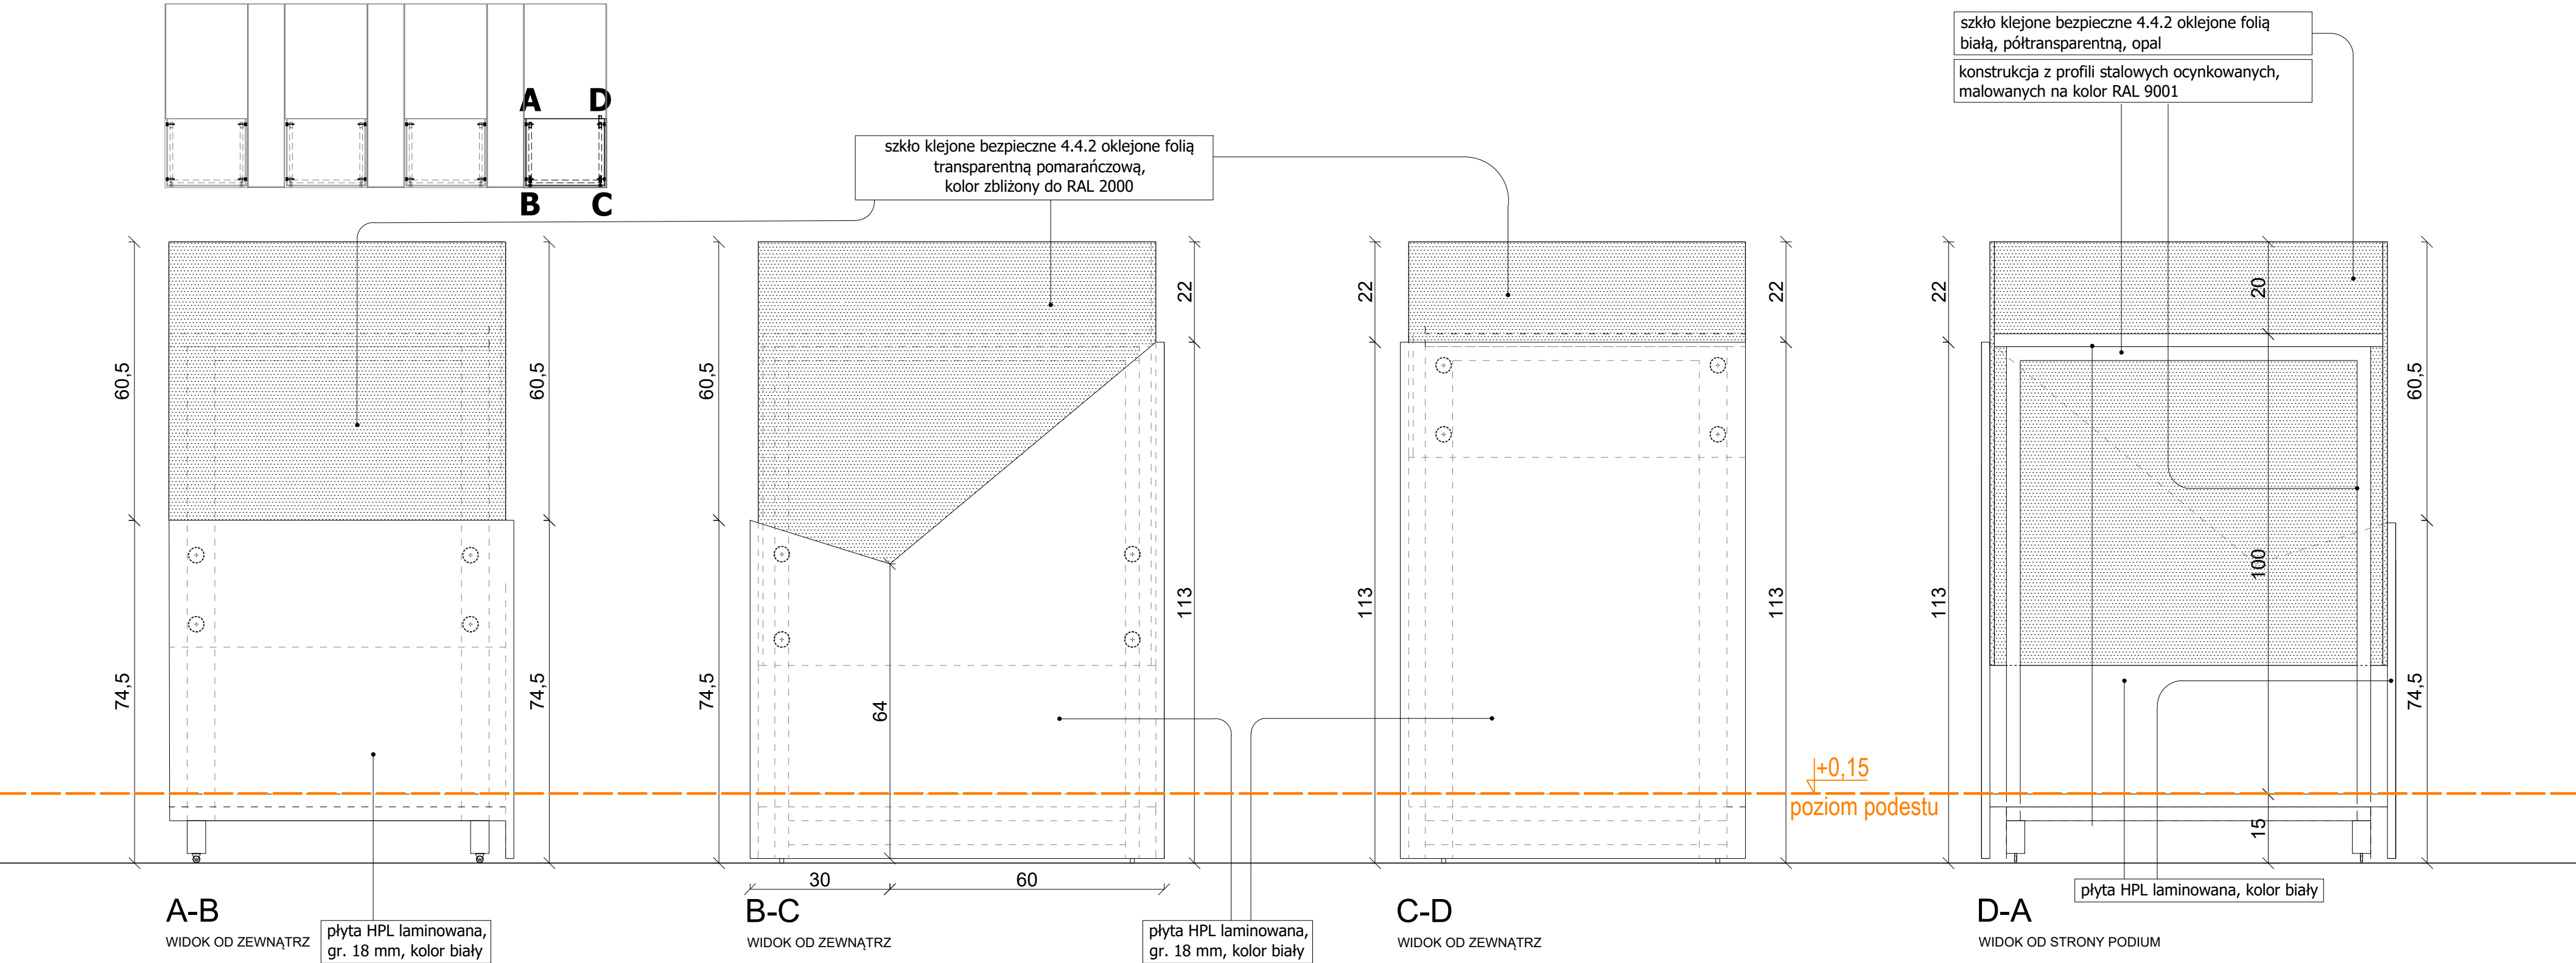

ELEWACJE- MÓWNIKA

Krawędzie szkła fazowane, faza 2 mm

UWAGA:  
poziom podłogi w postumentach +0,15 od poz. podłogi projektowanej  
poziom podłogi w mównicy +0,15 od poz. podłogi projektowanej  
poziom blatu w postumentach +0,95 od poz. podłogi projektowanej  
poziom poziom blatu w mównicy +1,15 od poz. podłogi projektowanej

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Szkło w meblu oklejone folią, klasa min. B s2 d0.  
Cała powierzchnia szkła od strony **WNĘTRZA** mebla oklejona **FOLIĄ BIAŁĄ OPAL**, przepuszczalność światła 35%, gr min. 50 µm, powierzchnia zdatna do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.  
Cała powierzchnia szkła od strony **ZEWNĘTRZA** mebla oklejone **TRANSPARENTNĄ FOLIĄ POMARAŃCZOWĄ, KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 2000** ,gr min.80 µm, powierzchnia zdatna do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe).  
Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.

55 ARCHITEKCI	55ARCHITEKCI ul.Króka 8 34-600 Iłanowa 55architek@gmail.com 608 808 255	NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU: A_28
		LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
		INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data: październik 2020
		PROJEKT:	WYKONAWCZY	
		PROJEKTOWAŁ:	MÓWNIKA- ELEWACJE mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	Skala: 1:10
		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012 mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	