



# STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR		Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Budowa sieci wodociągowej PE dn 110mm			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198 Kategoria Obiektu: XXVI			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300303_2 Gniezno - gmina Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0028 Szczytniki Duchowne Numery działek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Sebastian Stachowiak	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0138/PWOS/14	Branża sanitarna	Sierpień 2022	
Sprawdzający	mgr inż. Mateusz Bazela	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0411/PWOS/16	Branża sanitarna	Sierpień 2022	

Gniezno, 08.08.2022r: Egzemplarz .....1.....

## Spis treści projektu zagospodarowania terenu

### I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-3)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

### II. Część opisowa (str. 4-10)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.
4. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)
5. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

### III. Część rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu

## I. Dokumenty dołączone do projektu



WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-251/13/2014

Poznań, dnia 10 czerwca 2014 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB  
otrzymuje

**Pan**

**Sebastian Sylwester Stachowiak**

magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Gnieźnie

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0138/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

#### Uwagi

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

*Buczkowski*

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Sebastian Sylwester Stachowiak jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski: *Buczkowski*

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barezynski: *Barezynski*

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki: *Pawlicki*

Otrzymują:

1. Pan Sebastian Sylwester Stachowiak  
62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 42
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-509/2016

Poznań, dnia 20 grudnia 2016 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB  
otrzymuje

**Pan**

**Mateusz Bazela**

magister inżynier  
kierunek: Inżynieria Środowiska  
urodzony dnia 17 lutego 1987 r. w Kaliszu

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0411/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

#### Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Bazela jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

**bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:.....

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński:.....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:.....

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Bazela  
62-872 Borek, ul. Pogodna 29
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**WKP-W1D-URZ-1NJ \***

Pan Sebastian Sylwester Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0250/14  
adres zamieszkania ul. Poznańska 42, 62-250 Czarniejewo  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.


10-11-1961  
10-11-1961  
10-11-1961

10-11-1961  
10-11-1961  
10-11-1961

The following information was obtained from the records of the  
Department of the Interior, Bureau of Land Management, at  
Washington, D.C., on October 11, 1961.

The following information was obtained from the records of the  
Department of the Interior, Bureau of Land Management, at  
Washington, D.C., on October 11, 1961.

The following information was obtained from the records of the  
Department of the Interior, Bureau of Land Management, at  
Washington, D.C., on October 11, 1961.



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B73-C75-WBX \*

Pan Mateusz Bazela o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0110/17  
adres zamieszkania ul. Stanisława Jankowskiego 44 A, 62-035 Biernatki  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA**  
**do projektu budowlanego branży sanitarnej**

INWESTOR	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa sieci wodociągowej PE dn 110mm
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198 Kategoria Obiektu: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300303_2 Gniezno - gmina Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0028 Szczytniki Duchowne Numery działek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198

**Oświadczenie**

*Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.*

Projektant:           mgr inż. Sebastian Stachowiak

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr ewid.: WKP/0138/PWOS/14

*Gniezno, 08.08.2022r.*

## **OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO**

### **do projektu budowlanego branży sanitarnej**

INWESTOR	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa sieci wodociągowej PE dn 110mm
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198 Kategoria Obiektu: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300303_2 Gniezno - gmina Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0028 Szczytniki Duchowne Numery działek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198

### **Oświadczenie**

*Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.*

Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Bazela

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
nr ewid.: WKP/041/PWOS/16

Gniezno, 08.08.2022r.

## II. Część opisowa

### 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania stanowi projekt sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego na dz. 187/26, 194/9, 198 w m. Szczytniki Duchowne. Projektowana sieć wodociągowa, będzie poprowadzona od istniejącej sieci wodociągowej w dz. 194/9 do końca dz. 187/26.

### 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

Teren objęty niniejszym opracowaniem jest terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Prace będą prowadzone w pasach drogowych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej. Podziemne uzbrojenie terenu objętego inwestycją stanowią sieci i przyłącza gazowe, elektryczne, teletechniczne. Projektowana sieć wodociągowa, przebiega przez drogę gminną oraz drogi należące do osób prywatnych.

### 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie działek nr 187/26, 194/9, 198. Zgodnie z warunkami technicznymi PWiK w Gnieźnie projektuje się wodociąg z rur PE 100RC Dn 125x10,0 PN 16, SDR 11 o długości ok. 147,00m.

Zestawienie właścicieli i długości sieci wodociągowej

L.p	Miejscowość	Ark.	Nr działki	Właściciel/Władający	Długość sieci PE 125
1	Szczytniki Duchowne	2	194/9	Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	4,5m
2	Szczytniki Duchowne	2	198	Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	6,0m
3	Szczytniki Duchowne	2	187/26	1. Piotr i Teresa Budzyńscy ul. Armii Krajowej 4/15a 62-200 Gniezno 2. Hubert Budzyński, Anna Kujawska ul. Armii Krajowej 4/15a 62-200 Gniezno	136,5m

Razem 147,0m

### 4. Inne informacje i dane.

#### 4.1. Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską z ewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi. W związku z tym uzyskano pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz na prowadzenie badań archeologicznych.

#### 4.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie eksploatacji górniczej.

#### 4.3. Wpływ inwestycji na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr. 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami) nie wymagają uzyskania decyzji

organu o środowiskowych uwarunkowaniach. Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze występowania form ochrony przyrody ujętych w ustawie z dnia 1 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami). Projektowana sieć gazowa nie wpływa niekorzystnie na środowisko. Zastosowane rozwiązanie techniczne nie wymagają ustanowienia żadnych stref ochronny sanitarnej i nie narusza stref ochronny sanitarnej i innych obiektów. W trakcie realizacji inwestycji nie będą występowały opady, które należy gromadzić, czy też czasowo gromadzić. Masy ziemne będą czasowo przemieszczane i w pełni ponownie wbudowane.

## **5. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.**

### **5.1. Informacje ogólne.**

Projektowana sieć wodociągowa umożliwi doprowadzenie wody do działek, które są przyległe do terenu inwestycji. Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ok  $L = 147,0\text{m}$ . Użyte do budowy rury i kształtki muszą spełniać wymagane normy potwierdzone deklaracją zgodności producenta i wymagania gestora sieci.

### **5.2. Opinia geotechniczna.**

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badań w terenie ustalono:

- teren projektowanej sieci wodociągowej budują piaski drobne i gliny piaszczyste,
- mogą występować gliny,
- woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu posadowienia projektowanych przewodów ,
- nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych .

Na podstawie powyższych danych przedmiotowy obiekt zaliczono do 1-kategorii geotechnicznej (§4 ust. 3 pkt. 1 lit. c).

Dokonując jakościowej oceny właściwości gruntu stwierdzam jego przydatność na cele budowlane dla projektowanej wyżej wymienionej sieci gazowej zgodnie z opracowaną dokumentacją i stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych na obszarze inwestycji.

Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego przeprowadzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz.U. Z dn. 27.04.2012 poz. 463).

## **6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.**

Zakres uciążliwości projektowanego obiektu ogranicza się do terenu i działek objętych budową sieci wodociągowej. Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to hałas i zanieczyszczenia powietrza, które nie zwiększa się względem stanu istniejącego. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek wymienionych na stronie tytułowej dokumentacji. Inwestycja po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania jak i zmiany w sposobie użytkowania. Podstawa prawna- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.2020 poz. 1333 z dnia 03.08.2020r.)


Projektant: mgr inż. Sebastian Stachowiak

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie instalacji i sieci gazowych  
nr ewid. WKP/0138/PWOS/14

Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Bazela

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie instalacji i sieci gazowych  
nr ewid.: WKP/041/PWOS/16

Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1	Skala 1 : 500	Data: 07.2022
Sprawdzający		mgr inż. Mateusz Bazela		
Projektant		mgr inż. Sebastian Stachowiak		
Funkcja		Imię i nazwisko		
Nazwa obiektu:		Sieć wodociągowa		
Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania		
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE dn 110 w m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198		Inwestor: Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno		
Jednostka projektowa:		STACHOWIAK mgr inż. Sebastian Stachowiak ul. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno tel. 508 085 221		

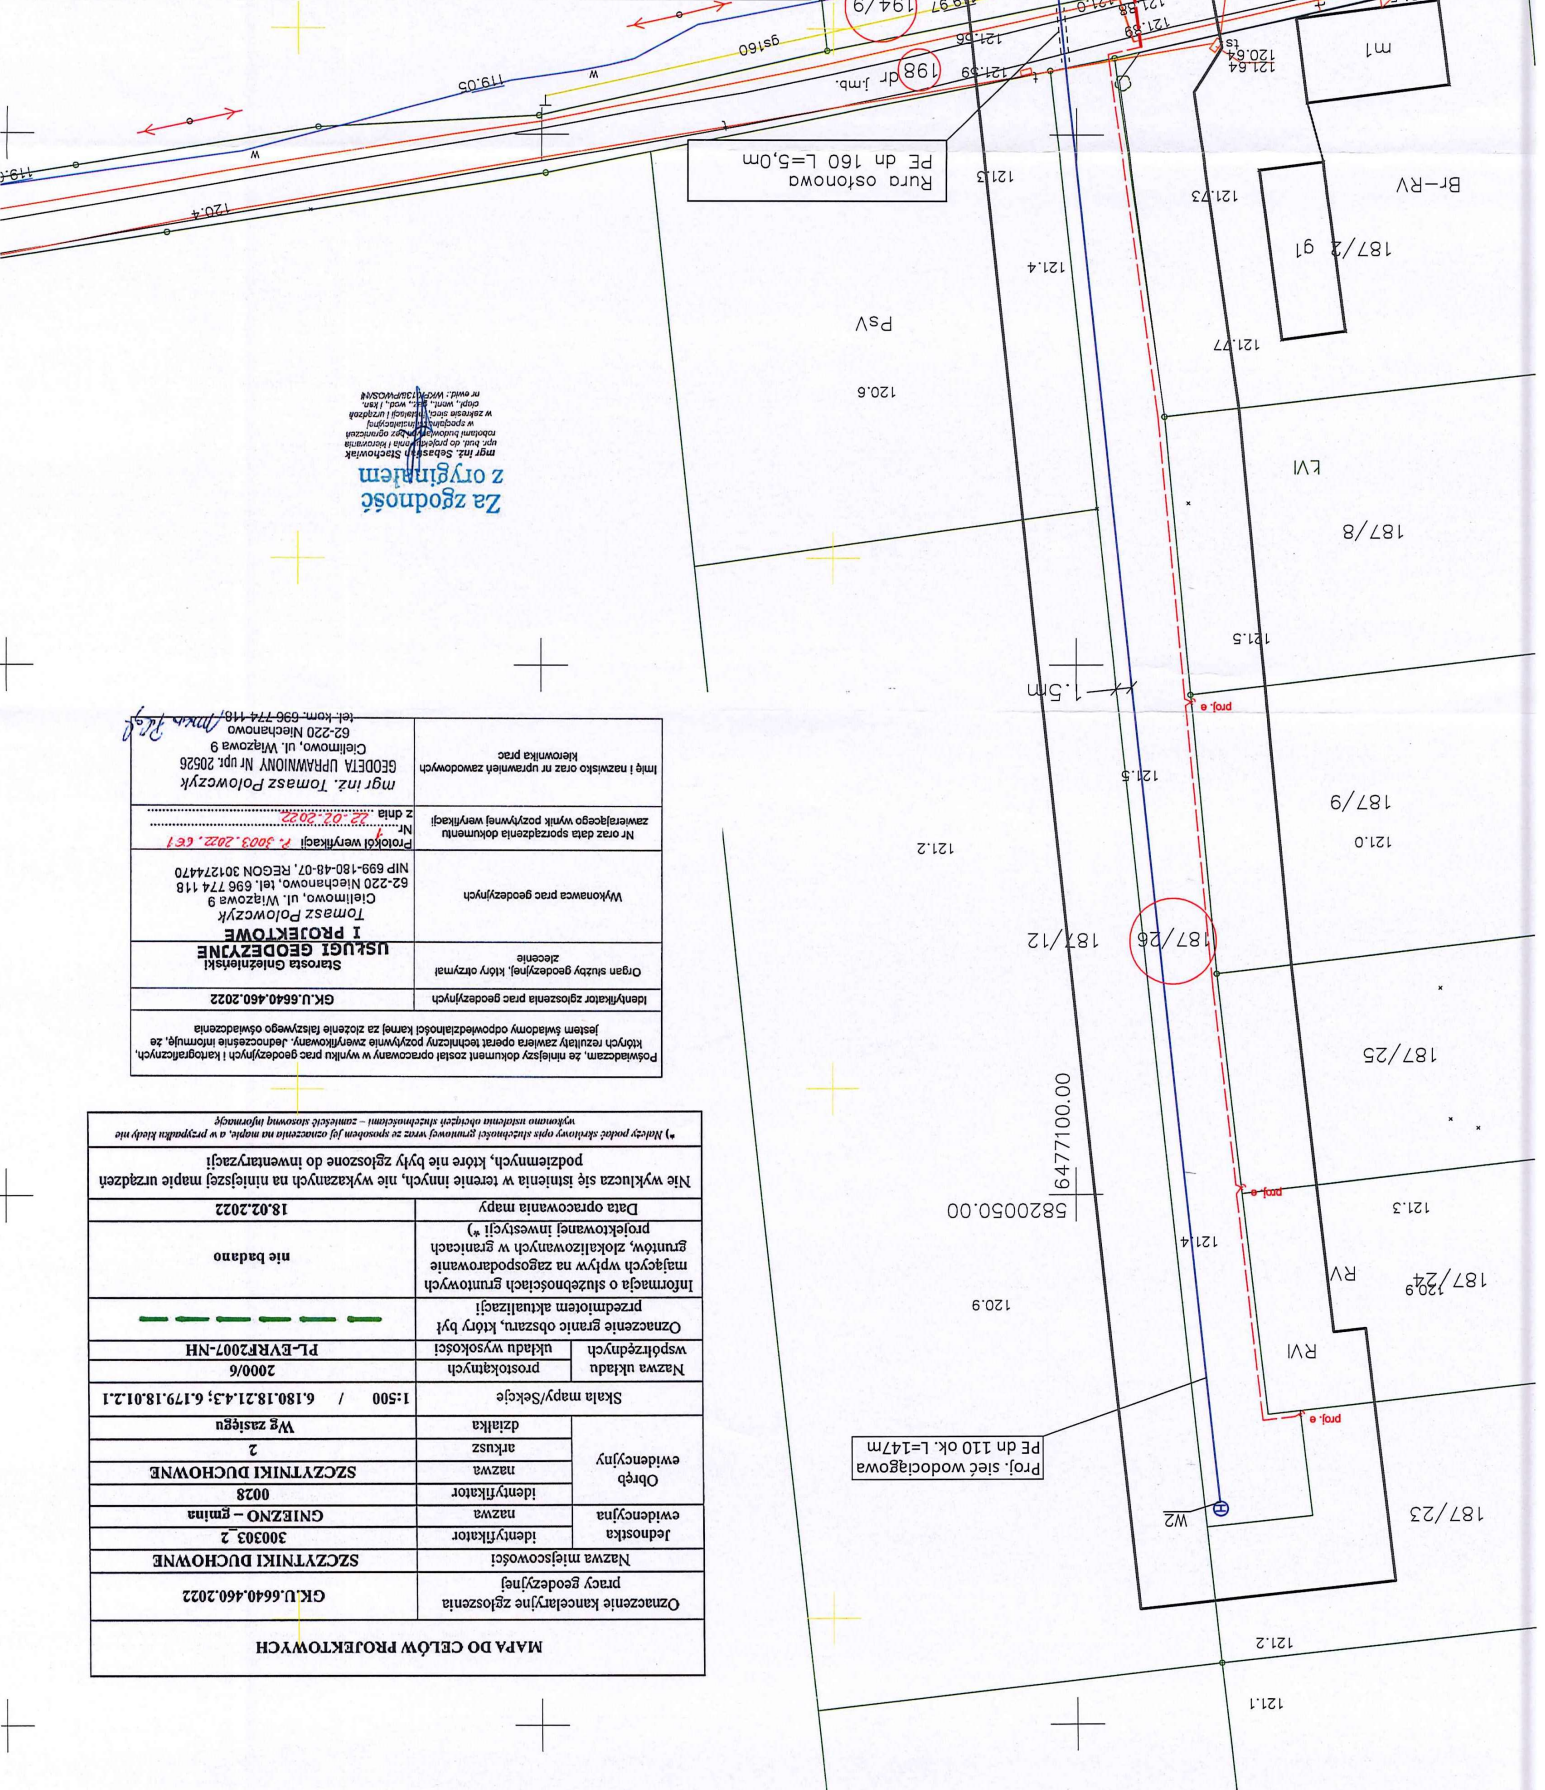

Pozwadam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia		Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.460.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zlecenie	Starosta Gnieźnieński	Usługi Geodezyjne i Projektowe	Tomasz Polowczyk
Wykonawca prac geodezyjnych	Tomasz Polowczyk	Cielmowo, ul. Wązowa 9	62-220 Niechanowo, tel. 696 774 118
Nr data sporządzenia dokumentu	Nr. 1	Protokół weryfikacji	P. 3003.2022.661
z dnia 07.07.2022			
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych			
mgr inż. Tomasz Polowczyk			
Cielmowo, ul. Wązowa 9			
62-220 Niechanowo			
tel. kom. 696 774 118			

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia		Nazwa miejscowości		SZCZYTNIKI DUCHOWNE		GK.U.6640.460.2022	
Jednostka		nazwa		GNEZNO - gmina		300303_2	
evidencyjna		identyfikator		0028		SZCZYTNIKI DUCHOWNE	
Obręb		nazwa		SZCZYTNIKI DUCHOWNE		2	
evidencyjny		arkusz		2		Wg zasięgu	
Skala mapy/sekcje		1:500 / 6.180.18.21.4.3; 6.179.18.01.2.1		2000/6		PL-EVRF2007-NH	
Nazwa układu		prostopadłości		układu wysokości		Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Data opracowania mapy		18.07.2022		nie badano	
Nie wyklicza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji		*) Należy podać skrócony opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano istnienia obiektów inżynierskich - zanotować stosowną informację					

TABLE 1	
Year	Area (sq. miles)
1950	1,200
1951	1,250
1952	1,300
1953	1,350
1954	1,400
1955	1,450
1956	1,500
1957	1,550
1958	1,600
1959	1,650
1960	1,700
1961	1,750
1962	1,800
1963	1,850
1964	1,900
1965	1,950
1966	2,000
1967	2,050
1968	2,100
1969	2,150
1970	2,200
1971	2,250
1972	2,300
1973	2,350
1974	2,400
1975	2,450
1976	2,500
1977	2,550
1978	2,600
1979	2,650
1980	2,700
1981	2,750
1982	2,800
1983	2,850
1984	2,900
1985	2,950
1986	3,000
1987	3,050
1988	3,100
1989	3,150
1990	3,200
1991	3,250
1992	3,300
1993	3,350
1994	3,400
1995	3,450
1996	3,500
1997	3,550
1998	3,600
1999	3,650
2000	3,700
2001	3,750
2002	3,800
2003	3,850
2004	3,900
2005	3,950
2006	4,000
2007	4,050
2008	4,100
2009	4,150
2010	4,200
2011	4,250
2012	4,300
2013	4,350
2014	4,400
2015	4,450
2016	4,500
2017	4,550
2018	4,600
2019	4,650
2020	4,700
2021	4,750
2022	4,800
2023	4,850
2024	4,900
2025	4,950
2026	5,000
2027	5,050
2028	5,100
2029	5,150
2030	5,200

TABLE 2	
Year	Area (sq. miles)
1950	1,200
1951	1,250
1952	1,300
1953	1,350
1954	1,400
1955	1,450
1956	1,500
1957	1,550
1958	1,600
1959	1,650
1960	1,700
1961	1,750
1962	1,800
1963	1,850
1964	1,900
1965	1,950
1966	2,000
1967	2,050
1968	2,100
1969	2,150
1970	2,200
1971	2,250
1972	2,300
1973	2,350
1974	2,400
1975	2,450
1976	2,500
1977	2,550
1978	2,600
1979	2,650
1980	2,700
1981	2,750
1982	2,800
1983	2,850
1984	2,900
1985	2,950
1986	3,000
1987	3,050
1988	3,100
1989	3,150
1990	3,200
1991	3,250
1992	3,300
1993	3,350
1994	3,400
1995	3,450
1996	3,500
1997	3,550
1998	3,600
1999	3,650
2000	3,700
2001	3,750
2002	3,800
2003	3,850
2004	3,900
2005	3,950
2006	4,000
2007	4,050
2008	4,100
2009	4,150
2010	4,200
2011	4,250
2012	4,300
2013	4,350
2014	4,400
2015	4,450
2016	4,500
2017	4,550
2018	4,600
2019	4,650
2020	4,700
2021	4,750
2022	4,800
2023	4,850
2024	4,900
2025	4,950
2026	5,000
2027	5,050
2028	5,100
2029	5,150
2030	5,200

TABLE 3

TABLE 4	
Year	Area (sq. miles)
1950	1,200
1951	1,250
1952	1,300
1953	1,350
1954	1,400
1955	1,450
1956	1,500
1957	1,550
1958	1,600
1959	1,650
1960	1,700
1961	1,750
1962	1,800
1963	1,850
1964	1,900
1965	1,950
1966	2,000
1967	2,050
1968	2,100
1969	2,150
1970	2,200
1971	2,250
1972	2,300
1973	2,350
1974	2,400
1975	2,450
1976	2,500
1977	2,550
1978	2,600
1979	2,650
1980	2,700
1981	2,750
1982	2,800
1983	2,850
1984	2,900
1985	2,950
1986	3,000
1987	3,050
1988	3,100
1989	3,150
1990	3,200
1991	3,250
1992	3,300
1993	3,350
1994	3,400
1995	3,450
1996	3,500
1997	3,550
1998	3,600
1999	3,650
2000	3,700
2001	3,750
2002	3,800
2003	3,850
2004	3,900
2005	3,950
2006	4,000
2007	4,050
2008	4,100
2009	4,150
2010	4,200
2011	4,250
2012	4,300
2013	4,350
2014	4,400
2015	4,450
2016	4,500
2017	4,550
2018	4,600
2019	4,650
2020	4,700
2021	4,750
2022	4,800
2023	4,850
2024	4,900
2025	4,950
2026	5,000
2027	5,050
2028	5,100
2029	5,150
2030	5,200

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa sieci wodociągowej PE dn 110mm
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198 Kategoria Obiektu: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300303_2 Gniezno - gmina Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0028 Szczytniki Duchowne Numery działek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198
SPIS ZAWARTOŚCI	1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  2. Uzgodnienia 2.1. Wytyczne do projektowania 4/SW/TT/2022 z dnia 11.02.2022 2.2. Decyzja Wójta Gminy Gniezno z dnia 22.03.2022 2.3. Protokół z narady koordynacyjnej nr. GK.Z.6630.153.2022 z dnia 22.03.2022  3. Załączniki 3.1. Uproszczony wypis z rejestru gruntów 3.2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 3.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3.4. Zgody 3.5. Pozwolenie nr 427/2022/C z dnia 18.07.2022 na prowadzenie badań archeologicznych

DO NOT WRITE IN THESE SPACES

DATE: 11/1/80  
BY: [illegible]  
PAGE: 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót montażowych

INWESTOR	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa sieci wodociągowej PE dn 110mm				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198 Kategoria Obiektu: XXVI				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300303_2 Gniezno - gmina Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0028 Szczytniki Duchowne Numery działek ewidencyjnych: 187/26, 194/9, 198				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANÝCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Sebastian Stachowiak	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WKP/0138/PWOS/14	Branża sanitarna	Sierpień 2022	
Sprawdzający	mgr inż. Mateusz Bazela	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WKP/0411/PWOS/16	Branża sanitarna	Sierpień 2022	

### Zawartość opracowania

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2. Instrukcja pracowników przed przestąpieniem do realizacji robót
3. Środki techniczne i organizacja zabezpieczająca budowę

Information on the following pages is for the use of the following:

1. The following information is for the use of the following:

2. The following information is for the use of the following:

3. The following information is for the use of the following:



Name	Address	City	State	Zip
John Doe	123 Main St	New York	NY	10001
Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001
Bob Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601
Alice Brown	101 Pine St	Houston	TX	77001
David White	202 Cedar St	Phoenix	AZ	85001
Mary Green	303 Birch St	San Antonio	TX	78101

4. The following information is for the use of the following:
1. The following information is for the use of the following:
  2. The following information is for the use of the following:
  3. The following information is for the use of the following:

## **1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

### **1.1 Podstawa prawna**

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. NR. 106, poz. 1126 nr. 109, poz. 1157 nr. 120, poz. 1268 z dnia 2001r. nr. 5, poz 42 nr. 100, 1085 nr. 110, poz. 1190 nr. 115, poz 1229, nr. 129, poz. 1439 nr. 154, poz. 1800 oraz z 2002r. nr. 74, poz. 676) na podstawie rozdziału 3 art. 20 pkt. 1b kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan bioz” w którym należy uwzględnić zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu.

### **1.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej PE dn 110 w m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198.

### **1.3 Wykaz istniejących obiektów**

na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty:

#### **1) Naziemne:**

- linia energetyczna

#### **2) podziemne:**

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,
- sieć gazowa

### **1.4 Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia**

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,
- sieć gazowa

### **1.5 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas i występowania**

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w czasie następujących robót:

- wykonywanie robót ziemnych,
- umacnianie wykopów,
- transport rur
- transport materiałów do miejsca ich wbudowania,
- montaż rur w wykopach,
- wykonywanie podsypki pod rurociągi,

Oprócz zagrożeń zdrowia i życia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane prowadzeniem robót, do których należą:

- wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowaniem i transportem urobku,
- hałas pochodzący od środków transportu, urządzeń i elektronarzędzi.

## **1.6 Miejsce i czas występowania zagrożeń**

Miejsca występowania zagrożenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu czas występowania zagrożenia

- w trakcie realizacji całego zadania

zagrożenie przysypania ziemią wystąpi przy:

- wykonaniu wykopu bez zabezpieczenia skarp pod rurociągi

- wykonaniu wykopów liniowych bez rozparcia pod przewody i rurociągi

zagrożenia upadku z wysokości nastąpi gdy:

- realizacja montażu urządzeń na przewodach i sieciach

- zagrożeniem będzie praca przy użyciu urządzeń z napędem elektrycznym

## **1.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych.

W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

- Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń.
- Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
- Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP.
- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników.
- Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

## **1.8 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych wynikających z wykonywania robót w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci wodociągowej należy przeprowadzić instruktaż pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy z uwzględnieniem stosowanych urządzeń i narzędzi. Zapoznać pracowników ze specyfiką obiektu celem uniknięcia przypadkowych zdarzeń i zagrożeń. Przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bhp i p.poż. dla określonego zakresu robót zwłaszcza montażowych, prób ciśnieniowych itp.

Pracowników z odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami i praktyką zawodową należy zaznajomić z dokumentacją techniczną dotyczącą zadania. Poszczególne grupy zawodowe winny być przeznaczone do określonych zadań i zapoznane z instrukcjami obsługi stosowanych maszyn i urządzeń, przed ich uruchomieniem. Zachować odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

– szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to winno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

– szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem określonej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

## **2 Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę**

Podstawowym środkiem zabezpieczającym teren budowy przed dostępem osób trzecich jest:

- wygrodzenie odcinka robót zgodnie z „Szczegółowymi warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia- Załącznik nr. 1 do 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)
- tablica informacyjna o zakresie wstępu na budowę osobą postronnym
- ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poż. ze środkami gaśniczymi do substancji ropopochodnych
- ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu

Projektant: mgr inż. Sebastian Stachowiak

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie instalacji i sieci gazowych  
nr ewid. WKP/0138/PWOS/14

Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Bazela

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie instalacji i sieci gazowych  
nr ewid.: WKP/0411/PWOS/16



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno  
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87  
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 30.599.700,00 zł  
[www.pwikgniezno.com.pl](http://www.pwikgniezno.com.pl), e-mail: [sekretariat@pwikgniezno.com.pl](mailto:sekretariat@pwikgniezno.com.pl)

Gniezno, dnia 11.02.2022r.

TTO.415.70.2022

**Gmina Gniezno**  
**Al. Reymonta 9-11**  
**62-200 Gniezno**

## WARUNKI TECHNICZNE Nr 4/SW/TT/2022

### Budowy sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.01.2022 r., (data wpływu do PWiK: 11.02.2022r.) podajemy warunki techniczne budowy sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne:

**Lokalizacja przedsięwzięcia:** gm. Gniezno, m. Szczytniki Duchowne działka numer 187/26, ark. 2.

**Miejsce włączenia:** m. Szczytniki Duchowne, sieć wodociągowa PVC, DN 160 mm w działce numer 194/9, ark. 2, za zgodą właściciela działki.

**Sposób włączenia:** włączenie wykonać przy pomocy trójnika ŻE 150/100 mm wraz z zasuwą odcinającą ŻE 100 mm, w działce numer 194/29, ark. 2 i dalej sieć wodociągową prowadzić w drodze o numerze działki 187/26, ark. 2.

**Parametry sieci:** projektowaną sieć wykonać z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11, DN 110 x 10,0 mm. Na sieci należy zaprojektować hydrant p. poż. DN 80 mm wraz z zasuwą odcinającą.

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej musi być zgodne z warunkami technicznymi wykonania, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami oraz obowiązującymi przepisami szczegółowymi i normami.

W okresie jednego miesiąca od daty wystawienia niniejszych warunków technicznych, Inwestor może zgłaszać do nich uwagi. Brak uwag uważa się za akceptację warunków technicznych.

### ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane należy wykonać projekt techniczny sieci wodociągowej. Wykonawcą projektu technicznego może być wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia projektowe.
2. Projekt winien zawierać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikające z przepisów szczególnych, a także opis techniczny i część rysunkową, niezbędne do wykonania sieci.
3. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej uzgodniony musi zostać przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy właściwym Starostwie Powiatowym.
4. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej uzgodniony musi zostać przez zarządców dróg, przez które przechodzić będzie sieć. W związku z powyższym Inwestor winien wystąpić do zarządców dróg z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej.
5. W przypadku przechodzenia sieci przez działki nie będące własnością Inwestora (za wyjątkiem działek stanowiących pasy drogowe dróg publicznych), Inwestor zobowiązany jest do ustanowienia notarialnej służebności, polegającej na prawie budowy i eksploatacji sieci w działkach stanowiących własność osób

trzecich. Dokument potwierdzający uzyskanie takiej służebności należy załączyć do projektu sieci przed jego uzgodnieniem w PWiK.

6. Po załatwieniu w/w spraw należy przedłożyć minimum pięć egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci do uzgodnienia w tut. Przedsiębiorstwie, z których jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie.

## ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIÓR SIECI

1. Przed przystąpieniem do zamierzonych robót Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.
3. Inwestor wykonujący sieć wodociągową zobowiązany jest do bezwzględnego powiadomienia PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie o terminie rozpoczęcia prac, przed ich rozpoczęciem.
4. Wykonawca sieci winien posiadać niezbędne uprawnienia budowlane.
5. Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej posiadać muszą stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.
6. Celem ustalenia głębokości istniejących urządzeń podziemnych, należy wykonać przekopy próbne.
7. **Włączenie w istniejącą sieć wodociągową wykonane może zostać wyłącznie przez PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie.**
8. **Podstawą wykonania włączenia w istniejącą sieć wodociągową jest podpisanie z PWiK „Umowy o wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien uzgodnić w Wydziale Technicznym i Obsługi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin wykonania włączenia. Druk „Umowy o wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej” stanowi załącznik do niniejszych warunków technicznych. Umowę tą należy podpisać przed rozpoczęciem prac związanych z włączeniem do sieci.**
9. Na dzień podpisywania „Umowy o wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej” Inwestor winien dostarczyć pracownikowi Wydziału Technicznego i Obsługi Odbiorcy następujące dokumenty:
  - kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
  - kopię decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym, wydaną przez zarządcę drogi,
  - dokument poświadczający uzyskanie służebności, polegającej na prawie budowy i eksploatacji sieci w działkach nie będących własnością Inwestora.
10. Na dzień wykonywania przez PWiK włączenia w istniejącą sieć, Inwestor winien posiadać:
  - wykonany wykop, umożliwiający pracownikom PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie dokonanie włączenia nowobudowanej sieci w istniejącą sieć wodociągową,
  - kopię stosownych certyfikatów i aprobat technicznych na wszystkie użyte materiały,W przypadku niespełnienia przez Inwestora wymogów określonych w pkt. 10 niniejszych warunków technicznych, PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie odstąpi od wykonania włączenia w sieć, a następnie obciąży Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikającymi z konieczności przyjazdu pracowników na miejsce budowy.
11. Inwestor zobowiązany jest do ułożenia 30 cm ponad siecią (na całej jej długości) niebieskiej taśmy lokalizacyjnej z metalową wkładką, umożliwiającą późniejszą lokalizację sieci. Końce wkładki oraz taśmy należy połączyć, z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza się zastosowanie oddzielnie taśmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm<sup>2</sup>). W takim przypadku taśmę należy ułożyć 30 cm nad rurociągiem, a drut 5 cm nad rurociągiem. Drut należy połączyć w sposób analogiczny do opisanej powyżej metalowej wkładki taśmy lokalizacyjnej.
12. Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci wodociągowej do odbioru technicznego. **Odbioru dokonuje pracownik Wydziału Technicznego i Obsługi Odbiorcy PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie (tel.: 61-424-59-36).**  
Odbiór techniczny składać się będzie z dwóch etapów:
  - etap pierwszy – oględziny **w stanie odkrytym** wykonanej sieci. Na okoliczność wykonanych oględzin sieci, pracownik PWiK sporządzi notatkę służbową określającą prawidłowość lub nieprawidłowość wykonanych prac. W notatce tej opisane zostaną również dalsze czynności, konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego sieci. W chwili dokonywania oględzin sieć musi być wykonana w całości. Dopuszcza się wykonywanie odbiorów częściowych, na zasadach ustalonych z PWiK.

- etap drugi – przygotowanie przez pracownika PWiK protokołu odbioru technicznego sieci oraz podpisanie protokołu przez pracownika PWiK i Inwestora.
13. W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokołu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia do PWiK w ciągu 30 dni od daty oględzin sieci:
- geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego z zaznaczonymi długościami i głębokości wszystkich elementów sieci oraz średnicą rurociągów),
  - dokumentu potwierdzającego wynik bakteriologicznego badania próbki pobranej z nowobudowanej sieci, stwierdzającego możliwość spożywania wody przez ludzi,
  - protokołu odbioru pasa drogowego po zakończeniu robót, wydanego przez zarządcę drogi (jeżeli wykonanie sieci wymagało zajęcia pasa drogowego),
  - kopii stosownych certyfikatów i aprobat technicznych na wszystkie użyte do budowy sieci materiały.
- Warunkiem sporządzenia protokołu odbioru technicznego sieci będzie ponadto pozytywna opinia pracownika PWiK dokonującego oględzin sieci, zawarta w notatce służbowej sporządzonej w trakcie oględzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin nieprawidłowości w wykonaniu sieci, w celu uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokonać usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty oględzin sieci dokumentów wymaganych do odbioru technicznego sieci lub nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie oględzin sieci, może skutkować odcięciem dostawy wody przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentów lub usunięcia nieprawidłowości oraz podpisania przez Inwestora protokołu odbioru technicznego.
14. Z chwilą podpisania protokołu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowiązuje się do udzielenia **36 miesięcy gwarancji** na wykonywaną sieć.
15. Odebrana sieć zostanie przejęta do eksploatacji przez PWiK.
16. **Zabrania się pobierania wody z sieci (za wyjątkiem poboru próbki do badania oraz płukania sieci przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzającego możliwość spożywania wody przez ludzi, a także przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.**
17. **Za wykonane przez PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie czynności służące podłączeniu do sieci wodociągowej oraz czynności odbiorowe, naliczona zostanie opłata w wysokości określonej w „Umowie o wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej”.**
18. **Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od daty ich wystawienia.**

inspektor  
ds. sieci wod-kan.  
Rafał Sierżakowski

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's views on the state of the Union and the progress of the war. The President discusses the military situation, the financial state of the country, and the political climate. He also mentions the recent death of General Grant and the appointment of General Sherman to command the Army of the Potomac.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862. It provides a detailed account of the financial operations of the government during the year 1861. The report includes information on the revenue, the expenditures, and the public debt. It also discusses the various measures that have been taken to manage the finances of the country during the war.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 15, 1862. It provides a detailed account of the operations of the Department of the Interior during the year 1861. The report includes information on the land sales, the mineral operations, and the management of the public lands. It also discusses the various measures that have been taken to develop the resources of the interior.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 20, 1862. It provides a detailed account of the military operations of the Army during the year 1861. The report includes information on the campaigns, the battles, and the movements of the troops. It also discusses the various measures that have been taken to supply and support the army.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 25, 1862. It provides a detailed account of the operations of the Navy during the year 1861. The report includes information on the fleet, the ships, and the movements of the vessels. It also discusses the various measures that have been taken to maintain and improve the Navy.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated February 1, 1862. It provides a detailed account of the diplomatic operations of the State Department during the year 1861. The report includes information on the relations with foreign countries, the treaties, and the consular services. It also discusses the various measures that have been taken to conduct the foreign affairs of the United States.

**GR.7230.020.2022**

**D E C Y Z J A 020/2022**

**na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 735) art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt.2, ust 3 i 15, art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1376), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 marca 2022 r., w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej, złożonego przez Pana **Sebastiana Stachowiaka**, ul. Roosevelta 74a/5, 62-200 Gniezno, działającą z upoważnienia inwestora **Gminy Gniezno**, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno.

**pełniąc funkcję zarządcy dróg gminnych**

**zezwalam**

na lokalizację trasy projektowanej sieci wodociągowej PE Dn 110 w pasie drogowym drogi gminnej nr **287034P** w miejscowości **Szczytniki Duchowne** (dz. ewid. 194/9, 198 obręb Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno), w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej decyzji mapie do celów projektowych w skali 1:500 z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji jest równoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, jednakże nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić do Gminy Gniezno, w terminie wystarczającym by decyzja za zajęcie pasa drogowego stała się ostateczna, w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40ust. 8 ustawy o drogach publicznych zostaną naliczone opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

**2. Za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim ww. urządzeń bez zezwolenia zarządcy drogi pobierane są kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty.**

(art. 40. ust. 12 ustawy o drogach publicznych)

**URZĄD GMINY**

**w Gnieźnie**

województwo wielkopolskie

**Stwierdzam**

**2022 -08- 0 9**

Gniezno, dnia .....

Sekretarz Gminy Gniezno

Hanna Wrzaskowska

3. Uzgodnienia z właścicielami urządzeń technicznych przebiegu projektowanej lokalizacji sieci wodociągowej.
4. Dla robót prowadzących w granicy pasa drogowego należy opracować projekt oznakowania i zabezpieczenia robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz.U.03.177.1729 ze zm.).
5. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu.
6. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dokonać w poboczu pasa drogowego w wykopie otwartym w działce nr 194/9.
7. Przejście poprzeczne pod nawierzchnią drogi gminnej należy zaprojektować przeciskiem z zastosowaniem rury ochronnej na głębokości min.1,00 m od powierzchni terenu do górnej krawędzi rury ochronnej, ze szczególnym uwzględnieniem §140 pkt. 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2015.124 ze zm.).
8. Pobocze otworzyć, zagęścić, zajęty obszar obsiać trawą.
9. W okresie od grudnia do końca lutego obowiązuje zakaz prowadzenia robót w pasie drogowym.
10. Zabrania się prowadzenia robót w okresie mrozów.
11. **Roboty prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi, uwzględniając prawa osób trzecich.**
11. Wykop w pasie winien mieć formę wąskoprzestrzennego.
12. Grunt w wykopie zagęszczać warstwami 20 – 30 cm do maksymalnego wskaźnika zagęszczenia w jezdni do min.0,98.
13. Zabrania się lokalizowania obiektów wyniesionych ponad nawierzchnie jezdni.
14. Przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po wykonaniu prac własnym staraniem i na własny koszt, oraz zgłosić do odbioru w terminie 14 dni.
15. Stosować elementy infrastrukturalne o żywotności co najmniej 50 lat.
16. Wszelkie odkształcenia w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac będą usuwane na koszt inwestora robót.

Stwierdzam  
2022-08-09  
Gniezno, dnia .....

Sekretarz Gminy Gniezno  
  
Hanna Wrzaskowska


ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ww. urządzenia infrastruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Zatem należy orzec jak w sentencji.

## POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo wykonawstwa robót budowlanych należy się zwrócić do Wójta Gminy Gniezno przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót, o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzenia obcego. Niniejsza decyzja ważna jest dwa lata od dnia wydania.

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno. Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zrzec się prawa odwołania. Zrzeczenie się prawa odwołania przez wszystkie strony postępowania skutkuje tym, że niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje w formie oświadczenia, które winno zostać skierowane do tut. Organu przez upływem terminu do wniesienia odwołania.

  
Wójt Gminy Gniezno  
*M. Suplicka*  
Maria Suplicka

**URZĄD GMINY**  
w Gnieźnie  
województwo wielkopolskie

Zgodność odpisu z treścią oryginału  
Stwierdzam  
Gniezno, dnia 2022-08-09...

Sekretarz Gminy Gniezno  
*Hanna Wrzaskowska*  
Hanna Wrzaskowska

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – cz. III ust.44 kol.4 pkt 9 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

### Załącznik:

1. Plan sytuacyjny z przedstawioną lokalizacją przyłącza wodociągowego w skali 1:500– 1 egz.

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. aa (Bernadetta Zakrzewska 61 424 57 52)

**PODINSPEKTOR**  
*Bernadetta Zakrzewska*  
Bernadetta Zakrzewska

17. Roboty wykonać przy zajęciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i powodowania utrudnień w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
18. Podczas robót należy nie dopuścić do zanieczyszczenia pasa drogowego, który nie znajduje się w obrębie wykonywania robót instalacyjnych. W przypadku zanieczyszczenia jezdni należy bezzwłocznie teren drogi posprzątać.
- 19. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych, oraz niezgodnie z zatwierdzoną lokalizacją, koszty przełożenia tych urządzeń ponosi Inwestor.**
20. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi właściciel przyłącza gazowego zobowiązany zostanie do pokrycia kosztów przebudowy lub przełożenia ww. urządzenia wynikających z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
21. Zgodnie z art. 39 ww. ustawy o drogach publicznych poucza się inwestora o obowiązku:
- Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonawstwa robót budowlanych.
22. Zezwolenie na urządzenia w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jej wydania budowa przedmiotowego urządzenia nie zostanie rozpoczęta.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1376) zabrania się lokalizacji w pasach drogowych obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 39 ust. 3 w/w ustawy dopuszczono lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 39 ust. 3a te same ustawy w decyzji określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji, zachodzą przesłanki określone w art. 39

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a 10% grade, a 15% grade, and a 20% grade. The road is labeled 'W' and 'Z'. The drawing includes a centerline, a dashed line for the road edge, and a solid line for the road edge. The road is labeled 'W' and 'Z'.

Nazwa miejscowości		Nazwa miejscowości	
Jednostka		Jednostka	
Identyfikator nazwa		Identyfikator nazwa	
Identyfikator nazwa		Identyfikator nazwa	
Obwód ewidencyjny		Obwód ewidencyjny	
arkusz		arkusz	
dziłka		dziłka	
Wg zasięgu		Wg zasięgu	
Skala mapy/Sejcie		Skala mapy/Sejcie	
1:500 / 6.180.18.121.43; 6.179.18.01.2.1		1:500 / 6.180.18.121.43; 6.179.18.01.2.1	
Nazwa układu		Nazwa układu	
prostopkątnych		prostopkątnych	
współrzędnych		współrzędnych	
Oznaczenie granic obszaru, który był		Oznaczenie granic obszaru, który był	
przedmiotem aktualizacji		przedmiotem aktualizacji	
Informacja o sąsiedztwach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Informacja o sąsiedztwach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)	
Data opracowania mapy		Data opracowania mapy	
18.02.2022		18.02.2022	
Nie wykluza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji!		Nie wykluza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji!	
*) Należy podać skrótowo opis składowych punktów wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie		*) Należy podać skrótowo opis składowych punktów wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie	

**URZĄD GMINY**  
w Gnieźnie  
województwo wielkopolskie

Wartość odpisu z treści oryginału  
Stwierdam  
Gniezno dnia 2022-08-09

Proj. sieć wodociągowa  
PE dn 110 ok. L=147m

PODINSPEKTOR

2022-03-17

Projektowana zaswa  
odcinająca DN100 PN10  
RV  
194/11

120.84  
121.89  
121.88  
121.8  
119.97  
194/9

121.5

37/2 91

PSV

121.77

8/2

121.5

120.5

121.2

Gniezno  
owska  
31/12  
07/12

187/12

5  
Hann  
Sekretariat

100.00

15.09.2015

1214

[illegible]

RVI

Proj. sieć wodociągowa  
PE dn 110 ok. L=147m

[illegible]

12.1

1. General Information	
1.1. Name of the Project	1.2. Date of the Report
1.3. Name of the Client	1.4. Name of the Consultant
1.5. Address of the Client	1.6. Address of the Consultant
1.7. Phone Number of the Client	1.8. Phone Number of the Consultant
1.9. Email Address of the Client	1.10. Email Address of the Consultant
1.11. Name of the Project Manager	1.12. Name of the Project Engineer
1.13. Name of the Project Assistant	1.14. Name of the Project Supervisor
1.15. Name of the Project Coordinator	1.16. Name of the Project Director
1.17. Name of the Project Officer	1.18. Name of the Project Secretary
1.19. Name of the Project Clerk	1.20. Name of the Project Receptionist
1.21. Name of the Project Cleaner	1.22. Name of the Project Gardener
1.23. Name of the Project Cook	1.24. Name of the Project Driver
1.25. Name of the Project Porter	1.26. Name of the Project Security Guard
1.27. Name of the Project Janitor	1.28. Name of the Project Maintenance Worker
1.29. Name of the Project Electrician	1.30. Name of the Project Plumber
1.31. Name of the Project Carpenter	1.32. Name of the Project Painter
1.33. Name of the Project Welder	1.34. Name of the Project Blacksmith
1.35. Name of the Project Blacksmith	1.36. Name of the Project Blacksmith
1.37. Name of the Project Blacksmith	1.38. Name of the Project Blacksmith
1.39. Name of the Project Blacksmith	1.40. Name of the Project Blacksmith
1.41. Name of the Project Blacksmith	1.42. Name of the Project Blacksmith
1.43. Name of the Project Blacksmith	1.44. Name of the Project Blacksmith
1.45. Name of the Project Blacksmith	1.46. Name of the Project Blacksmith
1.47. Name of the Project Blacksmith	1.48. Name of the Project Blacksmith
1.49. Name of the Project Blacksmith	1.50. Name of the Project Blacksmith
1.51. Name of the Project Blacksmith	1.52. Name of the Project Blacksmith
1.53. Name of the Project Blacksmith	1.54. Name of the Project Blacksmith
1.55. Name of the Project Blacksmith	1.56. Name of the Project Blacksmith
1.57. Name of the Project Blacksmith	1.58. Name of the Project Blacksmith
1.59. Name of the Project Blacksmith	1.60. Name of the Project Blacksmith
1.61. Name of the Project Blacksmith	1.62. Name of the Project Blacksmith
1.63. Name of the Project Blacksmith	1.64. Name of the Project Blacksmith
1.65. Name of the Project Blacksmith	1.66. Name of the Project Blacksmith
1.67. Name of the Project Blacksmith	1.68. Name of the Project Blacksmith
1.69. Name of the Project Blacksmith	1.70. Name of the Project Blacksmith
1.71. Name of the Project Blacksmith	1.72. Name of the Project Blacksmith
1.73. Name of the Project Blacksmith	1.74. Name of the Project Blacksmith
1.75. Name of the Project Blacksmith	1.76. Name of the Project Blacksmith
1.77. Name of the Project Blacksmith	1.78. Name of the Project Blacksmith
1.79. Name of the Project Blacksmith	1.80. Name of the Project Blacksmith
1.81. Name of the Project Blacksmith	1.82. Name of the Project Blacksmith
1.83. Name of the Project Blacksmith	1.84. Name of the Project Blacksmith
1.85. Name of the Project Blacksmith	1.86. Name of the Project Blacksmith
1.87. Name of the Project Blacksmith	1.88. Name of the Project Blacksmith
1.89. Name of the Project Blacksmith	1.90. Name of the Project Blacksmith
1.91. Name of the Project Blacksmith	1.92. Name of the Project Blacksmith
1.93. Name of the Project Blacksmith	1.94. Name of the Project Blacksmith
1.95. Name of the Project Blacksmith	1.96. Name of the Project Blacksmith
1.97. Name of the Project Blacksmith	1.98. Name of the Project Blacksmith
1.99. Name of the Project Blacksmith	1.100. Name of the Project Blacksmith

2. Project Description

2.1. Project Name

2.2. Project Location

2.3. Project Start Date

2.4. Project End Date

2.5. Project Budget

2.6. Project Status

3. Project Objectives	
3.1. Objective 1	3.2. Objective 2
3.3. Objective 3	3.4. Objective 4
3.5. Objective 5	3.6. Objective 6
3.7. Objective 7	3.8. Objective 8
3.9. Objective 9	3.10. Objective 10
3.11. Objective 11	3.12. Objective 12
3.13. Objective 13	3.14. Objective 14
3.15. Objective 15	3.16. Objective 16
3.17. Objective 17	3.18. Objective 18
3.19. Objective 19	3.20. Objective 20
3.21. Objective 21	3.22. Objective 22
3.23. Objective 23	3.24. Objective 24
3.25. Objective 25	3.26. Objective 26
3.27. Objective 27	3.28. Objective 28
3.29. Objective 29	3.30. Objective 30
3.31. Objective 31	3.32. Objective 32
3.33. Objective 33	3.34. Objective 34
3.35. Objective 35	3.36. Objective 36
3.37. Objective 37	3.38. Objective 38
3.39. Objective 39	3.40. Objective 40
3.41. Objective 41	3.42. Objective 42
3.43. Objective 43	3.44. Objective 44
3.45. Objective 45	3.46. Objective 46
3.47. Objective 47	3.48. Objective 48
3.49. Objective 49	3.50. Objective 50
3.51. Objective 51	3.52. Objective 52
3.53. Objective 53	3.54. Objective 54
3.55. Objective 55	3.56. Objective 56
3.57. Objective 57	3.58. Objective 58
3.59. Objective 59	3.60. Objective 60
3.61. Objective 61	3.62. Objective 62
3.63. Objective 63	3.64. Objective 64
3.65. Objective 65	3.66. Objective 66
3.67. Objective 67	3.68. Objective 68
3.69. Objective 69	3.70. Objective 70
3.71. Objective 71	3.72. Objective 72
3.73. Objective 73	3.74. Objective 74
3.75. Objective 75	3.76. Objective 76
3.77. Objective 77	3.78. Objective 78
3.79. Objective 79	3.80. Objective 80
3.81. Objective 81	3.82. Objective 82
3.83. Objective 83	3.84. Objective 84
3.85. Objective 85	3.86. Objective 86
3.87. Objective 87	3.88. Objective 88
3.89. Objective 89	3.90. Objective 90
3.91. Objective 91	3.92. Objective 92
3.93. Objective 93	3.94. Objective 94
3.95. Objective 95	3.96. Objective 96
3.97. Objective 97	3.98. Objective 98
3.99. Objective 99	3.100. Objective 100



Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu  
przeprowadzonej przez Starostę Gnieźnieńskiego sposobem elektronicznym

Monika  
Majewska;  
Powiat  
Gnieźnieński

Elektronicznie  
podpisany przez  
Monika Majewska;  
Powiat  
Gnieźnieński  
Data: 2022.03.22  
20:41:22 +01'00'

Znak sprawy: GK.Z.6630.153.2022

Termin zakończenia narady: 2022-03-22

Wnioskodawca: Stachowiak Instal Projekt Sebastian Stachowiak Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo  
62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 74A/5, wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gniezno - gmina, Obr.: 0028, Dz.: 187/26, 194/9, 198

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociągowej; rozdzielcza

Informacje uzupełniające:

średnica 110 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	DUON Dystrybucja S.A. Waldemar Gaca	nie dotyczy Nie dotyczy
2.	ENEA Operator S.A.RD Mogilno Przemysław Klimacki	nie dotyczy Nie dotyczy
3.	ENEA Operator sp. z o.o. Paweł Woroch	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	ENERGA - Operator S.A. RD Słupca Andrzej Siepielski	nie dotyczy Nie dotyczy
5.	Fiberhost S.A. Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6.	Gmina Kiszkowo Leszek Czubaszek	nie dotyczy Nie dotyczy
7.	Gmina Łubowo Marta Kalmus	nie dotyczy Nie dotyczy

8.	Gmina Niechanowo	nie dotyczy
	Aneta Rekruciak	Nie dotyczy
9.	Hawe Telekom	nie dotyczy
	Bartosz Piętka	Nie dotyczy
10.	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk	nie dotyczy
	Marek Kuberka	Nie dotyczy
11.	Orange Polska	pozytywne bez uwag
	Marek Wichłacz	Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. Kalisz	nie dotyczy
	Waldemar Frankowski	Nie dotyczy
13.	PEC Gniezno sp. z o.o.	nie dotyczy
	Karol Kistowski	Nie dotyczy
14.	Powiatowy Zarząd Dróg	nie dotyczy
	Bartosz Moszczyński	Nie dotyczy
15.	PSE S.A. Oddział w Poznaniu	pozytywne bez uwag
	Lech Tatarski	Brak uwag
16.	PSG Gniezno	pozytywne z uwagami
	Wojciech Wawrzyniak	Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić na podstawie próbnych przekopów. W pobliżu sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie. Na czas wykonywania robót sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z PN- 91/M-34501 i obowiązującymi przepisami. Zachować normatywne odległości od istniejącej sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. O terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Gnieźnie, adres ul. Bolesława Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, adres e-mail gazownia.gniezno@psgaz.pl W miejscu skrzyżowania przewiertu z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie w wykopie otwartym.
17.	PWiK Sp. z o.o. Gniezno	pozytywne z uwagami
	Jan Kaliski	W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie znajduje się stosowna infrastruktura

		wodociągowa. Projekt techniczny sieci/przyłącza należy uzgodnić w PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie.
18.	RCI Bydgoszcz _____ Marcin Pietrowski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
19.	Remondis Aqua Trzemeszno _____ Adam Przychodzki	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20.	Servcom S.A. _____ Arkadiusz Kłosin	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
21.	STK "Satpol" _____ Jan Kaczkowski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
22.	Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci Telewizyjnej "PIEKARY" _____ Piotr Cieślewicz	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
23.	System gazociągów tranzytowych "EUROPOL GAZ" _____ Wacław Kołcon	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
24.	UM Gniezno - Referat Dróg Gminnych _____ Katarzyna Kroma	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
25.	UPC Polska Sp. z o.o. _____ Alan Krulikowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
26.	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. _____ Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27.	Zakład Gospodarki Komunalnej Witkowo _____ Danuta Górską-Ciesielska	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
28.	Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. Przysieka _____ Anna Antoniuk	nie dotyczy _____ Nie dotyczy

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono\*\*\*\*,
- ~~złożono~~\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Podmioty prawidłowo zawiadomione o naradzie, które w niej nie uczestniczyły:

1. Orange Polska
2. Fiberhost S.A. – Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych
3. WSS S.A. – Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych
4. Servcom S.A. – Arkadiusz Kłosin
5. ENEA Operator sp. z o.o. – Paweł Woroch
6. Remondis Aqua Trzemeszno – Adam Przychodzki

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Z up. Starosty Gnieźnieńskiego

Monika Majewska

Dyrektor Powiatowego Zarządu Geodezji  
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdym stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).

WTINEA – 6972

Wysogotowo, 09.05.2022 r.

**Stachowiak Instal Projekt**  
**Sebastian Stachowiak**  
ul. F. Roosevelta 74a/5  
62-200 Gniezno

**Dotyczy: Uzgodnienie i wyrażenie zgody na wybudowanie projektowanej sieci wodociągowej PE  
dn 110 w m. Szczytniki Duchowne, dz. 187/26, 194/9, 198.**

**FIBERHOST S.A. Wysogotowo,  
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 06.05.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza i kable abonenckie.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@fiberhost.com.pl.
5. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBERHOST S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

**fiberhost.com**

Fiberhost S.A.  
Adres korespondencyjny:  
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-  
081 Przeźmierowo

Adres rejestrowy:  
ul. Klaudy Potockiej 25  
60-211 Poznań

KRS: 0000056936  
Sąd Rejonowy Poznań  
- Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział  
Gospodarczy

NIP: 7791002618,  
REGON: 630239680  
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł  
BDO: 000010971



6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBERHOST S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypianiem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBERHOST S.A.
7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
8. Wszelkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBERHOST S.A.
10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24<sup>00</sup> do 6<sup>00</sup>).
11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).
12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.
14. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
15. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we

**fiberhost.com**

Fiberhost S.A.  
Adres korespondencyjny:  
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-  
081 Przeźmierowo

Adres rejestrowy:  
ul. Kludy Potockiej 25  
60-211 Poznań

KRS: 0000056936  
Sąd Rejonowy Poznań  
- Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział  
Gospodarczy

NIP: 7791002618,  
REGON: 630239680  
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł  
BDO: 000010971



własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której FIBERHOST S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawiania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.

17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: [maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl](mailto:maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl), tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
18. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

*Adrianna Kowalak*

**Fiberhost S.A.**  
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84  
62-081 Przeźmierowo  
NIP 7791002618 REGON 630239680  
KRS 0000056936

Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnień:

**Adrianna Kowalak**

e-mail: [uzgodnienia@fiberhost.com.pl](mailto:uzgodnienia@fiberhost.com.pl)

tel. 732 448 372

**fiberhost.com**

Fiberhost S.A.  
Adres korespondencyjny:  
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo

Adres rejestrowy:  
ul. Klauzyny Potockiej 25  
60-211 Poznań

KRS: 0000056936  
Sąd Rejonowy Poznań  
- Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział  
Gospodarczy

NIP: 7791002618,  
REGON: 630239680  
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł  
BDO: 000010971


...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

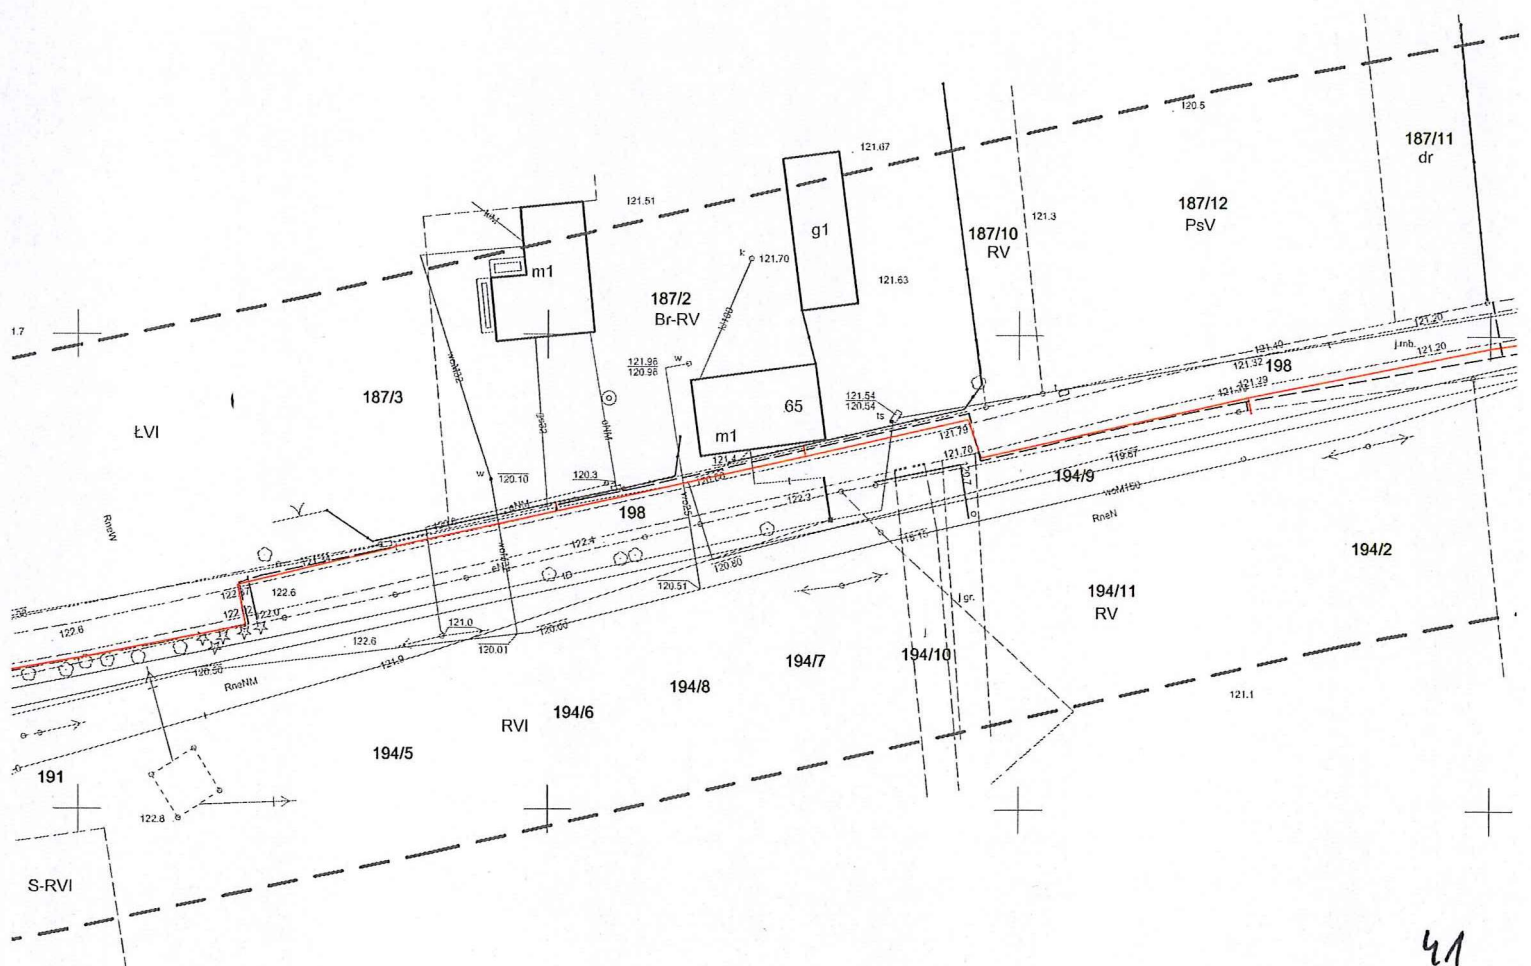



Do: **Stachowiak Instal Projekt**  
**Sebastian Stachowiak**  
ul. F. Roosevelta 74a/5  
62-200 Gniezno

Temat: **Uzgodnienie i wyrażenie zgody na wybudowanie projektowanej sieci wodociągowej PE dn 110 w m. Szczytniki Duchowne, dz. 187/26, 194/9, 198.**

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 06.05.2022 r. Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, iż na dzień 09.05.2022 r., na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

*Adrianna Kowalak*

ADRIANNA KOWALAK

SPECJALISTA DS. UZGODNIEŃ

**Operator WSS Sp. z o.o.**  
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84  
62-081 Przeźmierowo  
NIP: 7781460006, REGON 301007259  
KRS 0000321206

-----  
Sprawę prowadzi:  
Adrianna Kowalak  
Tel: 732 448 372  
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

7. The seventh part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

8. The eighth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

9. The ninth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

10. The tenth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

11. The eleventh part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

12. The twelfth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

Nazwa obiektu:		Słecz wodociągowa		Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania	
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Sebastian Stachowiak		WKP/0138/PWOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Mateusz Bazela		WKP/0411/PWOS/16			
Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1		Skala 1 : 500		Data: 02.2022	

Inwestor:		Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	
Jednostka projektowa:		STACHOWIAK mgr inż. Sebastian Stachowiak ul. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno tel. 508 088 221 NIP: 664-000-50-REGON: 1408793421	
Inwestycja:		Budowa sieci wodociągowej PE dn 110 w m. Szczepanów Duchowny, gm. Gniezno, dz. 187/26, 194/9, 198	

Nazwa obiektu:		Słecz wodociągowa		Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania	
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Sebastian Stachowiak		WKP/0138/PWOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Mateusz Bazela		WKP/0411/PWOS/16			
Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1		Skala 1 : 500		Data: 02.2022	


Nazwa obiektu:		Słecz wodociągowa		Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania	
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Sebastian Stachowiak		WKP/0138/PWOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Mateusz Bazela		WKP/0411/PWOS/16			
Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1		Skala 1 : 500		Data: 02.2022	

Nazwa obiektu:		Słecz wodociągowa		Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania	
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Sebastian Stachowiak		WKP/0138/PWOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Mateusz Bazela		WKP/0411/PWOS/16			
Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1		Skala 1 : 500		Data: 02.2022	

Nazwa obiektu:		Słecz wodociągowa		Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania	
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Sebastian Stachowiak		WKP/0138/PWOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Mateusz Bazela		WKP/0411/PWOS/16			
Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1		Skala 1 : 500		Data: 02.2022	

Nazwa obiektu:		Słecz wodociągowa		Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania	
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Sebastian Stachowiak		WKP/0138/PWOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Mateusz Bazela		WKP/0411/PWOS/16			
Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1		Skala 1 : 500		Data: 02.2022	

Nazwa obiektu:		Słecz wodociągowa		Nazwa rysunku:		Plan zagospodarowania	
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Sebastian Stachowiak		WKP/0138/PWOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Mateusz Bazela		WKP/0411/PWOS/16			
Nr umowy/zadania:		Rys. nr 1		Skala 1 : 500		Data: 02.2022	

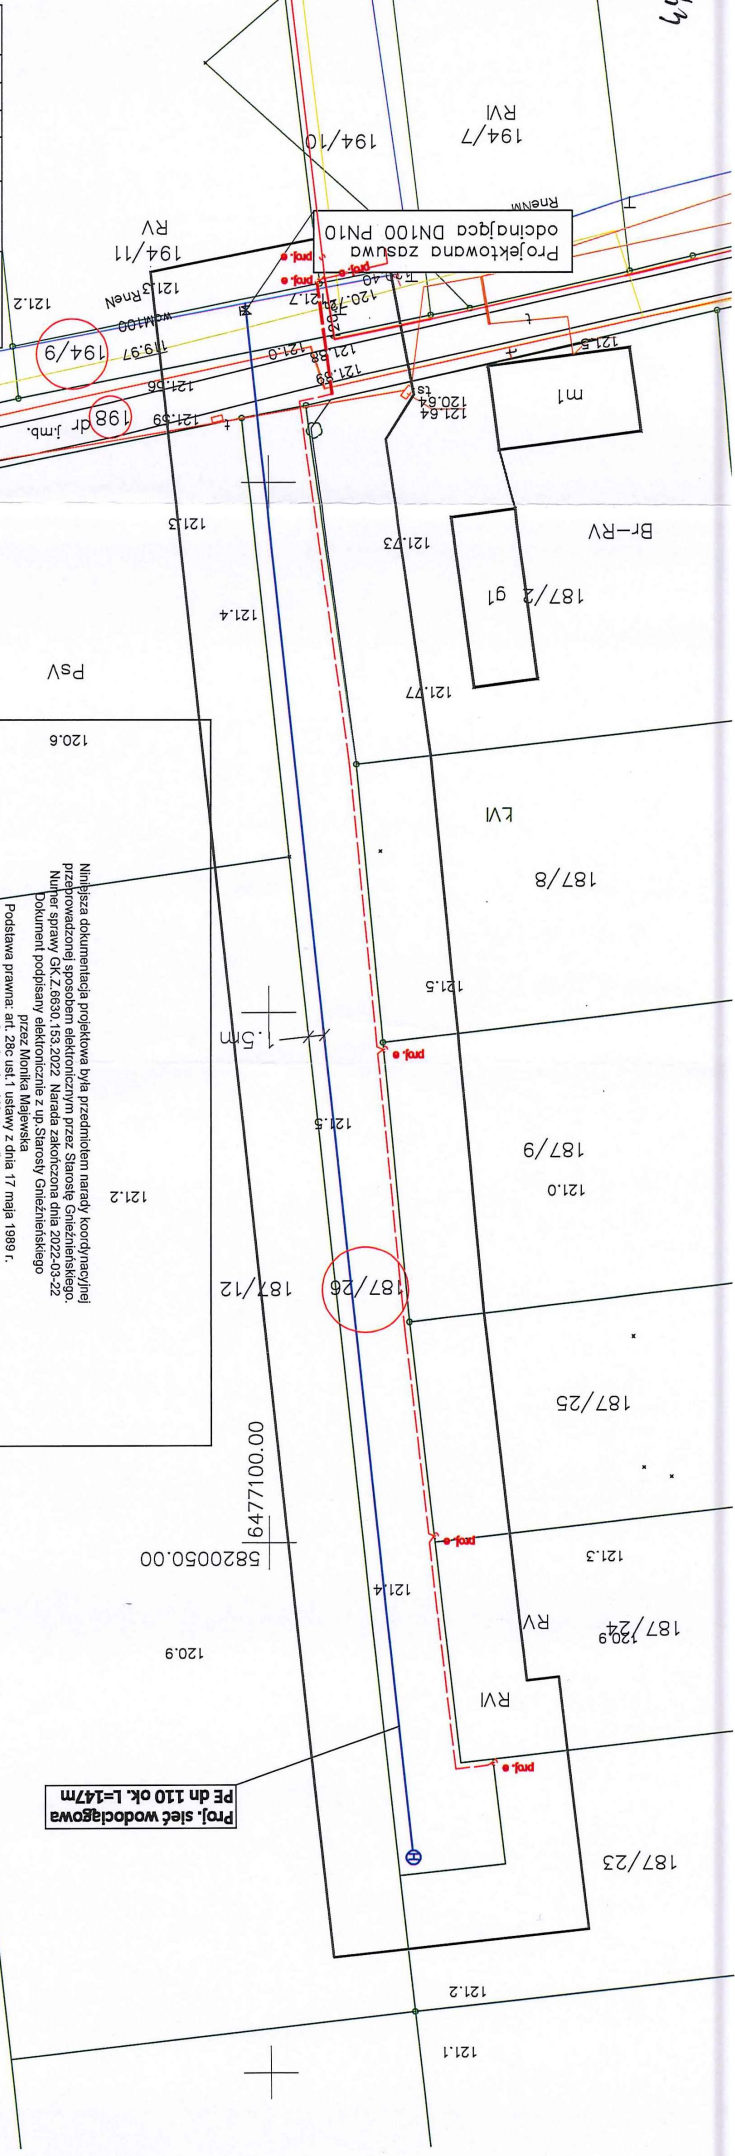

PE dn 110 ok. L=147m



## STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

Województwo: wielkopolskie  
Powiat: gnieźnieński

GK.U.6621.459.2022

## Uproszczony wypis z rejestru gruntów

według stanu na dzień: 2022-01-28 08:50:01

Jednostka rejestrowa gruntów: 300303\_2.0028.G2

Jednostka ewidencyjna: Gniezno - gmina

Obręb ewidencyjny: 300303\_2.0028, SZCZYTNIKI  
DUCHOWNE

Miejscowość:

## WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: własność  
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA GNIEZNO REGON: 631259519

Siedziba: 62-200 Gniezno Aleje Reymonta 9-11

## DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden -cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	198		Drogi	dr	0.6300	0.6300	PO1G/00028308/6

Identyfikator działki: 300303\_2.0028.198

Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.6300

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 10.4517

Jednostka rejestrowa gruntów: 300303\_2.0028.G500

Jednostka ewidencyjna: Gniezno - gmina

Obręb ewidencyjny: 300303\_2.0028, SZCZYTNIKI  
DUCHOWNE

Miejscowość:

## WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: własność  
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA GNIEZNO REGON: 63125951900000

Siedziba: 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11

## DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden -cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	194/9		Grunty orne	RV	0.0196	0.0196	PO1G/00084664/9

Identyfikator działki: 300303\_2.0028.194/9

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0196

Jednostka rejestrowa gruntów: 300303\_2.0028.G702

Jednostka ewidencyjna: Gniezno - gmina

Obręb ewidencyjny: 300303\_2.0028, SZCZYTNIKI  
DUCHOWNE

Miejscowość:

## WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ WSPÓLNY: 3/5

charakter stanu władania: własność  
grupa rejestrowa: 7.2

MAŁŻEŃSTWO:

BUDZYŃSKI PIOTR rodzice: JÓZEF, ELŻBIETA PESEL: 61041112136

Zam. 62-200 Gniezno ul. Armii Krajowej 4 m.15A

BUDZYŃSKA TERESA rodzice: ZYGMUNT, STANISŁAWA PESEL: 65033003705

Zam. 62-200 Gniezno ul. Armii Krajowej 4 m.15A

UDZIAŁ: 1/5

charakter stanu władania: własność  
grupa rejestrowa: 7.2

BUDZYŃSKI HUBERT rodzice: PIOTR, TERESA PESEL: 95052101779


Zam. 62-200 Gniezno ul. Armii Krajowej 4 m.15A



UDZIAŁ: 1/5		charakter stanu władania: własność					
		grupa rejestrowa: 7.2					
KUJAWSKA ANNA rodzice: PIOTR, TERESA PESEL: 87021609621							
Zam. 62-200 Gniezno ul. Wachtla 11							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	187/26		Grunty orne Grunty orne	RV RVI	0.0737 0.0227	0.0964	PO1G/00091900/8
Identyfikator działki: 300303_2.0028.187/26							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0964							

W dniu: 28.01.2022

dokument sporządzony przez: Sergiusz Tamul

  
(podpis)



z up. Starosty Gnieźnieńskiego

Paulina Górczyk  
Kierownik Działu  
Infrastruktury Informacji Przestrzennej i Weryfikacji  
Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

## DECYZJA NR 6/2022

### o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1999 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 marca 2022 r., **Gminy Gniezno**, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, dane pełnomocnika: Pan Sebastian Stachowiak, ul. Roosevelta 74a/5, 62-200 Gniezno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki o nr ewid. 187/26 oraz części działki o nr ewid. 198 w miejscowości **Szczytniki Duchowne**, gmina Gniezno,

#### USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegającą na budowie sieci wodociągowej PE dn 110mm na działce o nr ewid. 187/26 oraz części działki o nr ewid. 198 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.

1. **Rodzaj zabudowy:**  
obiekty infrastruktury technicznej.
2. **Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:**  
budowa sieci wodociągowej.
3. **Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:**

1)	linia zabudowy:	nie ustala się ze względu na charakter inwestycji;
2)	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu:	nie ustala się ze względu na charakter inwestycji;
3)	szerokość elewacji frontowej:	nie ustala się ze względu na charakter inwestycji;
4)	wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:	nie ustala się ze względu na charakter inwestycji;
5)	geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych):	nie ustala się ze względu na charakter inwestycji;
6)	inne ustalenia:	sieć wodociągowa PE dn 110 mm, o długości maksymalnie 155,0 m.

4. **Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**

- 1) nakaz zastosowania takich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które spowodują, że faza budowy przedsięwzięcia, w tym zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;



- 2) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwiązań chroniących środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

**5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

- dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych. Pozwolenie WWKZ na badania archeologiczne inwestor winien uzyskać przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

**6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**

- 1) inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez gestora sieci;
- 2) wszelkie kolizje z nadziemnymi oraz podziemnymi urządzeniami i sieciami należy usunąć w uzgodnieniu z ich zarządcą;
- 3) przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zwrócić się do tut. Urzędu Gminy celem uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej oraz uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego;

**7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:**

- 1) projektowane obiekty winny spełniać wymogi określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
- 2) inwestycja nie może ograniczyć dostępu osób trzecich do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
- 3) wszelkie uciążliwości związane z inwestycją muszą zamknąć się w obrębie przedmiotowego terenu objętego decyzją.

**8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**

inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym na terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

**9. Linie rozgraniczające teren inwestycji:**

granice terenu objętego decyzją wyznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Gniezno, dnia 7 marca 2022 r. wpłynął wniosek Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, dane pełnomocnika: Pan Sebastian Stachowiak, ul. Roosevelta 74a/5, 62-200 Gniezno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE dn 110mm na działce o nr ewid. 187/26 oraz części działki o nr ewid. 198, w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.

Gmina Gniezno nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, stąd potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie strony zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczystości nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie.



Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, a także uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iż zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwołania istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji przysługuje prawo do wniesienia żądania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie organowi kary pieniężnej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Żądanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie jest równoznaczna z prawem zabudowy.

Wójt Gminy Gniezno  
*Maria Suplicka*



Decyzja stała się ostateczna

dnia 16.06.2022.

Gniezno, dnia 21.06.2022.

Kierownik Referatu  
gospodarki przestrzennej i  
rozwój

*Robert Bloch*

Projekt decyzji przygotował:

mgr inż. arch. Filip Koczorowski

posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP


(zgodnie z art. 60 ust.4 i art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a



Urząd Gminy Gniezno  
Zal. do pisma nr 12.633.2022-05-10



<p>Podkreślacz, ze niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia</p>	<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</p>	<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zlecenie</p>	<p>Starosta Gólsztajński</p>	<p><b>USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE</b></p>	<p><b>Tomasz Polowczyk</b> Gólsztów, ul. Wązowa 9 62-220 Niechowa, tel. 696 774 118 NIP 699-180-48-07, REGON 137274470</p>	<p>Wykonawca prac geodezyjnych</p>	<p>Wzrost i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozycyjnej weryfikacji</p>	<p>Nr. dnia 27.09.2022</p>	<p>Prokurent weryfikacji: <b>27.09.2022, 661</b></p>	<p>mgr inż. <b>Tomasz Polowczyk</b> Geodezia DPM/WMN nr wp. 20826 Gólsztów, ul. Wązowa 9 62-220 Niechowa tel. kom. 936 774 118</p>	<p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych Kartowiczka prac</p>	<p>ZAWIADOMIENIE O ZGŁOSZENIU PRAC</p>
---	---	--	------------------------------	--	--	------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH									
<p>Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej</p> <p>Nazwa miejscowości</p>									
jednostka		identyfikator		nazwa		identyfikator		nazwa	
evidencyjna		identyfikator		nazwa		identyfikator		nazwa	
Obręb		arkusz		dziłka		Wzrząstęgu			
evidencyjny		nazwa		arkusz		2			
0028		identyfikator		nazwa		SZCZYTNIKI DUCHOWNE			
GNIEZO – grmina		300303_2		GNIEZO – grmina		SZCZYTNIKI DUCHOWNE			
2000/6		prostopkanych		układu wysokości		PL-EVRFZ007-NH			
Oznaczenie granic obszaru, który był		współrzędnych		Oznaczenie granic obszaru, który był		PL-EVRFZ007-NH			
Informacja o służebnościach gruntowych		mających wpływ na zagospodarowanie		gruntów, zlokalizowanych w granicach		nie badano			
Data opracowania mapy		18.02.2022		Data opracowania mapy		18.02.2022			
<p>Nie wyklicza się istniejącego w terenie inwent, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji!</p> <p>*) Należy podać dokładny opis służebności gruntowych wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie</p>									

Date		Description		Amount	
1912	Jan 1	Balance		100.00	
1912	Jan 15	Received from A. B. C.		50.00	
1912	Feb 1	Received from D. E. F.		25.00	
1912	Mar 1	Received from G. H. I.		75.00	
1912	Apr 1	Received from J. K. L.		100.00	
1912	May 1	Received from M. N. O.		150.00	
1912	Jun 1	Received from P. Q. R.		200.00	
1912	Jul 1	Received from S. T. U.		250.00	
1912	Aug 1	Received from V. W. X.		300.00	
1912	Sep 1	Received from Y. Z. A.		350.00	
1912	Oct 1	Received from B. C. D.		400.00	
1912	Nov 1	Received from E. F. G.		450.00	
1912	Dec 1	Received from H. I. J.		500.00	
1913	Jan 1	Received from K. L. M.		550.00	
1913	Feb 1	Received from N. O. P.		600.00	
1913	Mar 1	Received from Q. R. S.		650.00	
1913	Apr 1	Received from T. U. V.		700.00	
1913	May 1	Received from W. X. Y.		750.00	
1913	Jun 1	Received from Z. A. B.		800.00	
1913	Jul 1	Received from C. D. E.		850.00	
1913	Aug 1	Received from F. G. H.		900.00	
1913	Sep 1	Received from I. J. K.		950.00	
1913	Oct 1	Received from L. M. N.		1000.00	
1913	Nov 1	Received from O. P. Q.		1050.00	
1913	Dec 1	Received from R. S. T.		1100.00	
1914	Jan 1	Received from U. V. W.		1150.00	
1914	Feb 1	Received from X. Y. Z.		1200.00	
1914	Mar 1	Received from A. B. C.		1250.00	
1914	Apr 1	Received from D. E. F.		1300.00	
1914	May 1	Received from G. H. I.		1350.00	
1914	Jun 1	Received from J. K. L.		1400.00	
1914	Jul 1	Received from M. N. O.		1450.00	
1914	Aug 1	Received from P. Q. R.		1500.00	
1914	Sep 1	Received from S. T. U.		1550.00	
1914	Oct 1	Received from V. W. X.		1600.00	
1914	Nov 1	Received from Y. Z. A.		1650.00	
1914	Dec 1	Received from B. C. D.		1700.00	
1915	Jan 1	Received from E. F. G.		1750.00	
1915	Feb 1	Received from H. I. J.		1800.00	
1915	Mar 1	Received from K. L. M.		1850.00	
1915	Apr 1	Received from N. O. P.		1900.00	
1915	May 1	Received from Q. R. S.		1950.00	
1915	Jun 1	Received from T. U. V.		2000.00	
1915	Jul 1	Received from W. X. Y.		2050.00	
1915	Aug 1	Received from Z. A. B.		2100.00	
1915	Sep 1	Received from C. D. E.		2150.00	
1915	Oct 1	Received from F. G. H.		2200.00	
1915	Nov 1	Received from I. J. K.		2250.00	
1915	Dec 1	Received from L. M. N.		2300.00	
1916	Jan 1	Received from O. P. Q.		2350.00	
1916	Feb 1	Received from R. S. T.		2400.00	
1916	Mar 1	Received from U. V. W.		2450.00	
1916	Apr 1	Received from X. Y. Z.		2500.00	
1916	May 1	Received from A. B. C.		2550.00	
1916	Jun 1	Received from D. E. F.		2600.00	
1916	Jul 1	Received from G. H. I.		2650.00	
1916	Aug 1	Received from J. K. L.		2700.00	
1916	Sep 1	Received from M. N. O.		2750.00	
1916	Oct 1	Received from P. Q. R.		2800.00	
1916	Nov 1	Received from S. T. U.		2850.00	
1916	Dec 1	Received from V. W. X.		2900.00	
1917	Jan 1	Received from Y. Z. A.		2950.00	
1917	Feb 1	Received from B. C. D.		3000.00	
1917	Mar 1	Received from E. F. G.		3050.00	
1917	Apr 1	Received from H. I. J.		3100.00	
1917	May 1	Received from K. L. M.		3150.00	
1917	Jun 1	Received from N. O. P.		3200.00	
1917	Jul 1	Received from Q. R. S.		3250.00	
1917	Aug 1	Received from T. U. V.		3300.00	
1917	Sep 1	Received from W. X. Y.		3350.00	
1917	Oct 1	Received from Z. A. B.		3400.00	
1917	Nov 1	Received from C. D. E.		3450.00	
1917	Dec 1	Received from F. G. H.		3500.00	
1918	Jan 1	Received from I. J. K.		3550.00	
1918	Feb 1	Received from L. M. N.		3600.00	
1918	Mar 1	Received from O. P. Q.		3650.00	
1918	Apr 1	Received from R. S. T.		3700.00	
1918	May 1	Received from U. V. W.		3750.00	
1918	Jun 1	Received from X. Y. Z.		3800.00	
1918	Jul 1	Received from A. B. C.		3850.00	
1918	Aug 1	Received from D. E. F.		3900.00	
1918	Sep 1	Received from G. H. I.		3950.00	
1918	Oct 1	Received from J. K. L.		4000.00	
1918	Nov 1	Received from M. N. O.		4050.00	
1918	Dec 1	Received from P. Q. R.		4100.00	
1919	Jan 1	Received from S. T. U.		4150.00	
1919	Feb 1	Received from V. W. X.		4200.00	
1919	Mar 1	Received from Y. Z. A.		4250.00	
1919	Apr 1	Received from B. C. D.		4300.00	
1919	May 1	Received from E. F. G.		4350.00	
1919	Jun 1	Received from H. I. J.		4400.00	
1919	Jul 1	Received from K. L. M.		4450.00	
1919	Aug 1	Received from N. O. P.		4500.00	
1919	Sep 1	Received from Q. R. S.		4550.00	
1919	Oct 1	Received from T. U. V.		4600.00	
1919	Nov 1	Received from W. X. Y.		4650.00	
1919	Dec 1	Received from Z. A. B.		4700.00	
1920	Jan 1	Received from C. D. E.		4750.00	
1920	Feb 1	Received from F. G. H.		4800.00	
1920	Mar 1	Received from I. J. K.		4850.00	
1920	Apr 1	Received from L. M. N.		4900.00	
1920	May 1	Received from O. P. Q.		4950.00	
1920	Jun 1	Received from R. S. T.		5000.00	
1920	Jul 1	Received from U. V. W.		5050.00	
1920	Aug 1	Received from X. Y. Z.		5100.00	
1920	Sep 1	Received from A. B. C.		5150.00	
1920	Oct 1	Received from D. E. F.		5200.00	
1920	Nov 1	Received from G. H. I.		5250.00	
1920	Dec 1	Received from J. K. L.		5300.00	
1921	Jan 1	Received from M. N. O.		5350.00	
1921	Feb 1	Received from P. Q. R.		5400.00	
1921	Mar 1	Received from S. T. U.		5450.00	
1921	Apr 1	Received from V. W. X.		5500.00	
1921	May 1	Received from Y. Z. A.		5550.00	
1921	Jun 1	Received from B. C. D.		5600.00	
1921	Jul 1	Received from E. F. G.		5650.00	
1921	Aug 1	Received from H. I. J.		5700.00	
1921	Sep 1	Received from K. L. M.		5750.00	
1921	Oct 1	Received from N. O. P.		5800.00	
1921	Nov 1	Received from Q. R. S.		5850.00	
1921	Dec 1	Received from T. U. V.		5900.00	
1922	Jan 1	Received from W. X. Y.		5950.00	
1922	Feb 1	Received from Z. A. B.		6000.00	
1922	Mar 1	Received from C. D. E.		6050.00	
1922	Apr 1	Received from F. G. H.		6100.00	
1922	May 1	Received from I. J. K.		6150.00	
1922	Jun 1	Received from L. M. N.		6200.00	
1922	Jul 1	Received from O. P. Q.		6250.00	
1922	Aug 1	Received from R. S. T.		6300.00	
1922	Sep 1	Received from U. V. W.		6350.00	
1922	Oct 1	Received from X. Y. Z.		6400.00	
1922	Nov 1	Received from A. B. C.		6450.00	
1922	Dec 1	Received from D. E. F.		6500.00	
1923	Jan 1	Received from G. H. I.		6550.00	
1923	Feb 1	Received from J. K. L.		6600.00	
1923	Mar 1	Received from M. N. O.		6650.00	
1923	Apr 1	Received from P. Q. R.		6700.00	
1923	May 1	Received from S. T. U.		6750.00	
1923	Jun 1	Received from V. W. X.		6800.00	
1923	Jul 1	Received from Y. Z. A.		6850.00	
1923	Aug 1	Received from B. C. D.		6900.00	
1923	Sep 1	Received from E. F. G.		6950.00	
1923	Oct 1	Received from H. I. J.		7000.00	
1923	Nov 1	Received from K. L. M.		7050.00	
1923	Dec 1	Received from N. O. P.		7100.00	
1924	Jan 1	Received from Q. R. S.		7150.00	
1924	Feb 1	Received from T. U. V.		7200.00	
1924	Mar 1	Received from W. X. Y.		7250.00	
1924	Apr 1	Received from Z. A. B.		7300.00	
1924	May 1	Received from C. D. E.		7350.00	
1924	Jun 1	Received from F. G. H.		7400.00	
1924	Jul 1	Received from I. J. K.		7450.00	
1924	Aug 1	Received from L. M. N.		7500.00	
1924	Sep 1	Received from O. P. Q.		7550.00	
1924	Oct 1	Received from R. S. T.		7600.00	
1924	Nov 1	Received from U. V. W.		7650.00	
1924	Dec 1	Received from X. Y. Z.		7700.00	
1925	Jan 1	Received from A. B. C.		7750.00	
1925	Feb 1	Received from D. E. F.		7800.00	
1925	Mar 1	Received from G. H. I.		7850.00	
1925	Apr 1	Received from J. K. L.		7900.00	
1925	May 1	Received from M. N. O.		7950.00	
1925	Jun 1	Received from P. Q. R.		8000.00	
1925	Jul 1	Received from S. T. U.		8050.00	
1925	Aug 1	Received from V. W. X.		8100.00	
1925	Sep 1	Received from Y. Z. A.		8150.00	
1925	Oct 1	Received from B. C. D.		8200.00	
1925	Nov 1	Received from E. F. G.		8250.00	
1925	Dec 1	Received from H. I. J.		8300.00	
1926	Jan 1	Received from K. L. M.		8350.00	
1926	Feb 1	Received from N. O. P.		8400.00	
1926	Mar 1	Received from Q. R. S.		8450.00	
1926	Apr 1	Received from T. U. V.		8500.00	
1926	May 1	Received from W. X. Y.		8550.00	
1926	Jun 1	Received from Z. A. B.		8600.00	
1926	Jul 1	Received from C. D. E.		8650.00	
1926	Aug 1	Received from F. G. H.		8700.00	
1926	Sep 1	Received from I. J. K.		8750.00	
1926	Oct 1	Received from L. M. N.		8800.00	
1926	Nov 1	Received from O. P. Q.		8850.00	
1926	Dec 1	Received from R. S. T.		8900.00	
1927	Jan 1	Received from U. V. W.		8950.00	
1927	Feb 1	Received from X. Y. Z.		9000.00	
1927	Mar 1	Received from A. B. C.		9050.00	
1927	Apr 1	Received from D. E. F.		9100.00	
1927	May 1	Received from G. H. I.		9150.00	
1927	Jun 1	Received from J. K. L.		9200.00	
1927	Jul 1	Received from M. N. O.		9250.00	
1927	Aug 1	Received from P. Q. R.		9300.00	
1927	Sep 1	Received from S. T. U.		9350.00	
1927	Oct 1	Received from V. W. X.		9400.00	
1927	Nov 1	Received from Y. Z. A.		9450.00	
1927	Dec 1	Received from B. C. D.		9500.00	
1928	Jan 1	Received from E. F. G.		9550.00	
1928	Feb 1	Received from H. I. J.		9600.00	
1928	Mar 1	Received from K. L. M.		9650.00	
1928	Apr 1	Received from N. O. P.		9700.00	
1928	May 1	Received from Q. R. S.		9750.00	
1928	Jun 1	Received from T. U. V.		9800.00	
1928	Jul 1	Received from W. X. Y.		9850.00	
1928	Aug 1	Received from Z. A. B.		9900.00	
1928	Sep 1	Received from C. D. E.		9950.00	
1928	Oct 1	Received from F. G. H.		10000.00	
1928	Nov 1	Received from I. J. K.		10050.00	
1928	Dec 1	Received from L. M. N.		10100.00	
1929	Jan 1	Received from O. P. Q.		10150.00	
1929	Feb 1	Received from R. S. T.		10200.00	
1929	Mar 1	Received from U. V. W.		10250.00	
1929	Apr 1	Received from X. Y. Z.		10300.00	
1929	May 1	Received from A. B. C.		10350.00	
1929	Jun 1	Received from D. E. F.		10400.00	
1929	Jul 1	Received from G. H. I.		10450.00	
1929	Aug 1	Received from J. K. L.		10500.00	
1929	Sep 1	Received from M. N. O.		10550.00	
1929	Oct 1	Received from P. Q. R.		10600.00	
1929	Nov 1	Received from S. T. U.		10650.00	
1929	Dec 1	Received from V. W. X.		10700.00	
1930	Jan 1	Received from Y. Z. A.		10750.00	
1930	Feb 1	Received from B. C. D.		10800.00	
1930	Mar 1	Received from E. F. G.		10850.00	
1930	Apr 1	Received from H. I. J.		10900.00	
1930	May 1	Received from K. L. M.		10950.00	
1930	Jun 1	Received from N. O. P.		11000.00	
1930	Jul 1	Received from Q. R. S.		11050.00	
1930	Aug 1	Received from T. U. V.		11100.00	
1930	Sep 1	Received from W. X. Y.		11150.00	
1930	Oct 1	Received from Z. A. B.		11200.00	
1930	Nov 1	Received from C. D. E.		11250.00	
1930	Dec 1	Received from F. G. H.		11300.00	
1931	Jan 1	Received from I. J. K.		11350.00	
1931	Feb 1	Received from L. M. N.		11400.00	
19					

do 21 grudnia 2009	zgłaszanie kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście,
do 24 grudnia 2009	powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście,
do 8 stycznia 2010 do godz. 24 <sup>00</sup>	zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 8,
do 8 stycznia 2010	zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej,
do 17 stycznia 2010	powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Starym Mieście obwodowej komisji wyborczej,
do 17 stycznia 2010	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,
do 18 stycznia 2010	przyznanie w drodze losowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Starym Mieście numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,
do 23 stycznia 2010	rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów, treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt ich pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
do 24 stycznia 2010	sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Stare Miasto
5 lutego 2010 do godz. 24 <sup>00</sup>	zakończenie kampanii wyborczej,
6 lutego 2010	przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców,
7 lutego 2010 godz. 6 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	głosowanie.

4439

**UCHWAŁA Nr XXXV/321/2009 RADA GMINY GNIEZNO**

z dnia 31 lipca 2009 r.

**w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - część działki nr 194/4**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1 203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy

Gniezno uchwala, co następuje:

**ROZDZIAŁ I**  
**Przepisy ogólne**

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - część działki nr 194/4 zwany dalej „planem”, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego uchwałą nr 119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. ze zmianami.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

- część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1,
- rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) nośnikach reklamowych - należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość, w jakiej można sytuować budynek od granic działki budowlanej;
- 4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym.

## ROZDZIAŁ II

### Przepisy szczegółowe

#### Przeznaczenie terenu

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zalesień, oznaczone symbolami 1MN/ZL oraz 2MN/ZL;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN oraz 4MN;
- 3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW oraz 6KDW;
- 4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 1KD-D oraz 2KD-D.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§4. Ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych od strony terenów dróg;
- 3) zakaz lokalizowania nośników reklamowych.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§5. Ustala się:

- 1) ochronę zlewni i wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych

i roztopowych z połaci dachowych do gruntu z zachowaniem interesów osób trzecich;

- 3) dla terenów 1MN/ZL oraz 2MN/ZL obowiązek zalesienia 50% powierzchni działki;
- 4) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne;
- 5) na terenach oznaczonych symbolem MN oraz MN/ZL ustala się standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) na terenie 2MN/ZL nakaz zachowania pasa terenu, o szerokości co najmniej 3,0 m od skraju rowu melioracyjnego, wolnego od zainwestowania dla celów konserwacji rowu melioracyjnego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej .

§6. Nie wyznacza się terenów wymagających określenia się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§7. Ustala się wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni niskiej na wolnych od utwardzenia powierzchniach dróg, z zachowaniem przepisów odrębnych.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§8.1. Dla terenów 1MN/ZL oraz 2MN/ZL ustala się:

1. rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, garaże, budynki gospodarcze, budynki gospodarczo-garażowe;
2. dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu lub budynku gospodarczego lub budynku gospodarczo-garażowego na jednej działce budowlanej;
3. nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15% powierzchni działki;
5. minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną- 70%; przy czym minimalnie 50% działki musi podlegać zalesieniu;
6. dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 40 m<sup>2</sup>;
7. wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;
8. wysokość garażu, budynku gospodarczego i

budynku gospodarczo-garażowego nie więcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

9. dopuszcza się podpiwniczenie budynku, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo - wodne;

10. posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

11. dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

12. zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego;

13. lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny;

14. dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbiorników na gaz płynny o maksymalnej pojemności 3 m<sup>3</sup>.

2. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN oraz 4MN ustala się:

1. rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, garaże, budynki gospodarcze, budynki gospodarczo-garażowe;

2. dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu lub budynku gospodarczego lub budynku gospodarczo-garażowego na jednej działce budowlanej;

3. nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

4. maksymalną powierzchnię zabudowy - 25 % powierzchni działki, jednak nie więcej niż - 250 m<sup>2</sup>;

5. minimalną po wierzchnie terenu biologicznie czynną - 50% po wierzchni działki;

6. lokalizację garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 40 m<sup>2</sup>;

7. wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

8. wysokość garażu, budynku gospodarczego oraz budynku gospodarczo-garażowego nie więcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;

9. dopuszcza się podpiwniczenie budynku, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo - wodne;

10. posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

11. dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

12. zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego;

13. lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny;

14. dopuszczenie lokalizacji indywidualnych zbiorników na gaz płynny o maksymalnej pojemności 3 m<sup>3</sup>.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych

§9. Nie określa się terenów lub obiektów podlegających ochronie ze względu na ich brak w granicach planu.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§10.1. Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Ustala się minimalne powierzchnie działek budowlanych:

1) dla terenów 1MN/ZL oraz 2MN/ZL - 2.000 m<sup>2</sup>;

2) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN oraz 4MN - 800 m<sup>2</sup>.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§11.1. Wykonanie zabudowy na terenie objętym planem nie może pogorszyć istniejących stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

2. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego należy zastosować rozwiązanie zamienne.

3. Dla elektroenergetycznych linii napowietrznych należy zachować wolne od zabudowy strefy oddziaływania:

1) dla linii wysokiego napięcia 110 kV o szerokości 20 m od osi linii w obie strony;

2) dla linii średniego napięcia 15 kV o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony;

3) dla linii niskiego napięcia 0,4 kV o szerokości 2 m od osi linii w obie strony.

4. Dopuszcza się skablowanie istniejących linii średniego i niskiego napięcia.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12.1. W zakresie systemów komunikacji ustala się:

1) teren pod poszerzenie drogi publicznej w klasie dróg dojazdowych, oznaczony symbolem 1KD-D;

2) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 2KD-D, o szerokości 10,0 m;

3) tereny drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW o szerokość 10,0 m;

4) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 2KDW oraz 6KDW o szerokości 8,0 m;

5) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 3KDW, 4KDW oraz 5KDW o szerokości 6,0 m;

6) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenach dróg;

7) dopuszcza się realizację nowych sieci i urzą-

dzień infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) obsługę komunikacyjną:

- a) terenów 1MN/ZL oraz 1MN z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD-D;
- b) terenów 2MN z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW oraz z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD-D;
- c) terenów 3MN z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW oraz 6KDW;
- d) terenów 4MN z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW oraz 6KDW;
- e) terenów 2MN/ZL z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) docelowo podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci,

- 2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody.

3. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:

- 1) odprowadzanie ścieków bytowych:

- a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;
- b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, z których będą one wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków.

- c) zakazuje się stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;

- 2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:

- a) z połaci dachowych bezpośrednio na terenie działek z zachowaniem interesów osób trzecich;
- b) powierzchni utwardzonych dróg poprzez urządzenia podczyszczające do gruntu lub rowu melioracyjnego, a docelowo do projektowanej kanalizacji deszczowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- 1) stosowanie takich paliw i urządzeń do ich spalania, które odpowiadają wymogom ochrony środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 2) dopuszcza się stosowanie energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się:

- 1) budowę sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
- 2) lokalizację zbiorników na gaz płynny.

6. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie z istniejącej lub projektowanej sieci na zasadzie przyłączy do budynków;
- 2) zakaz lokalizowania nowych linii napowietrznych.

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

Stawki procentowe

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15%.

### ROZDZIAŁ III Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy w Gnieźnie  
(-) Marek Słomczewski

W. J. ...

...

...

...

...

# OSWALD

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

*P. R. Piom*  
*22.07.2022*  
**WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW**  
**WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY**  
**ZABYTEKÓW W POZNANIU**  
**61 - 834 Poznań, ul. Gołębia 2**  
**Po.WA.5161.6355.2022**  
Za potwierdzeniem odbioru

**Urząd Gminy Gniezno**  
**Wpł. 22.07.2022**  
**Nr 12598**  
**Zał. ....**

Poznań, 18 lipca 2022 r.

## **POZWOLENIE NR 427/2022/C**

**na prowadzenie badań archeologicznych**

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 4, art. 22 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt. 5, art. 37e, oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840) oraz na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. 2021, poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zmianami); po rozpatrzeniu wniosku Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Wójta Gminy Gniezno Panią Annę Marię Suplicką z dnia 13.06.2022 r., data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu 22.06.2022 r.,

### **Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków**

#### **1. udziela pozwolenia:**

Wnioskodawcy: Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Wójta Gminy Gniezno Panią Annę Marię Suplicką

- na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 187/26, 198, 194/9 w m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej określonej na podstawie zapisów zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 6/2022 wydanej przez Wójta Gminy Gniezno w dniu 10.05.2022 r. oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków Szczytniki Duchowne stan. 9 obszar AZP 50-34/80;

Wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamania obszaru badań:

x – 517240,47    y – 409261,35  
x – 517089,65    y – 409275,11

Pozwolenie ważne jest do: 25.05.2025 r.

**Zakres i sposób prowadzenia badań** zgodnie z programem badań autorstwa Pana Pawła Danielewicza załączonym do wniosku, a także w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć a w szczególności ich rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretację, w obszarze wyznaczonym na załączniku mapowym będącym integralną częścią pozwolenia

#### **2. określa warunek polegający na:**

1) obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840)

2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt. 1):

- a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt. 1),
- b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e cytowanej wyżej ustawy,
- c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt. 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań

3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2) uważa się za spełnione, w przypadku kierowania ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostały załączone dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę ustawowych wymagań,

### **3. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:**

- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań
- **prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający, jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań (wykonanej zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 02.08.2018 r. poz. 1609), składającej się z następujących elementów:**

- *imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację*

1) *karty zabytku archeologicznego (tj. karta KEZAL) – 2 egz.*

2) *karty jednostek stratygraficznych*

3) *rejestru odkrytych zabytków*

4) *rejestru warstw*

5) *inwentarza:*

a) *zabytków wydzielonych,*

b) *zabytków masowych,*

c) *próbek,*

d) *dokumentacji rysunkowej,*

e) *dokumentacji fotograficznej;*

6) *dokumentacji graficznej;*

7) *dokumentacji fotograficznej;*

8) *sprawozdania z badań;*

9) opracowania wyników badań;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, planu batymetrycznego;

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;

12) planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.

- prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań

**Zawiadomienia, o których mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)**

- nr faksu: 61 852 80 02

- adres e-mail: [archeologia@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:archeologia@poznan.wuoz.gov.pl)

### **Uzasadnienie**

Dnia 22.06.2022 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wpłynął wniosek Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Wójta Gminy Gniezno Panią Annę Marię Suplicką w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenia badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 187/26, 198, 194/9 w m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie;

WWKZ w toku postępowania ustalił, że właścicielem nieruchomości, na której zostaną przeprowadzone badania archeologiczne jest: Gmina Gniezno, Piotr Budzyński, Teresa Budzyńska, Hubert Budzyński, Anna Kujawska;

Przeprowadzenie badań archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze względu na lokalizację w/w inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej określonej na podstawie zapisów zawartych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 6/2022 wydanej przez Wójta Gminy Gniezno w dniu 10.05.2022 r. oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków Szczytniki Duchowne stan. 9 obszar AZP 50-34/80 (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 4, art. 22 ust. 2 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 840).

Badania archeologiczne są niezbędne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

### **POUCZENIA**

#### **Pouczenie, co do prawa odwołania**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie, które należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za pośrednictwem

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zmianami)).

2. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania **przez ostatnią ze stron** postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna ( art. 127a § 2 kpa);

#### Pozostałe pouczenia

3. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł.( art. 107d .2 tj. Dz.U. z 2022 poz. 840)
4. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 840) Wojewódzki Konserwator Zabytków może wznowić postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a
5. następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
6. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń wymaganych prawem.
7. Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840) Badania może prowadzić osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Załączniki:

1. mapa topograficzna
2. wzór strony tytułowej do sprawozdania



Wielkopolski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
*mgr Jolanta Goszczyńska*

#### Otrzymują:

1. Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez Wójta Gminy Gniezno Panią Annę Marię Suplicką
2. Piotr Budzyński,
3. Teresa Budzyńska,
4. Hubert Budzyński,
5. Anna Kujawska
6. aa MB

#### Sprawę prowadzi:


M. Błażejewska, st. insp. ds. ochrony zabytków archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 w. 113

Nie podlega opłacie skarbowej  
Zwolniono z opłaty skarbowej  
Podstawa prawna:

art. .... ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635)

część ..... pkt ..... załącznika do w/w ustawy

WIZUALIZACJA BDOT10k  
skala 1:10 000

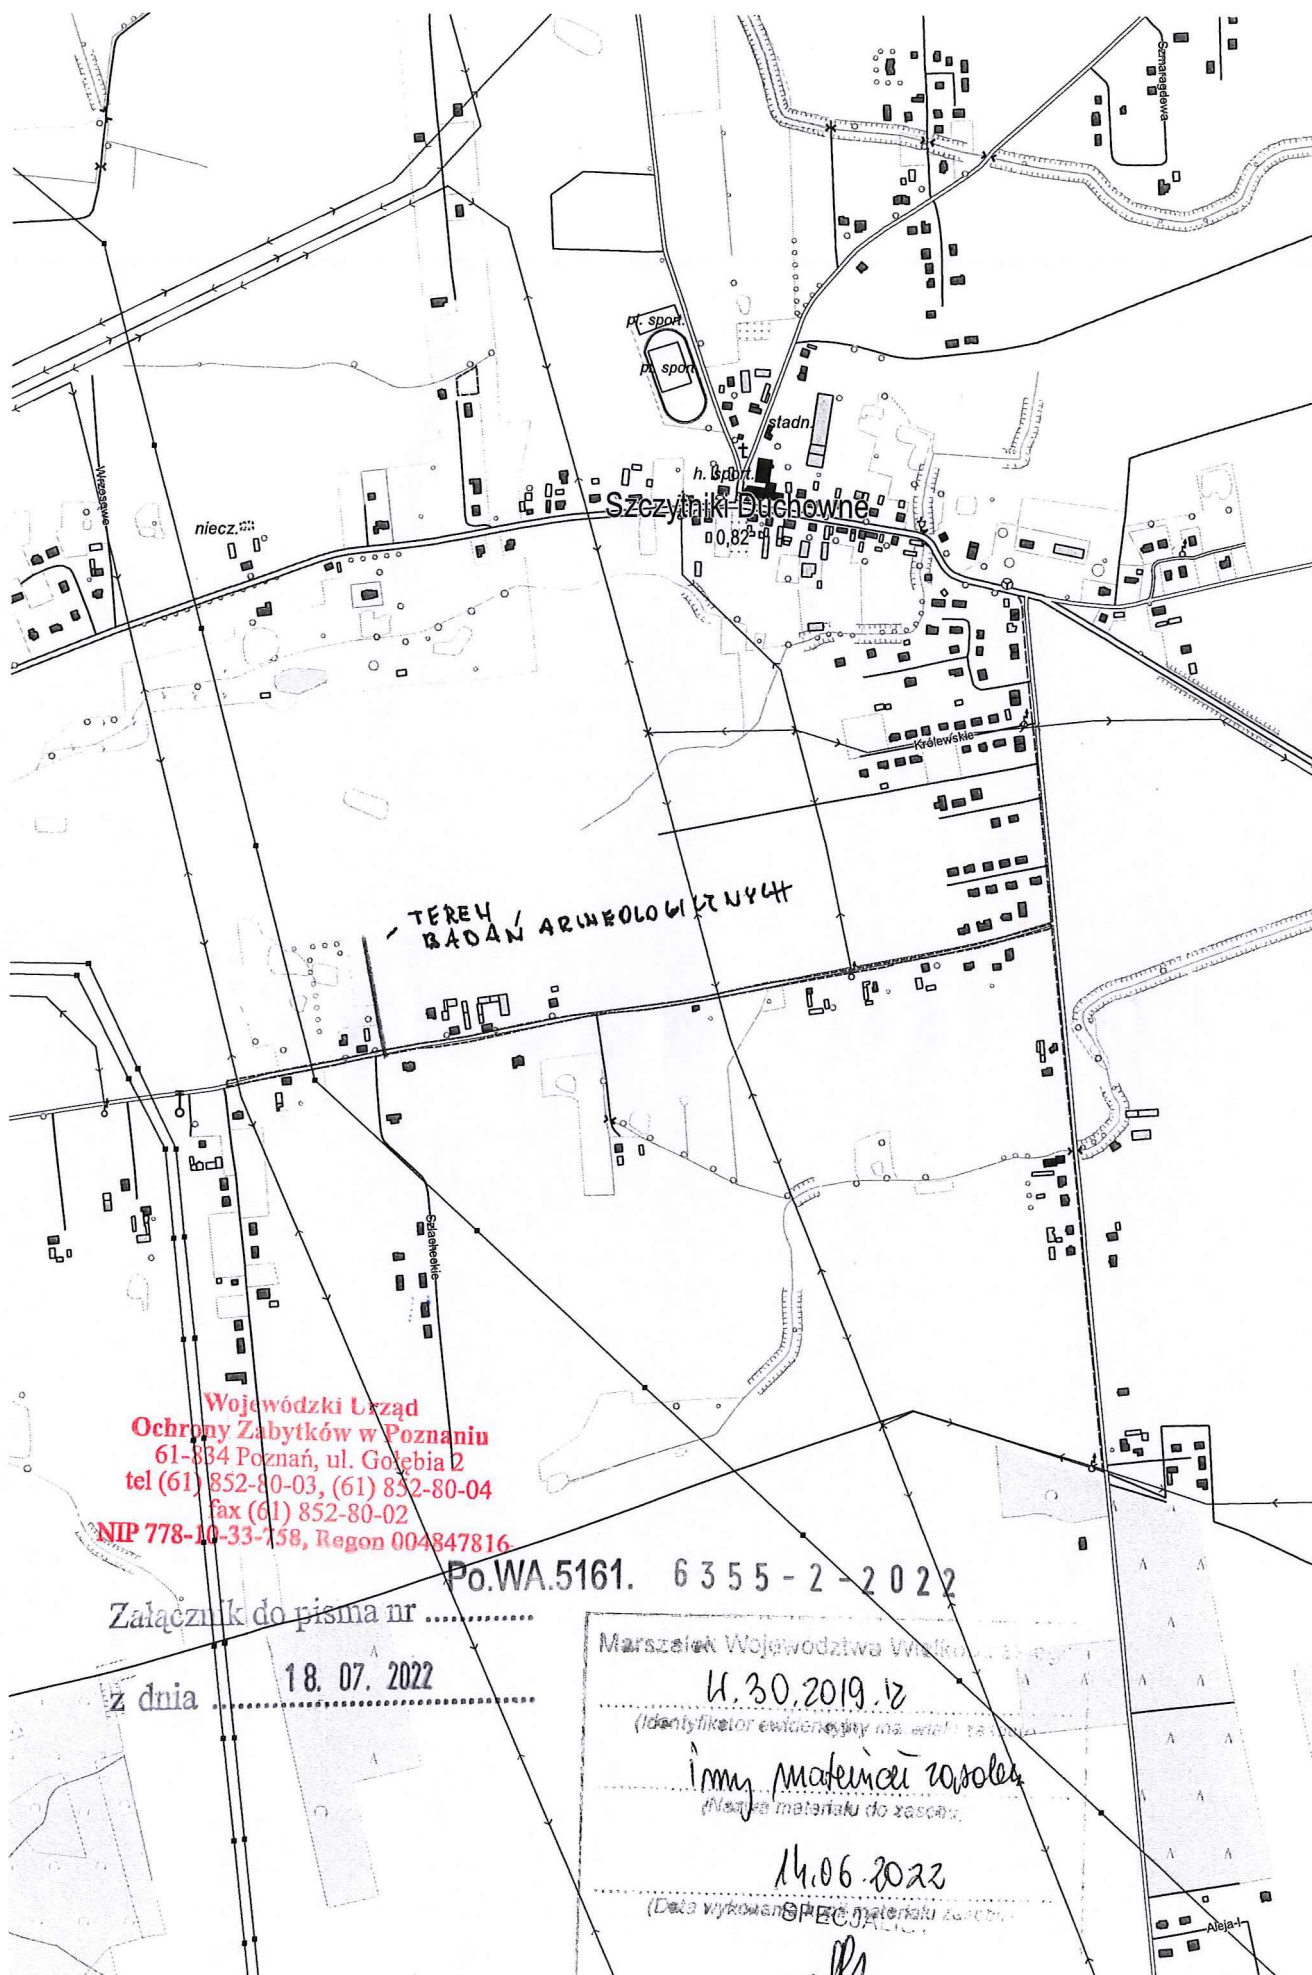



IMIĘ I NAZWISKO AUTORA DOKUMENTACJI  
TYTUŁ

L.P.	KATEGORIA DANYCH	TREŚĆ
	Miejscowość	
	Gmina	
	Powiat	
	Województwo	
	Nr działki ewidencyjnej	
	Współrzędne geodezyjne lub geograficzne	
	Wnioskodawca	
	Nr pozwolenia konserwatorskiego/z dnia	
	Imię i nazwisko kierownika badań archeologicznych	
	Termin przeprowadzonych badań archeologicznych	
	Powierzchnia badań (np. m, m <sup>2</sup> , ar)	
	Nr obszaru AZP	
	Nr stanowiska na obszarze	
	Nr stanowiska w miejscowości	
	Forma ochrony	
	Wynik przeprowadzonych badań archeologicznych (pozytywny/negatywny)	
	Ogólna liczba pozyskanych zabytków ruchomych (masowe/wydzielone)	
	Karta KEZAL ( min. 2 egz.)	TAK / NIE