




Legenda:

- 

VM2
Videomonitor nr 2
- 

PD1
Panel domofonowy nr 1
- 

-12/~230V
Zasilacz sieciowy


-

Kabel UTP 4x2x0,5
-

Kabel UTPzel 4x2x0,5
-

Kabel OMY 2x1,0
-

Kabel YKY 2x2,5

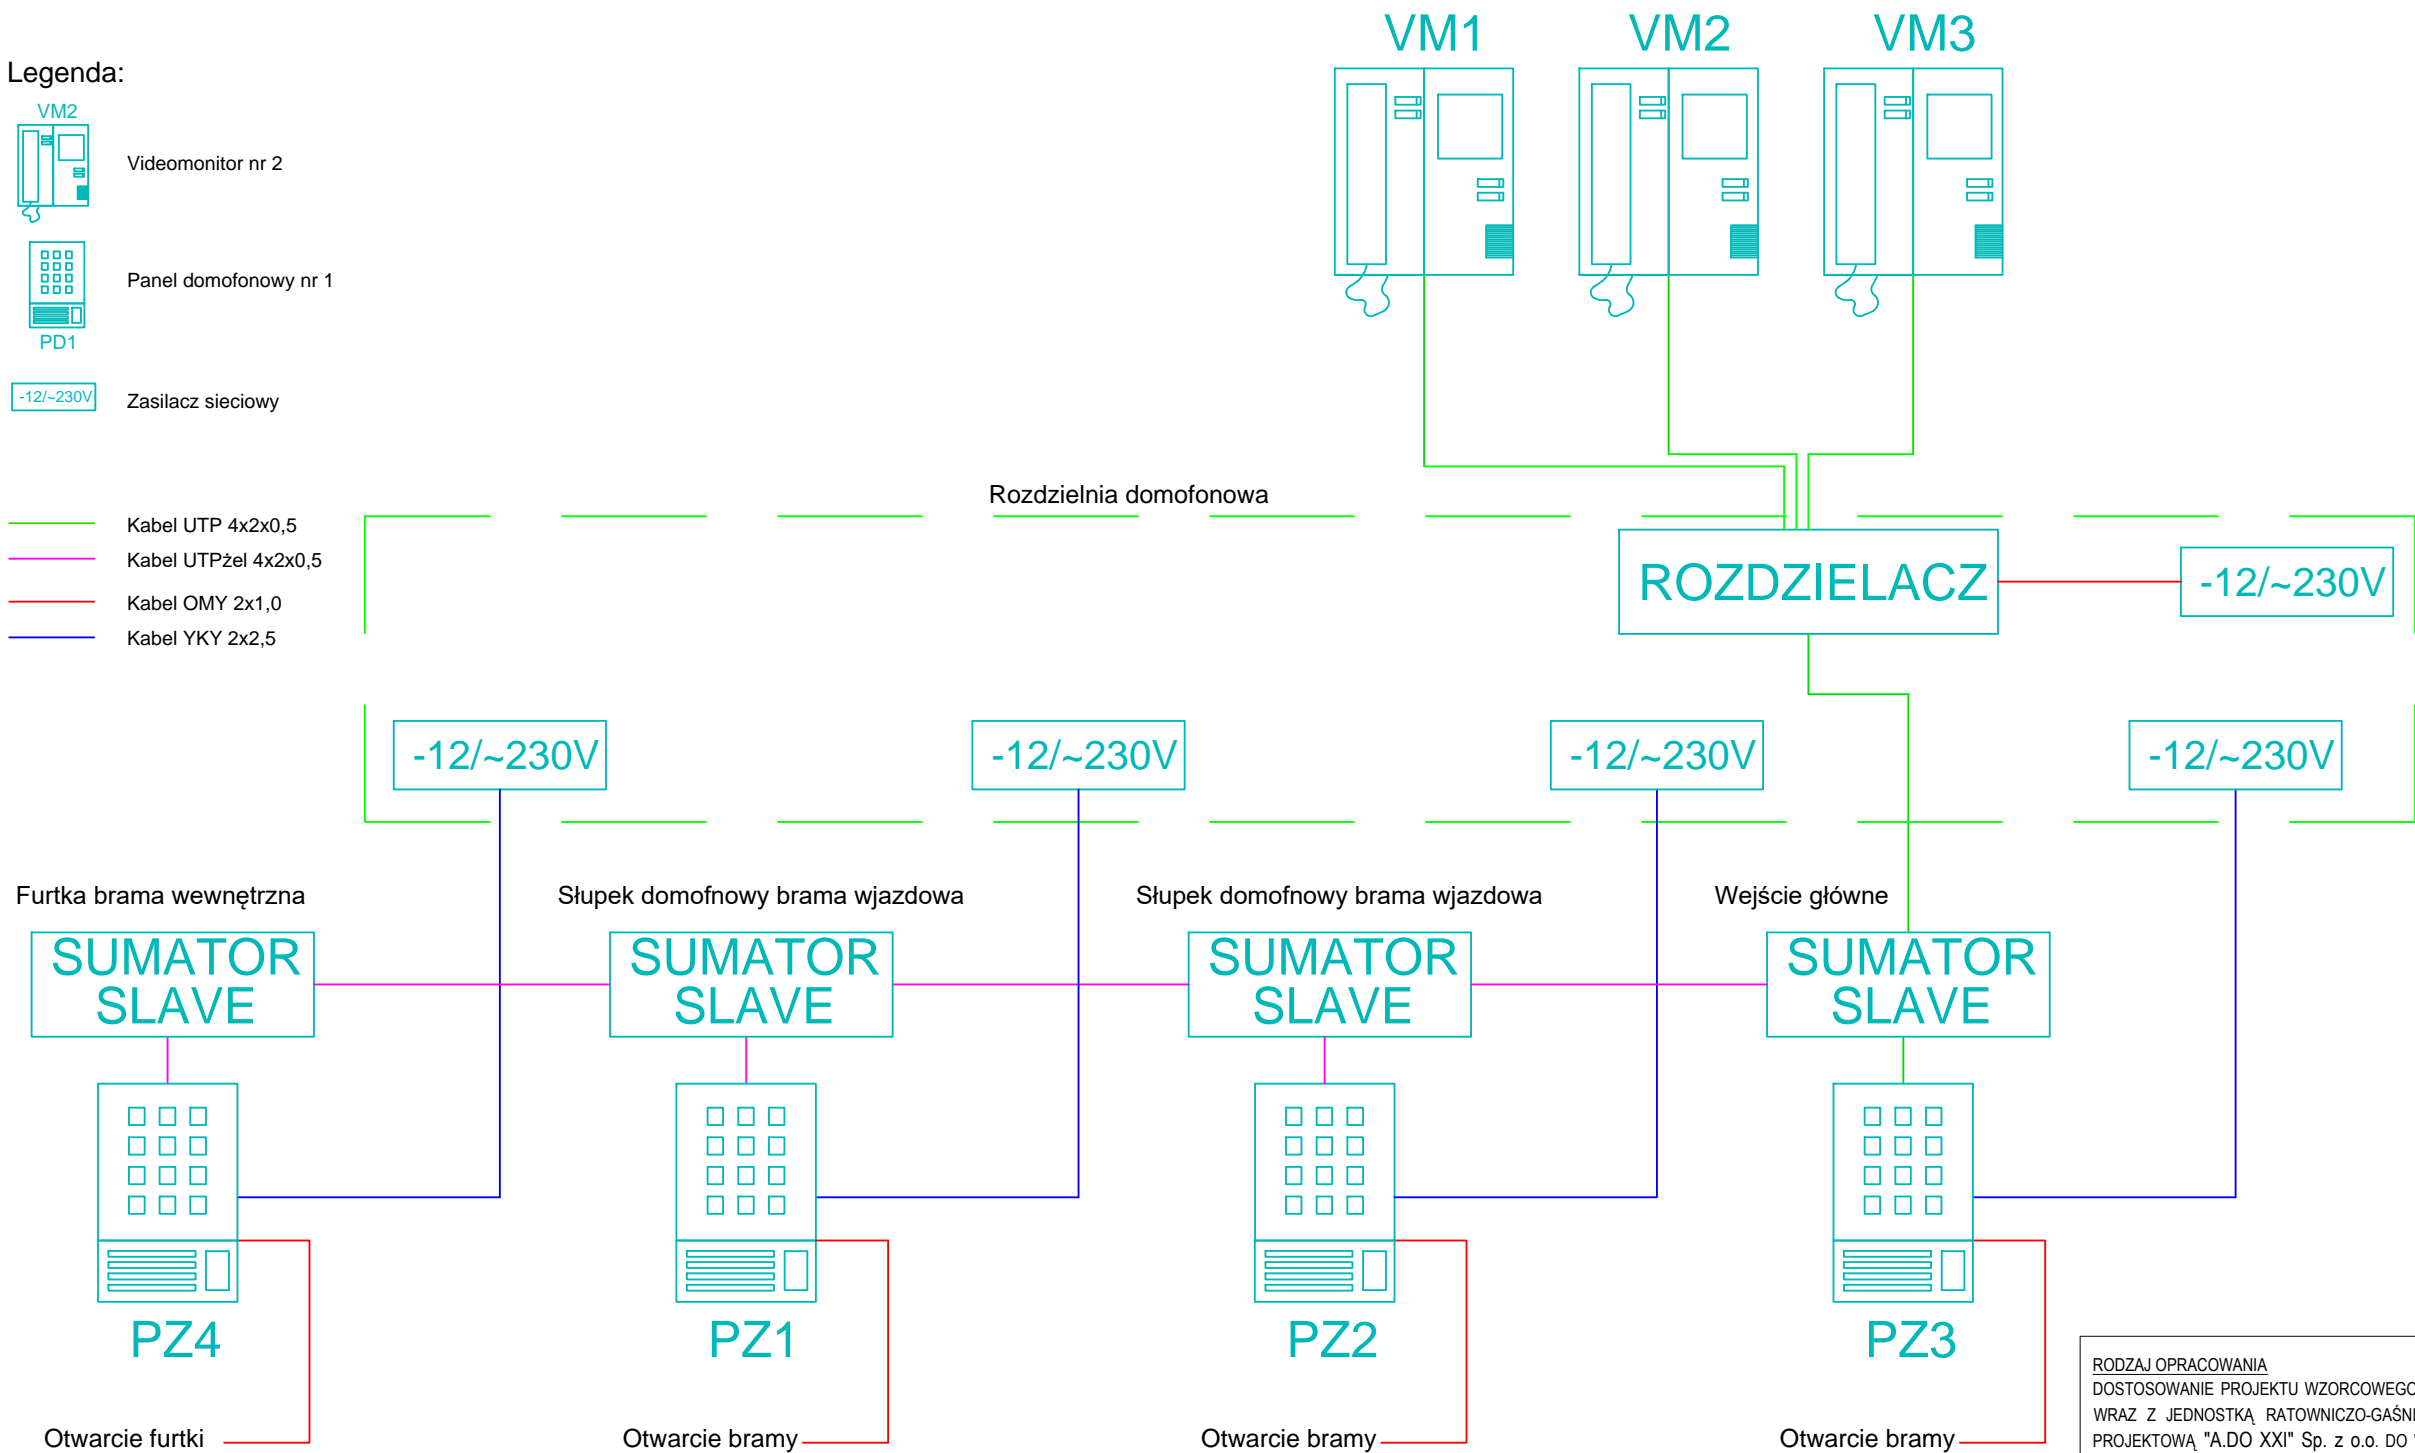

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

 P.S. BUDOPROJEKT 40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11 tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl			
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Szymon PARUCH	SLK/7470/PoT/17	
	tech. Piotr SETNIK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz KMITA	DT-WBT/02375/02/U	
INWESTYCJA	BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE		
OBIEKT	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROŚOWA, DZIAŁKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14		
TEMAT RYSUNKU	Instalacje słaboprądowe schemat instalacji domofonowej		SKALA
			-
STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA
PW	TELETECHNICZNA	943/2019/T	2019-07
		PLIK	PSPC3-18-00-108