


LEGENDA:

- CSB

Centrala systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900
- L3/24

Numer elementu na linii
- Numer linii
- Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
- Opłyczna czujka dymu DOR-4046
- Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046
- Czujka temperatury TUN-4046
- Adapter linii bocznej ADC-4001

- Przewód teletechniczny YnTKSYekw 1x2x0,8
- Przewód teletechniczny YnTKSYekw 2x2x0,8
- Przewód teletechniczny YnTKSYekw 3x2x0,8
- Przewód teletechniczny HTKSHekw PH90 2x2x1
- Przewód teletechniczny YnTKSYekw 1x2x0,8 w kanale kablowym
- Przewód teletechniczny HTKSHekw PH90 2x2x1 w kanale kablowym

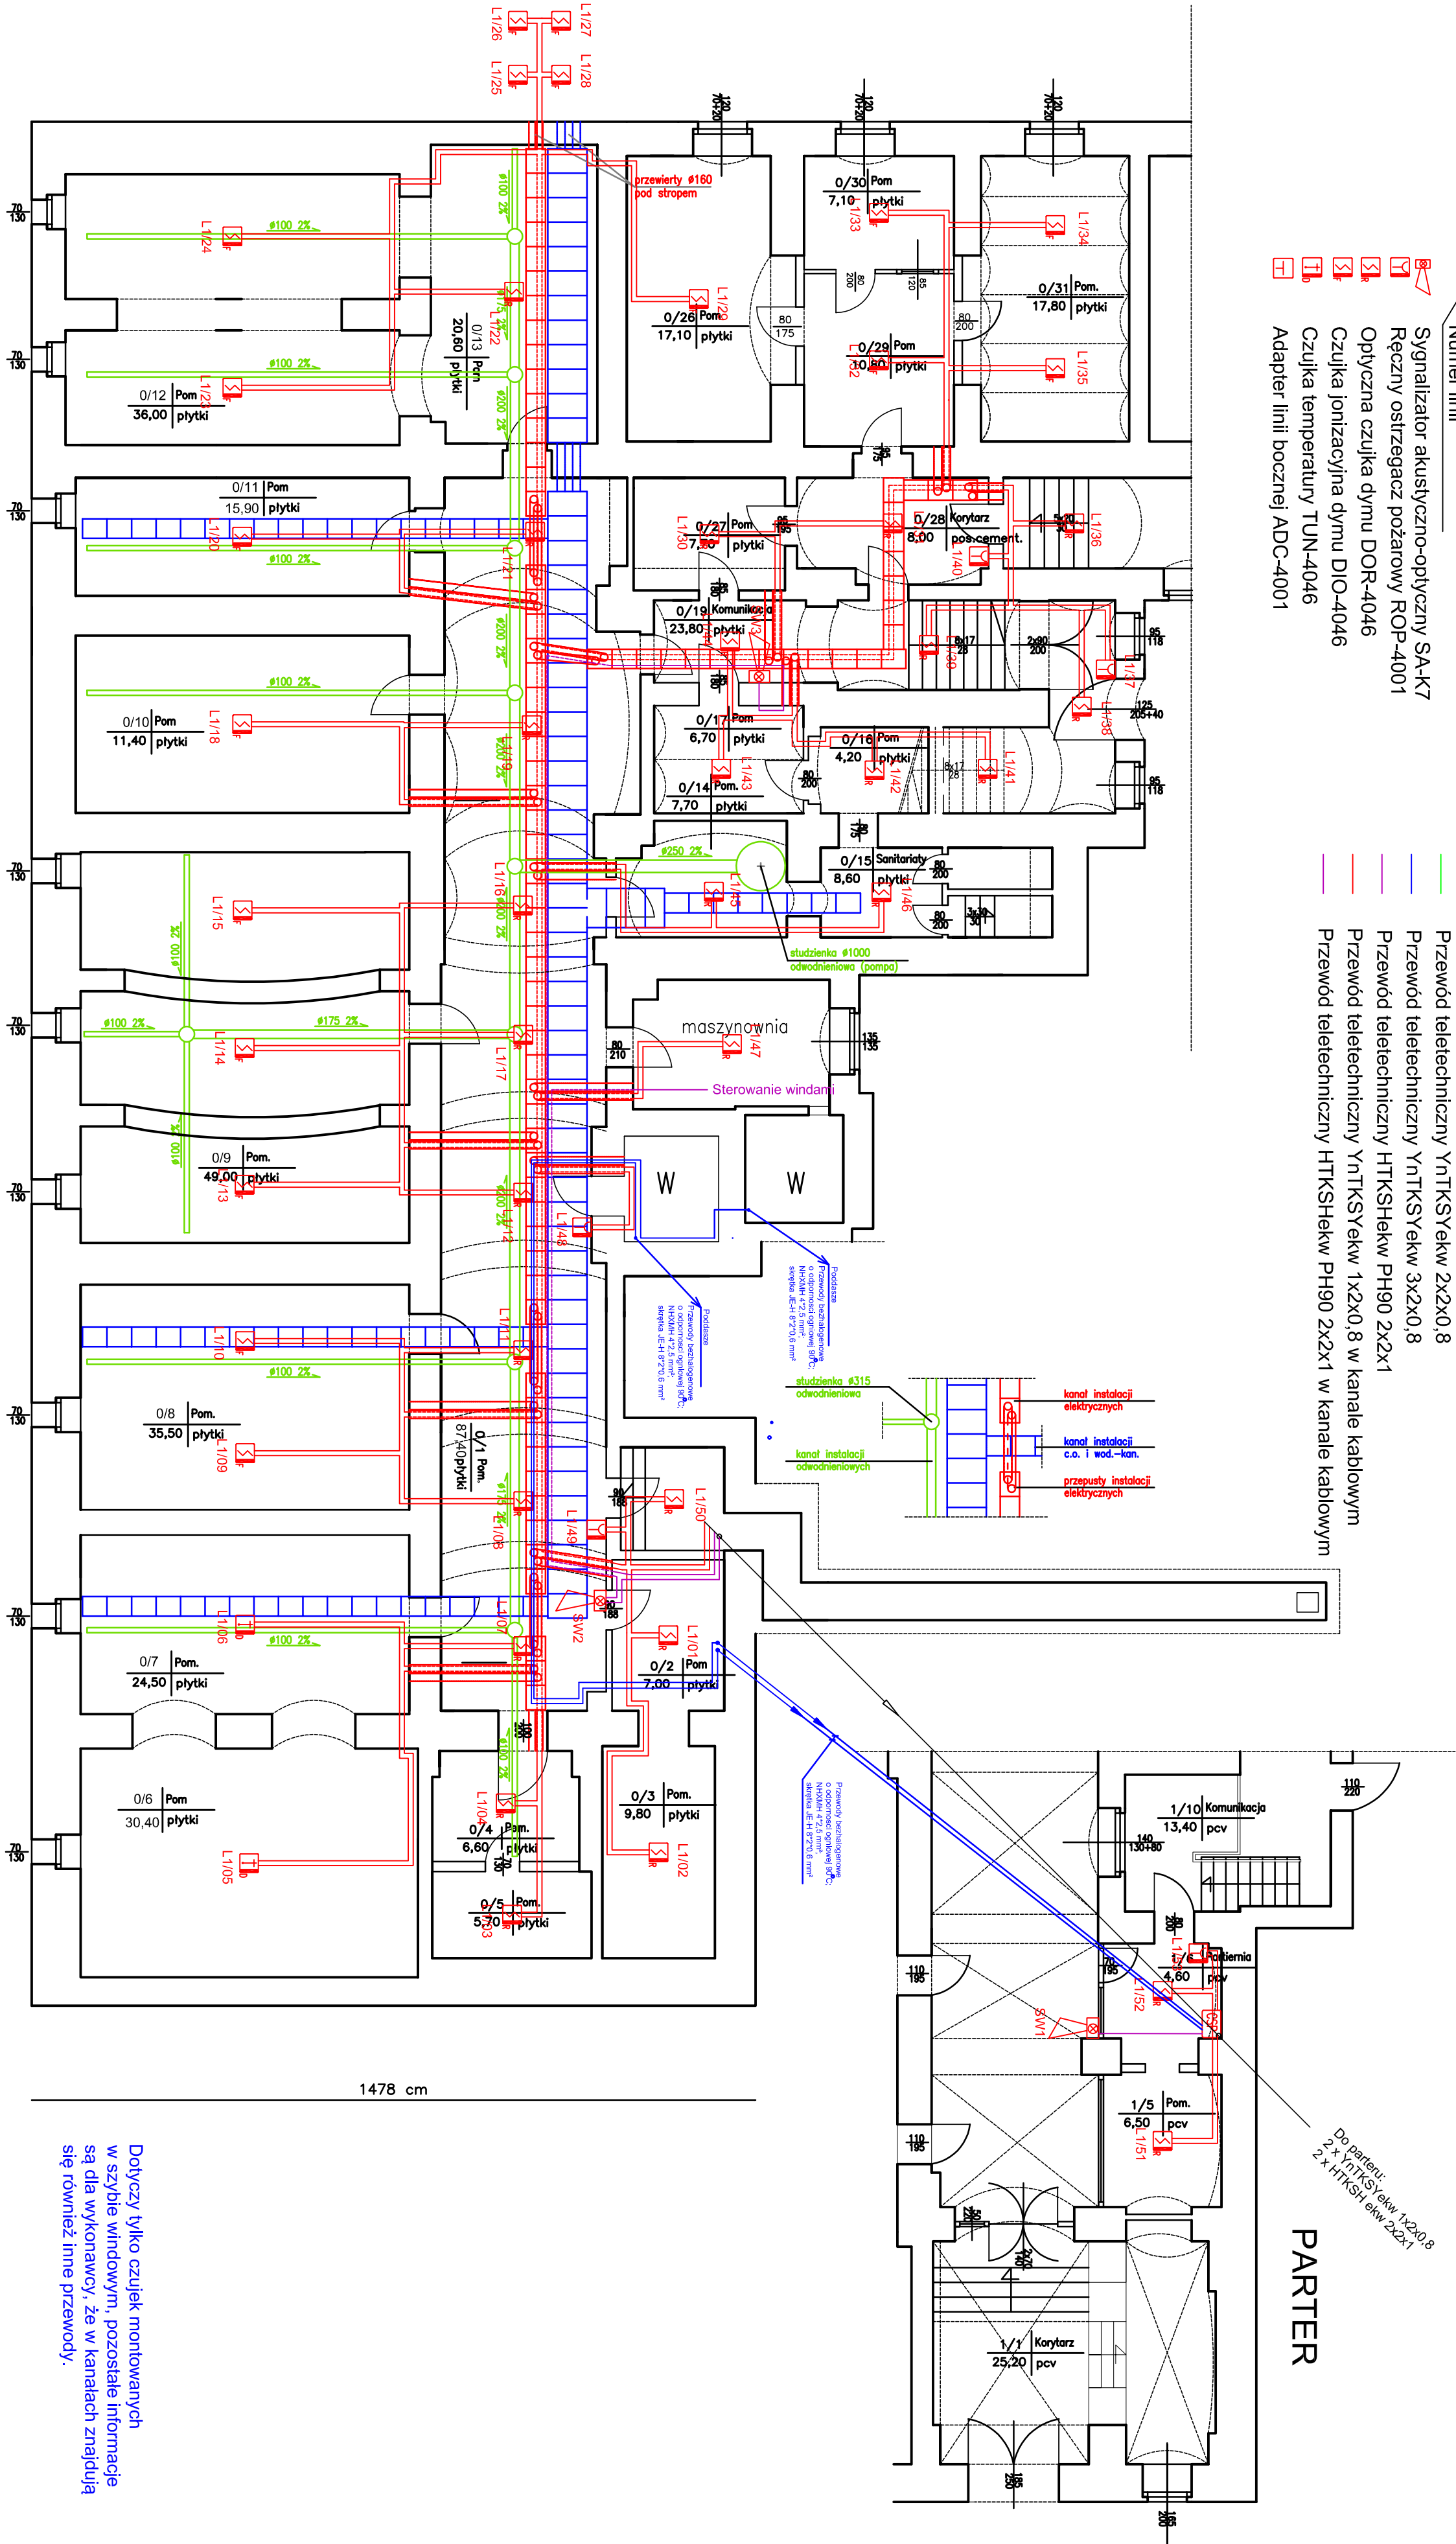

Dotyczy tylko czujek montowanych
w szybie windowym, pozostałe informacje
są dla wykonawcy, że w kanałach znikają
się również inne przewody.

BIURO PROJEKTÓW			
Objekt:	ul. Gwarna 3/1, 59–220 Legnica	Branża:	
Temat rys:	Urząd Miasta w Legnicy plac Słowiański 8	Skala:	budowlana
Projektował:	Rzut pionowy instalacji do czujki zostającej dym w szybie windowym	Data:	1:100
Podpis	mgr inż. Andrzej Josiński		09–2017
		Rys. nr.:	2–E