


Nr	Nazwa elementu
1	Projektowany kocioł
2	Zbiornik CWU
3	Naczynie wzbiorcze otwarte 15 l
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe 8 l 10 bar
5	Połączenie elastyczne rozłączne
6	Filtr siatkowy
7	Zawór zwrotny antyskażeniowy
8	Zawór bezpieczeństwa 1/2"
9	Zawór odcinający
10	Manometr
11	Pompa CWU 25-40-180
12	Zawór mieszający
13	Zawór zwrotny
cwu	wyście na instalację CWU
zw	zasilanie zimną wodą
wg	zasilanie węzownicy zasobnika
wp	powrót z węzownicy zasobnika

- UWAGA**
1. Stosować armaturę o średnicy odpowiadającej średnicy przewodu, na jakim jest zamontowana.
2. W przypadku niezgodności schematu z instrukcją obsługi kotła, należy powiadomić Inwestora i Projektanta w celu wprowadzenia zmian mających dostosowanie instalacji do wymagań kotła.

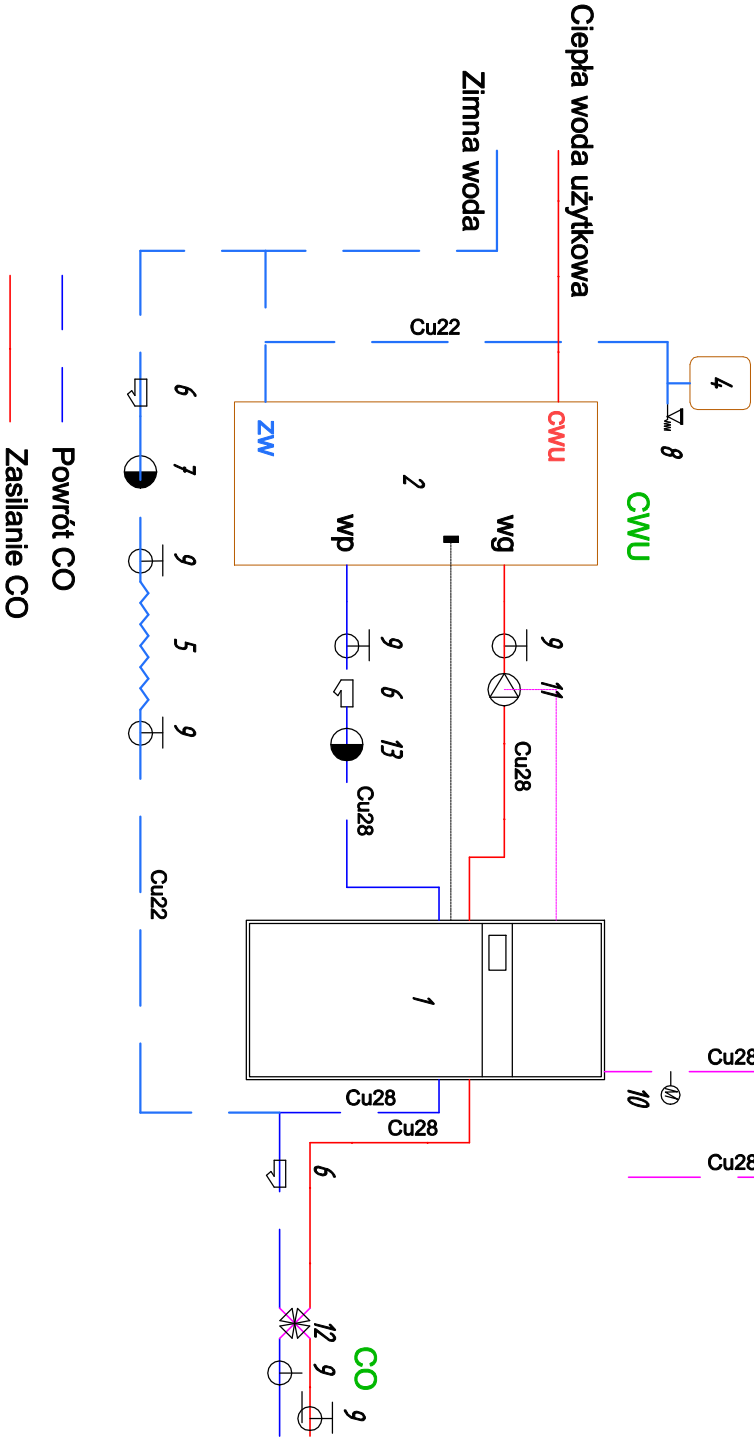

Nazwa zamierzenia budowlanego:		Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym Nadleśnictwa Kościerzyna Lokal mieszkalny ul. Strzelecka 1m2		Nr rysunku:	Skala:
Tytuł rysunku:		Technologia instalacji CO		2	BS
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:		Data:	
mgr inż. Adam Laska	POM/0219/PWOS/04			VIII 2024	