


Okna i ściana zewnętrzna do rozbiórki i odbudowania w celu umieszczenia urządzeń CO w pomieszczeniu. Należy również odkopać ścianę zewnętrzną na głębokość 1,5m, a po odbudowie ściany i okien, zaizolować zasypać i zagęścić i odtworzyć teren do stanu sprzed prac.

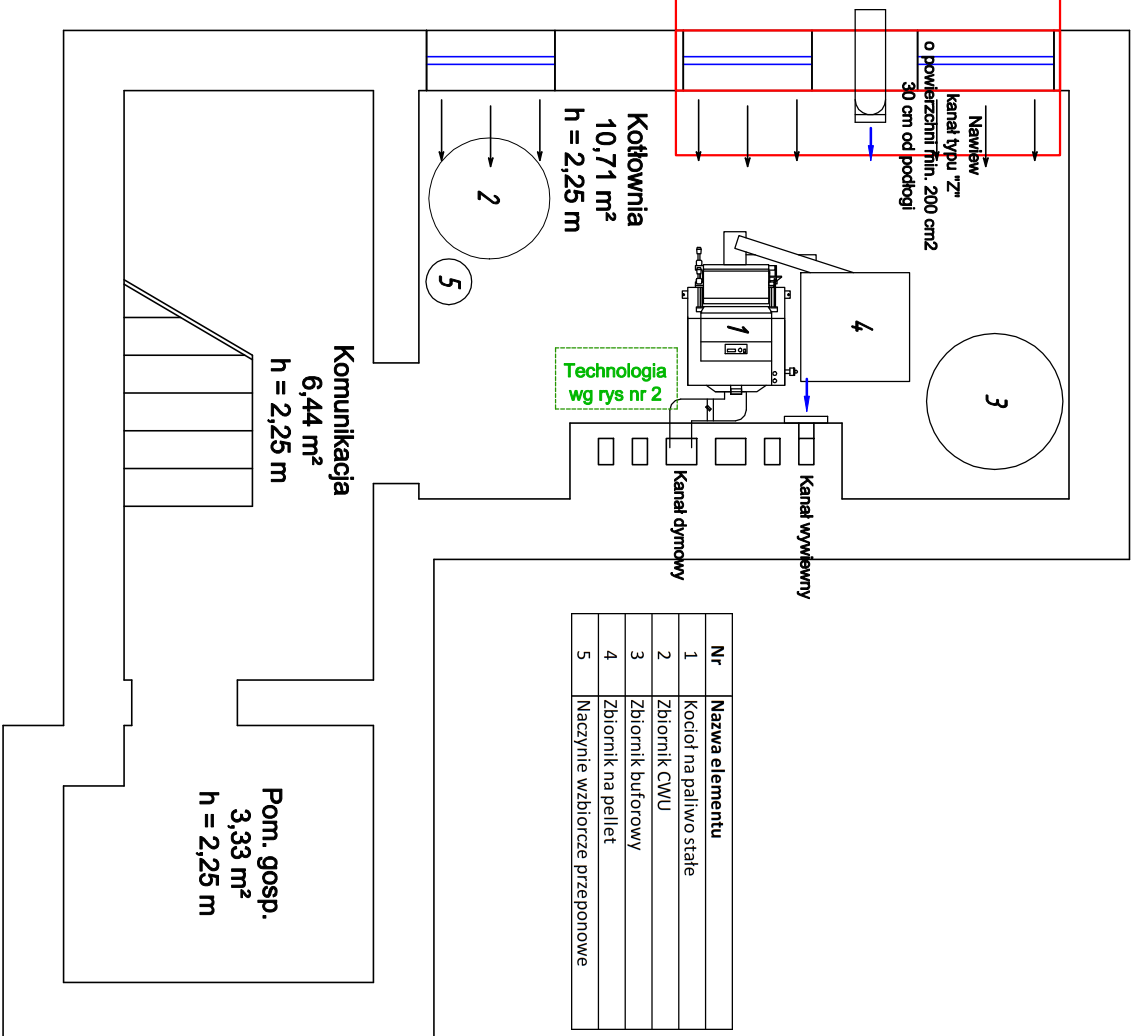

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym Nadleśnictwa Kościerzyna

Leśniczówka Ludwikowo

Tytuł rysunku:

Lokalizacja urządzeń w kotłowni

1

Nr rysunku:

Skala:

1:50

Projektant:

mgr inż. Adam Łaska

Nr uprawnień:

POM/0219/PWOS/04

Podpis:

Data:

VIII 2024