POZIOM "0" – PIWNICA			
NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. m 2
0/1	PIWNICA I	GRES	67,33
0/2	PIWNICA II	GRES	26,51
0/3	WĘZEŁ CO	TERAKOTA	10,26
0/4	WC 1	GRES	6,20
0/5	WC 2	GRES	6,25
	ogółem:		116,55

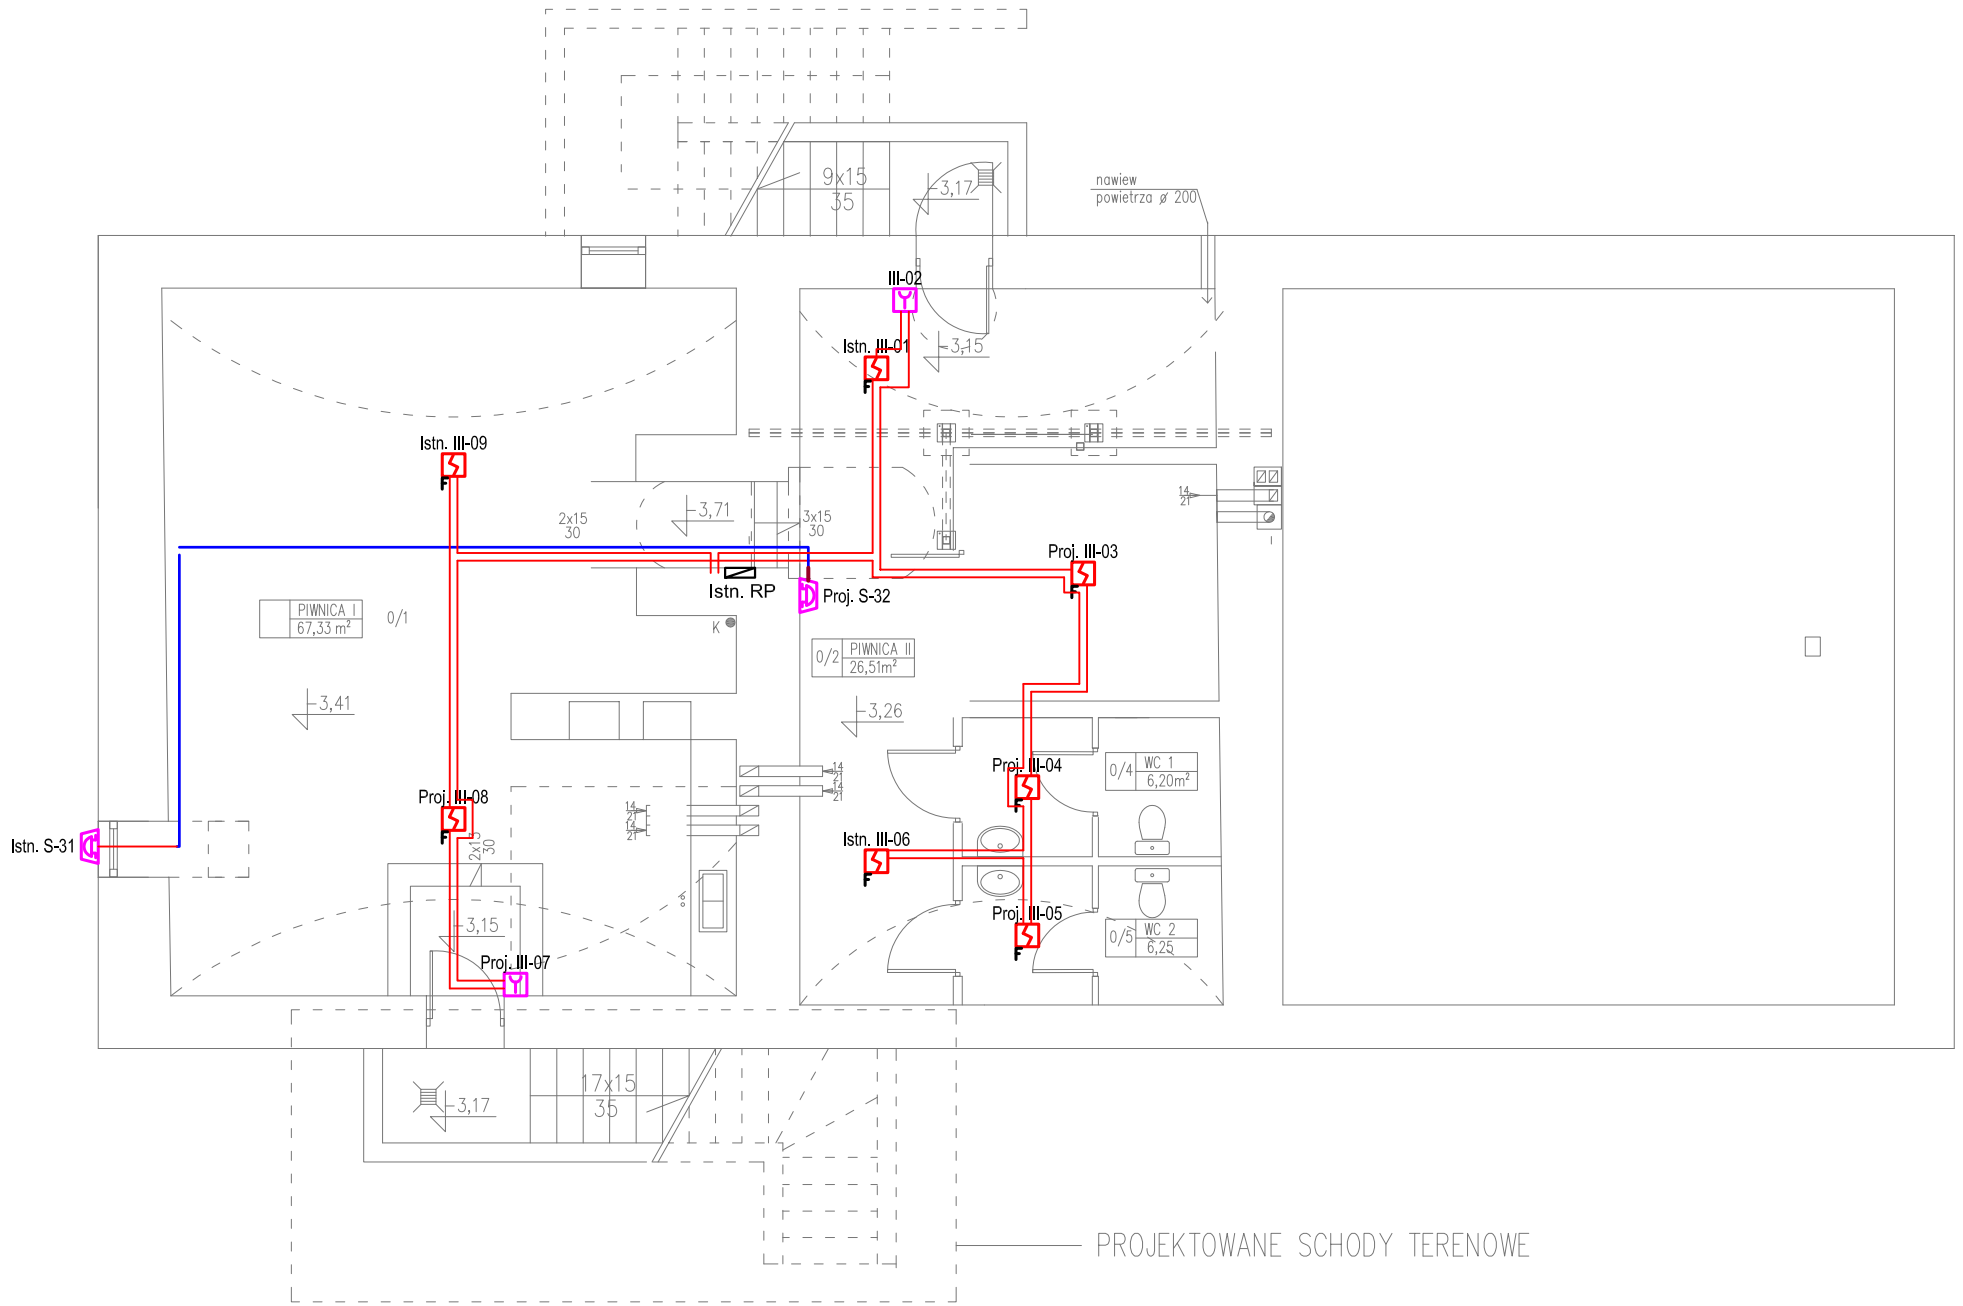

OZNACZENIA:
URZĄDZENIA PROJEKTOWANE

Instalacja SSP - przewód w rurce instalacyjnej (kolor: grafit) na suficie / ścianie

Instalacja SSP - przewód w rurce karbowanej z tworzywa PCV ułożony w posadzce

Instalację czujek dymu oraz przycisków należy wykonać przewodem YnTKSY 1x 2x 0,8, natomiast instalację syren należy wykonać przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek:
INSTLACJA SYGNALIZACJI POŻARU

Projekt:
Projekt prac wykończeniowych piwnicy budynku dawnego Szpitala Jerozolimskiego w Malborku

Lokalizacja:
dz. nr: 187/1 obr. 14, ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork

Inwestor:
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork

Projektant:	Podpis:
mgr inż. A. Kamiński upr. nr WAM/0169/POOE/04	
Sprawdzający: mgr inż. W. Wesołowski upr. nr 75/GD/2002	Podpis:

Data:	Skala	Branża:	Rys. nr
2019-10-18	1:100	ELEKTR.	E.4