PŁYTA PODSZYBIA 1:25

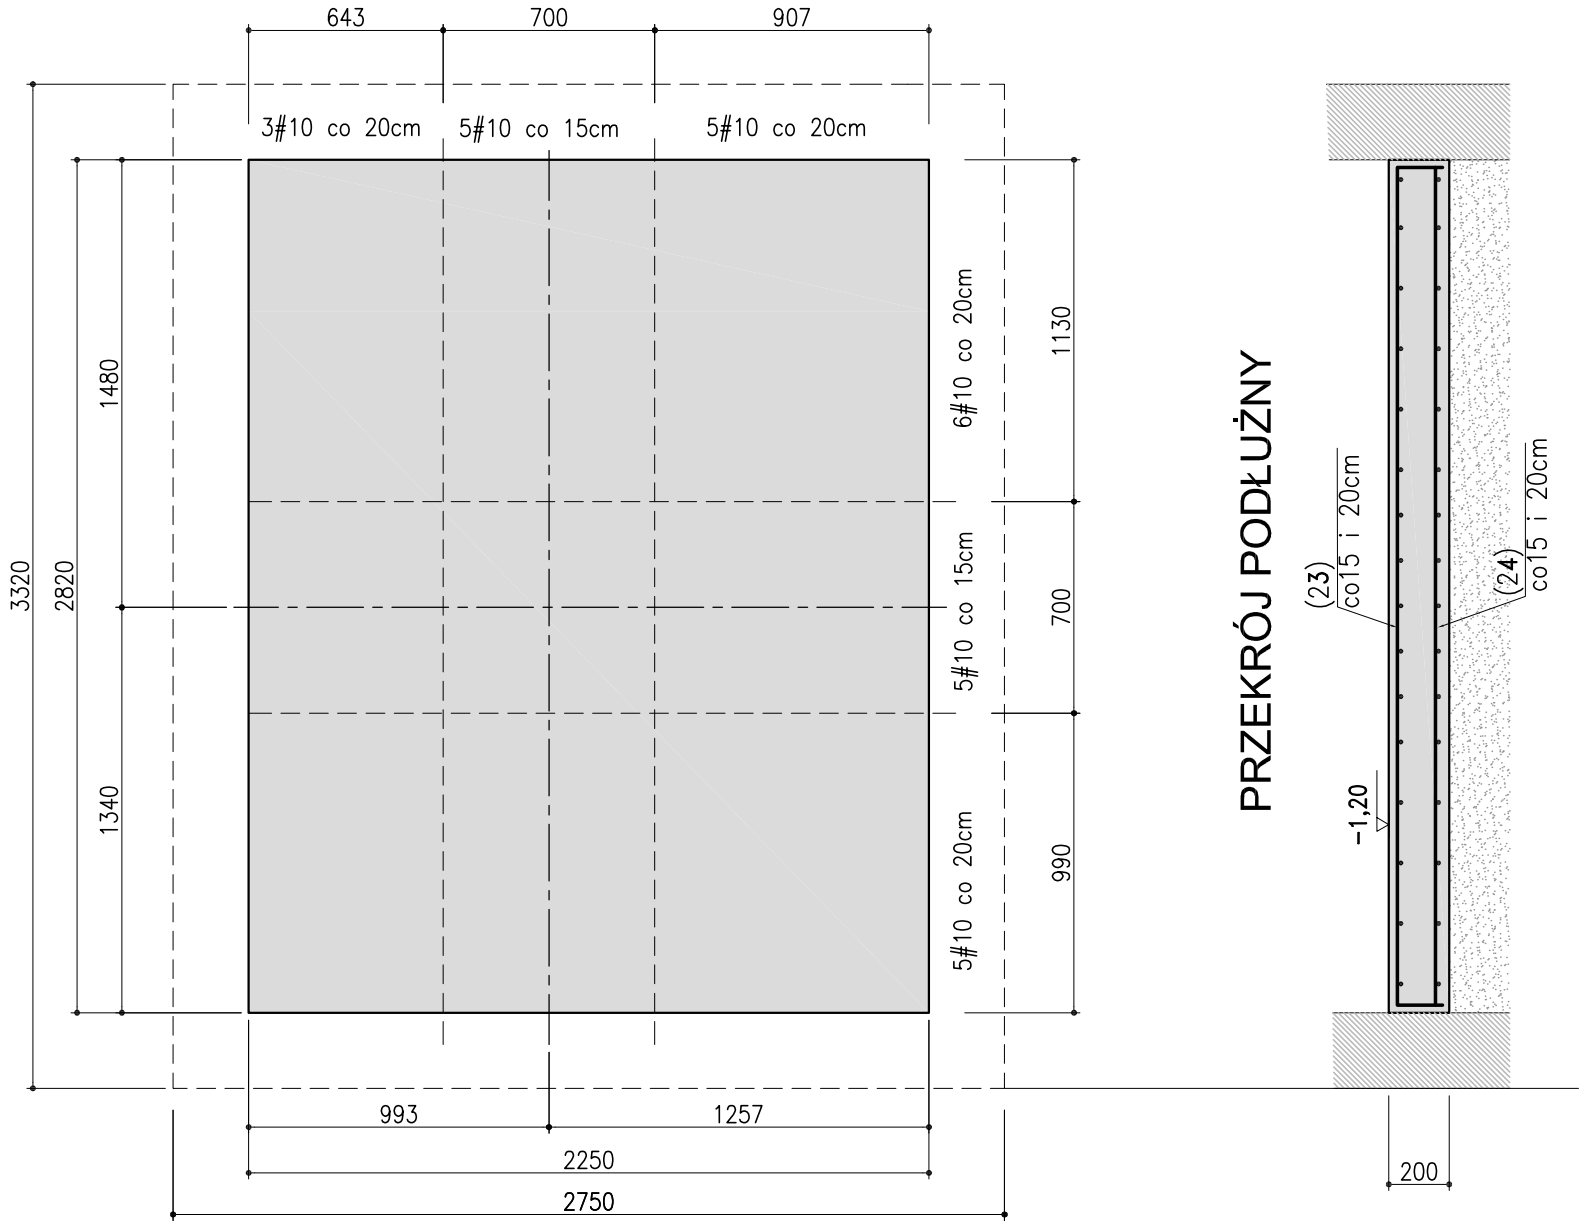

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

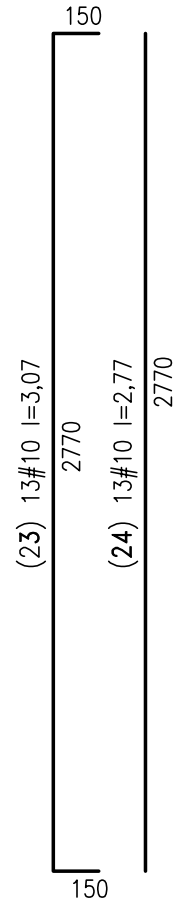

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

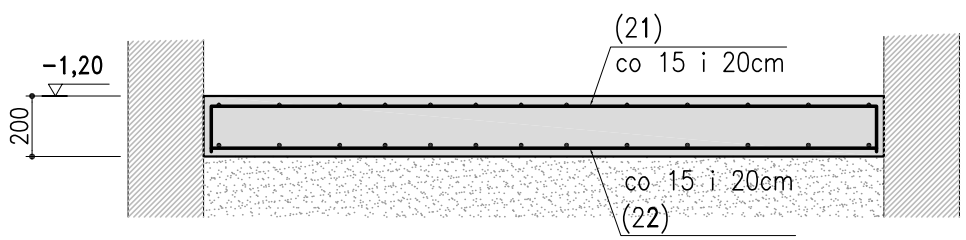

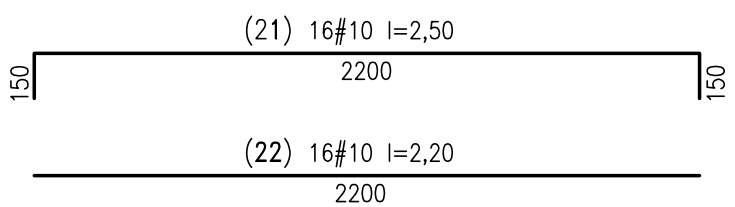

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	Średnica ø (mm)	Długość L (m)	Ilość (szt.)	l x n EPSTAL B500SP #6	l x n EPSTAL B500SP #10
21	#10	2,50	16		40,00
22	#10	2,20	16		35,20
23	#10	3,07	13		39,91
24	#10	2,77	13		36,01
Razem			(mb)		151,12
Masa jednostkowa			(kg/m)	0,222	0,617
Masa poszczególnych średnic			(kg)		93,24
Razem stali			(kg)	93,24	

UWAGI:

1. Przekroje poprzeczny i podłużny przez szyb dzwigu patrz rys SP20-TK-02
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska
3. Pomiedzy płyta fundamentowa, a płyta posadzki podszybia, grunt nasypowy należy wykonać z pospółki lub piasku średniego zagęszczone do Is=0.97.
4. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać kontroli wymiarów na budowie!

OTULINY PRĘTÓW	
od góry	15 mm
od dołu	35 mm
z boku	mm

BETON: B10 (C 8/10)
BETON: B25 (C 20/25)
STAL: EPSTAL B500SP

Poziom ±0,00 = 70,10 m npm

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
Budynek Nr 19 - DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

PŁYTA POSADZKI PODSZYBIA
RYSUNEK ZBROJENIOWY

PROJEKTOWAŁ: inż. Henryk Olszewski
uprawnienia nr 2420/Gd/86
spec. konstrukcyjno-budowlana b/o

SPRAWDZIŁ: mgr inż M.Jackowska
uprawnienia nr POM/0282/POOK/08
spec. konstrukcyjno-budowlana b/o

jotha
tel/fax: (58)304-95-00
jotha@jotha.pl
80-204 Gdańsk
Śniadeckich 26/5

SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:	REW:
1:25	13.03.2022	SP20-BK-04	

Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)