


ZAKRES OPRACOWANIA



LEGENDA	
	instalacje wodne
	instalacje kanalizacji
	instalacje wentylacji
	pion instalacji wodnych
	pion instalacji kanalizacji
	pion instalacji wentylacji
	przeście odporności ogniowej równe odporności przegrody

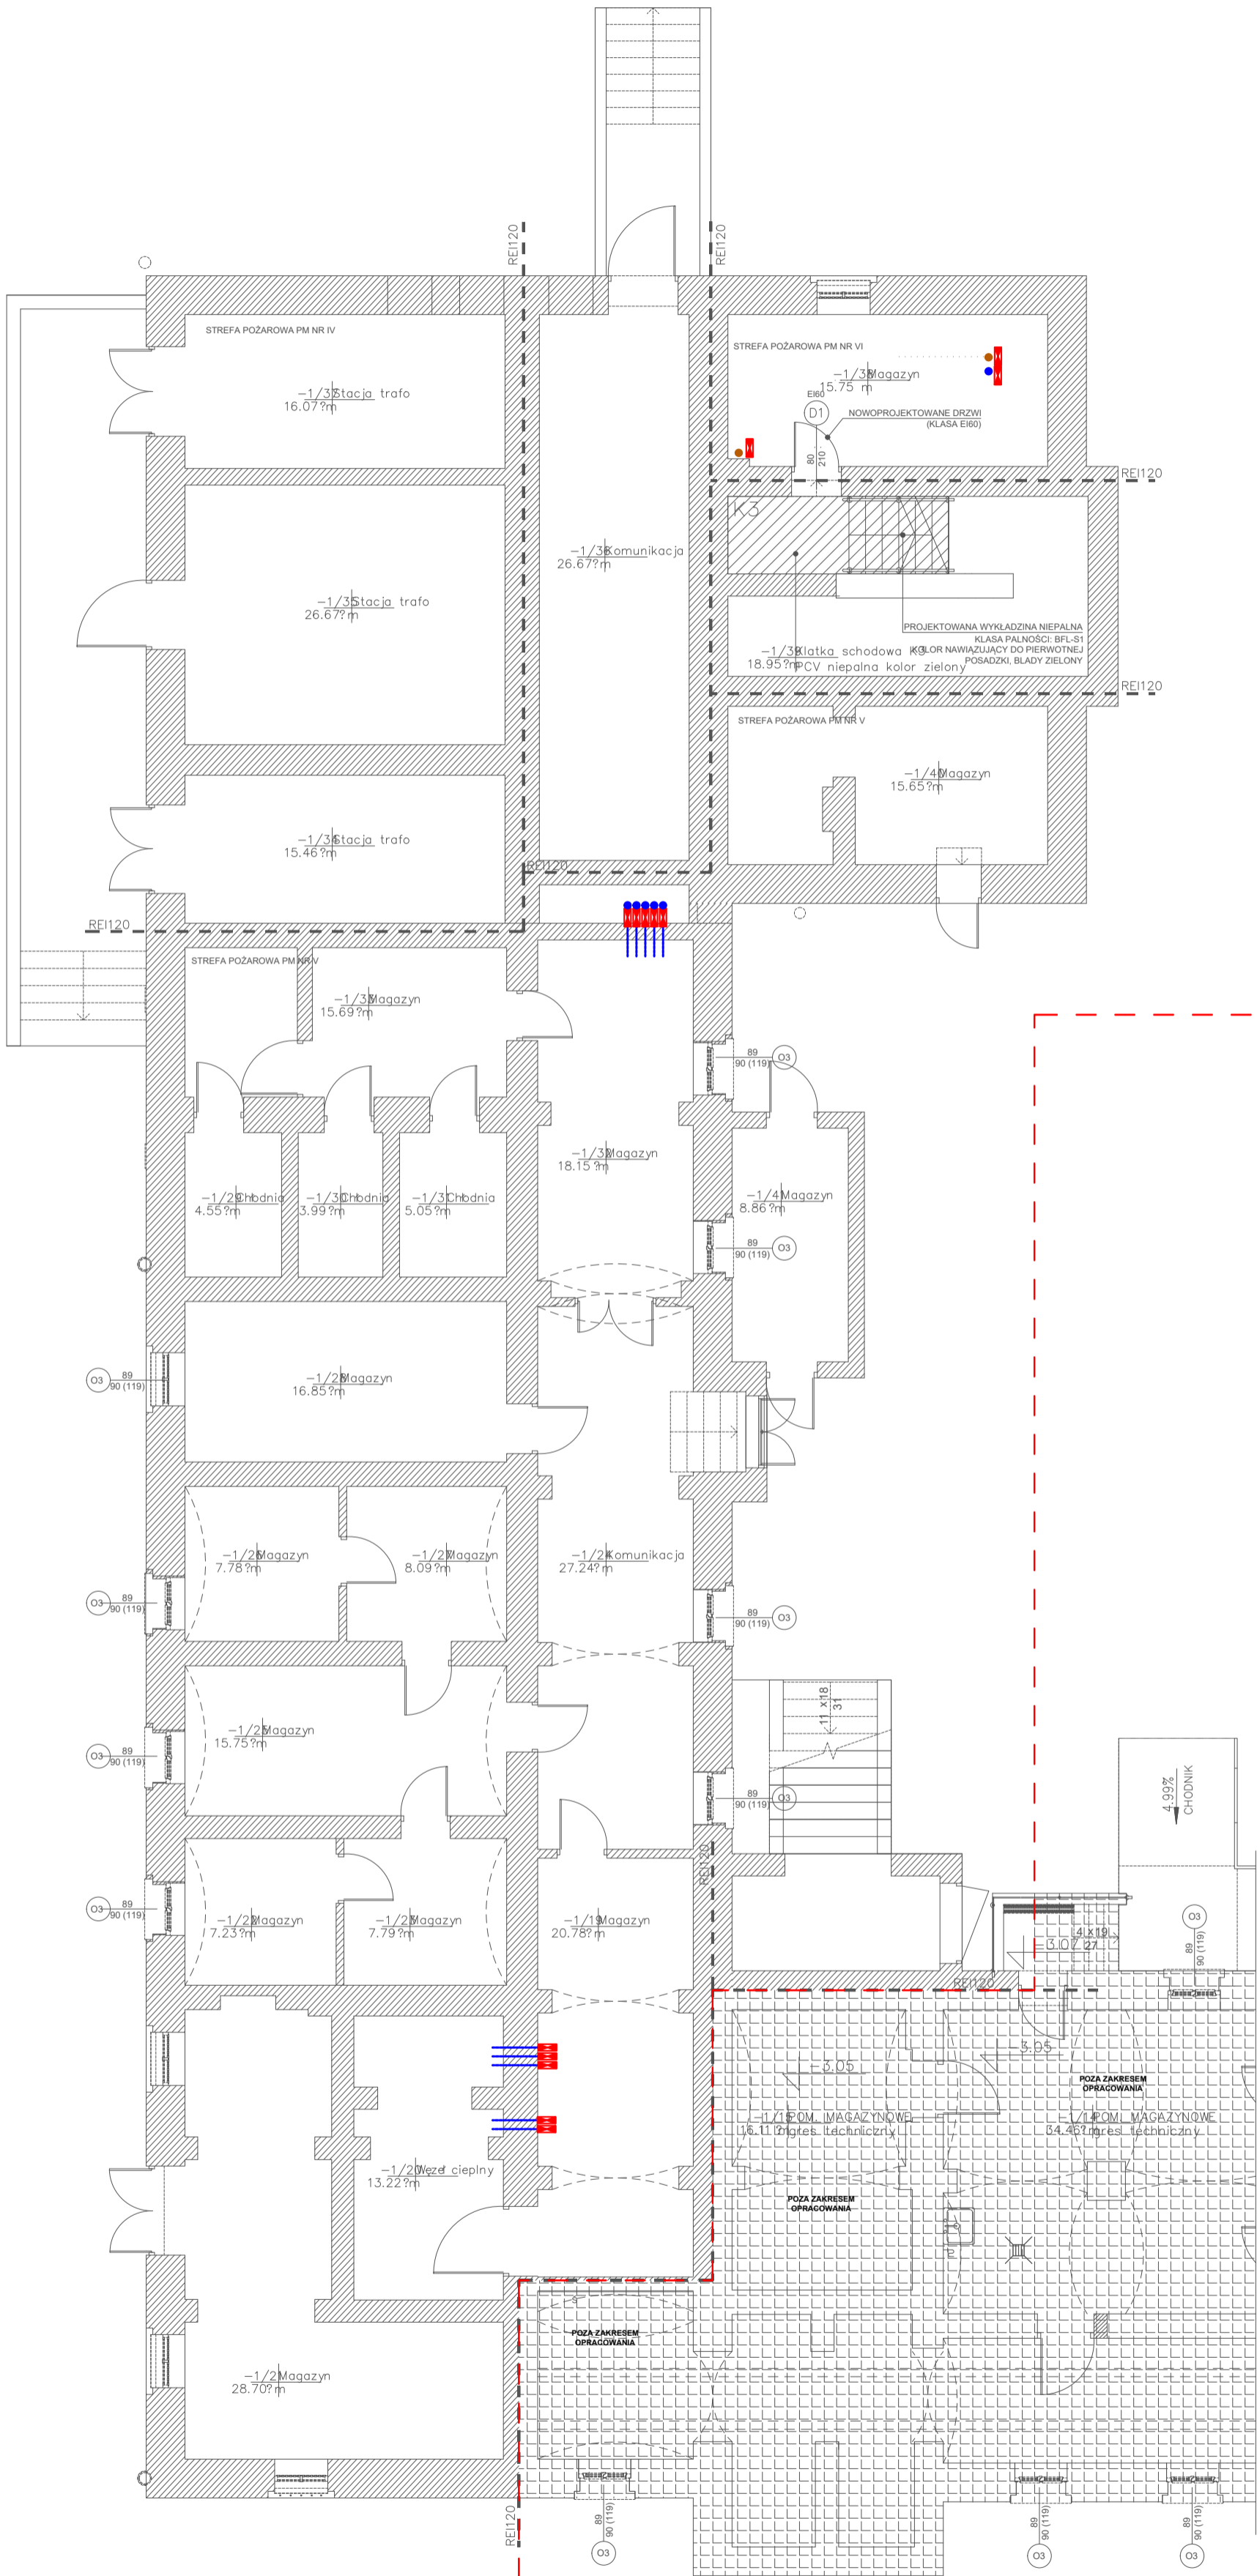

ul. Wiertnicza 143A  
02-952 Warszawa

Rzut piwnicy - instalacje sanitarne		S-01 nr. rysunku
Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego		1:100
nazwa, adres NR. DZIAŁKI: 1/10.   OBRĘB: 0054.   TERYT: 286201_1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczipowskiego 2, 10-719 Olsztyn		PA-B
projektant: mgr inż. Rafał Marciniak nr upr. MAZ/0425/PWBS/15 upr. bud. w specj. san. bez ogr.	asystent:	sprawdzający: mgr inż. Monika Anuszczyk nr upr. LOD/3779/PWBS/19 upr. bud. w specj. san. bez ogr.
		SAN branża 08/2021 data