


7WCHU 2U10 / 7F DESIGNER 1000 / AZ-POZITION-1

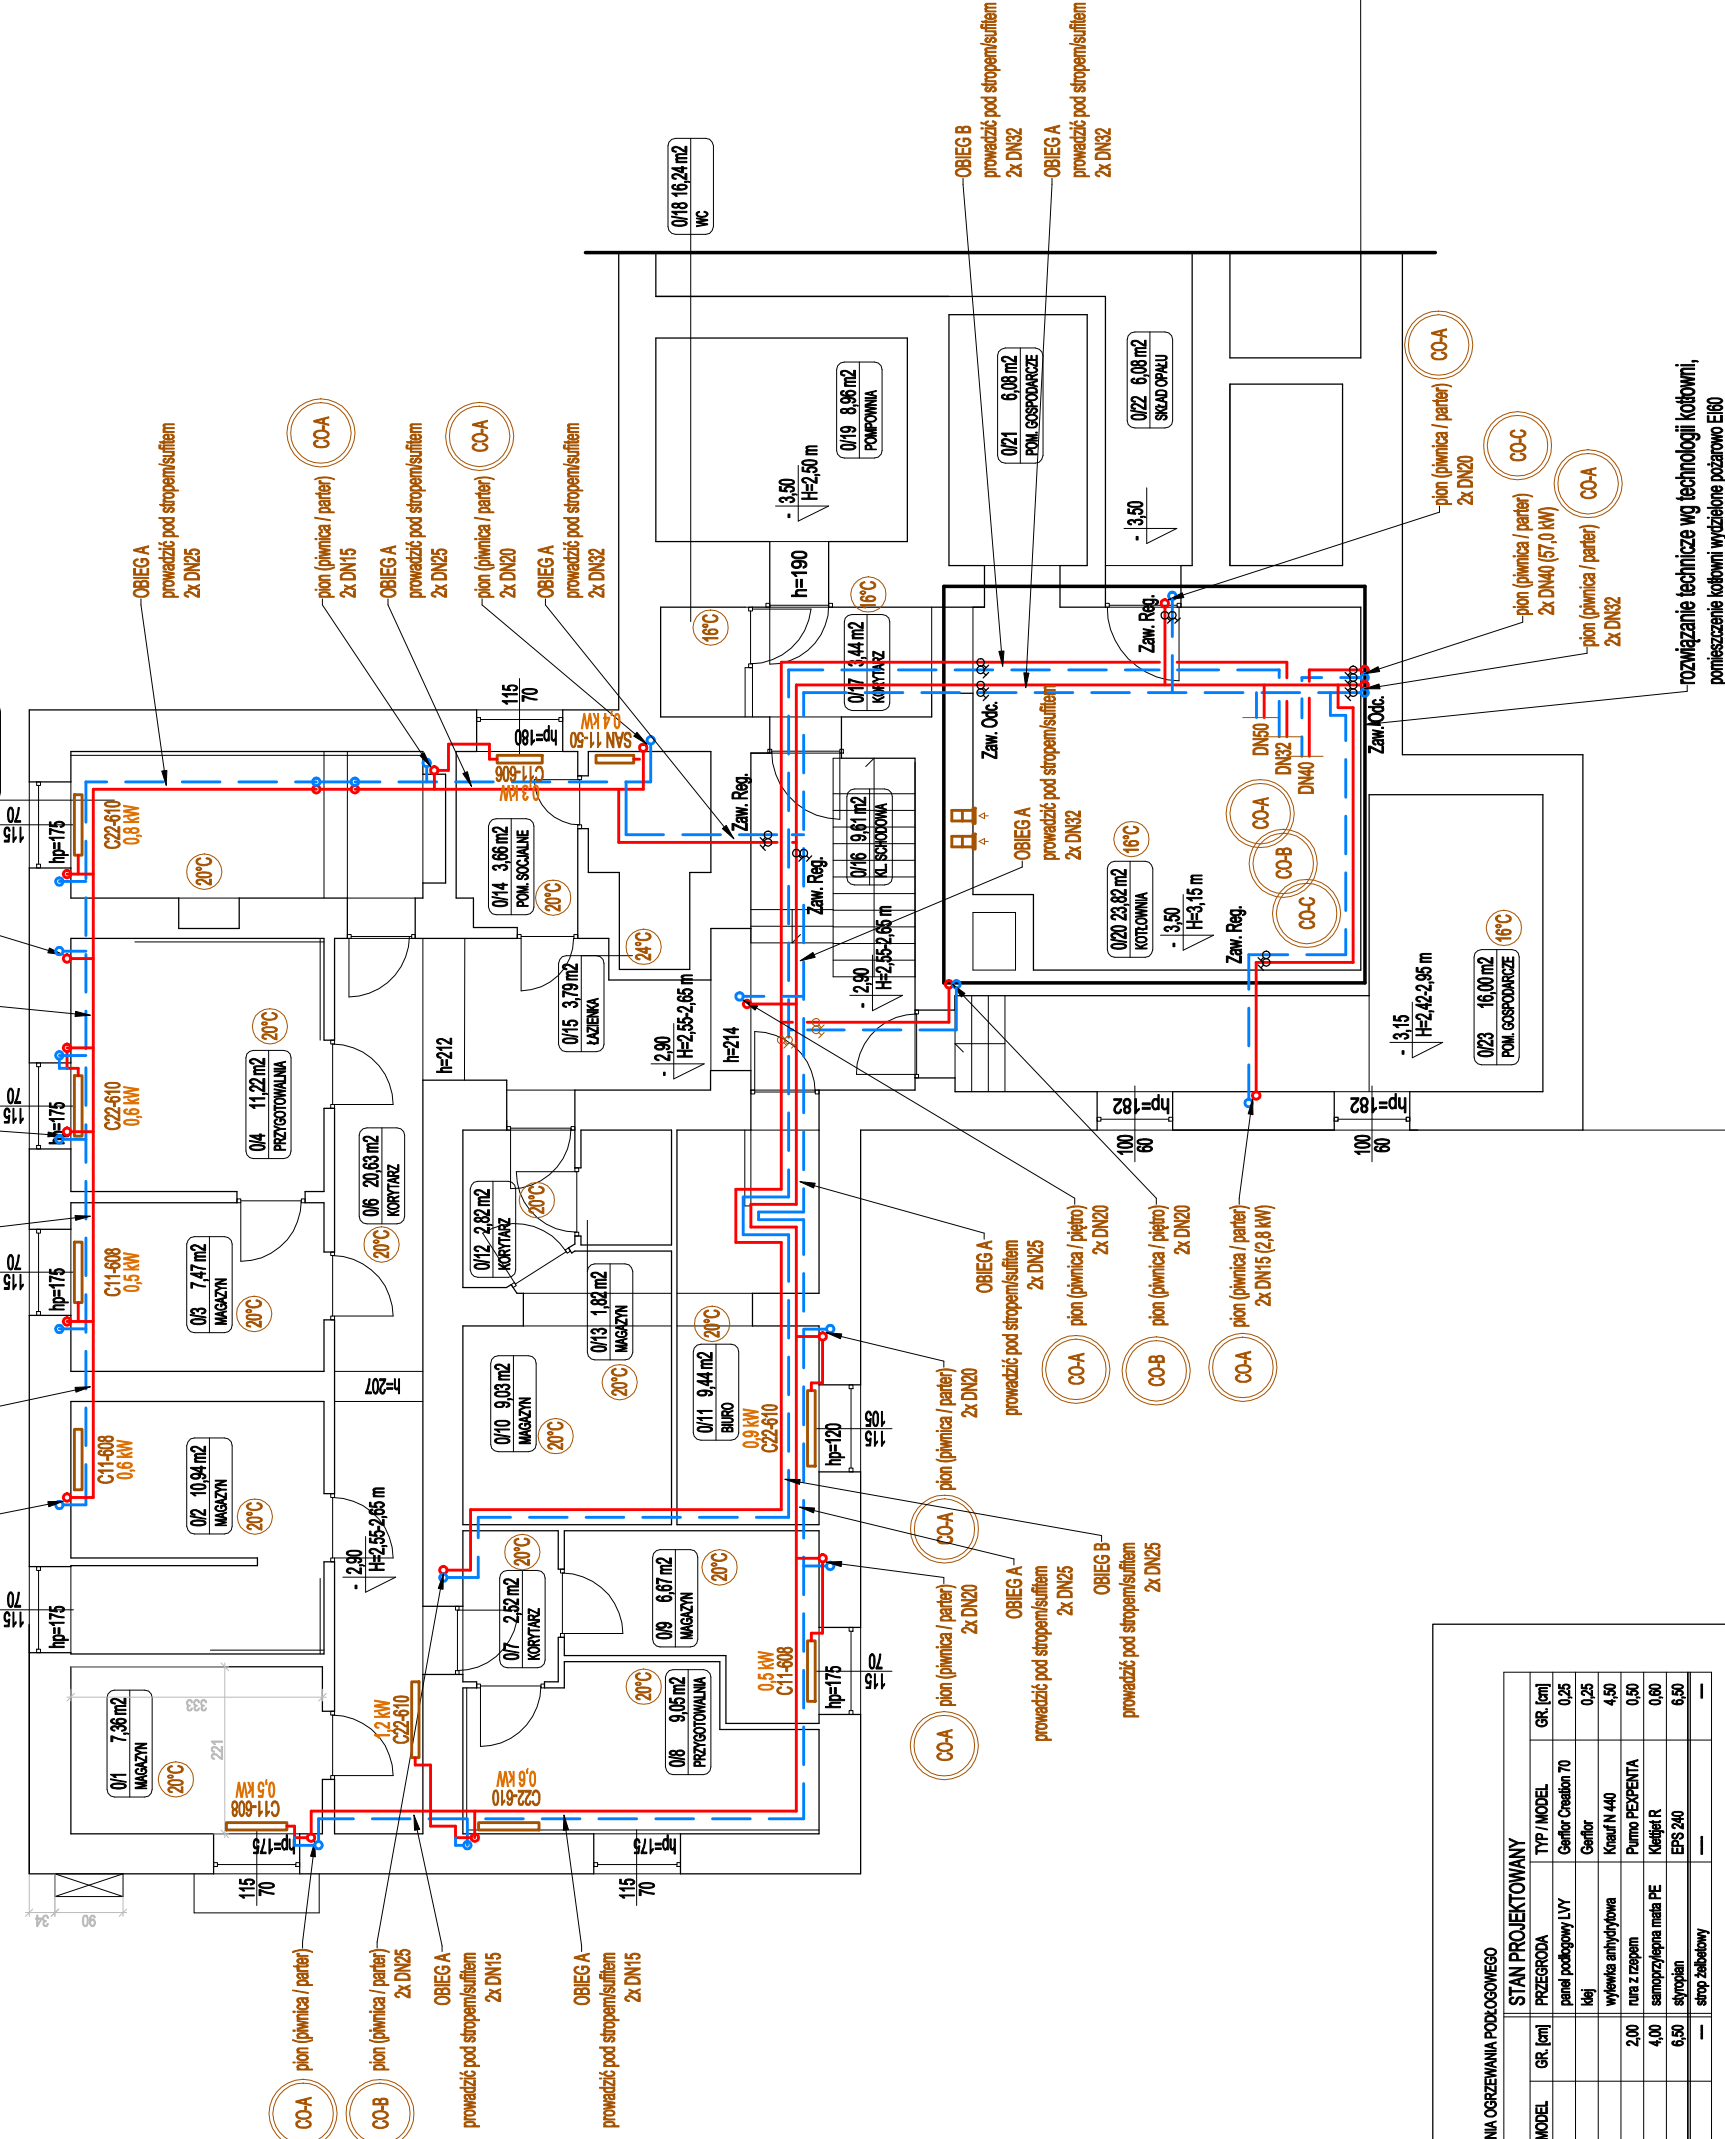

- uwzględnienie ewentualnie innych czynników i wyłączenie z nich
- pomieszczenie odpadów wydzielone poza drogę E580

3. Ruchadzi instalacji wod-kan i c.o. powiedziez w brudnicy szlarny lub po szlarnach z zabudowami z pty zewnirowane powirowanow na budowine.
4. Przejdzewienie materiaiki w przysialem do robt wykonawczych instalacji ogrzewania podlogowego wyiwarat, iktia odierwot, odutw z iktichy niegiasch pomieszczat w osku sprawdzania wawstw poszczadziych stropow. Stan i wniary poszczadziych wawstw stropu nie jest w peit zasyty i moze odierwot od projektowanego zabudow. W wopnie robt budowlanych nalezy wzupienic wykirowanie wykietu koniunolacji wyiwarujacych siennego stropu.
5. Przewidziez demontaz siennego instalacji.

OGÓLNE

1. Rozwirowanie techniczne kotlowni oraz instalacji c.o. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni gazowej" z 05/2022 r..