

- UWAGI
- Wszystkie podłączenia/wymiany/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim
 - Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur stalowych, wystających poza przegrodę
 - Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym
 - Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu
 - Wszystkie piony obudować płytą g-k
 - Podejście kanalizacji pod przybory typu:
 - umywalka, natrysk, wanna należy wykonać rurą PVC DN50,
 - zlewozmywaka należy wykonać rurą PVC DN75,
 - WC należy wykonać rurą PVC DN110,
 - piony należy wykonać rurą PVC DN110,


LEGENDA

— KSP — KANALIZACJA SANITARNA

— KANALIZACJA SANITARNA PODSTROPOWA

z.n. PION NIEWYWIEWNY NAPOWIERZAJĄCY

KS PION WYWIEWNY ZAKOŃCZONY WYWIEWKĄ

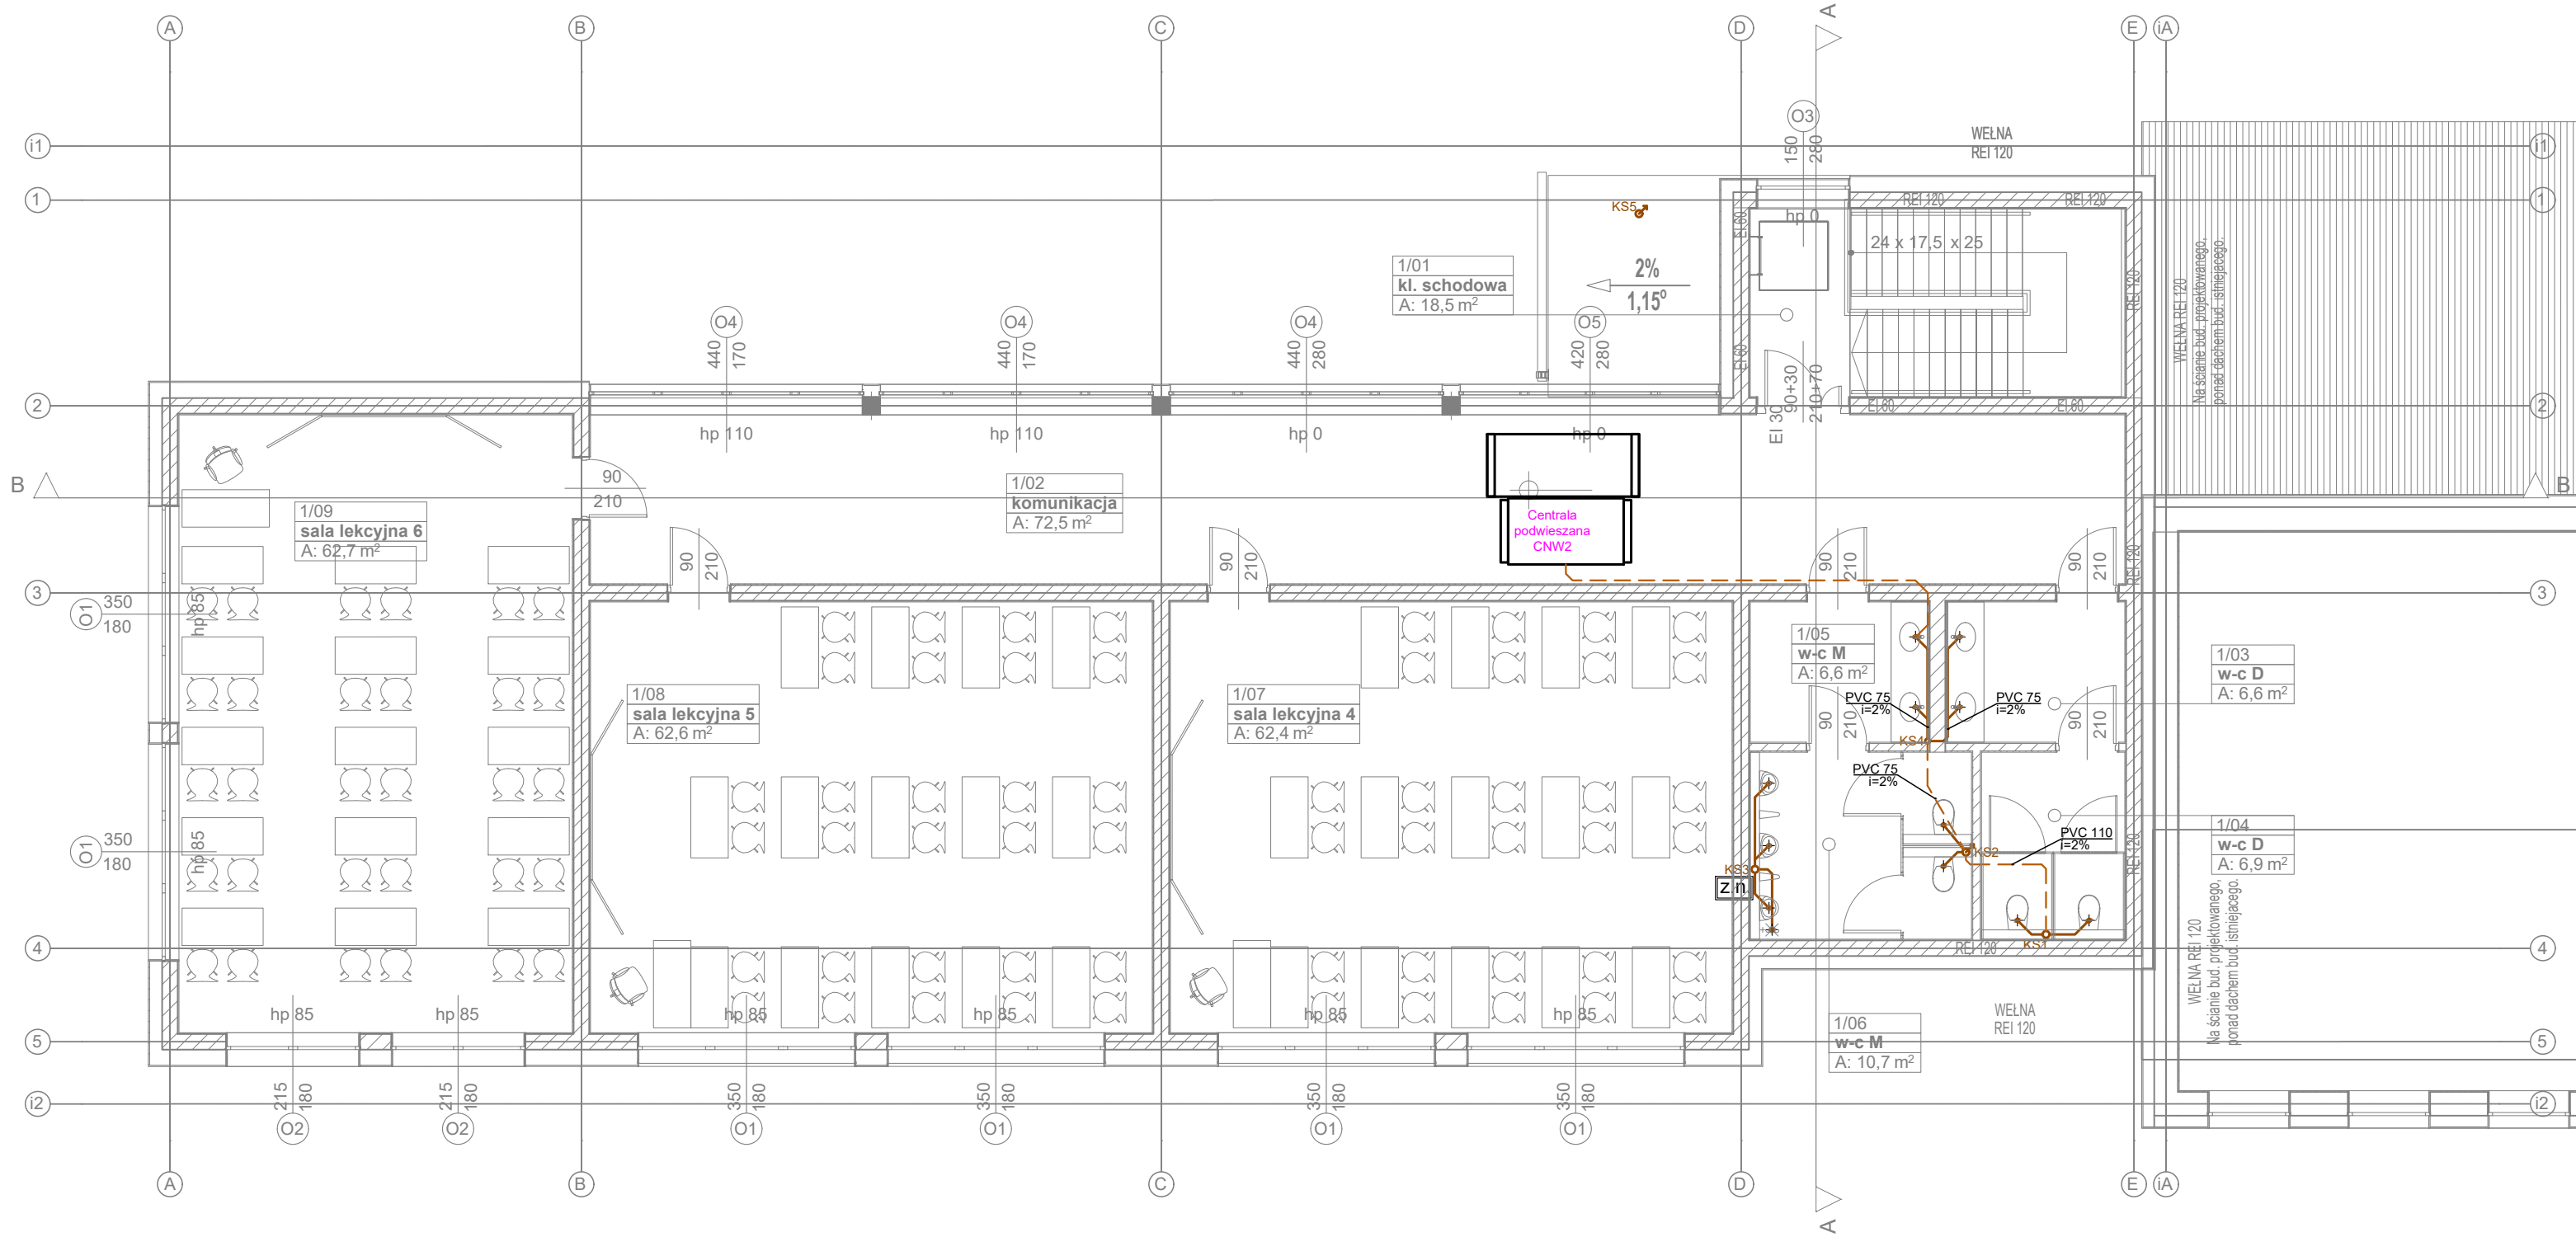

UWAGA:
- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego
MICRONETART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MICRONET ART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

Projektant:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
	mgr inż. R. MARCINIAK	sanitarna	MAZ/0425/PWBS/15	
Opracowanie:	mgr inż. D. Kroc	tel. +48 503 396 490		
Sprawdzający:	mgr inż. M. ANUSZCZYK	sanitarna	LOD/3779/PWBS/19	

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:
Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

działka nr ewid.: 349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M
obręb ewidencyjny: 0006

Miasto TCZEW
ul. Gdańska 2,
83-110 Tczew.

NAZWA
RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI

BRANŻA:
SANITARNA

FAZA:
PT

SKALA:
1:100

DATA:
XII 2020

NR RYS.
S11