






Rzut IV Piętra
skala 1:100

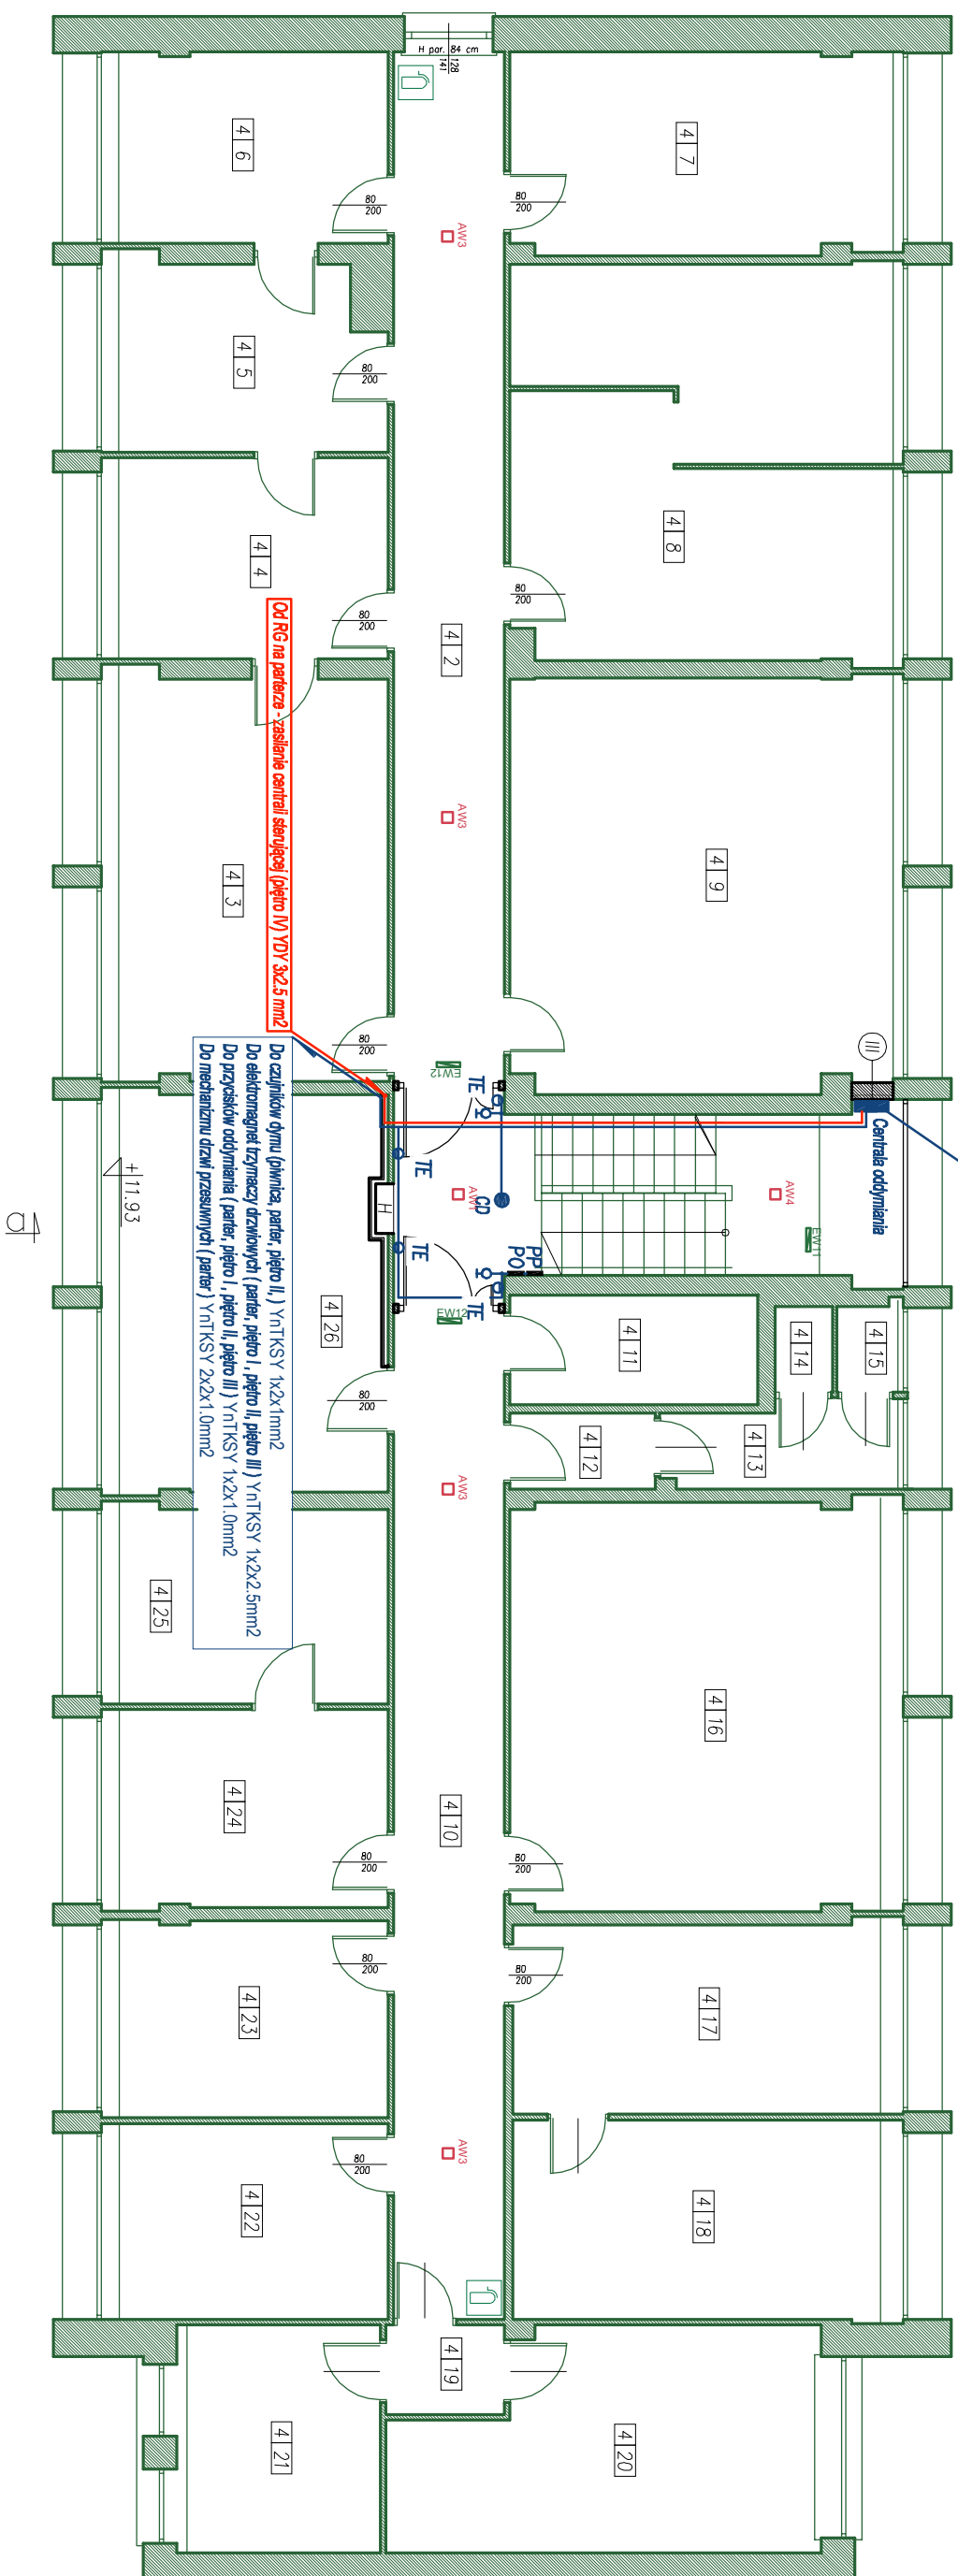


LEGENDA OPRAW OŚWIECENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo robologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

	Oprawa osk. ewakuacyjnego P/T 1x3W VWD / AT/1 th / cent CNBOP
	Oprawa osk. ewakuacyjnego NT 1x3W VWD / AT/1 th / cent CNBOP
	Oprawa osk. ewakuacyjnego P/T 1x3W CR / AT/1 th / cent CNBOP
	Oprawa osk. ewakuacyjnego P/T 1x3W WD / AT/1 th / cent CNBOP
	Oprawa osk. ewakuacyjnego 4x1W WD N / AT/1 th / cent CNBOP
	Oprawa osk. kierunkowego NAŚCIEENNA 1.2W IP40 / AT/1 th / cent CNBOP
	Oprawa osk. kierunkowego P/T 1.2W IP40 / AT/1 th / cent CNBOP
	Oprawa osk. kierunkowego NT 1.2W IP40 / AT/1 th / cent CNBOP

Legenda oddymianie:

- TE Trzymacz elektromagnetyczny
- CD Czujka dymu
- PO Przyskisk oddejmiania
- PP Przyskisk przewietrzania
- H Hydrant HP25 z węzłem pólsztynowym o długości 30 mb zamontowawc w szafce w wnece
- ROP Wyłącznik główny PP02

 <h1>DRAFT</h1> <p>PROJEKTY BUDOWLANE</p>		UL. AKADEMICKA 35-065 RZESZÓW TEL. 00 548 51 BIURO@DRAFT.COM.PL
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.		
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Działka nr ewid.: 1085/6 i 1082/7 Obręb: 207 Śródmieście Jedn. ewid.: 186301 1 Rzeszów	INWESTOR: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut IV piętra - Instalacje elektryczne		
Złazki i schody: Projektant: mgr inż. Piotr Jasniński mgr inż. Tomasz Furs	Wykonawca: PPK/0118 /PWOE/07 elektryczne	Spracownik: PK/0224 /POE/15 Instalacje elektryczne
DATA: 2018-12	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: E6