

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
aktualna pod względem syl. - wys. i uzbromienia
podziemnego terenu na dzień *14-06-2022*
SKALA 1:500

Opracował:

Gmina: 221306_2, Lubichowo
Obreń: 0002, Lubichowo

Dzidzikko: 263, 264, 553/3, 555, 561, 564/1, 564/11, 564/12, 565, 566, 569/2, 581, 789/1, 789/13
Km.: 6.209.24, 11.2; 6.209.24, 11.2.2; 6.209.24, 12.1.3; 6.209.24, 12.1.4; 6.209.24, C
KERG: GG-II, 6640, 2089, 2022 Dmco: *A7-06-2022*

Дата: 17-06-2028


UWAGA: Nie wykluca się istnienia urzqdzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwenturyzacji, o których brak jest danych w branżach.

USŁUGI GÓDZUJĄCE
Maris, 9 deej
Upr. geod. Karym, pomiary
bez, ustalenia obciążen
służbosciami gminowymi
83-205 1327
Np. upr. 10510, 1827
Np 592-106-14-14, 14
Rog. 19077876

USŁUGI GEODEZYJNE
Zbigniew Celej
83-206 Kiszczewo 36
Nr upr. 10510, tel. 58 561 68 96
NIP 592-105-14-14 Reg. 190777876

PODZIAŁ NA ARKUSZE

ARKUSZ NR 1

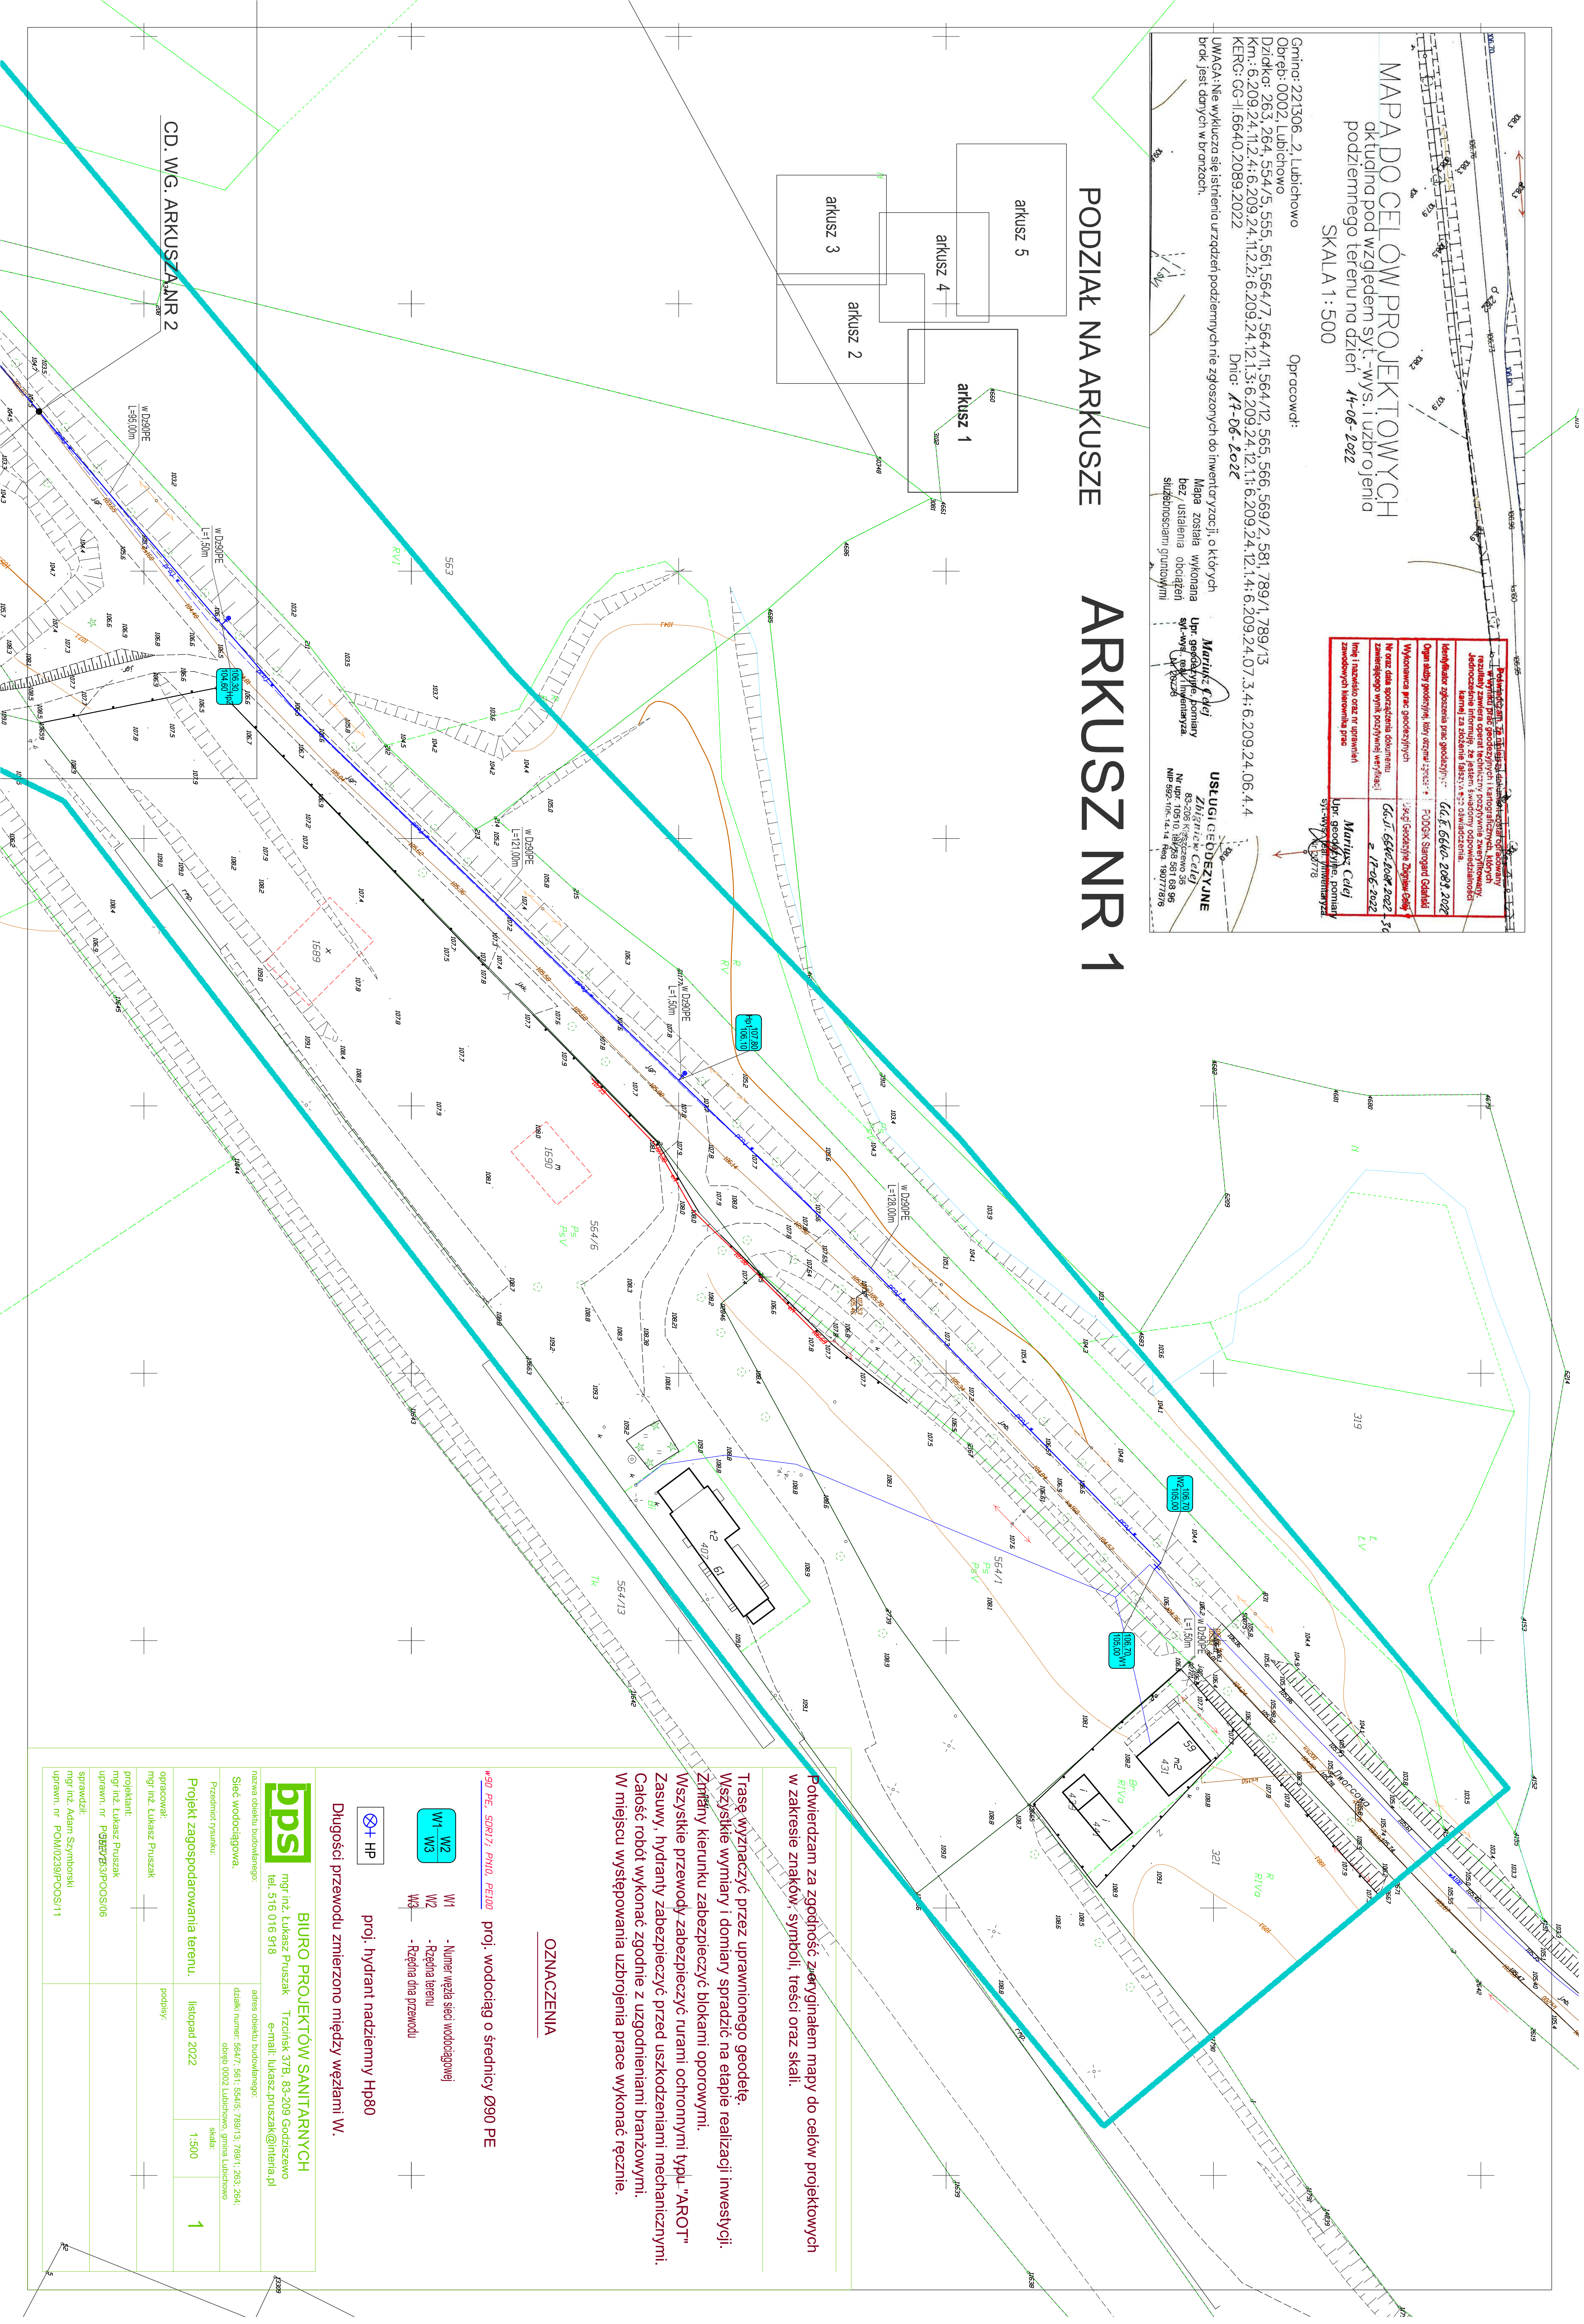

Potwierdzam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie znaków, symboli, treści oraz skali.

Trasę wyznaczyć przez uprawnionego geodetę.
Wszystkie wymiary i domniary sprządzić na etapie realizacji inwestycji.
Zmierzony kierunkowo zabezpieczyć blokami oporowymi.

"Wszystkie przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi typu "AROT" Zasuw, hydraulicznie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Całość robót wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. W miejscu występowania ułbżenia prace wykonać ręcznie.

OZNACZENIA

proj. wodociąg o średnicy Ø90 PE

$$\frac{W_2}{W_3}$$

W1	- Numer węzła sieci wo
W2	- Rzędna terenu
W3	- Rzędna dna przewo

HP

proj. hydrant nadziemny Hp80

Długości przewodu zmierzono między węzłami W.



BIURO PROJEKTÓW SANITARNYCH
mgr inż. Łukasz Pruszek
tel. 516 016 918
Trzciński 31B, 83-209 Godziszewo
e-mail: lukasz.pruszek@interia.pl

adres obiektu budowlanego:

Sieć wodociągów

działki numer: 564/7; 561; 554/5; 789/13; 789/1; 263; 264

Projekt zagospodarowania terenu

listopad 2022

1:500

opracował:
mgr inż. Łukasz Pruszek

podpis:

projektant:
mgr inż. Łukasz Pruszk
uprawn. nr ~~PGS-20163/POOS/00~~
~~PGS-20163/POOS/00~~

sprawdził:
mgr inż. Adam Szyborski
uprawn. nr POM/0239/POOS/14